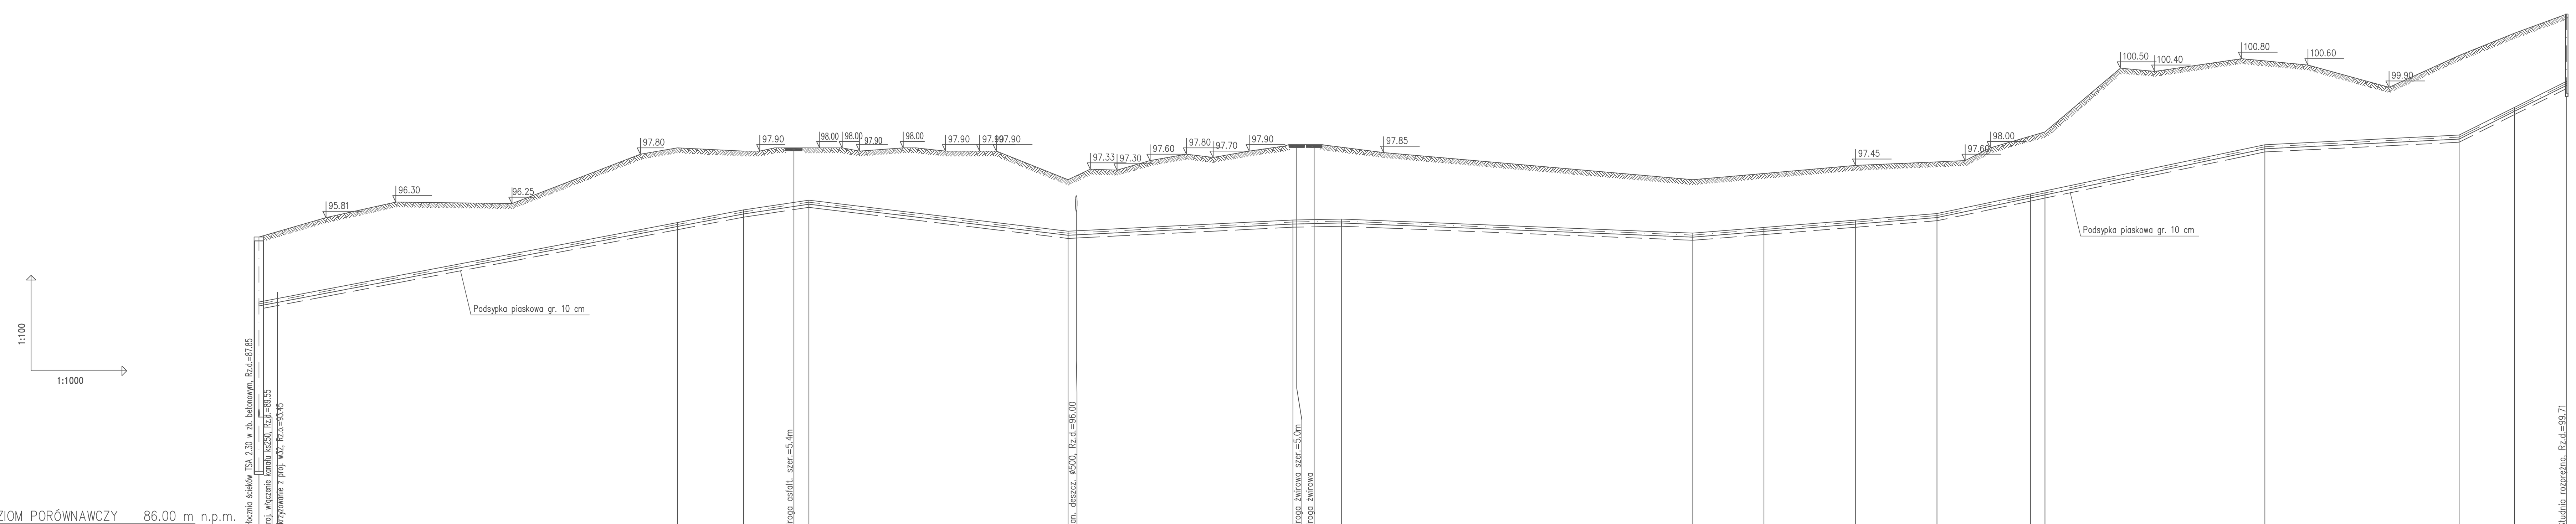

POZIOM PORÓWNAWCZY 86.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI [m]	RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	RZĘDNA OSI KANAŁU [m n.p.m.]	RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.]	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]
T5/1	0.00	95.20	93.10	93.04	2.16
	5.79		93.21	93.15	
		95.81			
		96.30			
		96.25			
		97.80			
C5/1	131.23	98.00	95.59	95.53	2.47
C5/2	152.00	97.90	95.99	95.93	1.97
		97.90			
		98.00			
	167.76		96.22	96.16	
C5/3	172.46	98.00	96.29	96.23	1.77
		98.00			
		97.90			
		98.00			
		98.00			
		97.90			
		97.90			
		97.90			
C5/4	253.76	97.00	95.32	95.26	1.74
		97.33			
		97.30			
		97.60			
		97.80			
		97.70			
		97.90			
C5/5	324.29	98.10	95.67	95.61	2.49
	330.93	98.10	95.69	95.62	
C5/6	339.49	98.02	95.70	95.64	2.38
		97.85			
C5/7	449.66	97.00	95.26	95.20	1.80
C5/8	472.00	97.20	95.44	95.38	1.82
C5/9	500.73	97.45	95.67	95.61	1.84
C5/10	526.24	97.56	95.87	95.81	1.75
		97.60			
		98.00			
C5/11	555.60	98.37	96.49	96.43	1.94
C5/12	560.12	98.50	96.59	96.53	1.97
		100.50			
		100.40			
		100.80			
C5/13	629.07	100.73	98.03	97.97	2.76
		100.60			
		99.90			
C5/14	689.98	100.90	98.34	98.28	2.62
C5/15	707.37	101.60	99.21	99.15	2.45
R5/1	723.76	102.20	100.03	99.96	2.24

Odległości częściowe: 5.79, 131.23, 20.77, 20.45, 81.30, 70.54, 15.20, 110.17, 22.34, 28.72, 25.51, 29.36, 4.52, 68.94, 60.92, 17.39, 16.38

Odcinek	SPADKI [%]	DŁUGOŚCI [m]
T5/1 – C5/2	1.9%	152.00m
C5/2 – C5/3	1.5%	20.45m
C5/3 – C5/4	1.2%	81.30m
C5/4 – C5/5	0.5%	70.54m
C5/5 – C5/6	0.2%	15.20
C5/6 – C5/7	0.4%	110.17m
C5/7 – C5/10	0.8%	76.58m
C5/10 – C5/13	2.1%	102.82m
C5/13 – C5/14	0.5%	60.92m
C5/14 – R5/1	5%	33.77m

ŚREDNICA, MATERIAŁ [m]: ktł. ø125(110,2) PE L=723.76m

instalator pracownia projektowa

DOROTA STASIK
tel. 91 577 82 89 , kom. 601 85 86 03
ul. B. Chrobrego 8a/19, 73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

Temat:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I INST. ZEWN. KANALIZACYJNA W MIEJSCOWOŚCIACH SUMIN-SUCUMIN-ROKOCIN

Nazwa rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ - P17

Projektował:
mgr inż. Małgorzata Bieluń
upr. w branży sanitarnej nr 93/Sz/99

Adres:
SUMIN - SUCUMIN - ROKOCIN
GMINA STAROGARD GDAŃSKI

Sprawdził:
mgr inż. Dorota Stasik
upr. w branży sanitarnej nr 32/97

Inwestor:
GMINA STAROGARD GDAŃSKI
UL. SIKORSKIEGO 9; 83-200 STAROGARD GD.

Data: 12.2012 | Skala: 1:100/1000 | Nr rysunku: 26