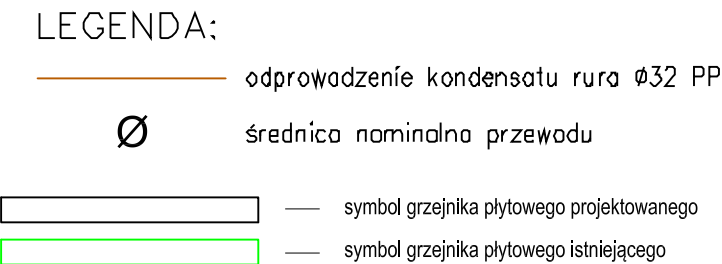


**skala 1:100**

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniolwej wymagana dla tych elementów. Tzn. przejsia przez sciany kotlowni zabezpieczyj masą ognioochronną EI60, a przejścia przez scianę magazynu olejowego masą ognioochronną EI120.

<b>PREMM</b>		Instalacje Sanitarne Rafał Gorecki	
adres: ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gd.		tel. kom. 607-579-226	
NIP: 5921901947		Regon: 221566555	
TEMAT:	<i>Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie</i>		
ADRES:	dz. nr: 41 obręb: Sucuminy, gmina: Starogard Gd.		
INWESTOR:	Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83 - 200 Starogard Gdański		
NAZWA RYS:	Rzut parteru - instalacja k.s.		
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Gorecki upr. nr POM/0051/PWOS/10 (w branży sanitarnej)	Podpis:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Firgon upr. nr POM/0054/POOS/10 (w branży sanitarnej)	Podpis:	
OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Fomella	Podpis:	
DATA:	5 grudzień 2017 r.	Skala: 1:100	Rysunek S-3