


cd
rys. Nr 3

L1, L2, L3

0.4 kV

szafka RG

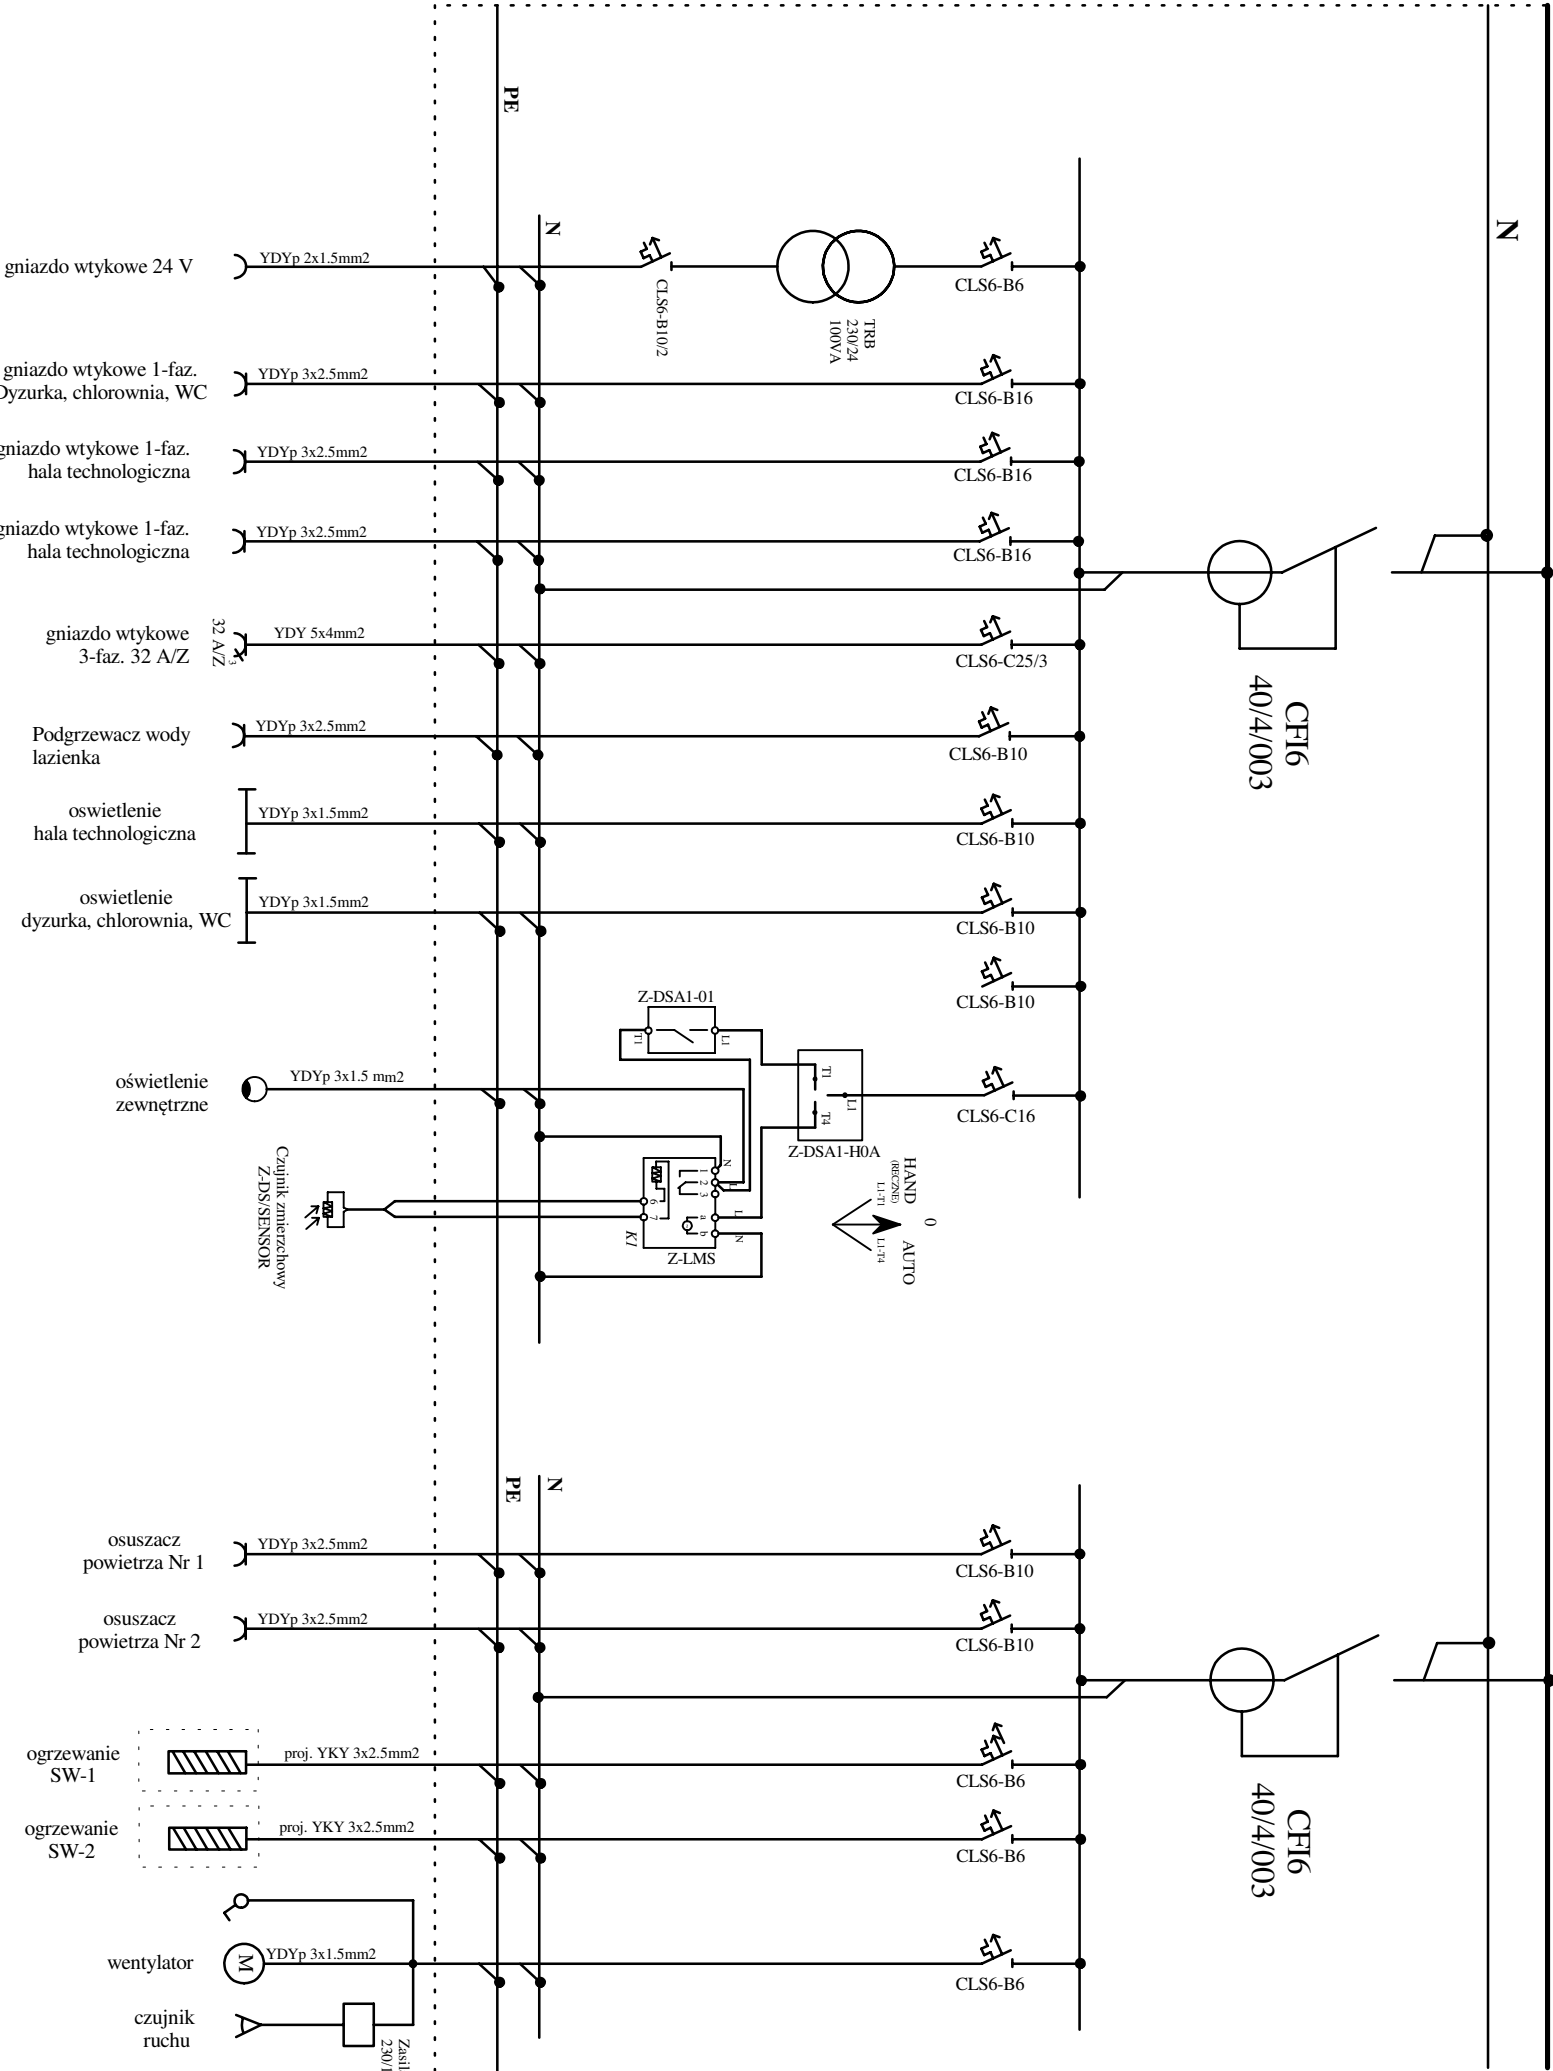

Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller
Dopuszcza się zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakościowych niegorszych

Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji			
w Olsztynie			
TRZEŚĆ:	OBIEKT:		
Schemat zasadniczy rozdzielni głównej - część 2	SUW Krąg gmn. Starogard Gdański		
rys. Nr 4	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakoneczny		skala b.s.
data 2017-12			branża elektryczna