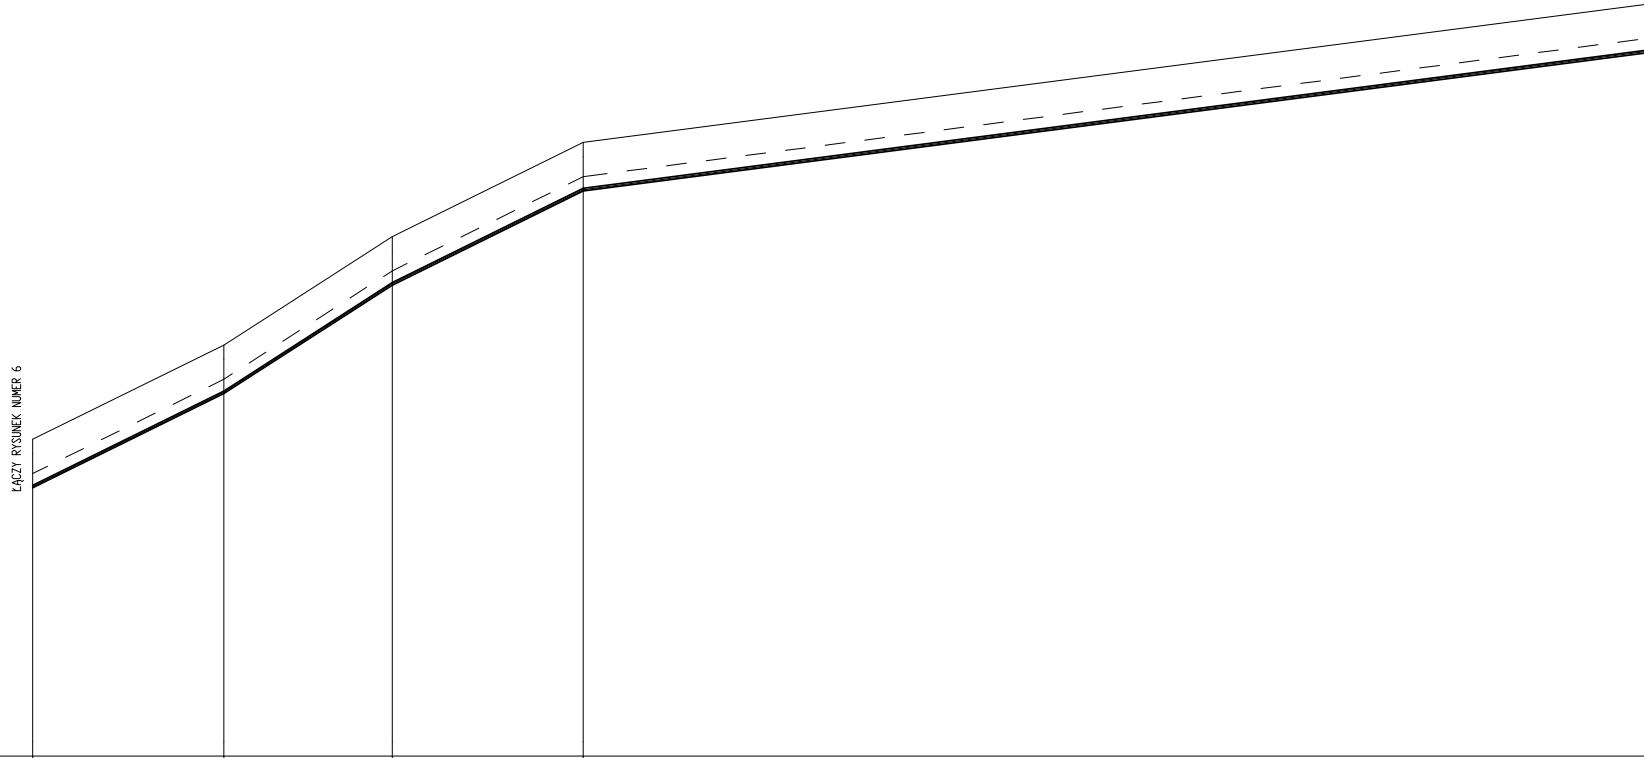
ŁĄCZY RYSUNEK NUMER 6

poziom por.50,00 m n.p.m.

Węzeł	W7		W8		W9		W10	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	61,10		64,40		68,20		71,50	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	59,40		62,70		66,50		69,80	
Zagłębienie [m]	1,70		1,70		1,70		1,70	
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PE90 9,86		PE90 12,88		PE90 9,86		PE90
Długość [m]		33,46		29,50		33,47		192,34
Odległość [m]	0,00		33,46		62,96		96,43	
Objętość wykopu [m3]		36,81		32,45		36,82		211,57
Kąt załamania [°]			83°		80°		27°	
Kilometr	0							

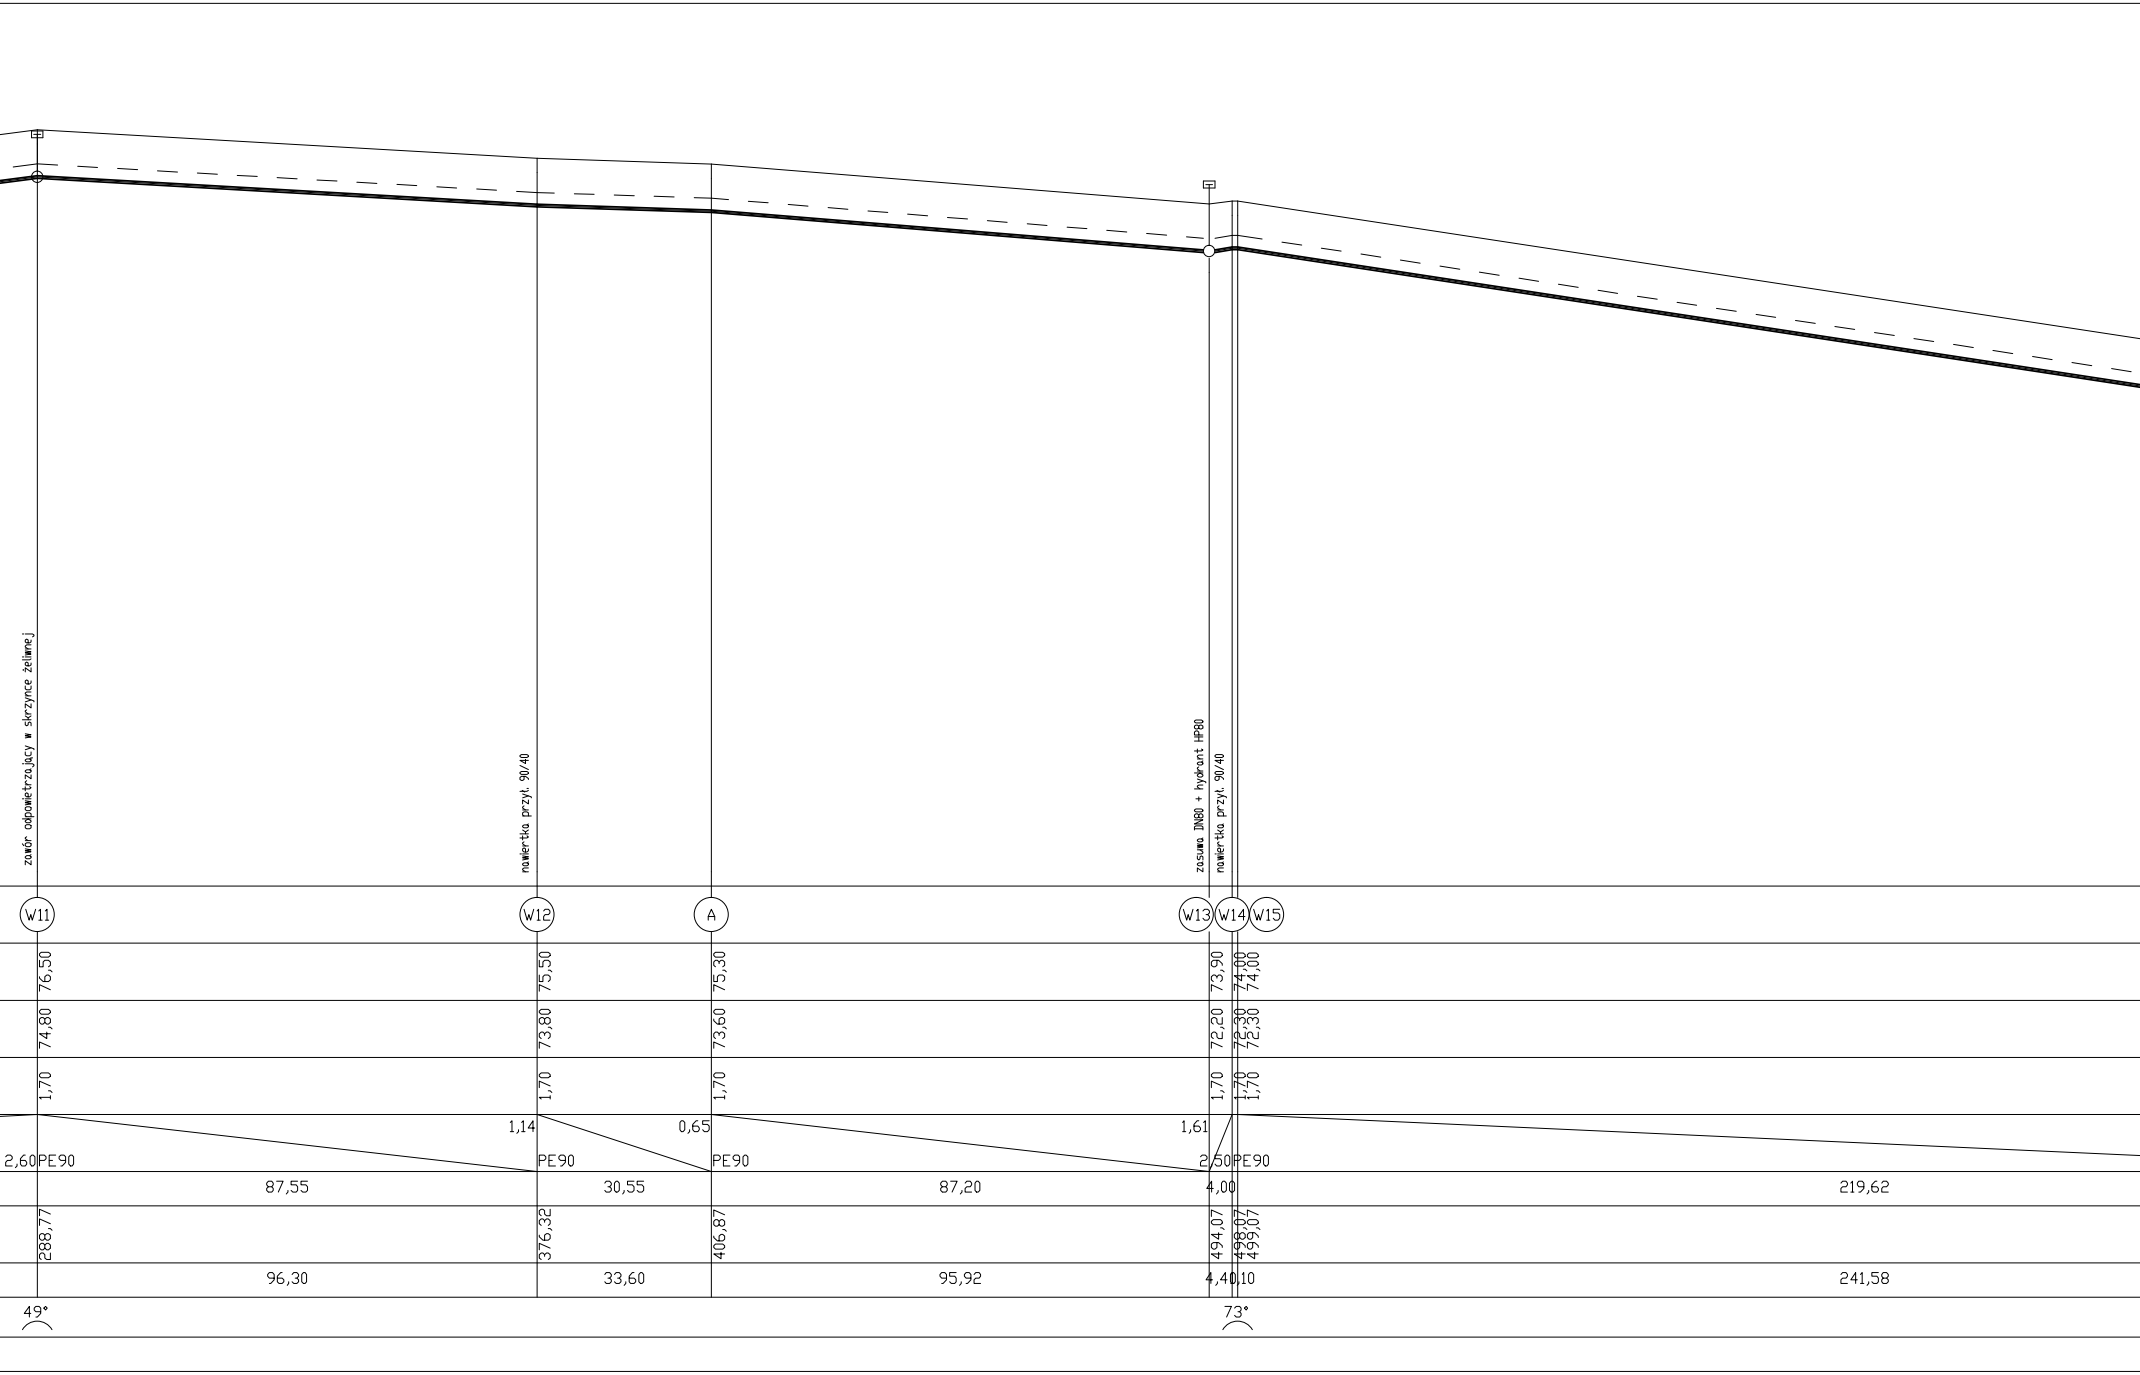
zawór odpowietrzajacy w skrzynce żeliwnej
nawiertka przył. 90/40
zasuwa DN80 + hydrant HP80
nawiertka przył. 90/40
W11
W12
A
W13
W14
W15
76,50
75,50
75,30
73,90
74,00
74,00
74,80
73,80
73,60
72,20
72,30
72,30
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,14
0,65
1,61
2,60
PE90
PE90
PE90
2,50
PE90
87,55
30,55
87,20
4,00
219,62
288,77
376,32
406,87
494,07
498,07
499,07
96,30
33,60
95,92
4,40
0,10
241,58
49°
73°

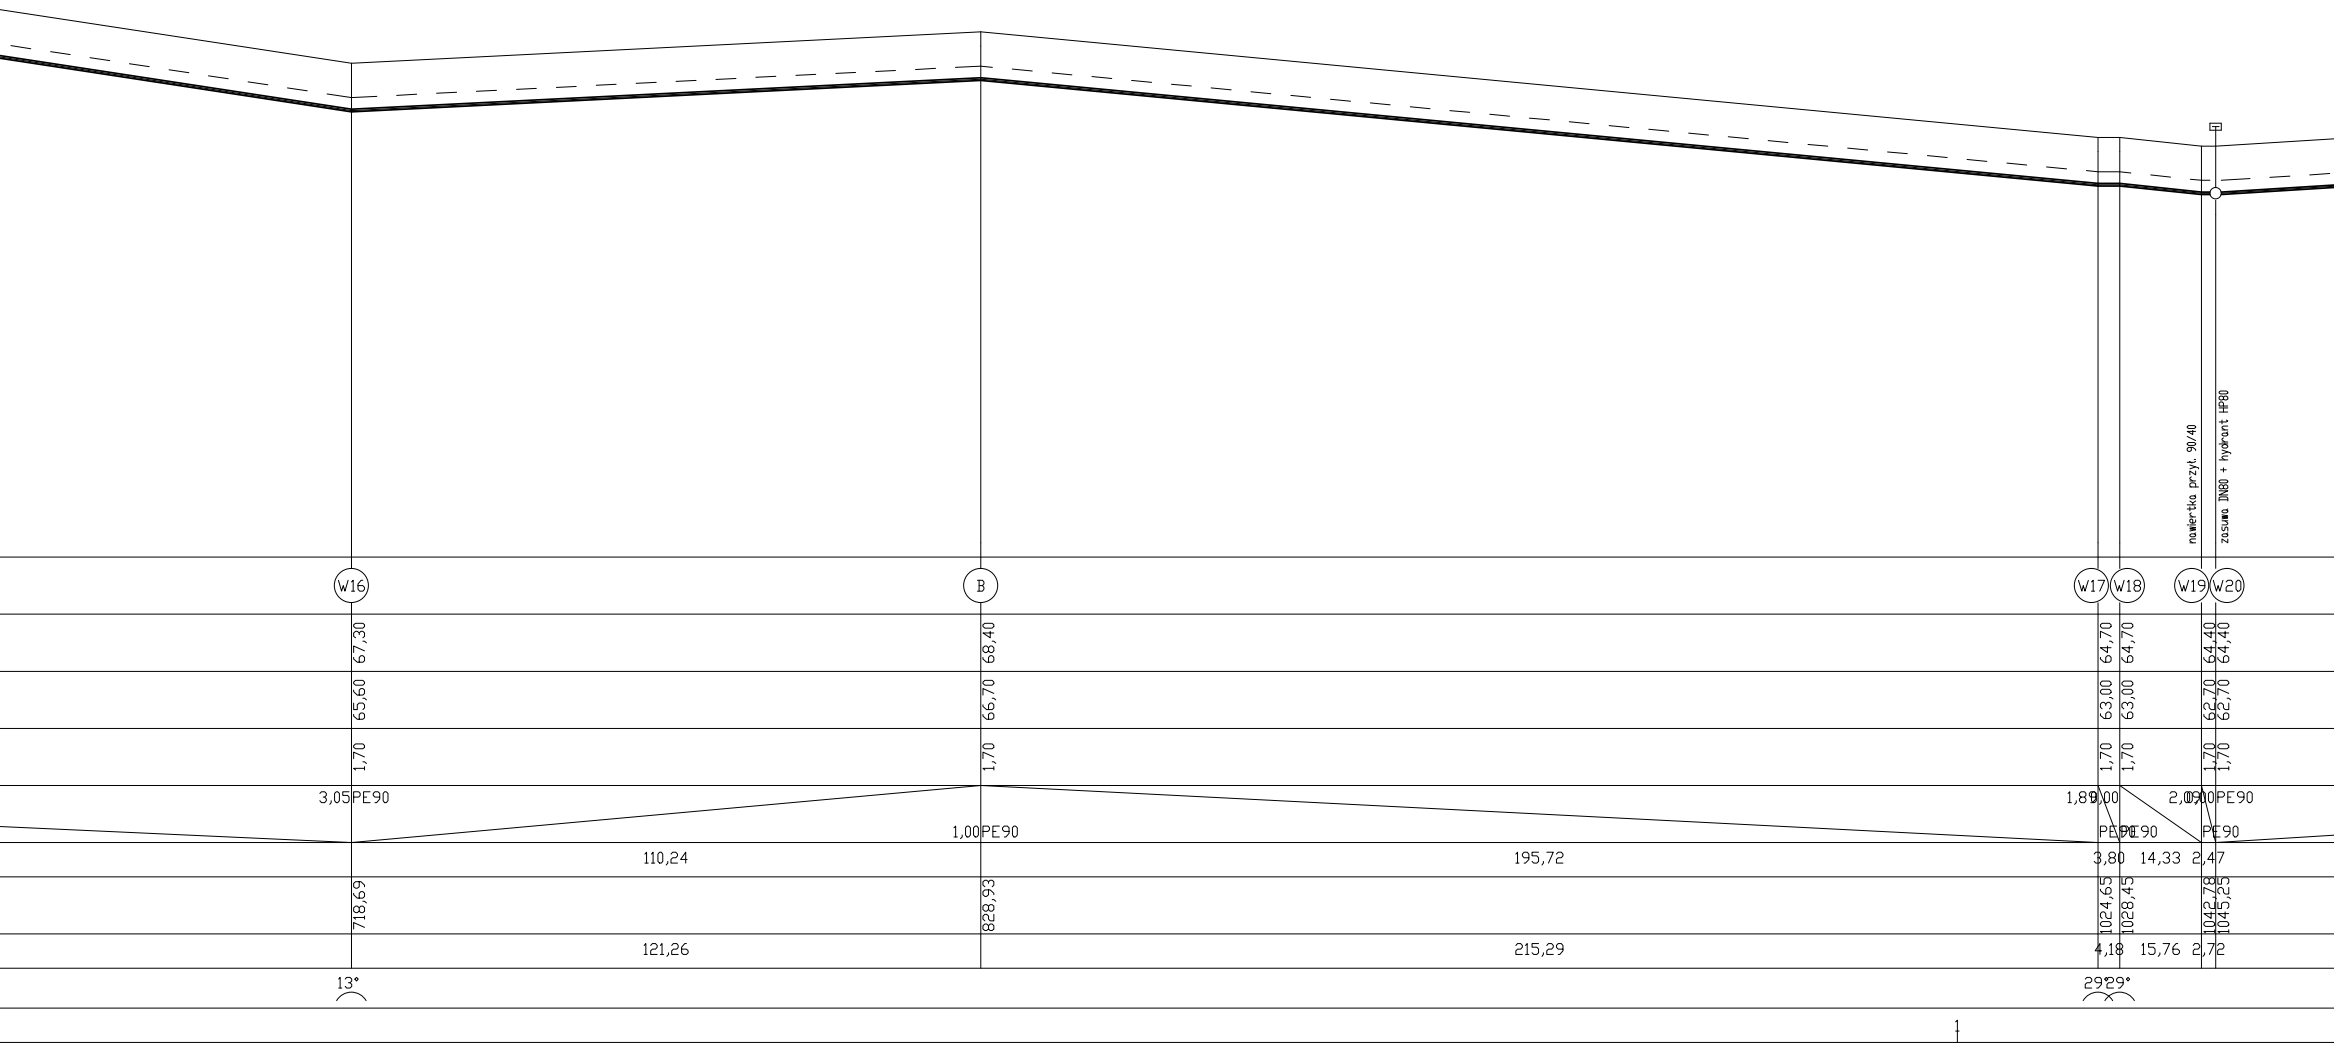
nawiertka przył. 90/40
zasuwa DN80 + hydrant HP80
W16
B
W17
W18
W19
W20
67,30
68,40
64,70
64,70
64,40
64,40
65,60
66,70
63,00
63,00
62,70
62,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
3,05PE90
1,00PE90
1,89
0,00
2,09
0,00PE90
PE90
PE90
PE90
110,24
195,72
3,80
14,33
2,47
718,69
828,93
1024,65
1028,45
1042,78
1045,25
121,26
215,29
4,18
15,76
2,72
13°
29°
29°
1

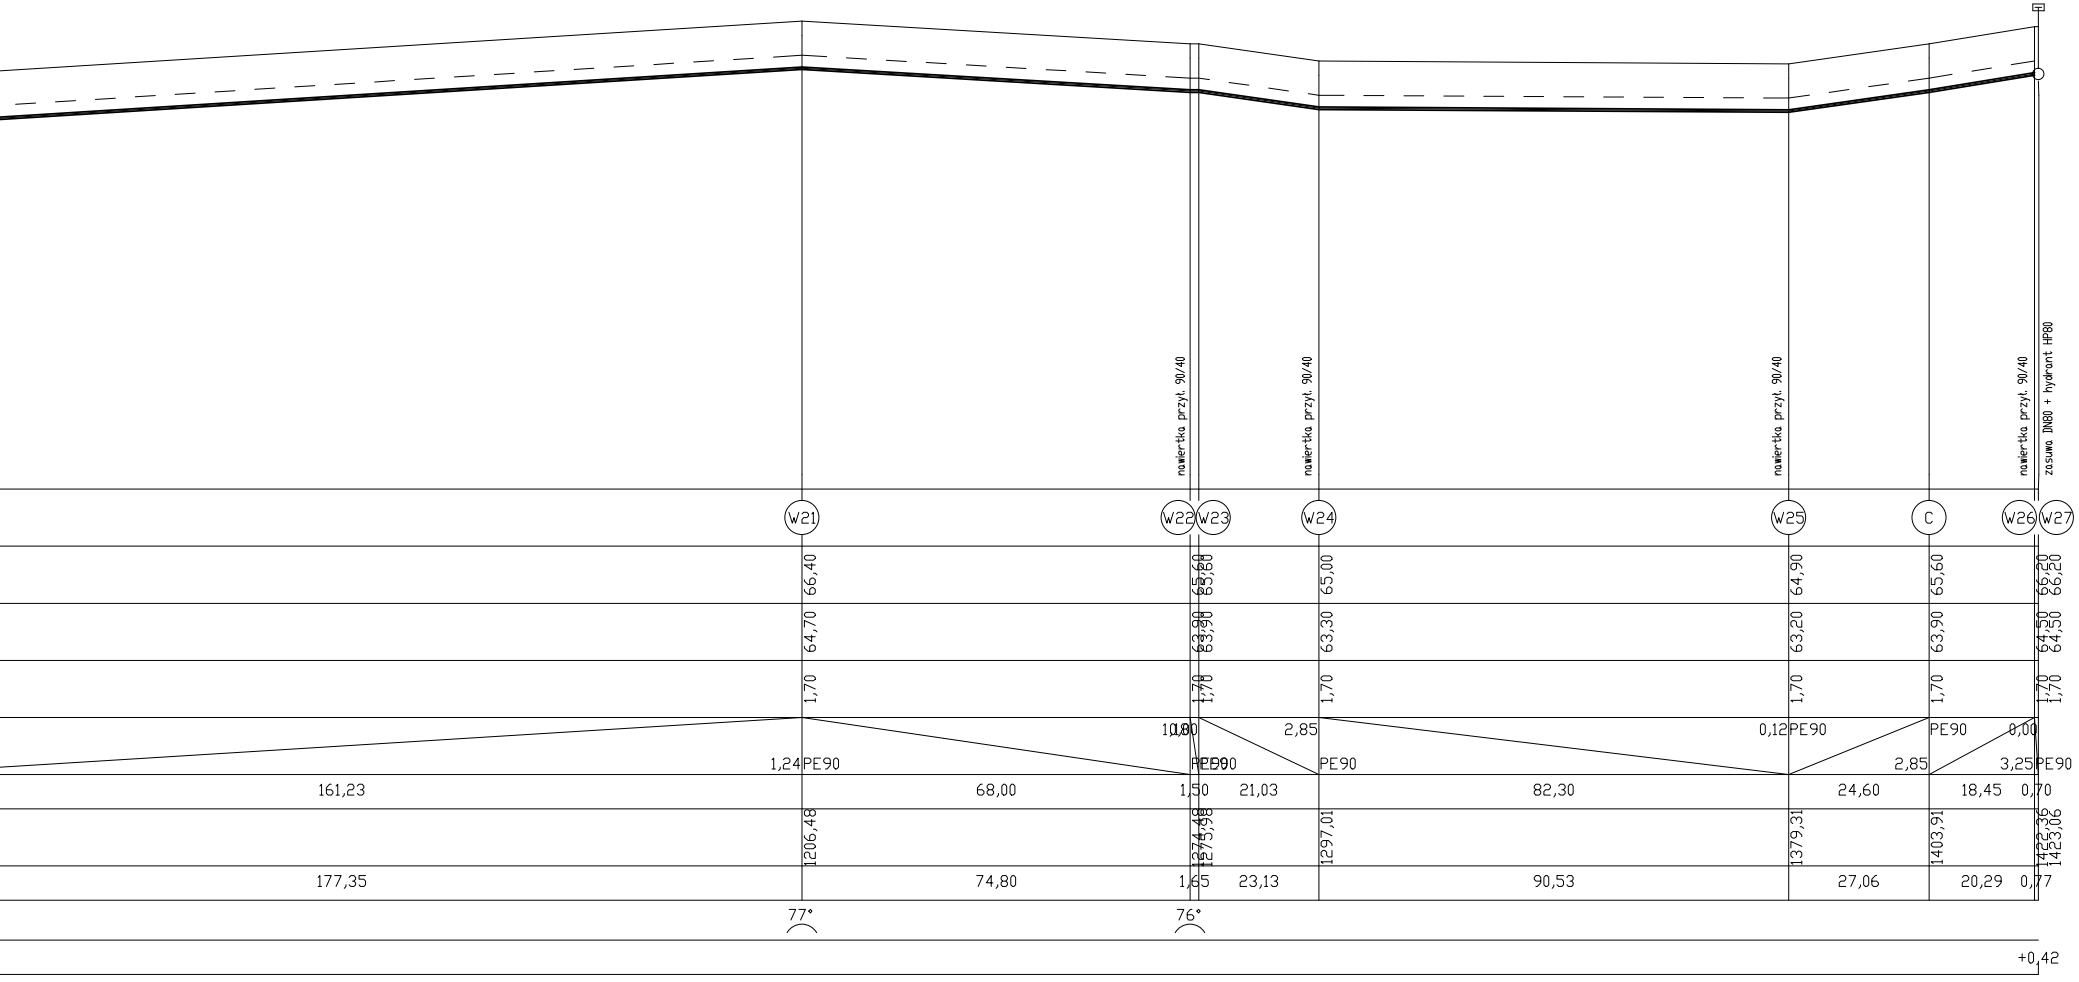
nawiertka przył. 90/40
nawiertka przył. 90/40
nawiertka przył. 90/40
nawiertka przył. 90/40
zasuwa DN80 + hydrant HP80
W21
W22
W23
W24
W25
C
W26
W27
66,40
65,60
65,60
65,00
64,90
65,60
66,20
66,20
64,70
63,90
63,90
63,30
63,20
63,90
64,50
64,50
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,24
PE90
10,80
PE90
2,85
PE90
0,12
PE90
2,85
PE90
0,00
3,25
PE90
161,23
68,00
1,50
21,03
82,30
24,60
18,45
0,70
1206,48
1274,48
1275,98
1297,01
1379,31
1403,91
1422,36
1423,06
177,35
74,80
1,65
23,13
90,53
27,06
20,29
0,77
77°
76°
+0,42

SCHEMAT WYKONANIA PRZYĞ CZA

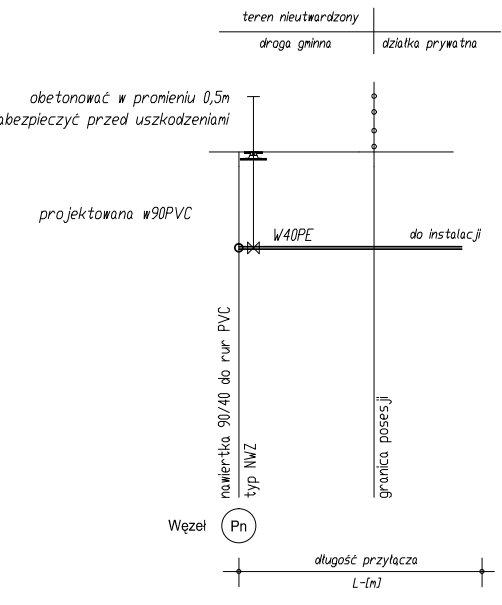
teren nieutwardzony
droga gminna
działka prywatna
obetonować w promieniu 0,5m
zabezpieczyć przed uszkodzeniami
projektowana w90PVC
W40PE
do instalacji
nawiertka 90/40 do rur PVC
typ NWZ
granica posesji
Węzeł
Pn
długość przyłącza
L-[m]

DĝugoŜĺ przyĝŃczy [L] podano w wykazie przyĝŃczy.

Trasň wyznaczyĺ przez uprawnionego geodetň.
Wszystkie wymiary i domiary spradziĺ na etapie realizacji inwestycji.
Zmiany kierunku zabezpieczyĺ blokami oporowymi.
Wszystkie przewody zabezpieczyĺ rurami ochronnymi typu "AROT"
Zasuwy, hydranty zabezpieczyĺ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
CaĝoŜĺ rob· t wykonaĺ zgodnie z uzgodnieniami branŨowymi.
W miejscu wystňpowania uzbrojenia prace wykonaĺ rňcznie.

OZNACZENIA

proj. w90PE	proj. wodociŃg o Ŝrednicy Ï 90PE
— — — —	proj. taŜma lokalizacyjna
W1 W2	proj. wňzĝy wodociŃgowe
HP80	proj. hydrant Hp80

bps
BIURO PROJEKTč W SANITARNYCH
mgr inŨ Ĝukasz Pruszak TrzciŒk 37b, 83-209 Godziszewo
tel. 516 016 918 e-mail: lukasz.pruszak@interia.pl

nazwa obiektu budowlanego: Sieĺ wodociŃgowa z przyĝaczami.	adres obiektu budowlanego: dz. nr 146, 145, 141; obrňb Kolincz dz. nr 143, 209, 152, 196, 200; obrňb Klon· wka dz. nr 207,151, 198, 149/2; obrňb Klon· wka		
Przedmiot rysunku: Profil sieci wodociŃgowej.	data: maj 2019	skala: 1:200/1000	7
opracowaĝ mgr inŨ Ĝukasz Pruszak	podpisy:		
projektant: mgr inŨ Ĝukasz Pruszak uprawn. nr POM/0163/POOS/06			
sprawdziĝ mgr inŨ Adam Szymborski uprawn. nr POM/0239/POOS/11			