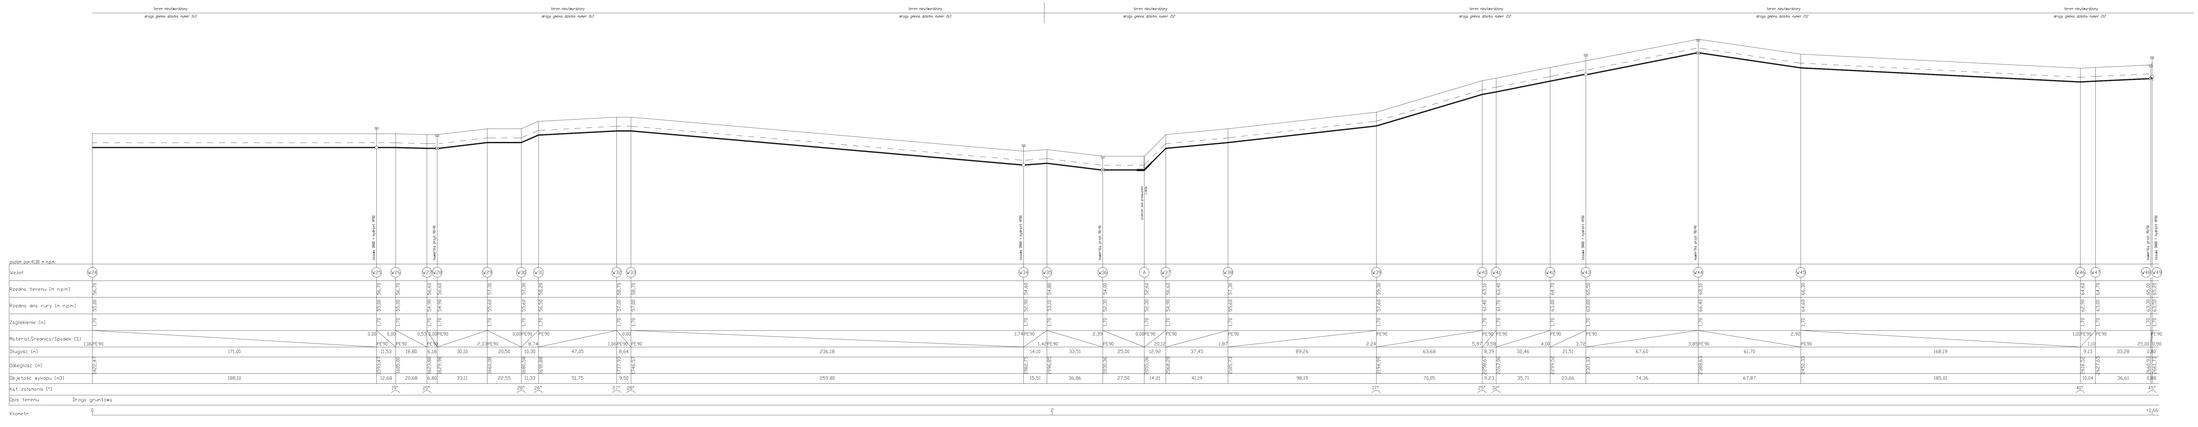

SCHEMAT WYKONANIA PRZYŁĄCZA



Długość przyłączy [L] podano w wykazie przyłączy.

Trasa wytaczyć przez uprawnionego geodetę.
Wszystkie wymiary i domiary sprawdzić na etapie realizacji inwestycji.
Zmiany kierunku zabezpieczyć łokiem oporowym.
Wszystkie przewody zabezpieczyć rurami ochronnymi typu "ARGIT"
Zasuwy, hydranty zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Czynność nie i wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
W miejscu występowania uzbrojenia prace wykonać ręcznie.

OZNACZENIA

przyl. ø32PE	proj. wodociąg o średnicy i SDPE
	proj. taśma lokalizacyjna
W1 W2	proj. wtrąg wodociągowe
HP80	proj. hydrant Hp80

BIURO PROJEKTÓW SANITARNYCH
mgr inż Janusz Prusiak
Trzcińki 19a, 83-200 Starogard
nr. GB 018 018 818
tel. 58 562 74 0 faksu prusiak@interia.pl

temat: zasuwa hydrantowa	skala: dowolna
tytuł: wodociągowa i przyłączem	nr. w ew. 152, działki Kow. wsa. nr. w 170, 171, 151, 155, 156, działki Kow. wsa.
Projekto czerw	data: sierpień 2018
Profil sieci wodociągowej.	jp/Rzeczne 2018 / 2007/08 / 6
opracował: mgr inż Janusz Prusiak	zmiana
uprawnienia: nr. POM/0100/POOS/06	
sprawdził: mgr inż Marek Szymborski	
uprawnienia: nr. POM/0139/POOS/11	