




POD DROGĄ LUB SZOSĄ

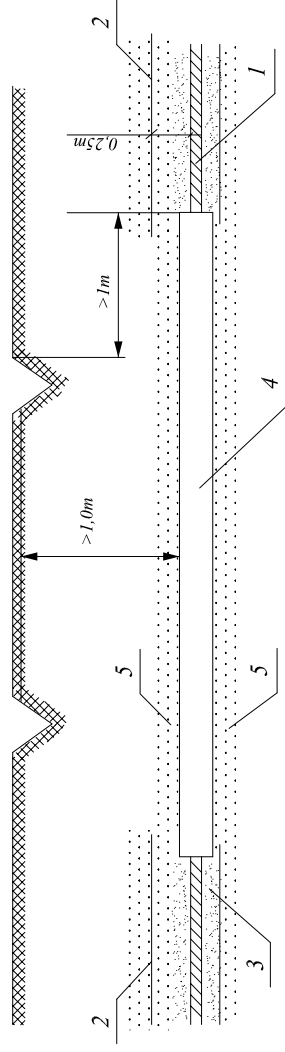


POD ISTNIEJĄCYM KABLEM

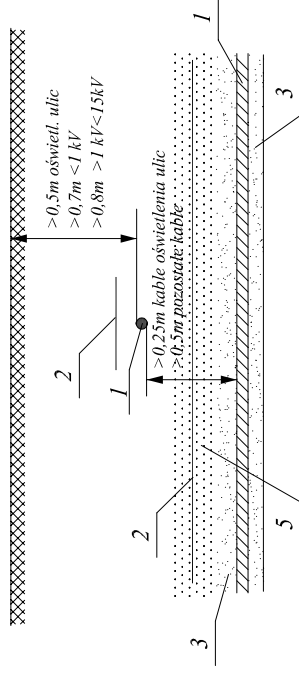


PRZEKROJE WYKOPÓW

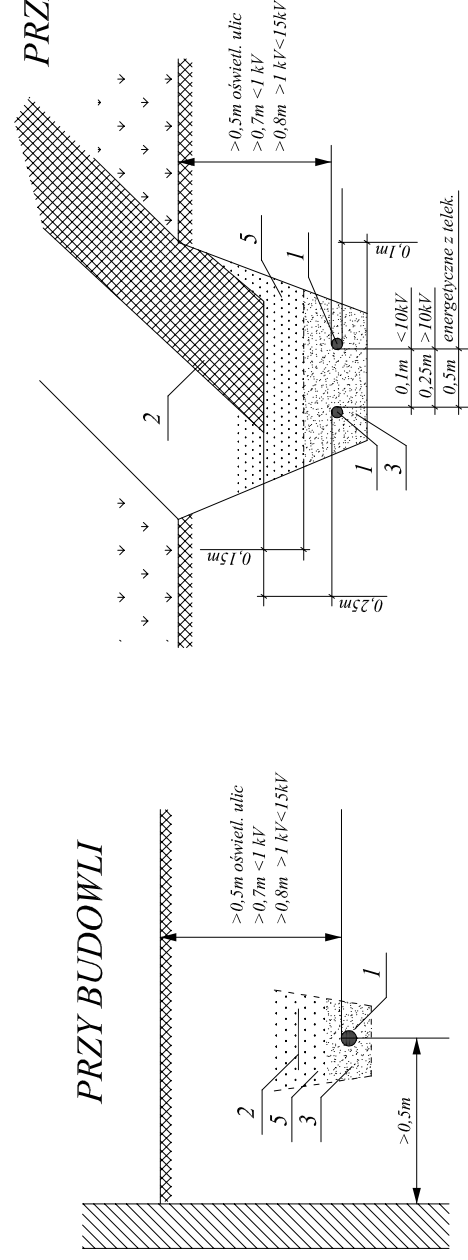


PRZY BUDOWLI

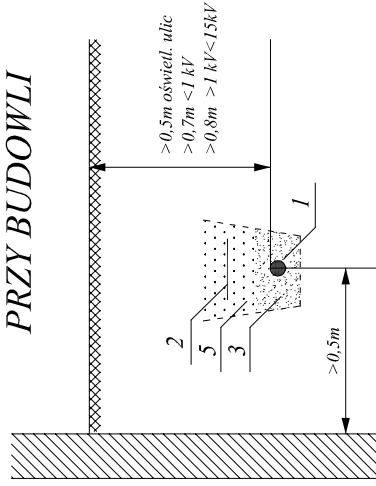


POD TOREM KOLEJOWYM NA NASYPIE

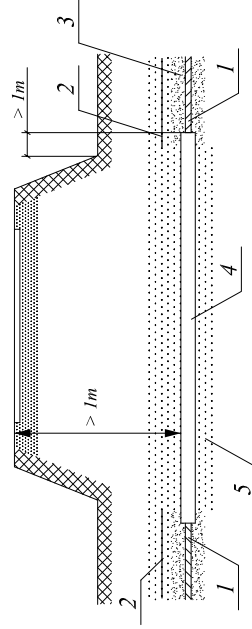

POD SZOSĄ Z NASYPEM

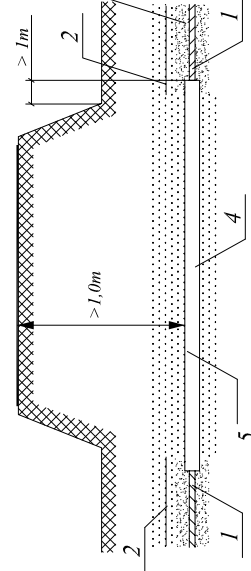

POD ROWEM MELIORACYJNYM

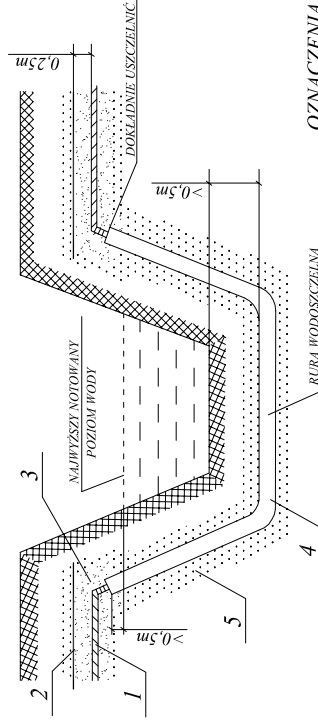

OZNACZENIA:

1. KABEL ENERGETYCZNY
2. FOLIA PCV
3. PIASEK
4. RURA OCHRONNA
5. GRUNT RODZIMY

ELBI
Pracownia projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Temat opracowania: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Witosa w m. Nowa Wieś Rzeszna.*

Investor: *Wójt Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański*

Brania: <i>Elektryczna</i>	Tytuł rysunku:	<i>WYMOGI UKŁADANIA KABLI</i>
-----------------------------------	----------------	-------------------------------

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:
-------------	------------------	---------------	---------	--------

Projektował:	inż. Jan Mańkusz	210/GA/2002	Data: 10 2015
--------------	------------------	-------------	---------------

Onracowal:	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_{\text{cont},i} / C_{\text{cont},i} \cdot 10^4 \text{ g kg}^{-1}$		
		10.2.01	Date