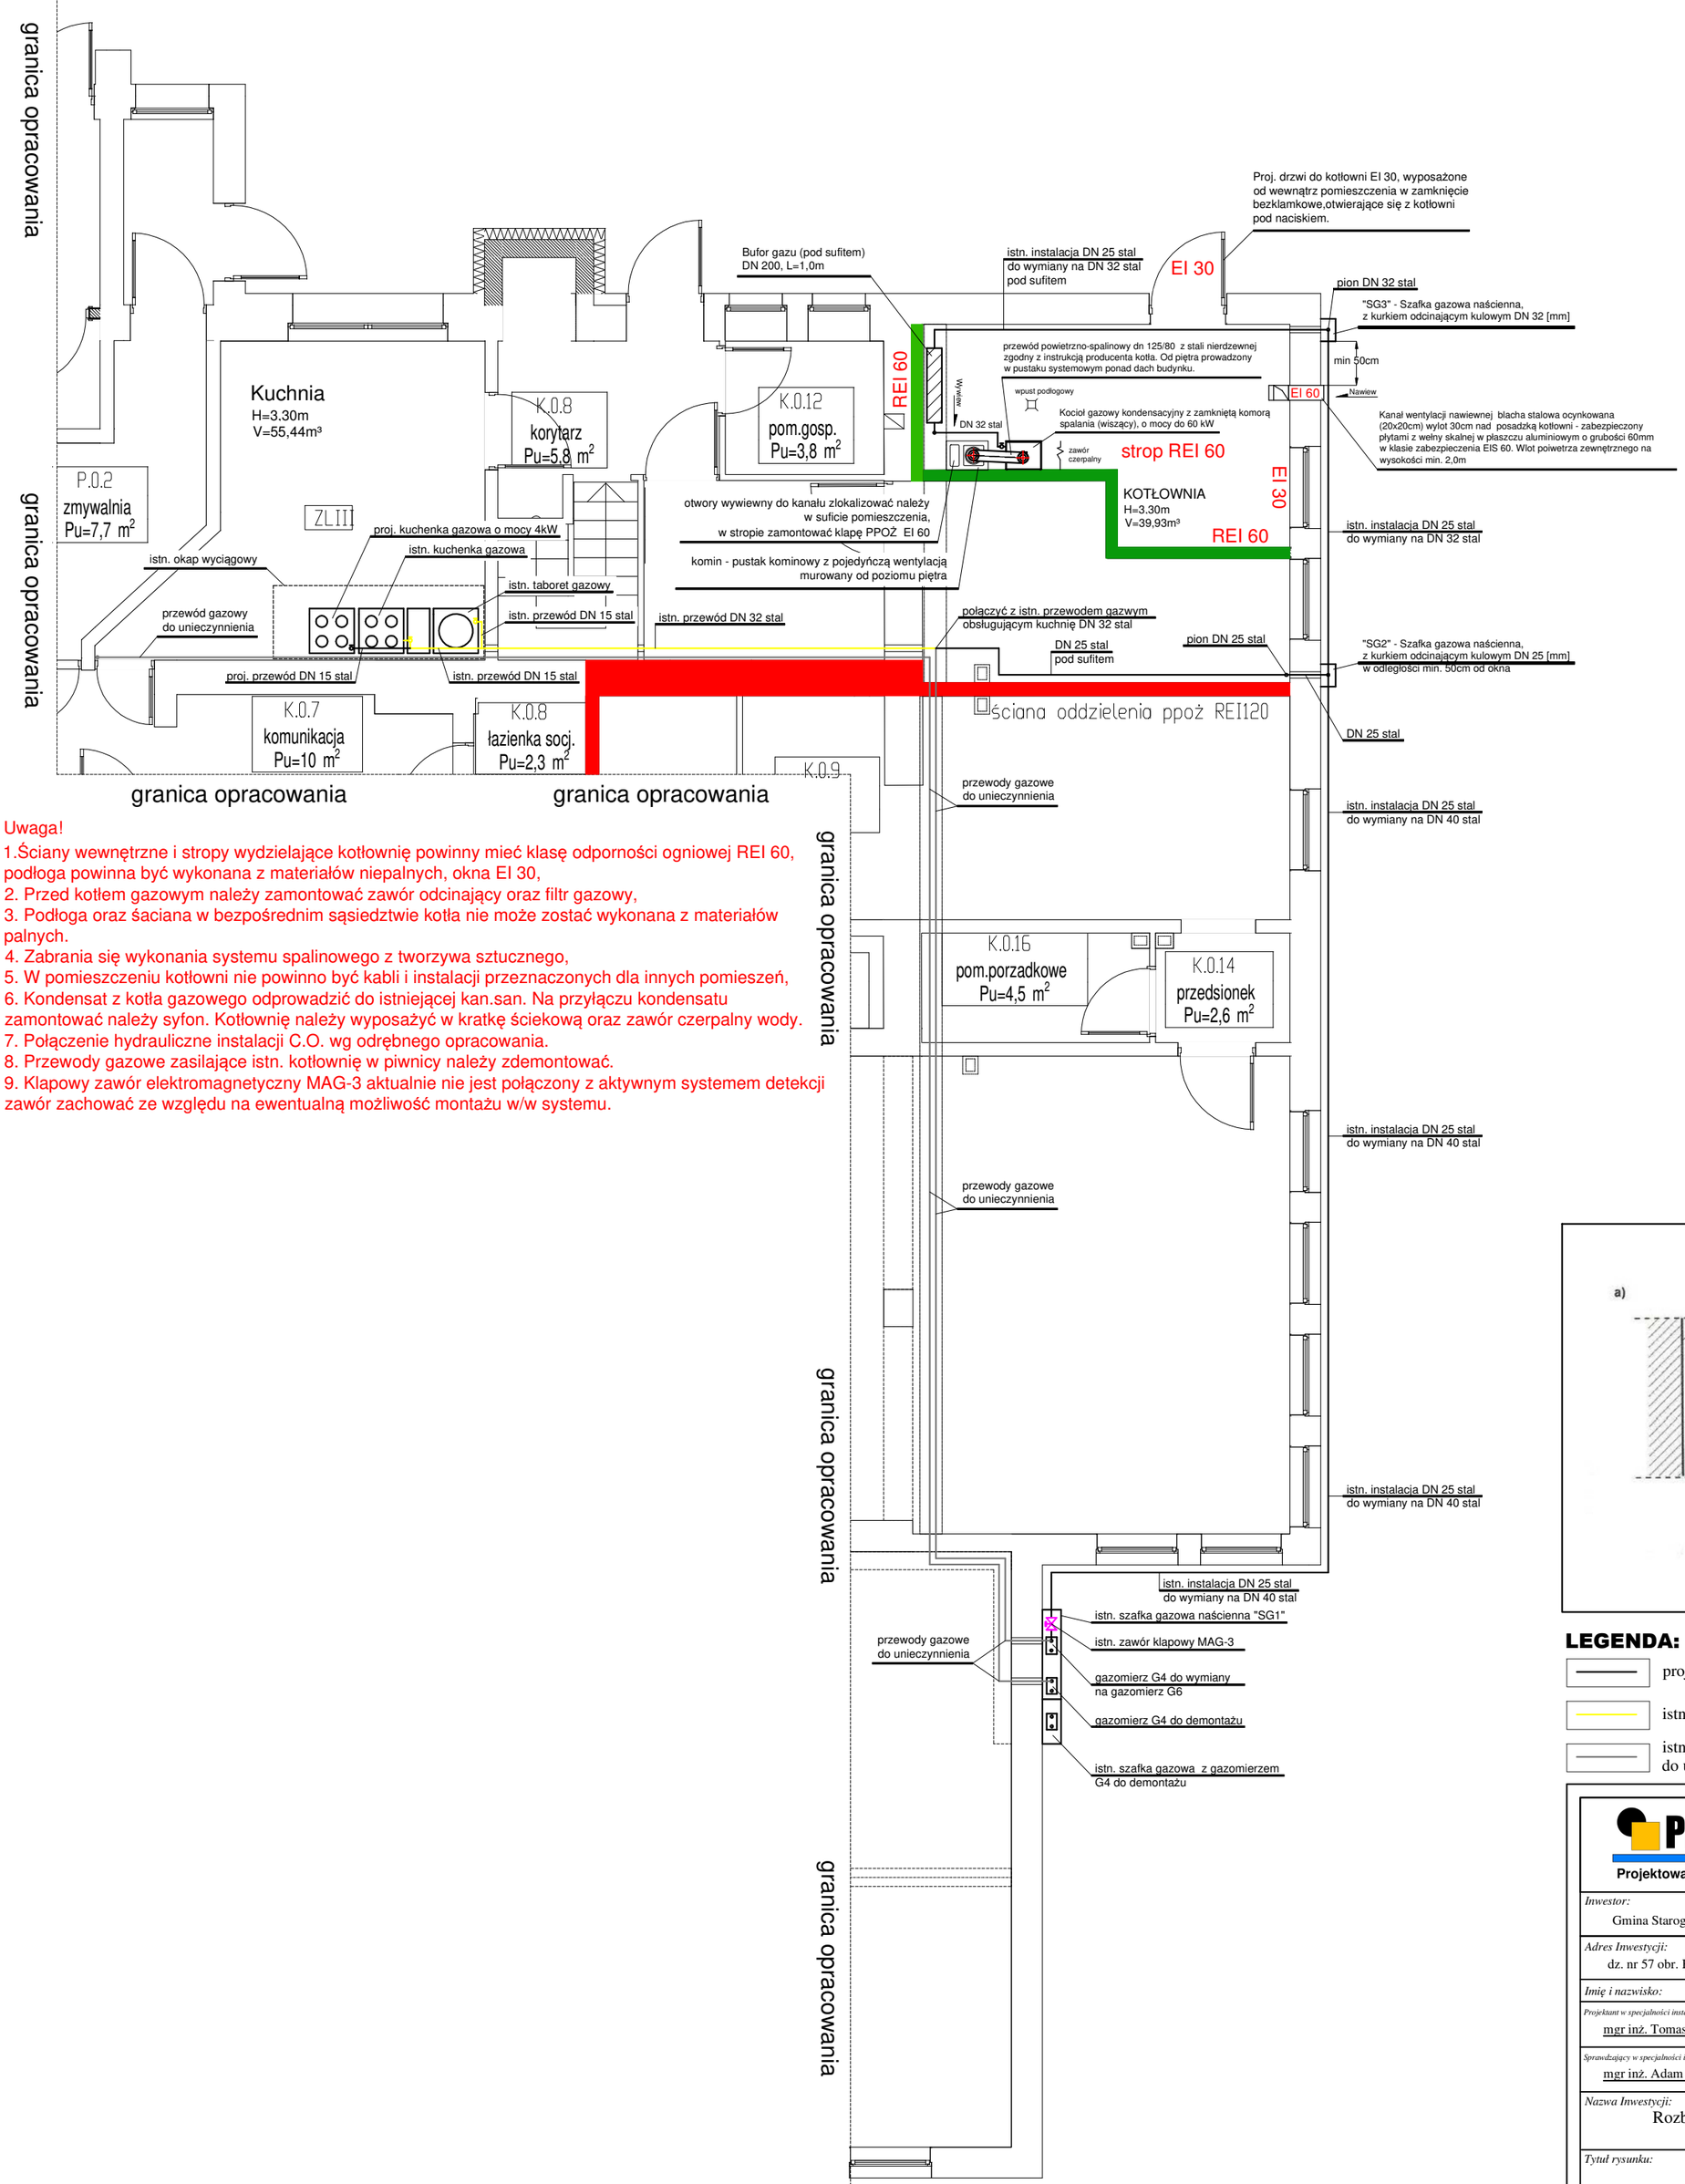


Uwaga!

1.Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię powinny mieć klasę odporności ogniowej REI 60, podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, okna EI 30,

2. Przed kotłem gazowym należy zamontować zawór odcinający oraz filtr gazowy,

3. Podłoga oraz ściana w bezpośrednim sąsiedztwie kotła nie może zostać wykonana z materiałów palnych.

4. Zabrania się wykonania systemu spalinowego z tworzywa sztucznego,

5. W pomieszczeniu kotłowni nie powinno być kabli i instalacji przeznaczonych dla innych pomieszeń,

6. Kondensat z kotła gazowego odprowadzić do istniejącej kan.san. Na przyłączu kondensatu zamontować należy syfon. Kotłownię należy wyposażyć w kratkę ściekową oraz zawór czerpalny wody.

7. Połączenie hydrauliczne instalacji C.O. wg odrębnego opracowania.

8. Przewody gazowe zasilające istn. kotłownię w piwnicy należy zdemontować.

9. Klapowy zawór elektromagnetyczny MAG-3 aktualnie nie jest połączony z aktywnym systemem detekcji zawór zachować ze względu na ewentualną możliwość montażu w/w systemu.




Odległości między przewodami gazowymi a przewodami innych instalacji: a) odległości między przewodami ułożonymi równolegle; b) odległości między przewodami krzyżującymi się

## LEGENDA:

- projektowane przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu
- istniejące przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu
- istniejące przewody instalacji gazowej stalowe bez szwu do unieczynnienia


**ProInstal**
Projektowanie i nadzór budowlany

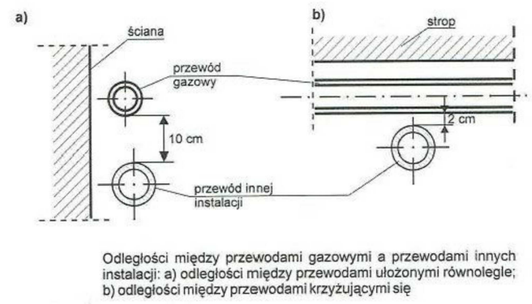**Krąg 61c**
**83-200 Starogard Gd.**
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459


| | |
|---|---|
| *Inwestor:* Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. | *Data:* 10.01.2022r. |
| *Adres Inwestycji:* dz. nr 57 obr. Kokoszkowy, gm Starogard Gd. | *Branża:* Sanitarna |
| *Imię i nazwisko:* | *Nr uprawnień:* |
| *Projektant w specjalności instalacyjnej:* mgr inż. Tomasz Pietrzak | POM/0250/POOS/12 |
| *Sprawdzający w specjalności instalacyjnej:* mgr inż. Adam Szymborski | POM/0239/POOS/11 |
| *Nazwa Inwestycji:* Rozbudowa i przebudowa instalacji gazowej w budynku przedszkola gminnego | *Skala:* 1:75 |
| *Tytuł rysunku:* Rzut parteru | *Nr rysunku:* 1 |

*Faza:* Projekt budowlany

*Podpis:*