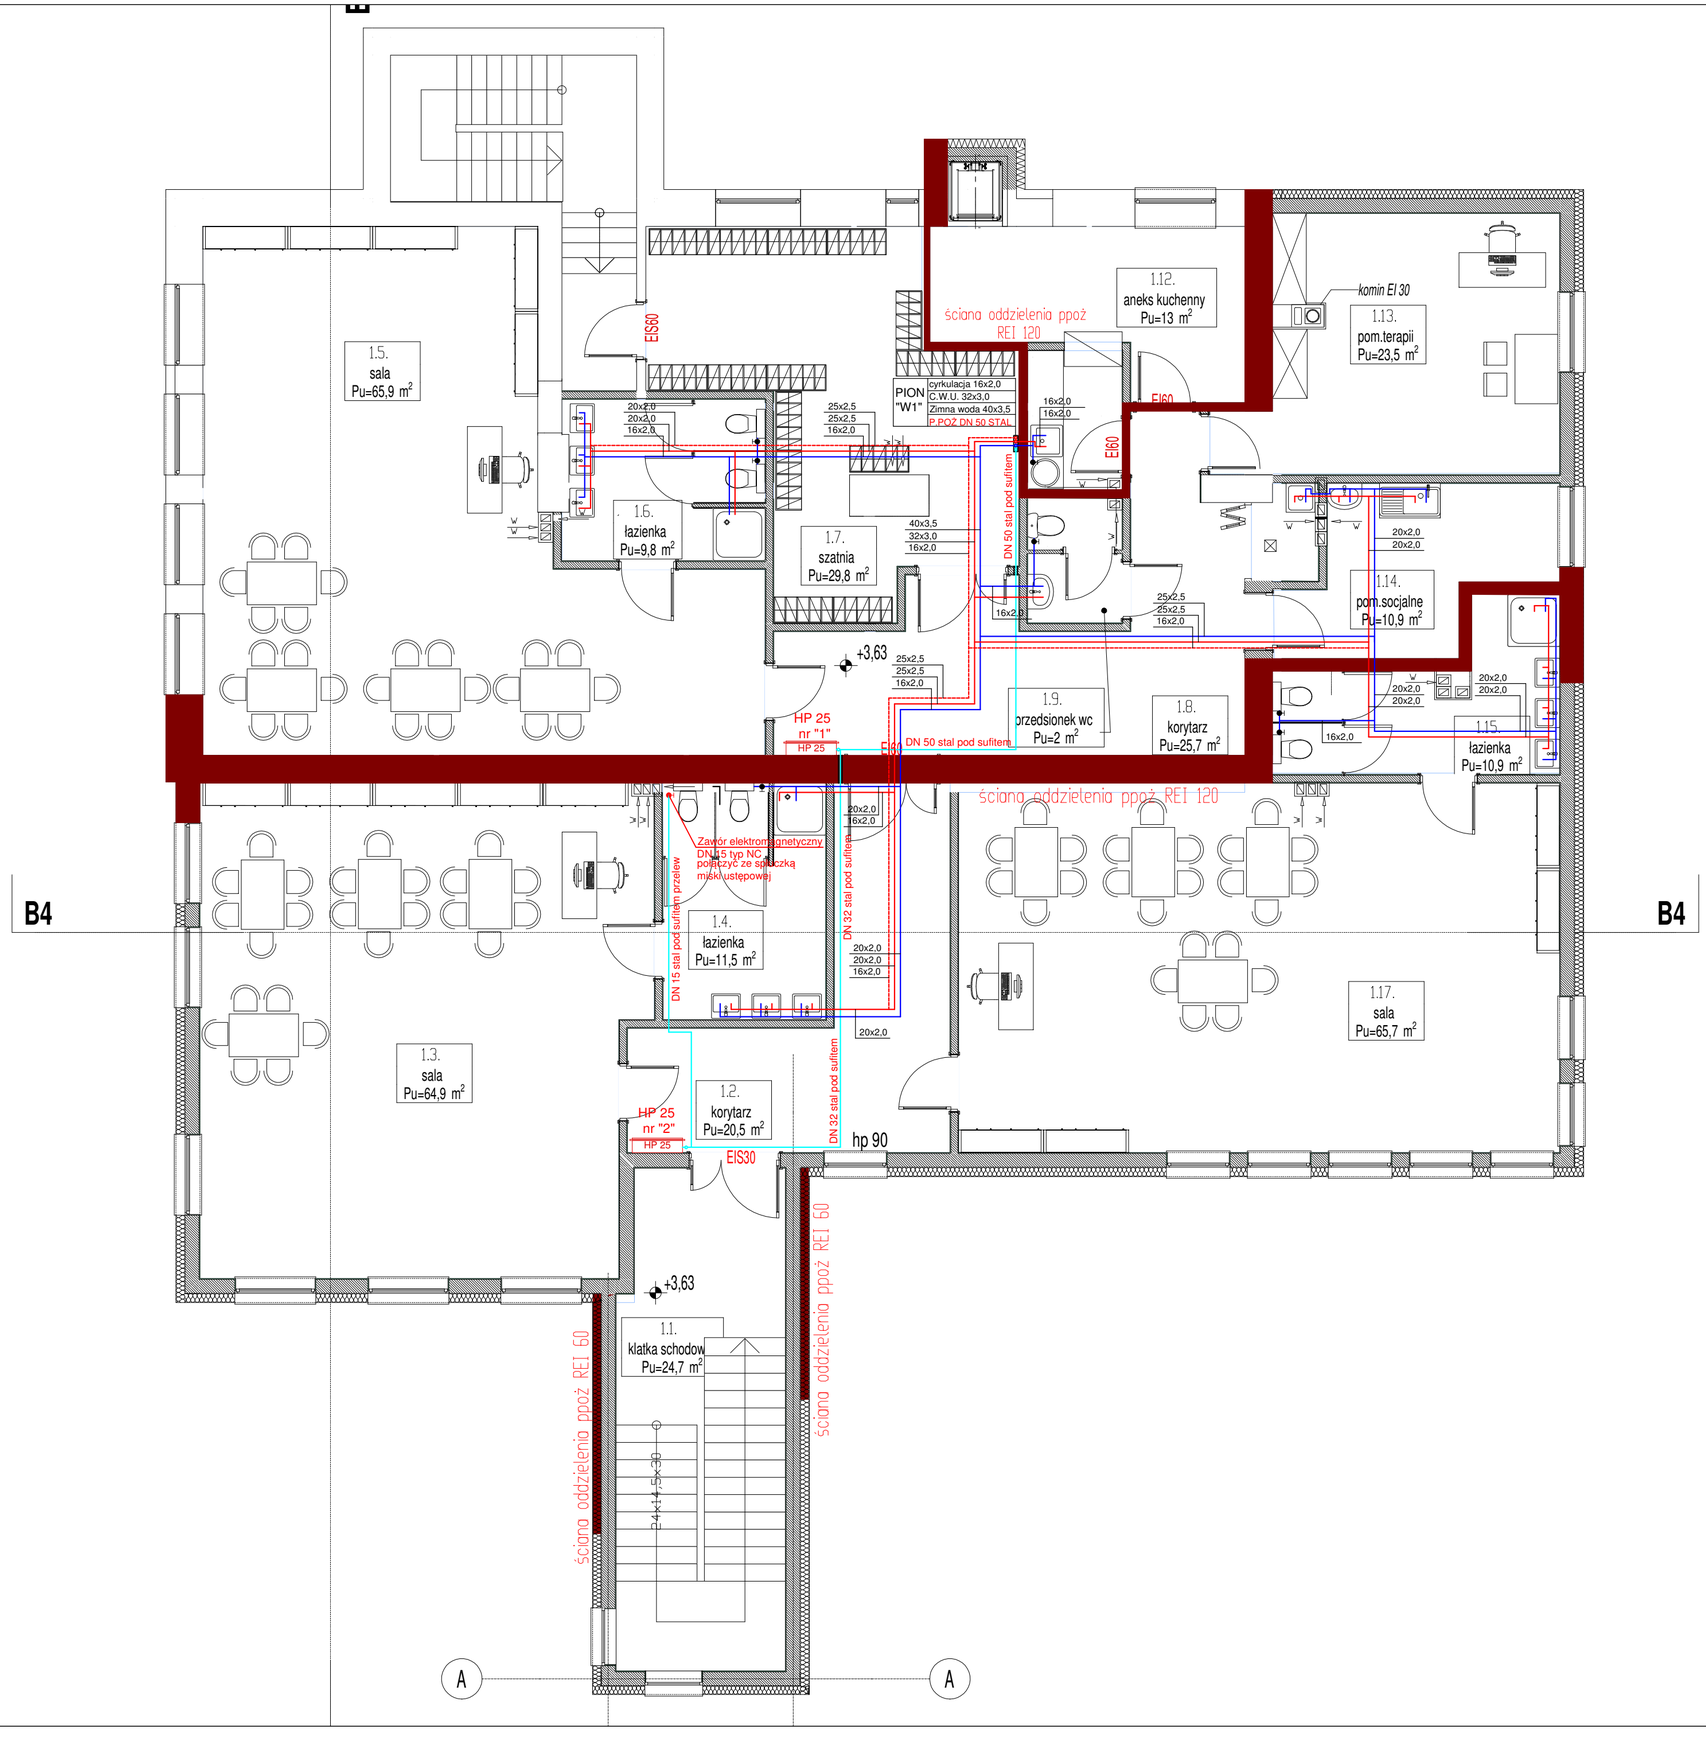

Przejścia rurociągów stalowych przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych uszczelnić przeciwpożarowo za pomocą ogniochronnej masy szpachlowej - zastosowane rozwiązania powinny posiadać odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP, przejścia przewodów z rur plastikowych palnych o średnicach powyżej 32 mm wykonać za pomocą kołnierzy ,obejm ogniochronnych Dn 32 – 250/ posiadających odporność ogniową równą co najmniej odporności ogniowej przegrody, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP, - izolacje cieplne rurociągów należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

LEGENDA:

- projektowane przewody instalacji wody zimnej - PE (w posadzce)
- projektowane przewody instalacji p.poż - stalowe (pod sufitem)
- projektowane przewody instalacji wody ciepłej - PE (w posadzce)
- projektowane przewody instalacji wody ciepłej cyrkulacyjnej - PE (w posadzce)

ProInstal
Projektowanie i nadzór budowlany

Krąg 61c
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-203-17-21, REGON 221844675
proinstal.projekt@o2.pl, tel. 794-371-459

Inwestor: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.	*Data:* 14.02.2022r.
Adres Inwestycji: dz. nr 57 obr. Kokoszkowy, gm Starogard Gd.	*Branża:* Sanitarna
Imię i nazwisko: / *Nr uprawnień:*	*Faza:* Projekt techniczny; *Podpis:*
Projektant w specjalności instalacyjnej: mgr inż. Tomasz Pietrzak / POM/0250/POOS/12	
Sprawdzający w specjalności instalacyjnej: mgr inż. Adam Szymborski / POM/0239/POOS/11	
Nazwa Inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa przedszkola gminnego	*Skala:* 1:75
Tytuł rysunku: Instalacja wodociągowa-rzut piętra	*Nr rysunku:* 3