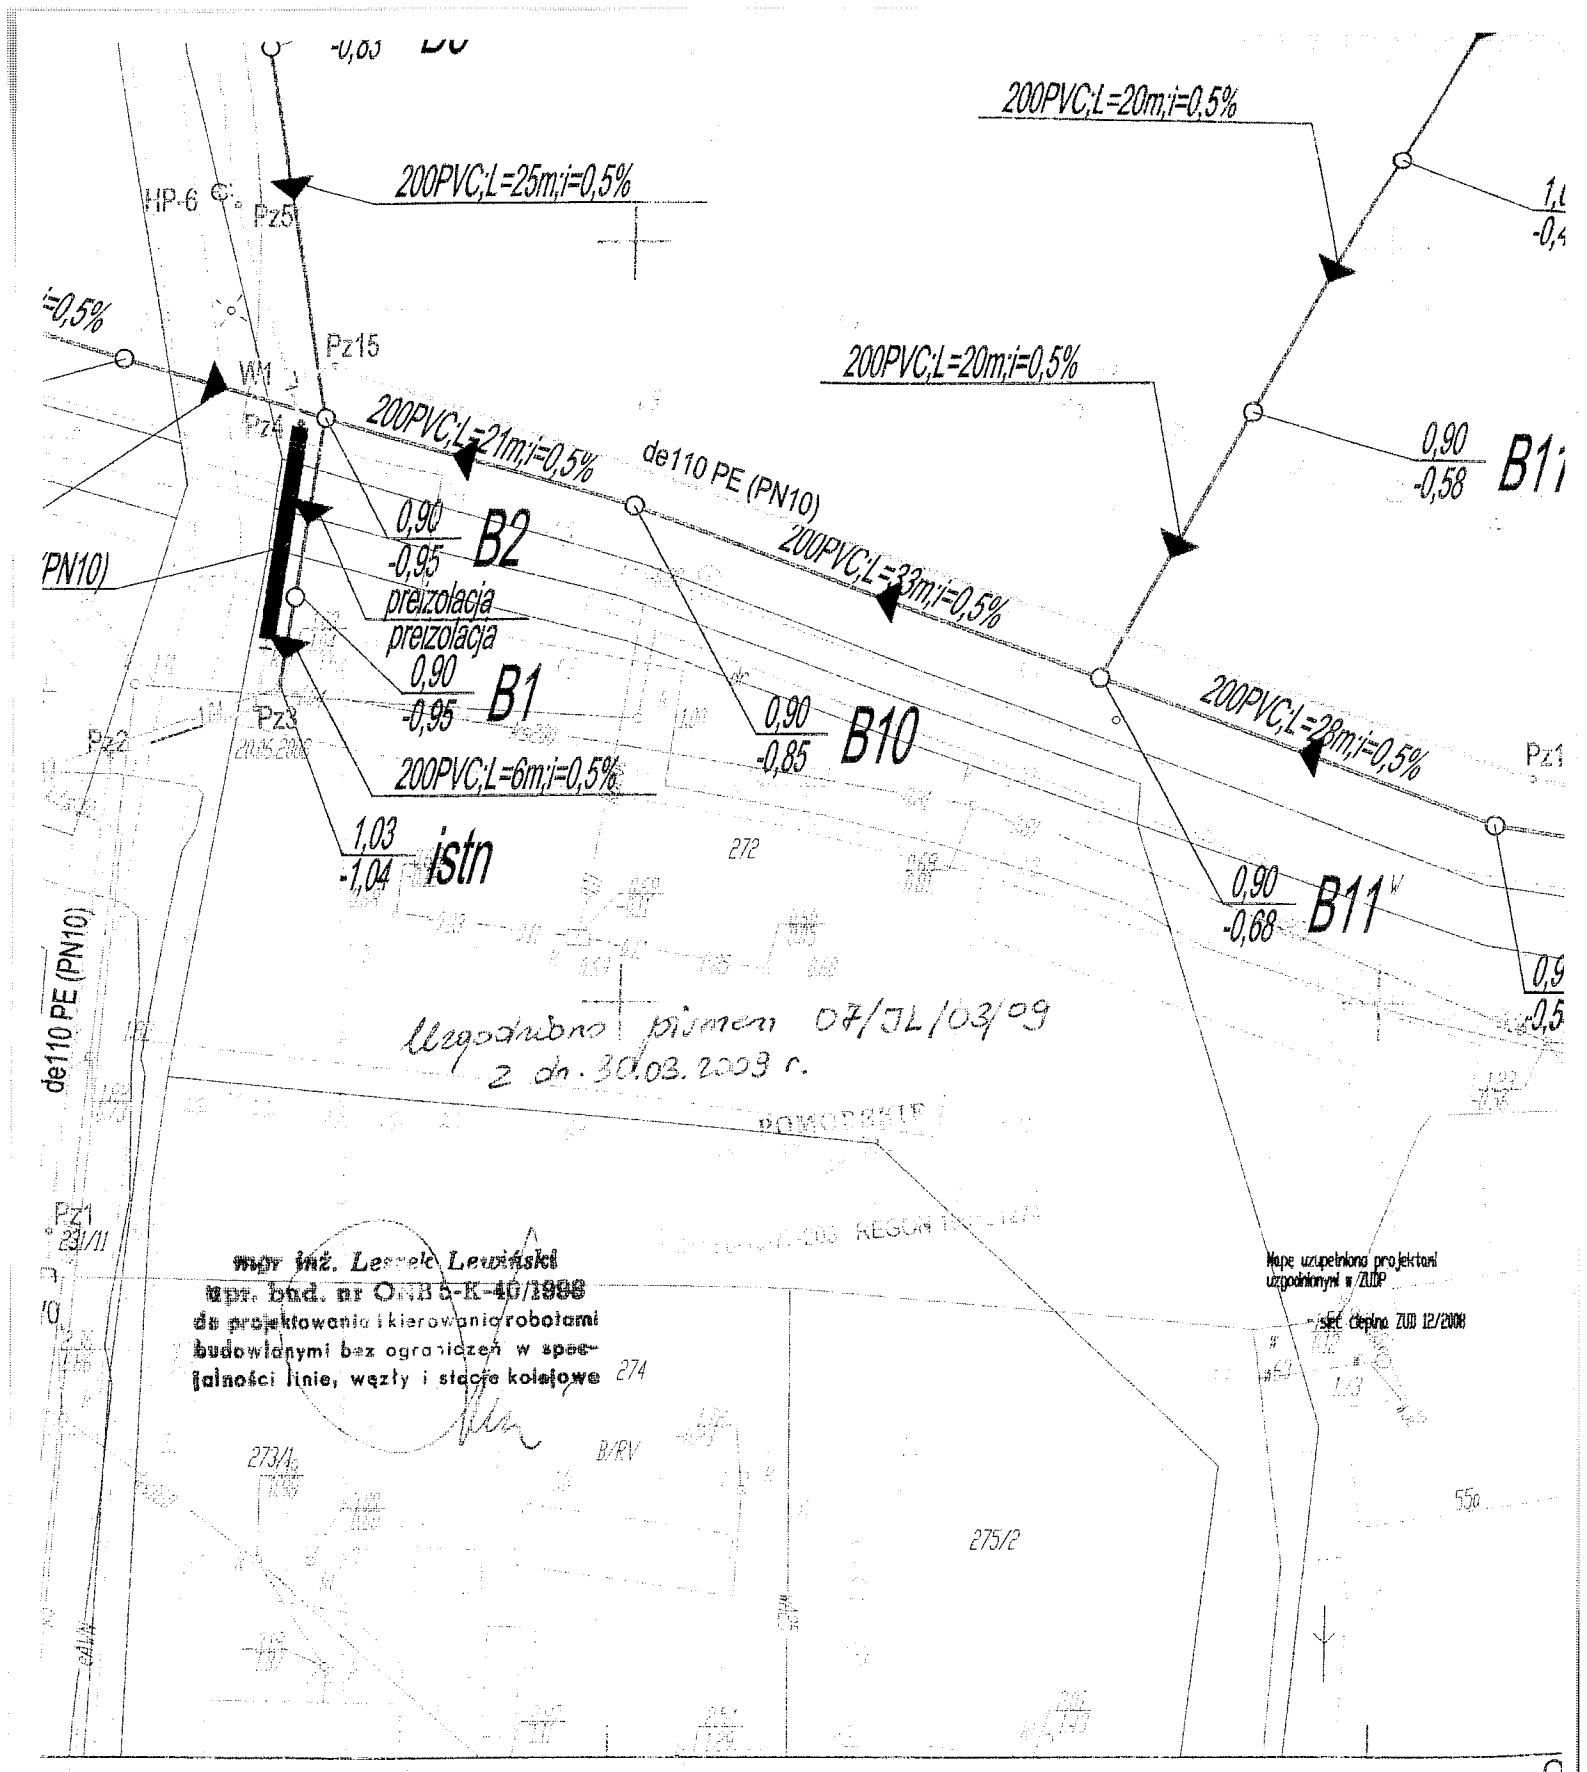
200PVC;L=25m;i=0,5%
200PVC;L=20m;i=0,5%
200PVC;L=20m;i=0,5%
200PVC;L=21m;i=0,5%
de110 PE (PN10)
200PVC;L=33m;i=0,5%
200PVC;L=28m;i=0,5%
200PVC;L=6m;i=0,5%
HP-6
Pz25
Pz15
Pz24
Pz23
Pz22
Pz1
WM 1
0,90
-0,95
B2
preizolacja
preizolacja
0,90
-0,95
B1
0,90
-0,85
B10
0,90
-0,58
B1i
0,90
-0,68
B11
1,03
-1,04
istn
de110 PE (PN10)
272
274
275/2
273/4
550
Uzgodniono pismem 07/JL/03/09
z dn. 30.03.2009 r.
mgr inż. Leszek Lewiński
upr. bud. nr O.NB.5-K-40/1998
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w spec-
jalności linie, węzły i stacje kolejowe
Mapę uzupełniono projektami
uzgodnionymi w ZUDP
sieć ciepłna ZUD 12/2008
ŁĄCZENIE ARKUSZY:
WP
SZO
SZS
Ps