


Opis powierzchni terenu	dz.nr 389/3	dz.nr 289/2
-------------------------	-------------	-------------

dz.nr 393/2

Podziałka 1:100/500

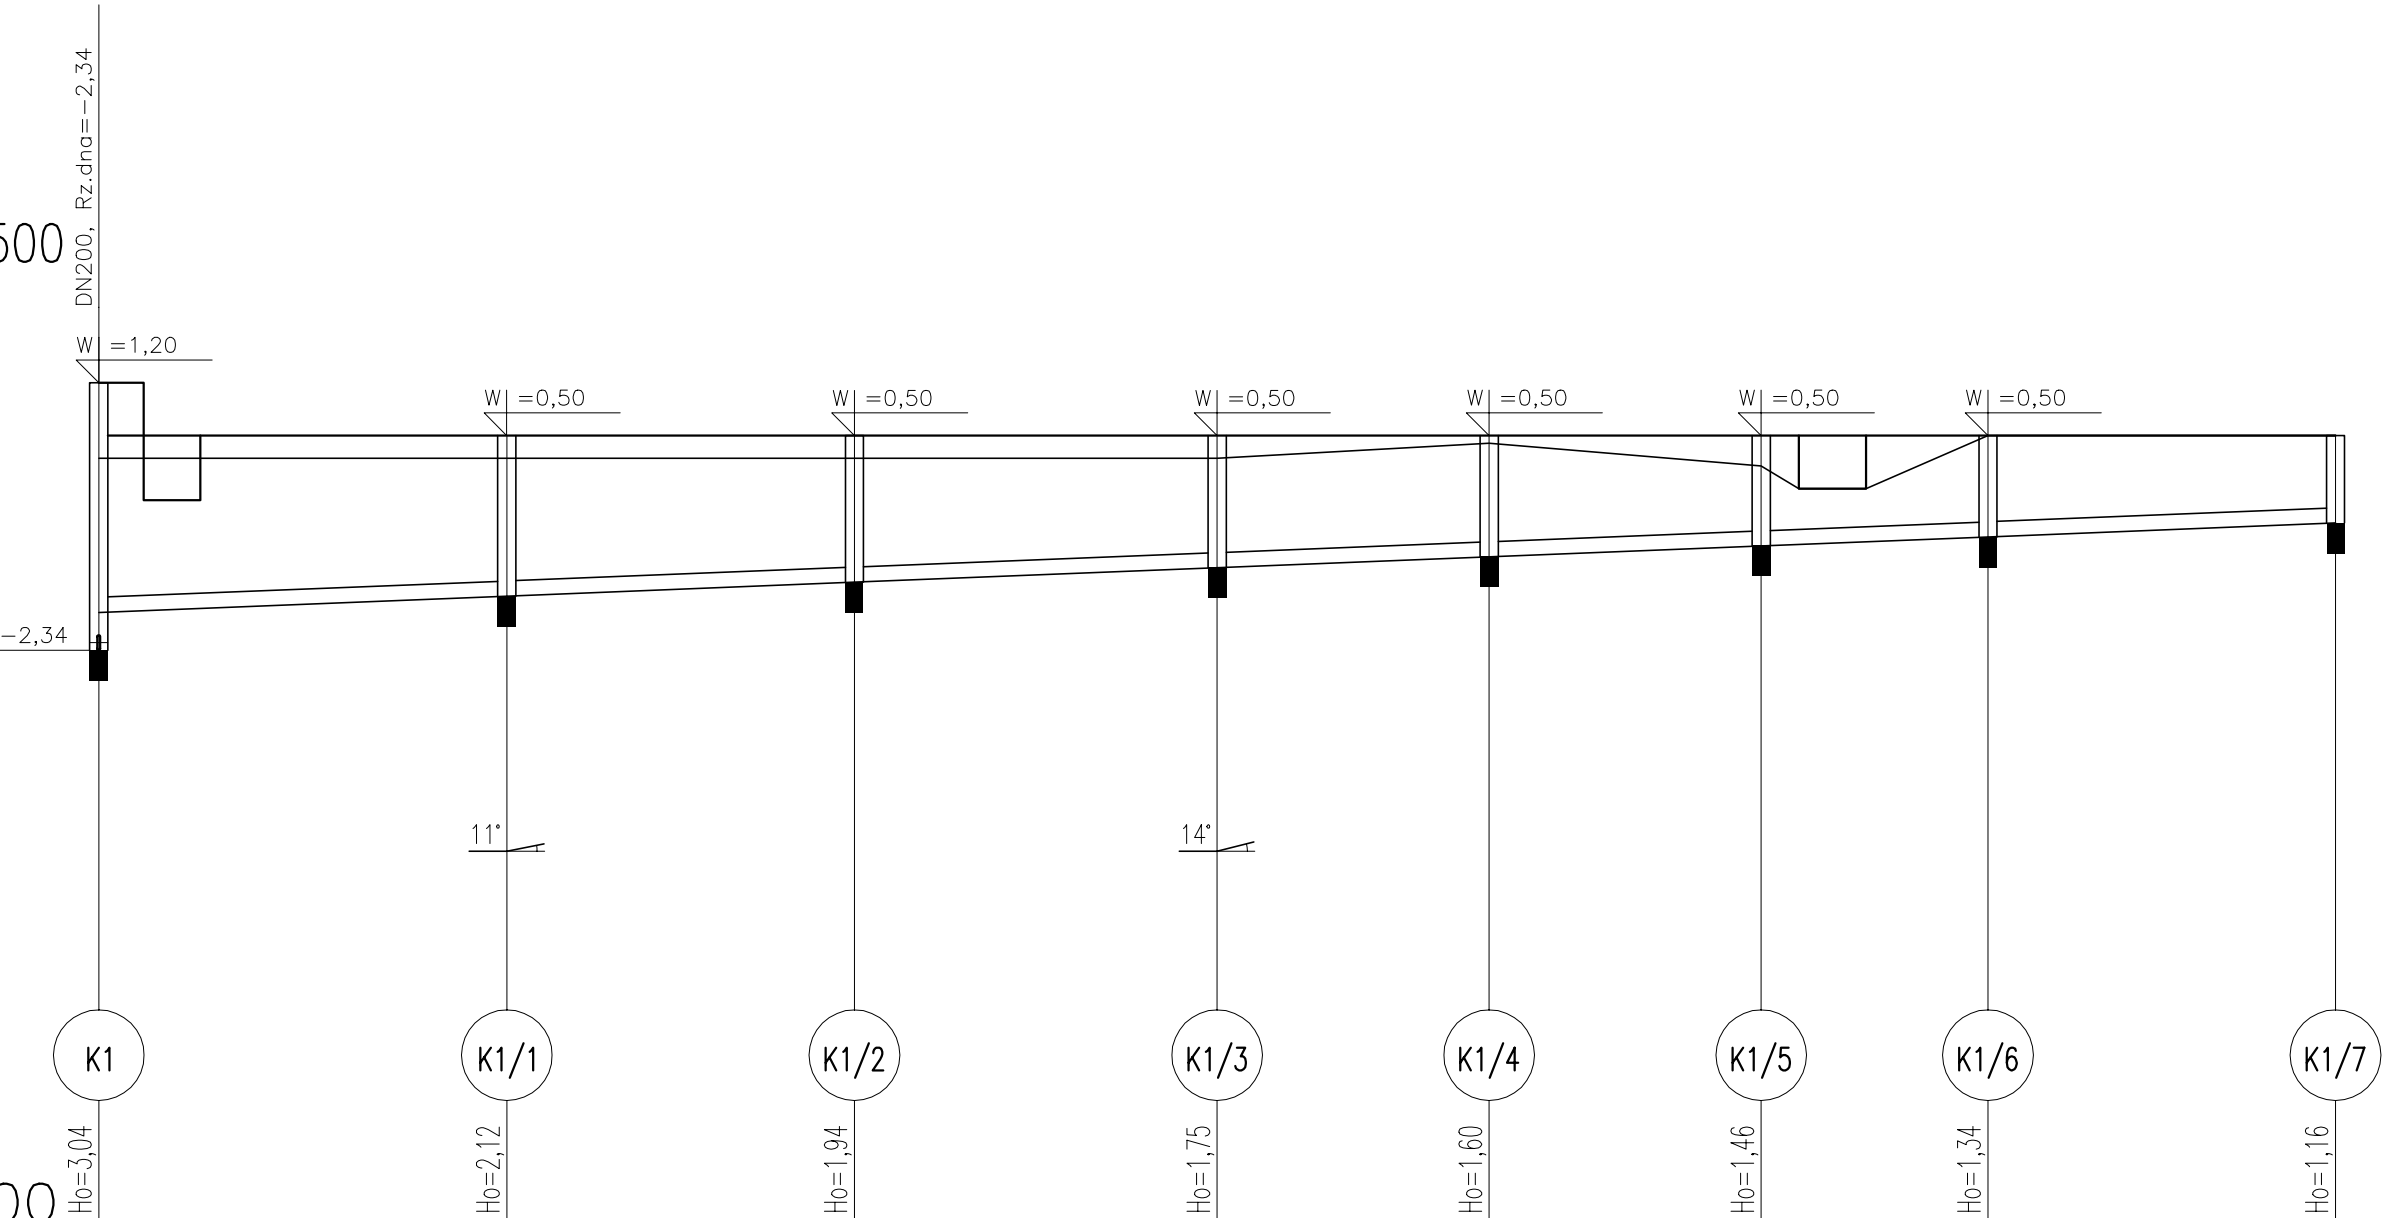

Rzędna istniejącego terenu	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,10	-0,20	-0,20	0,50	0,50
Rzędna dna proj. kanału	-1,84	-1,62	-1,44	-1,25	-1,10	-0,96	-0,84	-0,66	-0,66	-0,66
Długość odcinka	27,00	23,00	24,00	18,00	18,00	15,00	23,00			
Proj. spadek kanału, odległość	L=148,00 i=0,8 %									
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200									
Hektometr i odległości	00	6,72	27,00	50,00	74,00	92,00	01	10,00	17,03	25,00

Długość wszystkich przewodów: 148,0[m]
K1-K1/7

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. 80-216 GDAŃSK; ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73	
INWESTOR: Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA: Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Zalewowej	NR RYS. 12 ZADANIE 1
Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek K1 do K1/7	DATA 08-11.2008
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/G4/88	
ASYSTENT PROJ.: techn. Joanna Troka	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/EI/80	