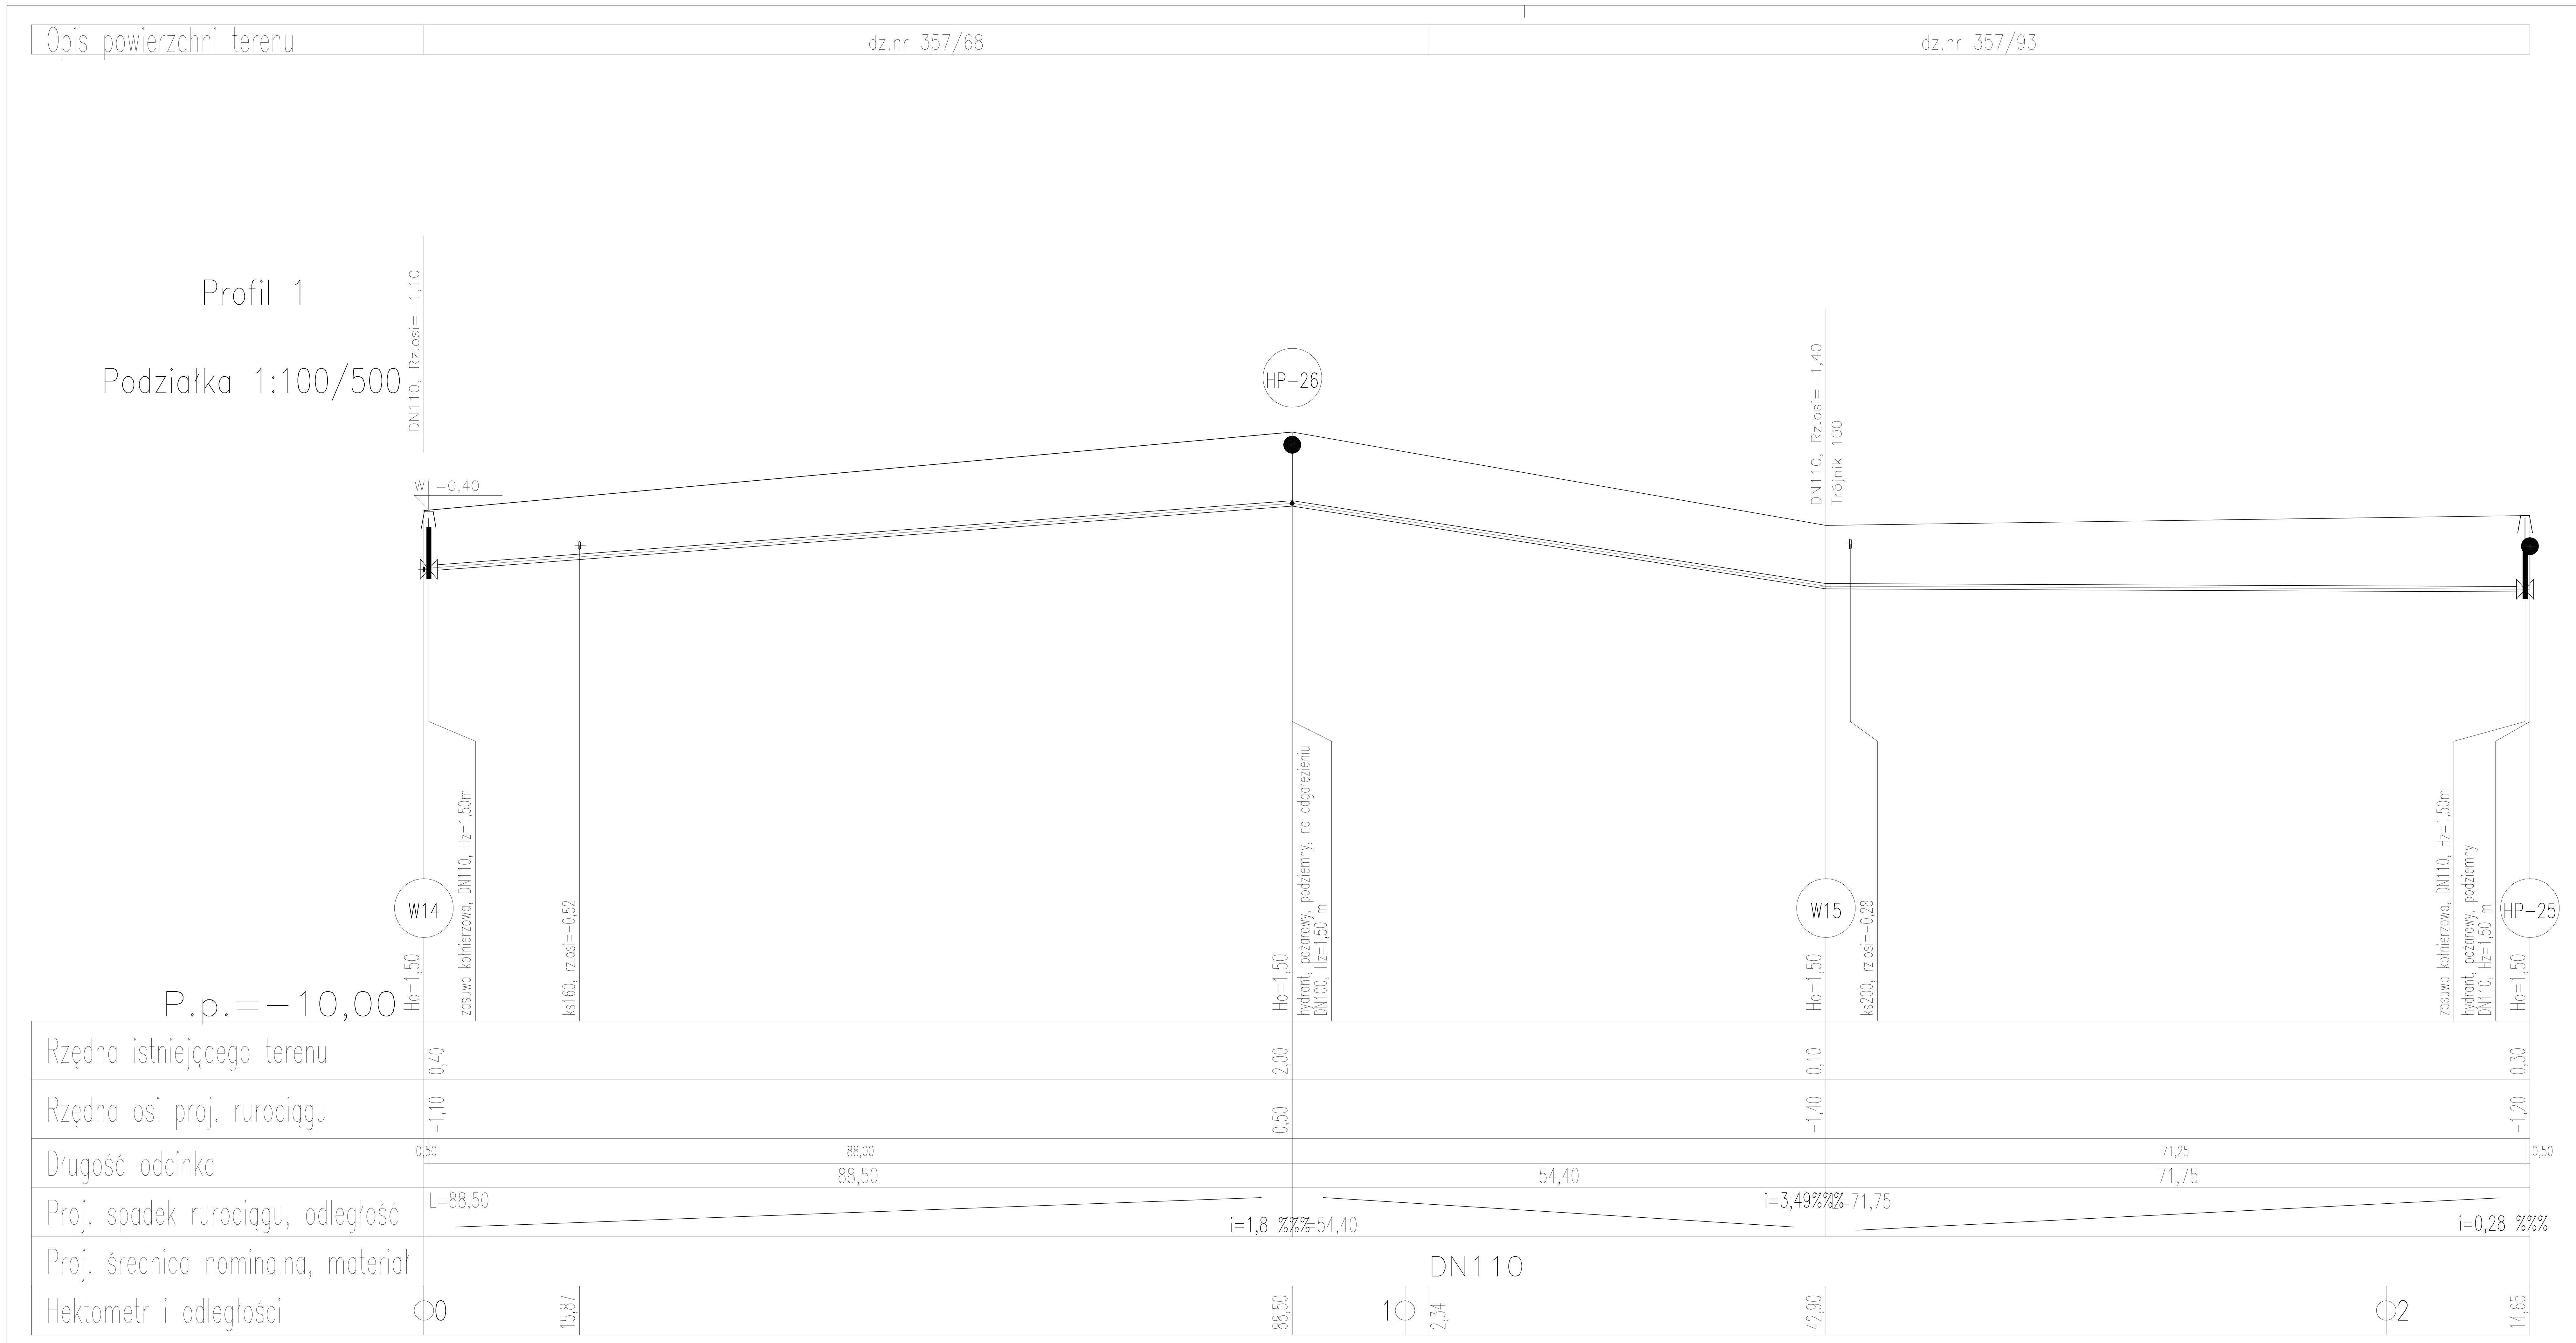

Długość wszystkich przewodów: 214,7 [m]

W14-HP

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o.
80-216 GDAŃSK; ul. Sobieskiego 21
NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73

INWESTOR: Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 5; Sztutowo.

SKALA 1:100/500

INWESTYCJA: Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie
Rejon ulicy Zalewowej

NR RYS. 45

ZADANIE 1

Profil sieci wodociągowej 110 PE
odcinek W14 do HP

DATA 08-11.2008

PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki
upr. nr 3568/Gd/88

ASYSTENT PROJ: techn. Joanna Troka

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Rogacewicz
upr. nr 310/El/80