


Opis powierzchni terenu	dz.nr 352/2	
		dz.nr 352/1

Profil 1

Podziałka 1:100/500

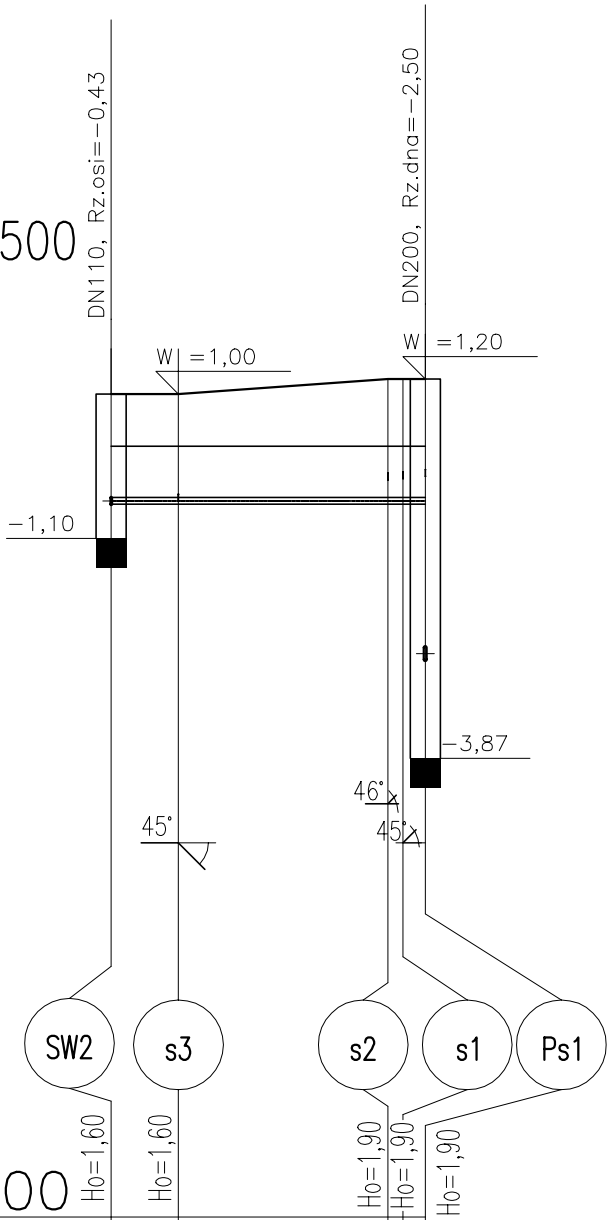

P.p.= -10,00

Rzędna istniejącego terenu	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Rzędna osi proj. rurociągu	-0,60	-0,60	-0,70	-0,70	-0,70
Długość odcinka	4,50	14,00	1,00	1,50	
Proj. spadek rurociągu, odległość	i=0,47 ‰ L=21,00				
Proj. średnica nominalna, materiał	DN110				
Hektometr i odległości	00 4,50	18,50	19,50	21,00	

Długość wszystkich przewodów: 21,0[m]  
SW2-Ps1

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. 80-216 GDAŃSK; ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73		
INWESTOR:	Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA:	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Zalewowej	NR RYS. <b>25</b>
Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej odcinek Ps1 do SW2		ZADANIE 1
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/Gd/88		DATA 08-11.2008
ASYSTENT PROJ: techn. Joanna Troka		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/EI/80		