


Podziałka 1:100/500

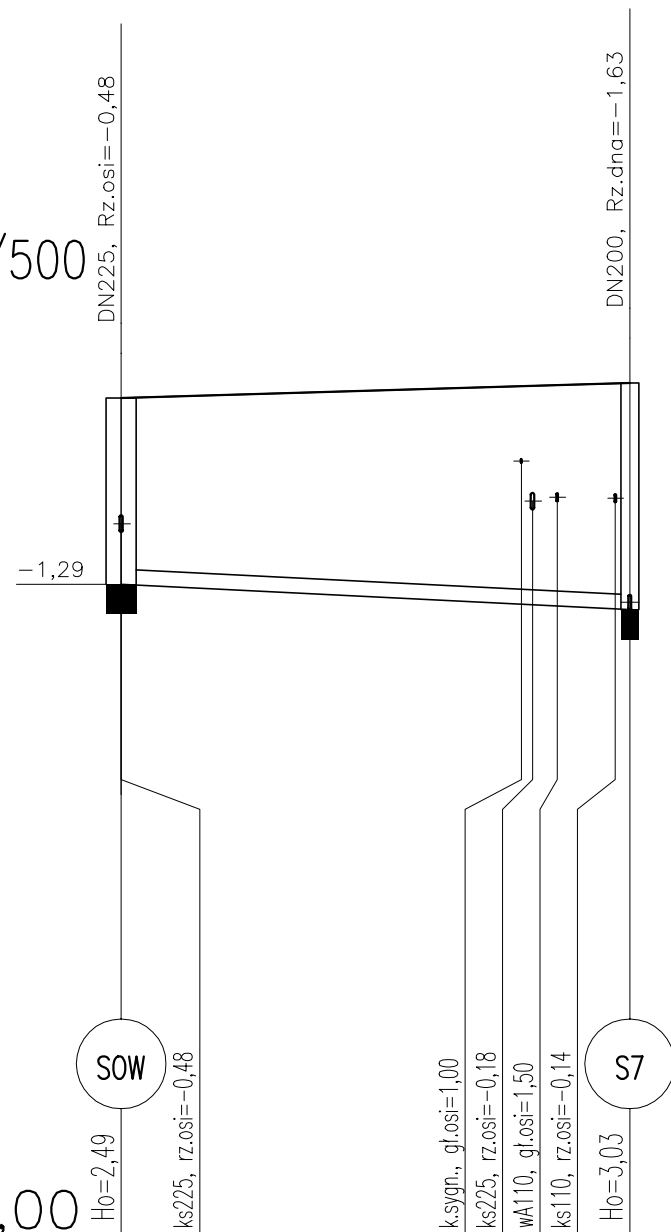

P.p.= -10,00

Rzędna istniejącego terenu	1,20	1,40
Rzędna dna proj. kanału	-1,29	-1,63
Długość odcinka	34,00	
Proj. spadek kanału, odległość	L=34,00 i=1,0 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	00	26,75 34,00

Długość wszystkich przewodów: 34,0[m]
SOW-S7

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. 80-216 GDAŃSK; ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73		
INWESTOR:	Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA:	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Zalewowej	NR RYS. 26
Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej odcinek SOW do S7		ZADANIE 1
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/Gd/88 ASYSTENT PROJ: techn. Joanna Troka SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/EI/80		DATA 08-11.2008