Opis powierzchni terenu

dz.nr 382/115

Podziałka 1:100/500

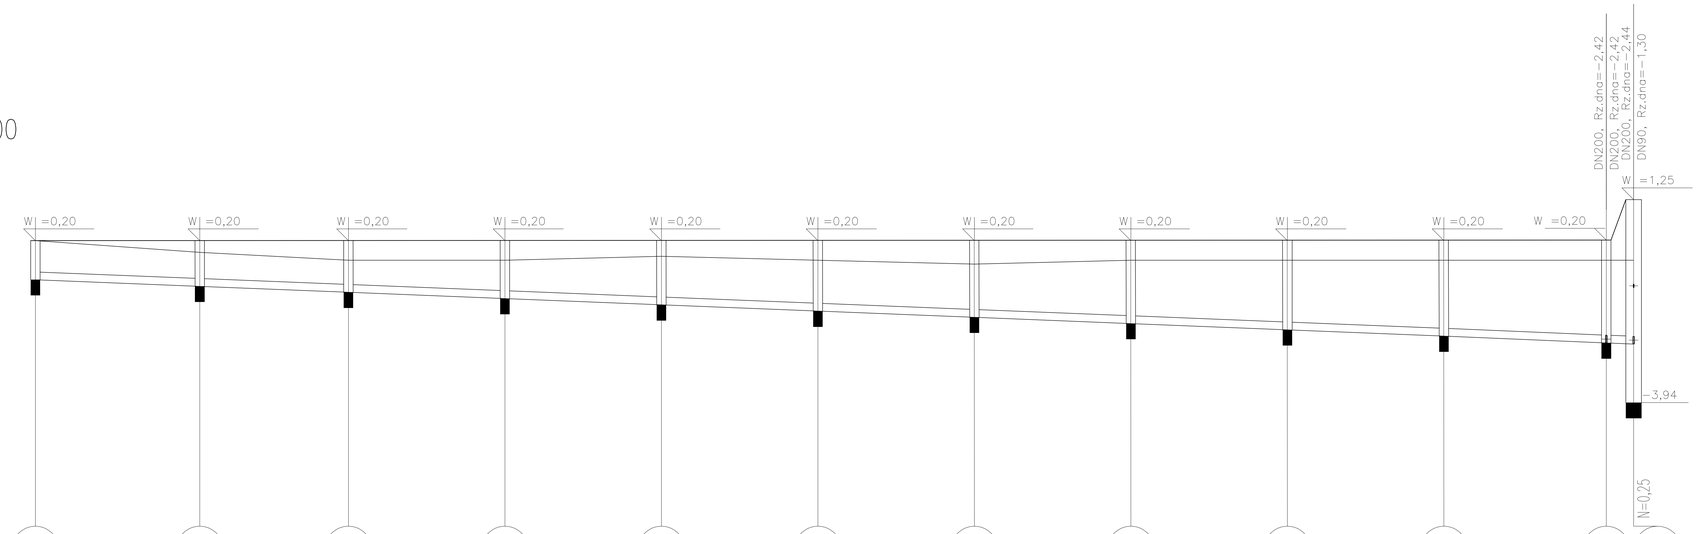

P.p.=-10,00

Rzędna istniejącego terenu	0,20	-0,10	-0,30	-0,30	-0,20	-0,30	-0,40	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Rzędna dna proj. kanału	-0,80	-0,97	-1,12	-1,28	-1,44	-1,60	-1,76	-1,92	-2,08	-2,24	-2,42	-2,44
Długość odcinka		21,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,75	3,50
Proj. spadek kanału, odległość	L=204,25											i=0,8 %
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200											
Hektometr i odległości	⌀0	21,00	40,00	60,00	80,00	⌀1	20,00	40,00	60,00	80,00	0,75	⌀2 4,25
Ho=	1,00	1,17	1,32	1,48	1,64	1,80	1,96	2,12	2,28	2,44	2,62	3,69

Długość wszystkich przewodów: 204,3 [m]

A11-Ps2

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. 80-216 GDAŃSK; ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73	
INWESTOR: Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA: Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Żalewowej	NR RYS. 16 ZADANIE 1
Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek A11 do Ps2	DATA 08-11.2008
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/Gd/88 ASYSTENT PROJ.: techn. Joanna Troka SPRAWDZIŁ.: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/El/80	