


Opis powierzchni terenu		dz.nr 352/4	dz.nr 353/2
	dz.nr 352/2		

Podziałka 1:100/500

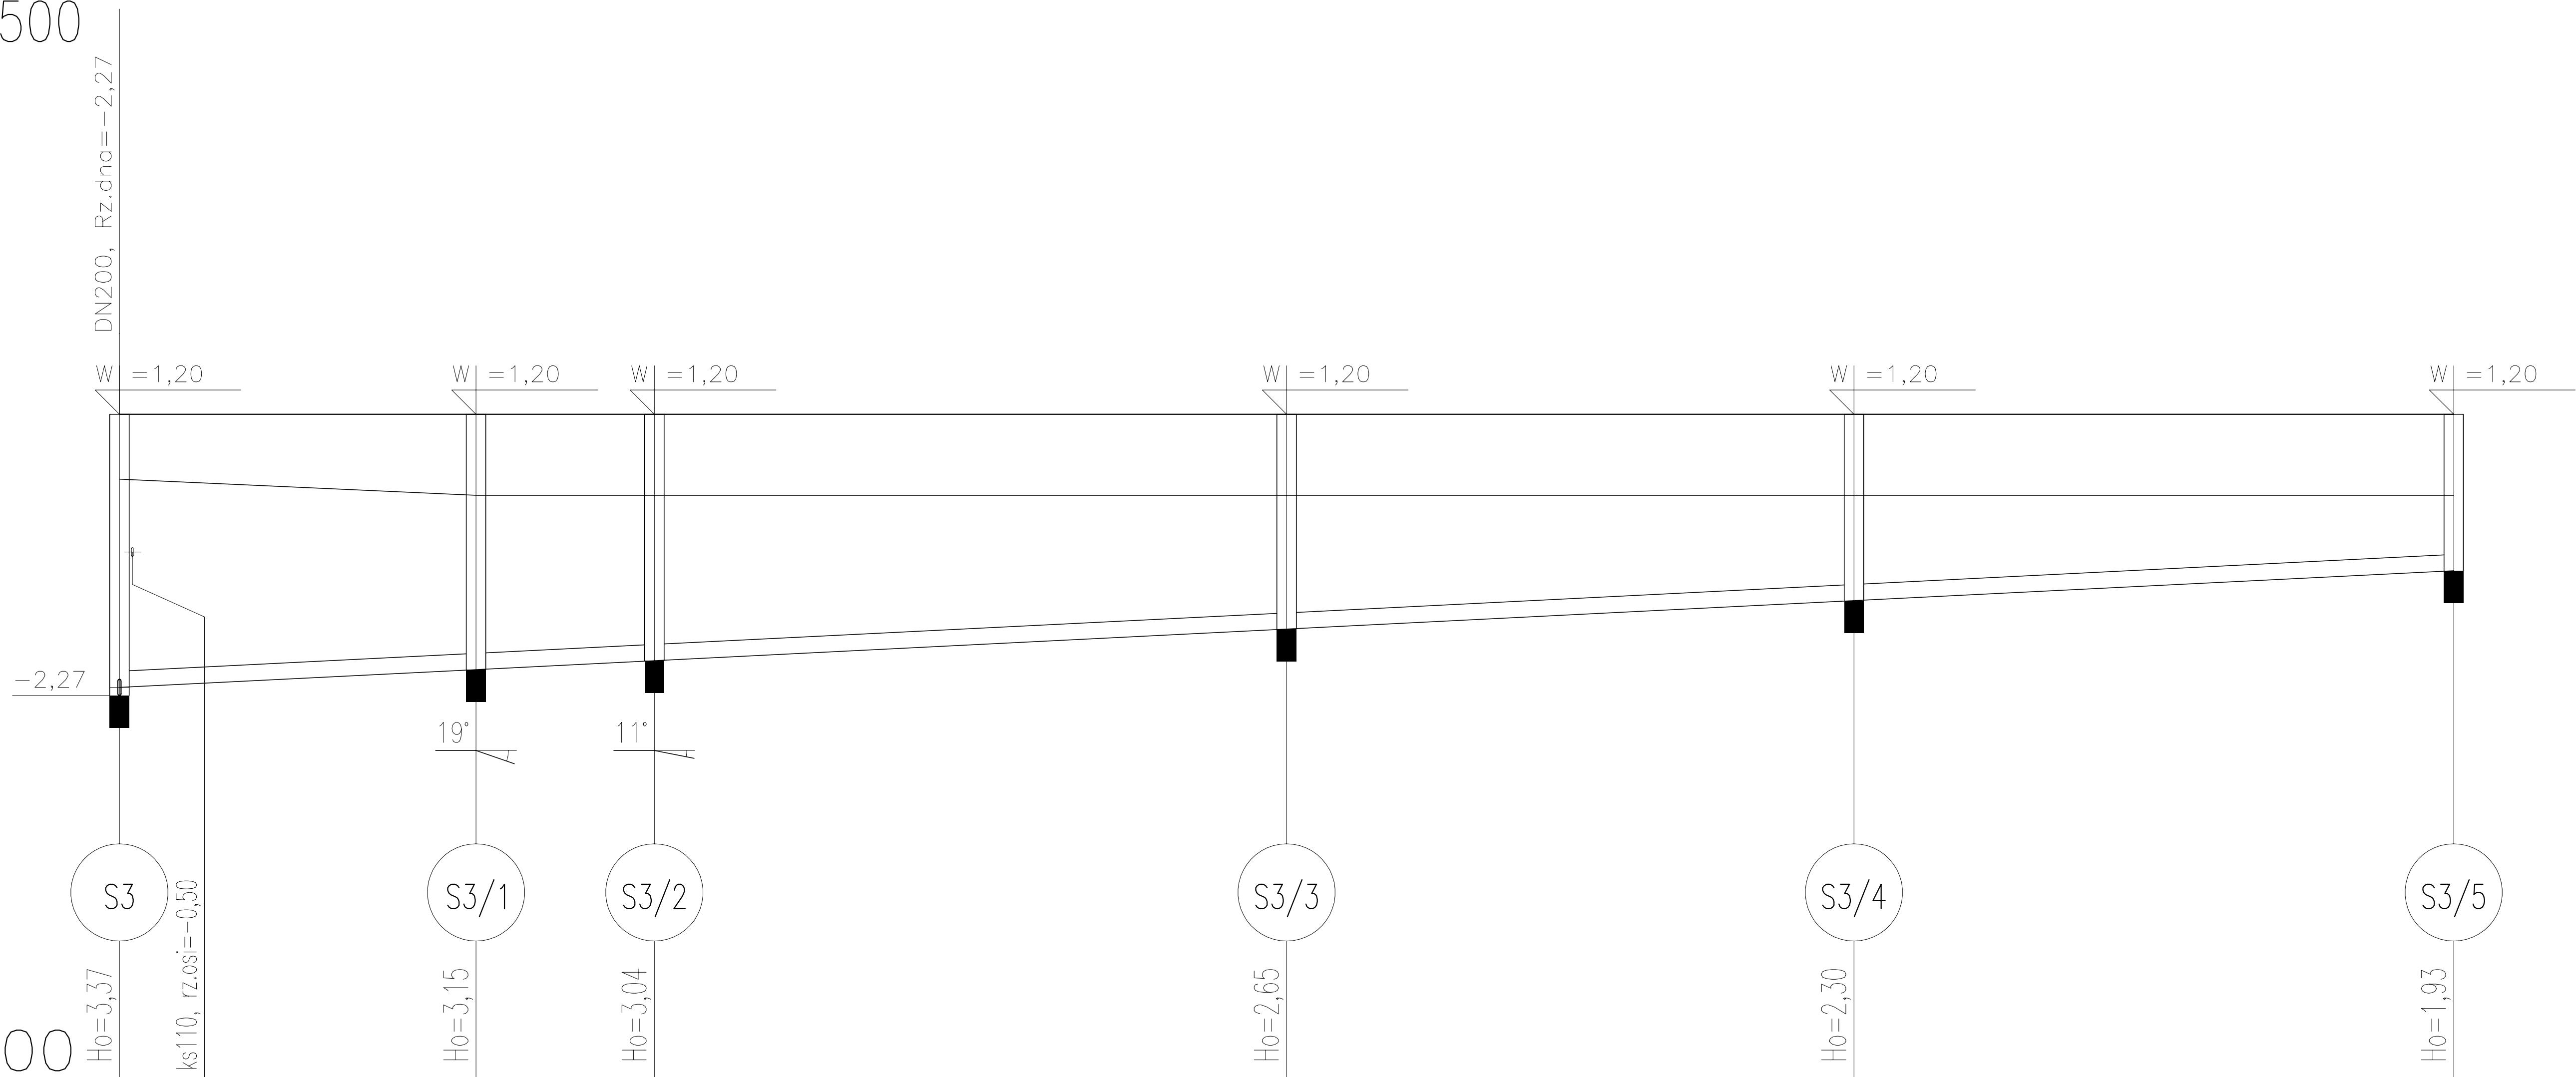

Rzędna istniejącego terenu	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Rzędna dna proj. kanału	-2.17	-1.95	-1.84	-1.45	-1.10	-0.73
Długość odcinka	22.00	11.00	39.00	35.00	37.00	
Proj. spadek kanału, odległość	L=144.00					i=1.0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200					
Hektometr i odległości	0.00	22.00	33.00	53.09	72.00	110.00

Długość wszystkich przewodów: 144,0[m]
S3-S3/5

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. 80-216 GDANSK; ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73		
INWESTOR:	Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA:	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Zalewowej	NR RYS. 24
		ZADANIE 1
Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek S3/5 do S3		DATA 08-11.2008
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/G4/88		
ASYSTENT PROJ.: techn. Joanna Troka		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/EI/80		