Opis powierzchni terenu	dz.nr 382/124	dz.nr 385	dz.nr 393/2	dz.nr 389/3	dz.nr 389/2

Profil 1

Podziałka 1:100/500

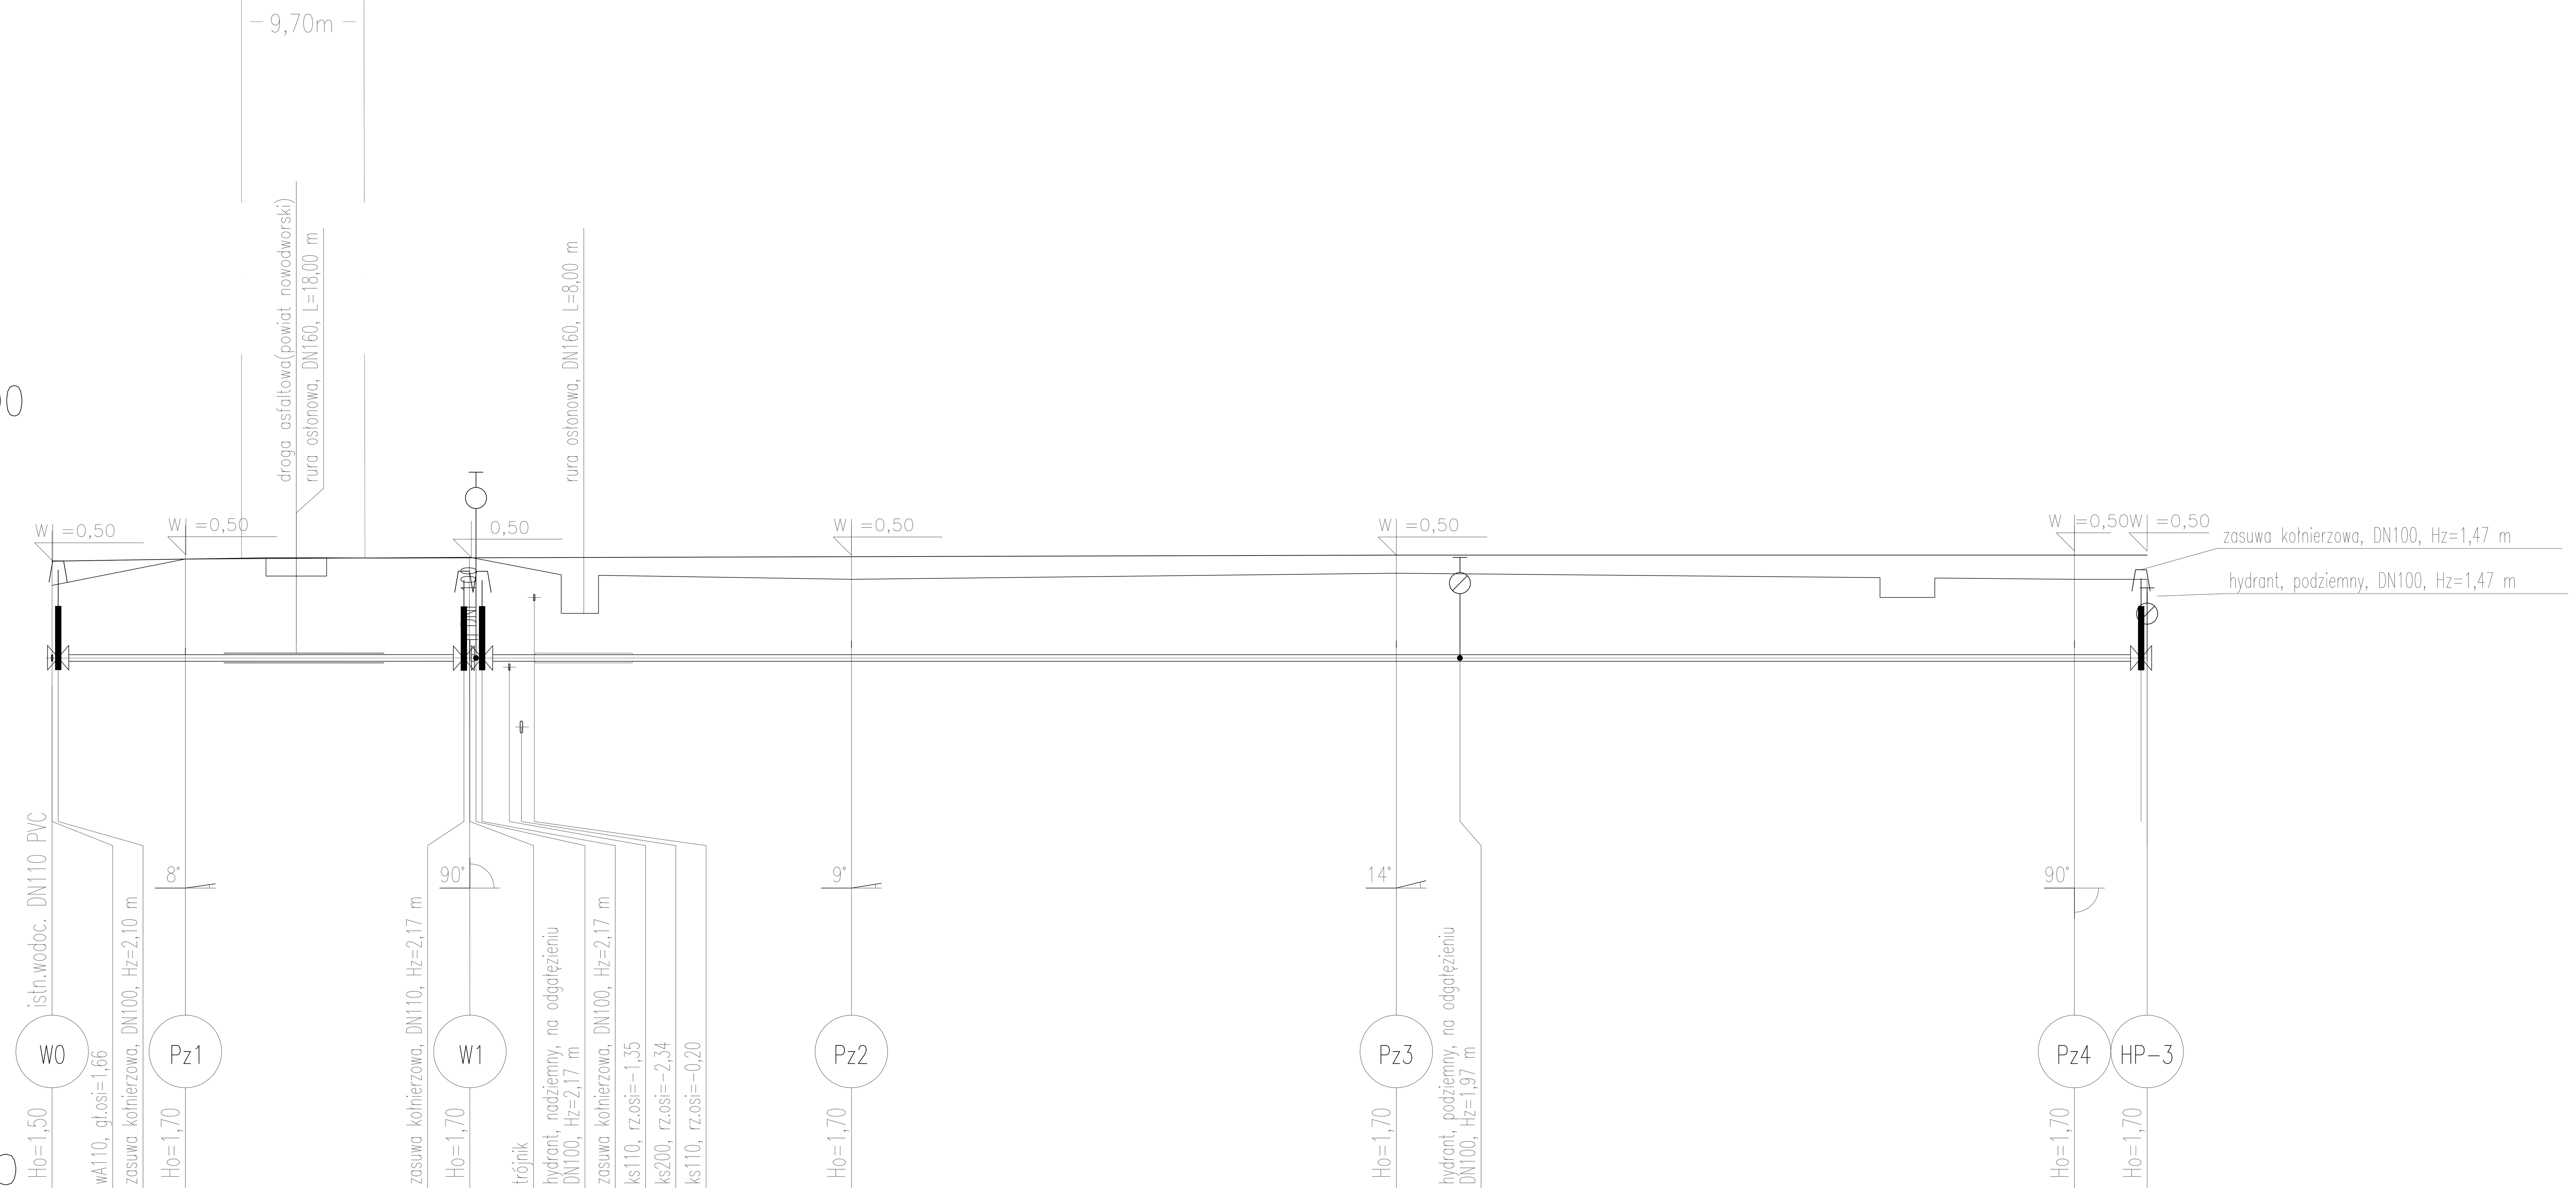

P.p.=-10,00

Rzędna istniejącego terenu	0,00; 0,50; 0,50; 0,50; -1,20; 0,10; 0,20; 0,19; 0,13; -0,20; 0,12; 0,10; 0,10
Rzędna osi proj. rurociągu	-1,20; -1,20; -1,20; -1,20; -1,20; -1,20; -1,20; -1,20; -1,20; -1,20
Długość odcinka	0,50; 10,50; 9,16; 13,84; 0,50; 1,00; 8,40; 22,10; 5,25; 50,75; 5,50; 0,50 11,00; 23,50; 31,50; 45,00; 56,00; 6,00
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=173,00 i=0,0 %
Proj. średnica nominalna, materiał	DN110
Hektometr i odległości	0; 11,00; 15,64; 20,16; 25,74; 34,50; 37,75; 42,69; 66,00; 1; 11,00; 16,25; 53,18; 67,00; 73,00

Długość wszystkich przewodów: 173,0 [m]

W0-HP-3

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. 80-216 GDAŃSK; ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73	
INWESTOR: Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 5; Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA: Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Zalewowej	NR RYS. 36 ZADANIE 1
Profil sieci wodociągowej odcinek W0 do HP-3 (rejon Ps 3)	DATA 08-11.2008
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/Gd/88	
ASYSTENT PROJ: techn. Joanna Troka	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/El/80	