


Profil 1

Podziałka 1:100/500

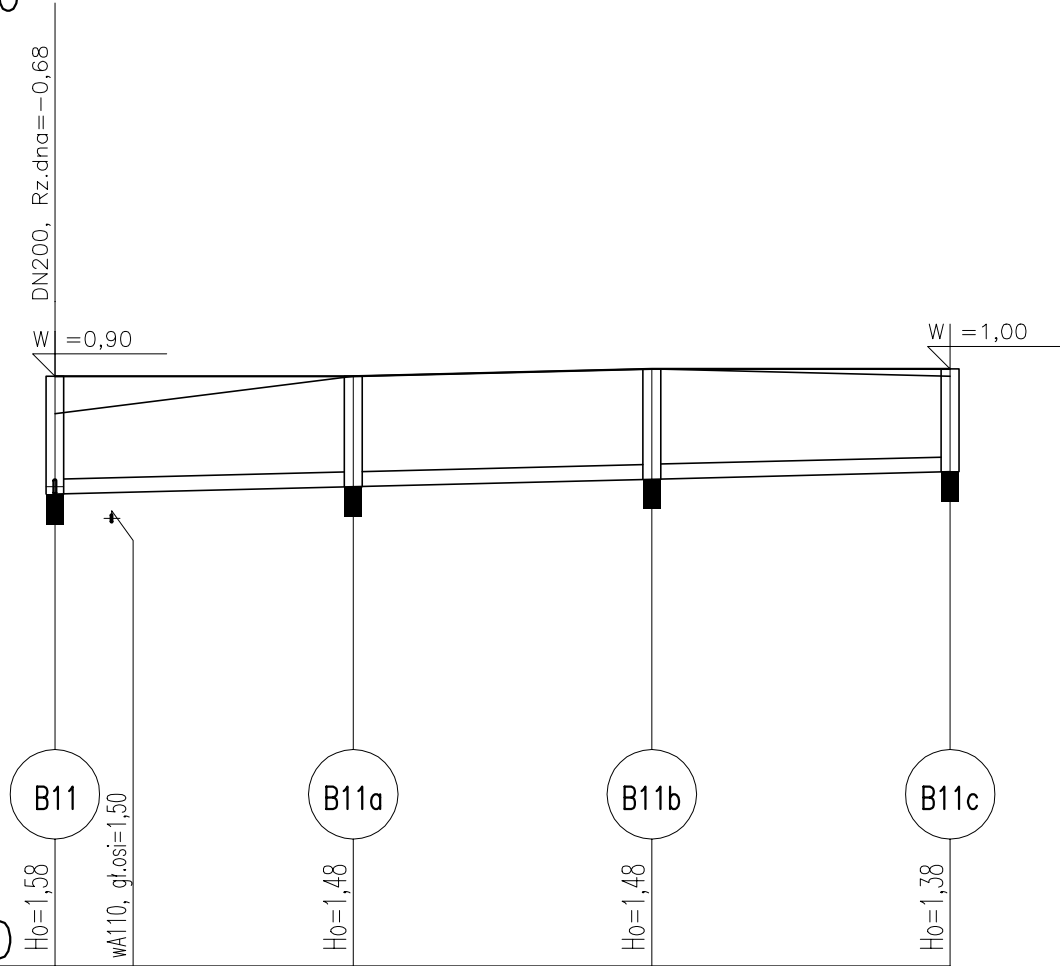

Rzędna istniejącego terenu	0,40	0,90	1,00	0,90
Rzędna dna proj. kanału	-0,68	-0,58	-0,48	-0,38
Długość odcinka	20,00	20,00	20,00	
Proj. spadek kanału, odległość	L=60,00 i=0,5 %			
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200			
Hektometr i odległości	0 3,80	20,00	40,00	60,00

Długość wszystkich przewodów: 60,0 [m]

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. 80-216 GDAŃSK; ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73		
INWESTOR:	Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA:	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Turystycznej	NR RYS. 31
Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek B11 do B11c		ZADANIE 2
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/Gd/88 ASYSTENT PROJ: techn. Joanna Troka SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/EI/80		DATA 08-11.2008