




WĘZEL W1

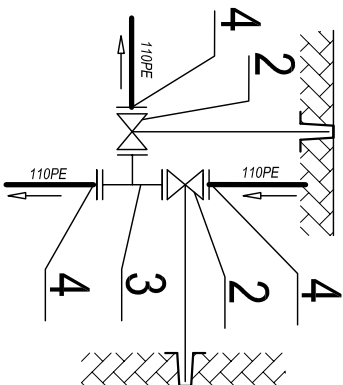


WĘZEL W0

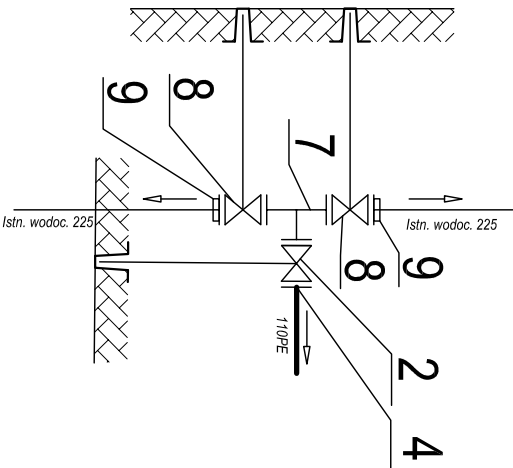


WĘZEL W2

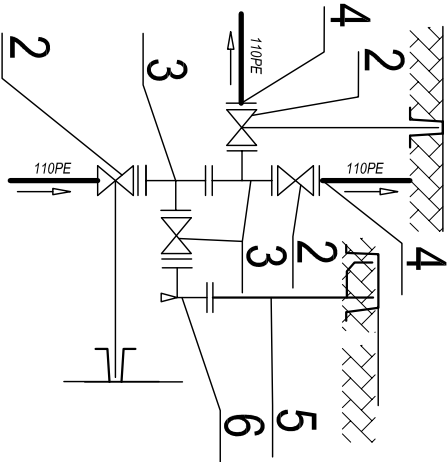

WĘZEL W3

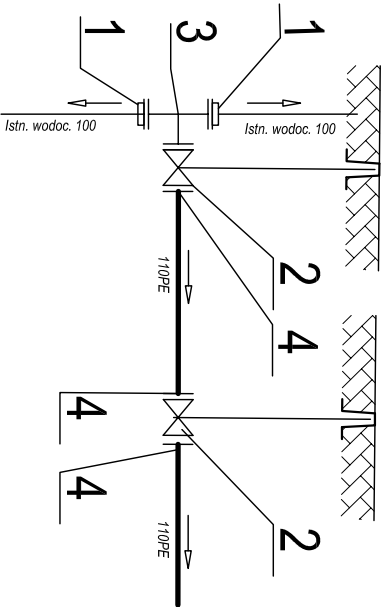

WĘZEL HP-3 HP-4

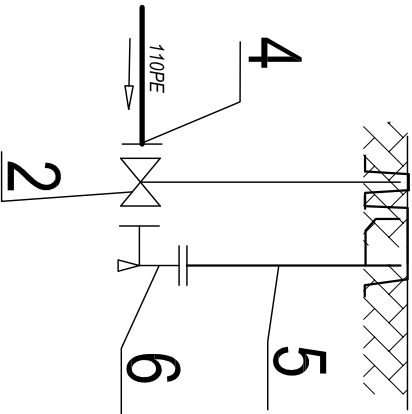

Oznaczenie węzłów wodociągowych:

- 1 łącznik rurowo-kołnierzowy 100/100 - 2 szt.
- 2 zasuwą kołnierzowa DN 100 - 13 szt.
- 3 trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100 - 4 szt.
- 4 tuleja kołnierz. de110 PE100 + kołnierz Dn100 -15 kpl.
- 5 kolano ze stopką żel. kołn. - 4 szt.
- 6 hydrant podziemny DN 100 - 4 szt.
- 7 trójnik żel. kołnierz. 200/100 - 1 szt
- 8 Zasuwą konierzowa DN 200 - 2 szt
- 9 łącznik rurowo-kołnierzowy DN225 - 2 szt

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o.	
80-216 GDANSK, ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551, tel/fax 058 520 33 73	
INWESTOR:	Gmina Szulowo ul. Gdańska 5; Szulowo.
INWESTYCJA:	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Szulowie Rejon ulicy Gdańskiej
Schemał węzłów wodociągowych	
ulica Turystyczna	DATA 08-11.2008
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki	
upr. nr 3568/Gd-88	
ASYSTENT PROJ: techn. Joanna Troka	
SPRAWDZIK: mgr inż. Janusz Rogacewicz	
upr. nr 310/E/80	