


Profil 1

Podziałka 1:100/500

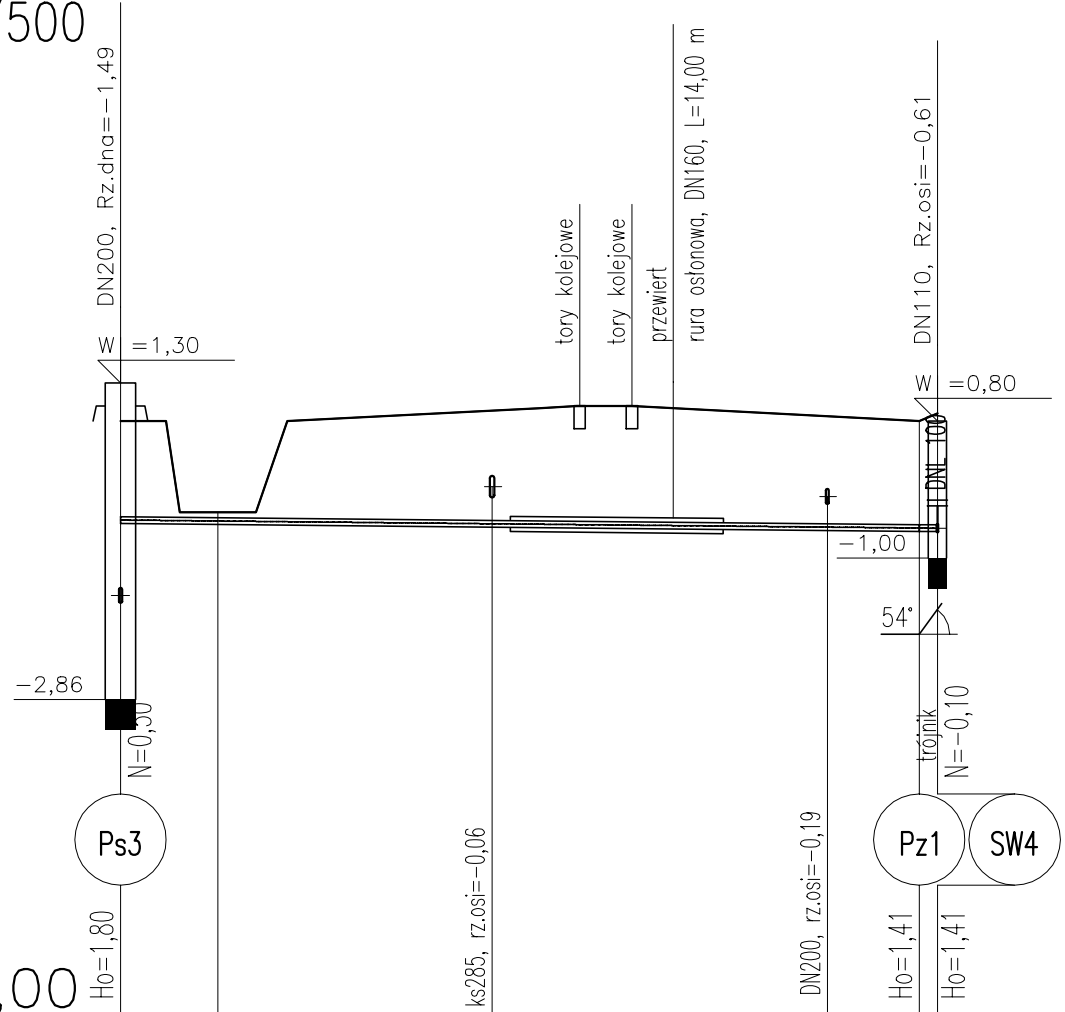

P.p.= -7,00

Rzędna istniejącego terenu	0,80	-0,40	0,80	0,97	1,00	1,00	0,80	-0,90
Rzędna osi proj. rurociągu	-0,50			-0,56	-0,57		-0,61	-0,61
Długość odcinka	52,50						1,20	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=53,70						i=0,2 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN90							
Hektometr i odległości	0	6,42	24,42	27,83	33,62	37,13	46,46	52,50
								53,70

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o. 80-216 GDĄSK; ul. Sobieskiego 21 NIP 584-000-277, Regon 190295551; tel/fax 058 520 33 73		
INWESTOR:	Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5; Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA:	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Kolejowej	NR RYS. 25
Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej odcinek Ps3 do SW4		ZADANIE 2
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki upr. nr 3568/G4/88 ASYSTENT PROJ: techn. Joanna Troka SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr 310/EI/80		DATA 08-11.2008