


Opis powierzchni terenu	dz.nr 441	dz.nr 195/2
dz.nr 442/1		dz.nr 441 droga j.z.

## Profil 1

Podziałka 1:100/500

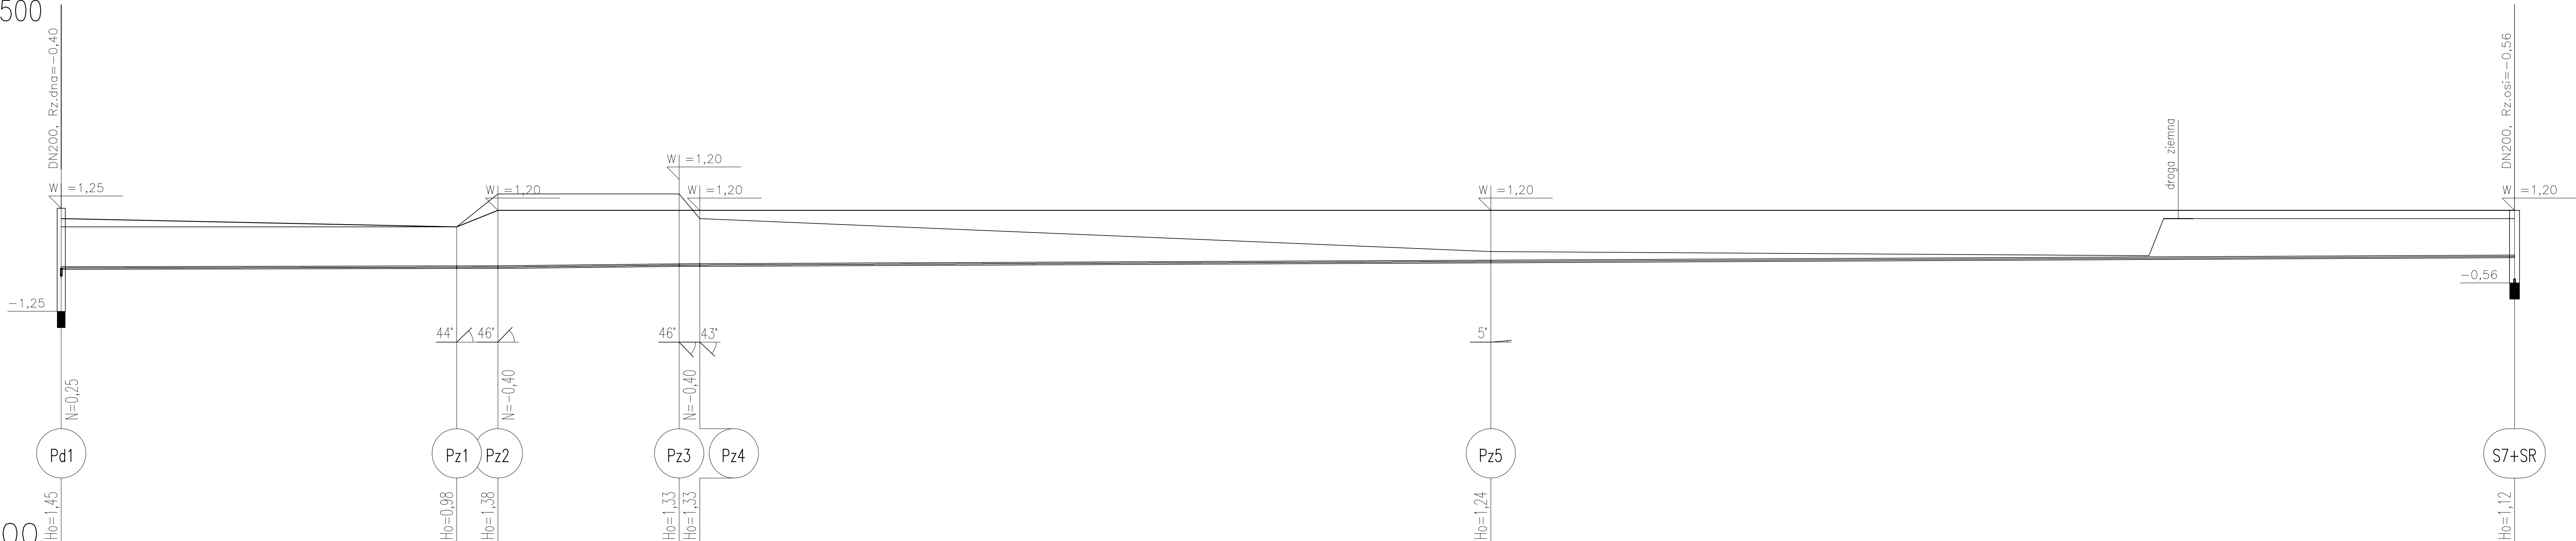

Rzędna istniejącego terenu	0,80	0,80	1,60	1,60	0,20	1,00	1,00
Rzędna osi proj. rurociągu	-0,20	-0,18	-0,18	-0,13	-0,04	0,04	0,08
Długość odcinka	48,00	5,00	22,00	2,50	96,01	124,25	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=48,00	i=0,0 %	L=22,00	i=0,2 %	L=222,76	i=0,1 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN 75 PE						
Hektometr i odległości	0	48,00	53,00	75,00	77,50	73,51	97,76

Długość wszystkich przewodów: 297,8

Ochrona Środowiska EKO-KONSULTANT Sp. z o.o.		
80-216 GDAŃSK, ul. Szkolnego 21 NIP 881-014-727, Regon 19295551, telefon 058 520 33 73		
INWESTOR:	Gmina Sztutowo ul. Gdańska 5, Sztutowo.	SKALA 1:100/500
INWESTYCJA:	budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztutowie Rejon ulicy Gdańskiej	NR RYS. 1 7.
Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej odcinek Pd1 do S7 + SR		ZADANIE 2
PROJEKTANT: inż. Henryk Łowicki op. 304/06/06		DATA 01.11.2008
ASYSTENT PROJ. techn. Joanna Trąba		
SPRAWDZĄCY: mgr inż. Janusz Rogoćewicz op. 304/06/06		