


RZUT PIWNICY - KOTŁOWNIA 1:50

Dyspozycja urzędów

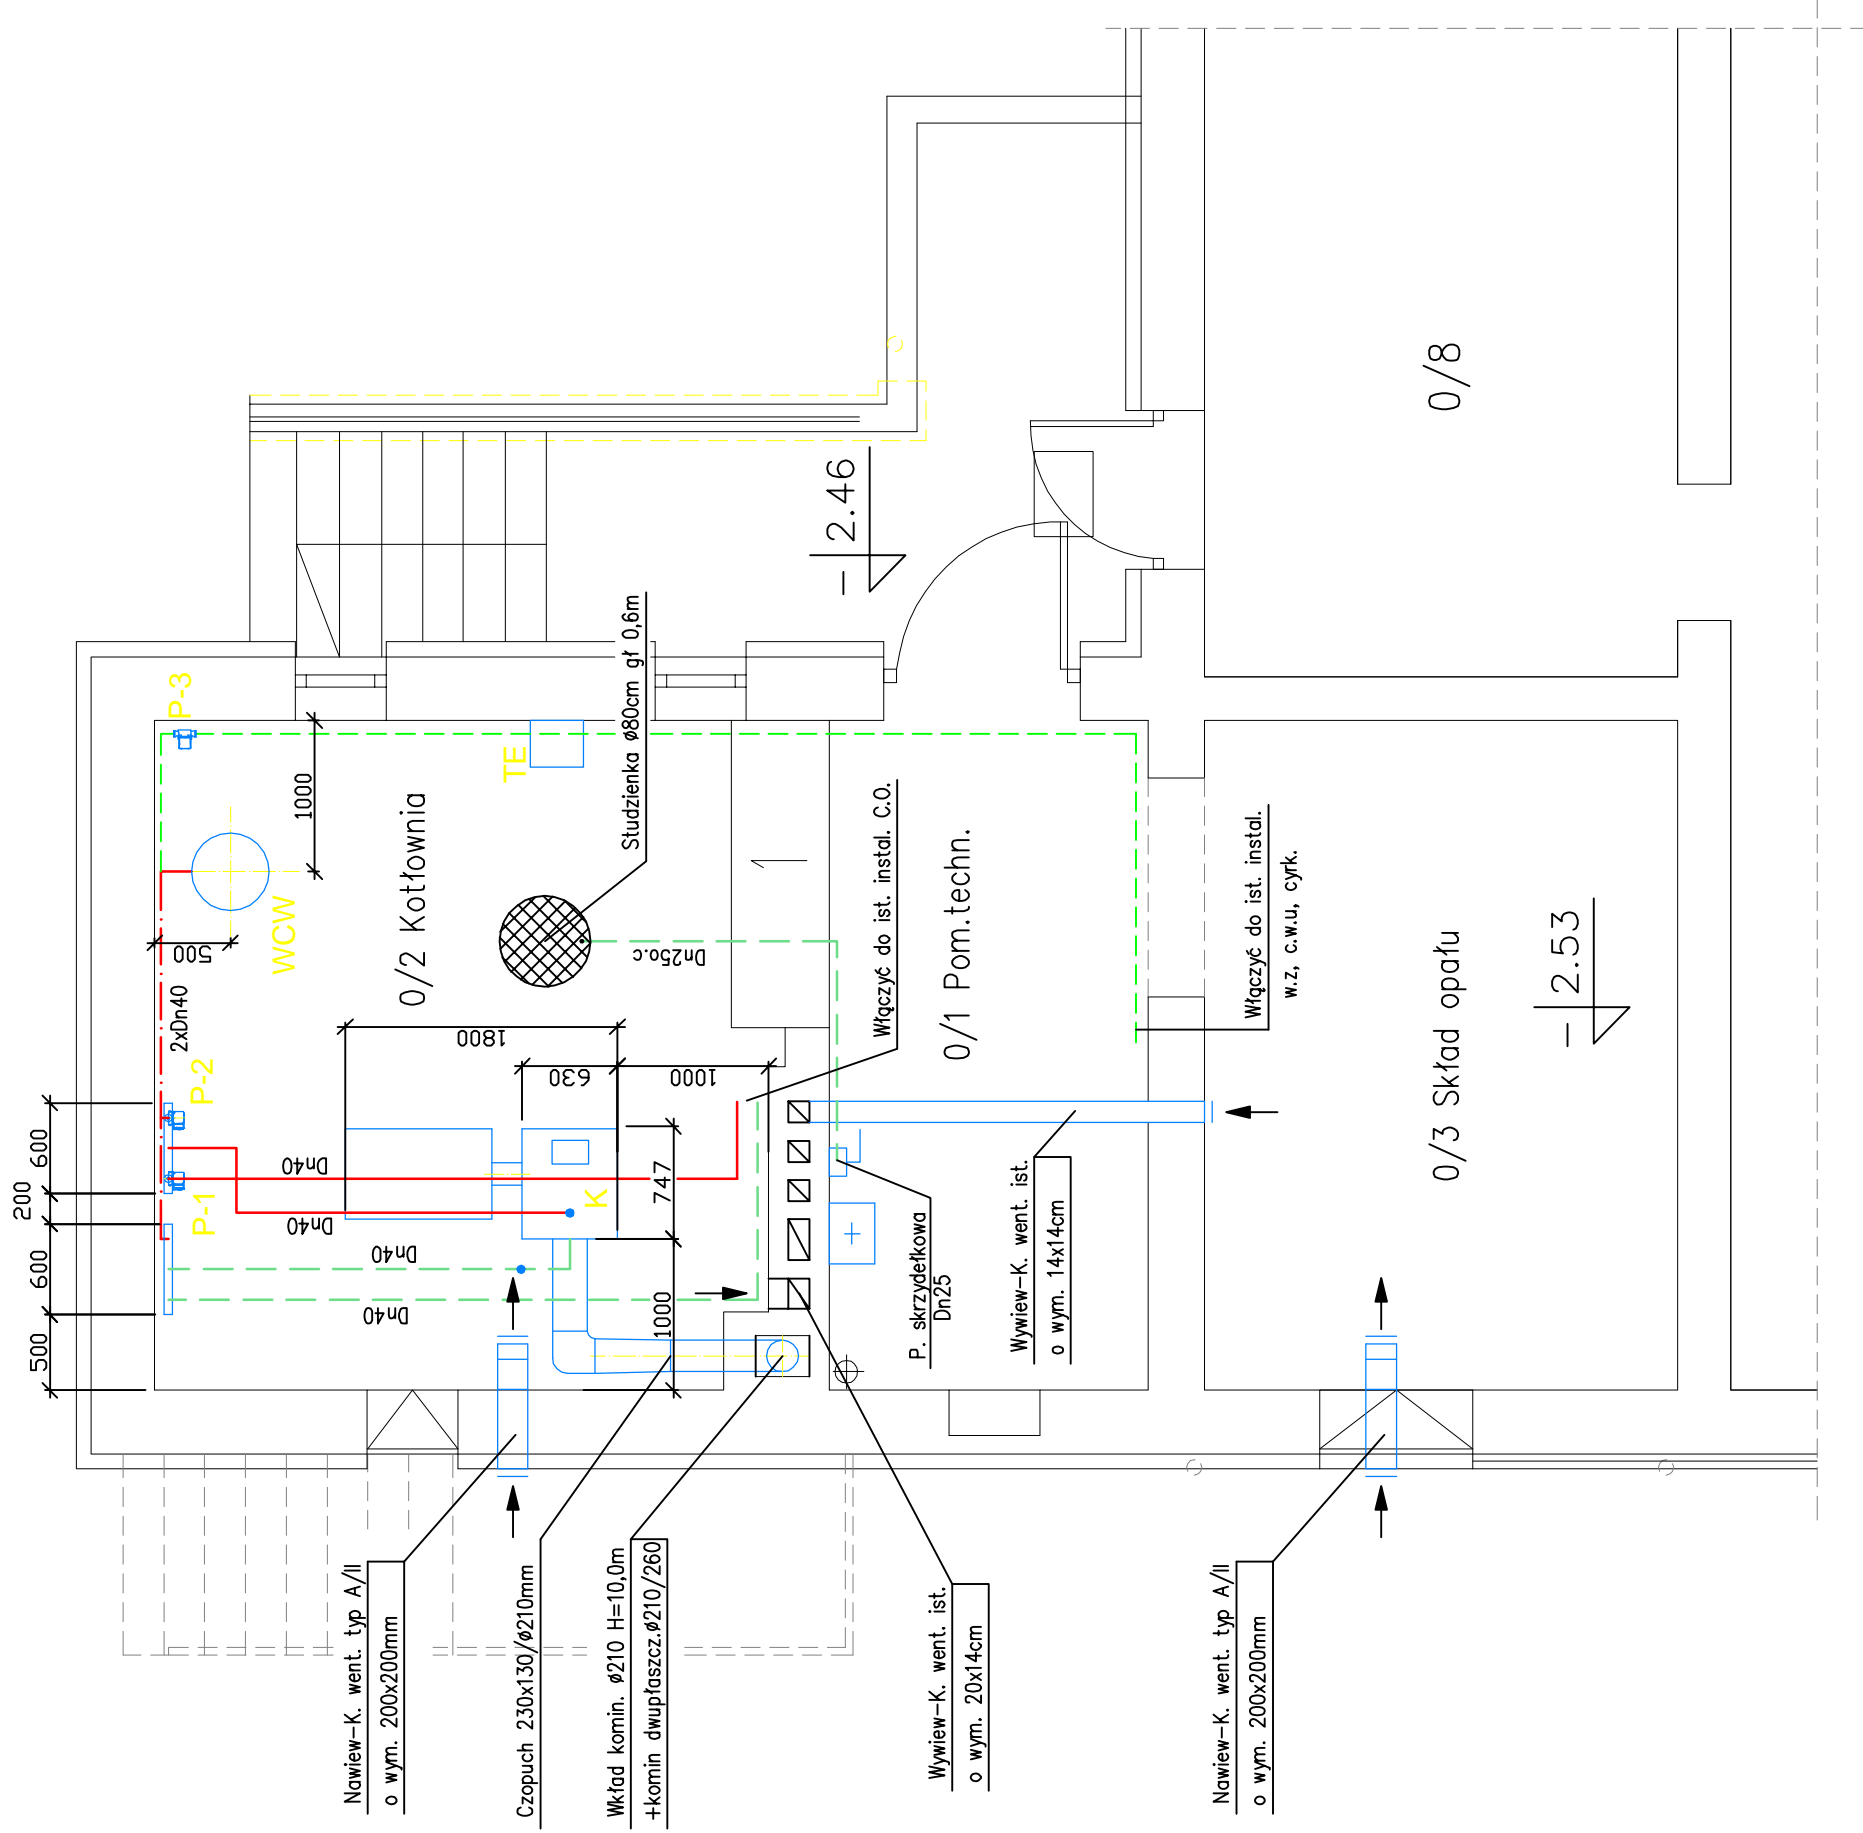

UWAGA

W najwyższych punktach instalacji wykonać odpowietrzenia za pomocą odpowietrzników automat. w najniższych odwodnienia za pomocą zaworów. Odwodnienie studzienki do kanalizacji za pomocą pomki skrzynkowej.

1.	-	-	-
NR ZMIANY	DATA ZMIANY	OPIS ZMIANY	PROJEKTANT AUTORYZ.
USŁUGI PROJEKTOWE MAREK ŚWITLICKI 82-300 ELBLĄG ULLUBARTOWSKA 7 tel. 055/234-15-20, fax. 055/234-20-04			
Inwestor: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo			
BRANŻA: SANITARNIA			
Nazwa rys.: RZUT PIWNICY-KOTŁOWNIA DYSPOZYCYJA URZĄDZEŃ			Nr rys.: K-1
Data:	06.2011	Skala:	1:50
Autor: inż. Janusz Harasymczuk upr.nr 96/EL/77; 1972/EL/94			
Opracował: mgr inż. Agata Harasymczuk			
Opracował:			
Sprawdził: inż. Jerzy Majewski 1999-11-10			