


SCHODY CZĘŚCI MIESZKALNEJ 1:50

- UWAGI:**
- Istniejące schody skuć nie uszkadzając istniejącego zbrojenia. Oczyszczyć z resztek betonu, naprawić ścianki podpierające schody, ułożyć dodatkowo siatki zbrojeniowe(dodatkowe) #8 12x15cm, wylać nowe schody gr. płyty nosnej 12cm.
 - Beton C25/30, Stal A-IIN B500SP.
 - Kształtowanie zbrojenia wg PN-EN 1992-1
 - Grubość otuliny betonu płyt nad gruntem przyjęto 2cm
 - Przed wylaniem schodów umiejscowić słupki balustrad, oraz zakończyć izolację i ocieplenie ścian piwnic.
 - w zestawieniach stali nie uwzględniono stolków dystansowych zbrojenia górnego z prętów#8 co 50cm

Balustrada istniejąca docięta na wymiar, oczyszczona i pomalowana. Zachować maksymalny prześwit pomiędzy pionowymi prętami 12cm.

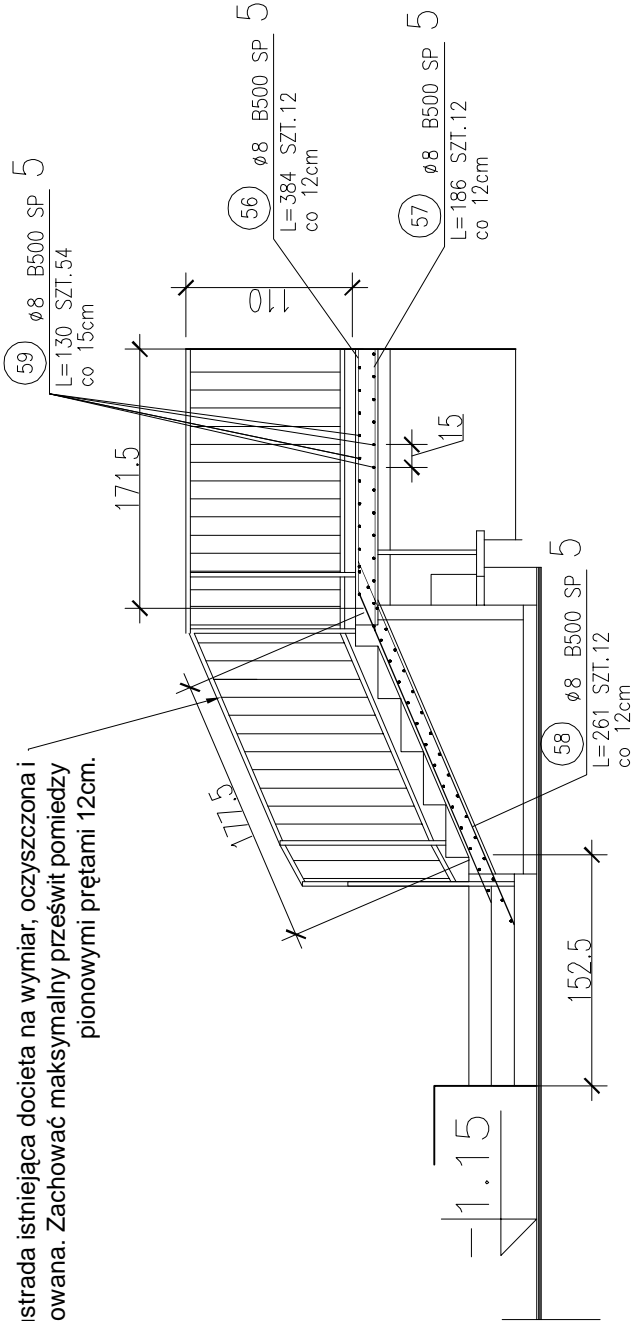

1.	-	-	-
NR ZMIANY	DATA ZMIANY	OPIS ZMIANY	PROJEKTANT AUTORYZ.
USŁUGI PROJEKTOWE MAREK ŚWITLICKI			
82-300 ELBLĄG UL.LUBARTOWSKA 7 tel. 055/234-15-20, fax. 055/234-20-04			
Inwestor:			
Gmina Sztutowo z siedzibą ul.Gdańska 55 82-110 Sztutowo			
"Remont i przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie"		BRANŻA: KONSTR.	
Sztutowo ul.Kanałowa 7 dz.nr 320/2			
Nazwa rys.:	SZCZEGÓŁY - SCHODY	Nr rys.:	26
PROJEKT			
Data:	05.2011	Skala:	1:50
Autor			
Opracował:			
Sprawdził:			