


SCHEMAT TECHNOLOGICZNO – MONTAŻOWY

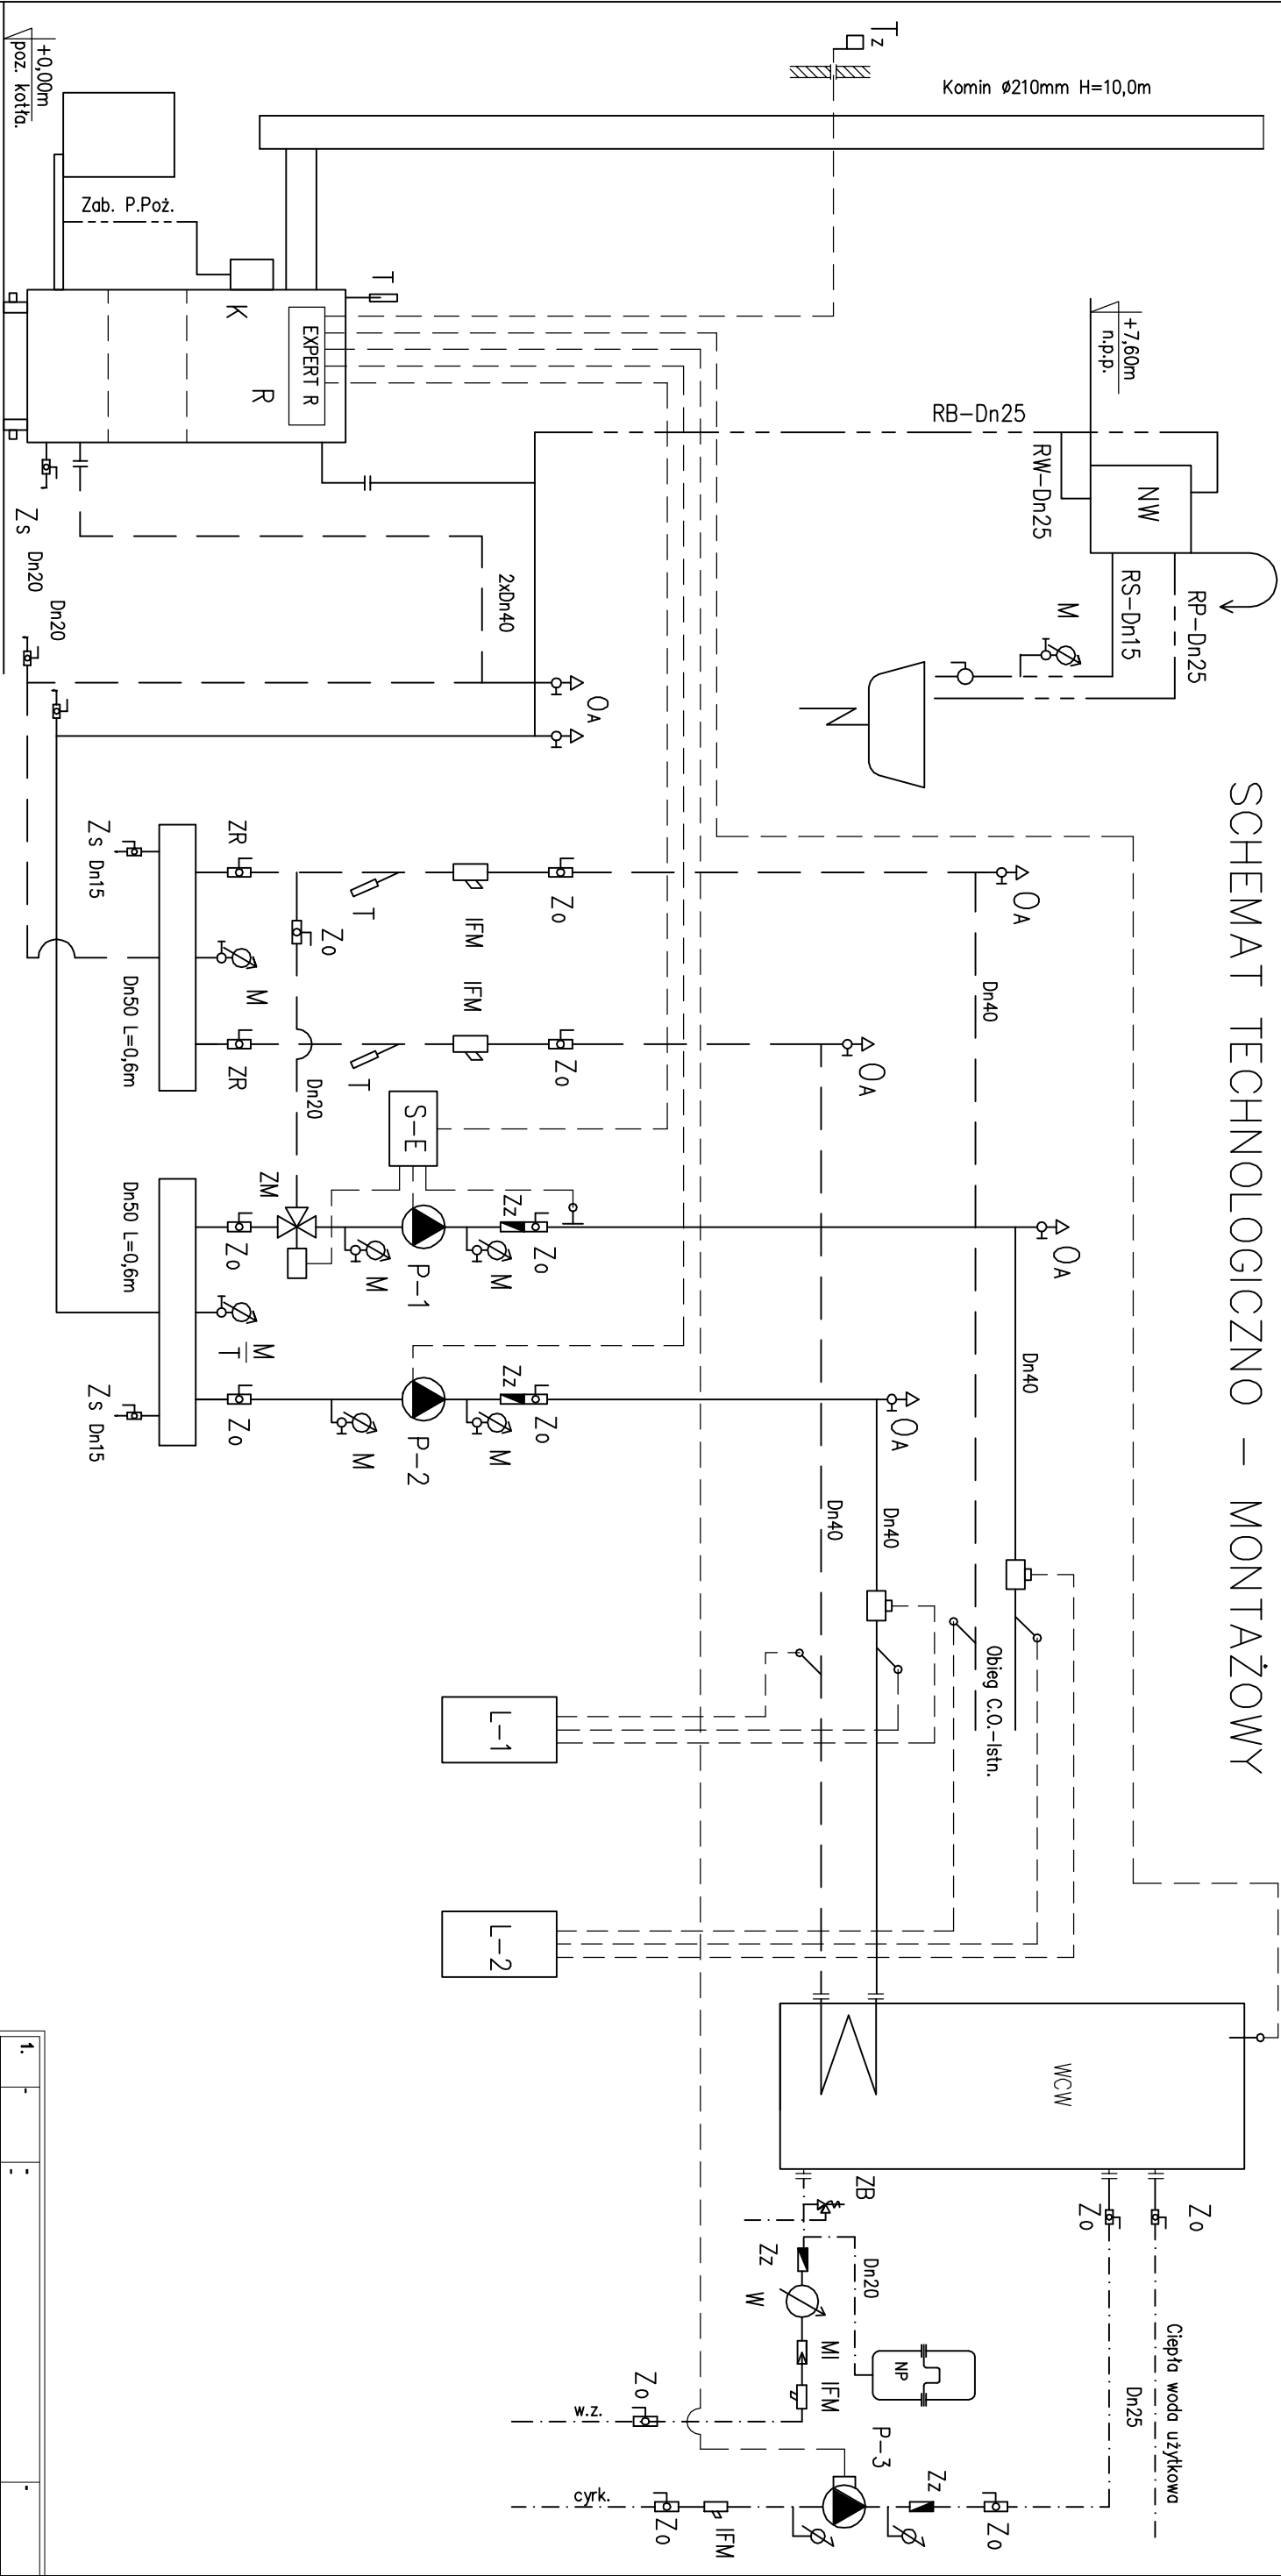

OZNACZENIA

- K

Kocioł PIRÓ-BIOM 40 Q=40kW
- R+S-E

Regulator kotła EXPERT R + Sterownik zaworu
- W.C.W.

Podgrzewacz REFLEX typu S 150 V=150dm³
- NW

Naczynie wzbiorcze typ otwartego typ B Vc=30dm³ wg PN-91/B-02413
- P-1

Pompa GRUNDFOS MAGNA 25-60 U=230V
- P-2

Pompa GRUNDFOS UPS 32-60F U=230V
- P-3

Pompa GRUNDFOS UP 15-14B 80 U=230V
- IFM

Filtr siatkowo-magnetyczny
- MI-0

Magnetyzer INFRACOR Gdynia
- ZM

Zawór mieszający DR 20GMLA kv=6,6m³/h + VMM20 Honeywell
- O_A

Odpowietrznik automatyczny Dn15
- M

Manomert tarczowy + kurek manometr. 0-0,6MPa
- Z₀

Zawór odcinający p=0,6MPa t=130°C
- Z_z

Zawór zwrotny
- Z_s

Zawór spustowy Dn20 p=0,6MPa t=130°C
- Z_B

Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 - 1/2" p=0,6MPa
- L-1

Licznik ciepła LQM-III-JS130-3,5-NC APATOR
- L-2

Licznik ciepła LQM-III-JS130-3,5-NC APATOR
- W

Wodomierz JS 1,5 MODEL 02 METRON
- T

Termometr t=0-150°C

1.	-	-	-
NR	DATA	OPIS	PROJEKTA
ZMIANY	ZMIANY	ZMIANY	AUTORYZ.
USŁUGI PROJEKTOWE MAREK ŚWITLIKI			
82-300 ELBLĄG UL.LUBARTOWSKA 7 tel. 056/234-15-20, fax. 055/234-20-04			
Inwestor:			
Gmina Szutowo z siedzibą ul.Gdańska 55 82-110 Szutowo			
Nazwa rys.:		Nr rys.:	
SCHEMAT		BRANŻA:	
TECHNOLOGICZNO-MONTAŻOWY		SANITARIN	
Szutowo ul.Kanałowa 7 dz.nr 320/2			
Data:	06.2011	Skala:	----
Autor:	inż. Janusz Harasymczuk upr.nr 96/EL/77; 1972/EL/94		
Opracował:	mgr inż. Agata Harasymczuk		
Opracował:			
Sprawił:	inż. Jerzy Majewski 150t/m/72		