SCHODY DO PUNKTU SZCZEPIEŃ 1:50

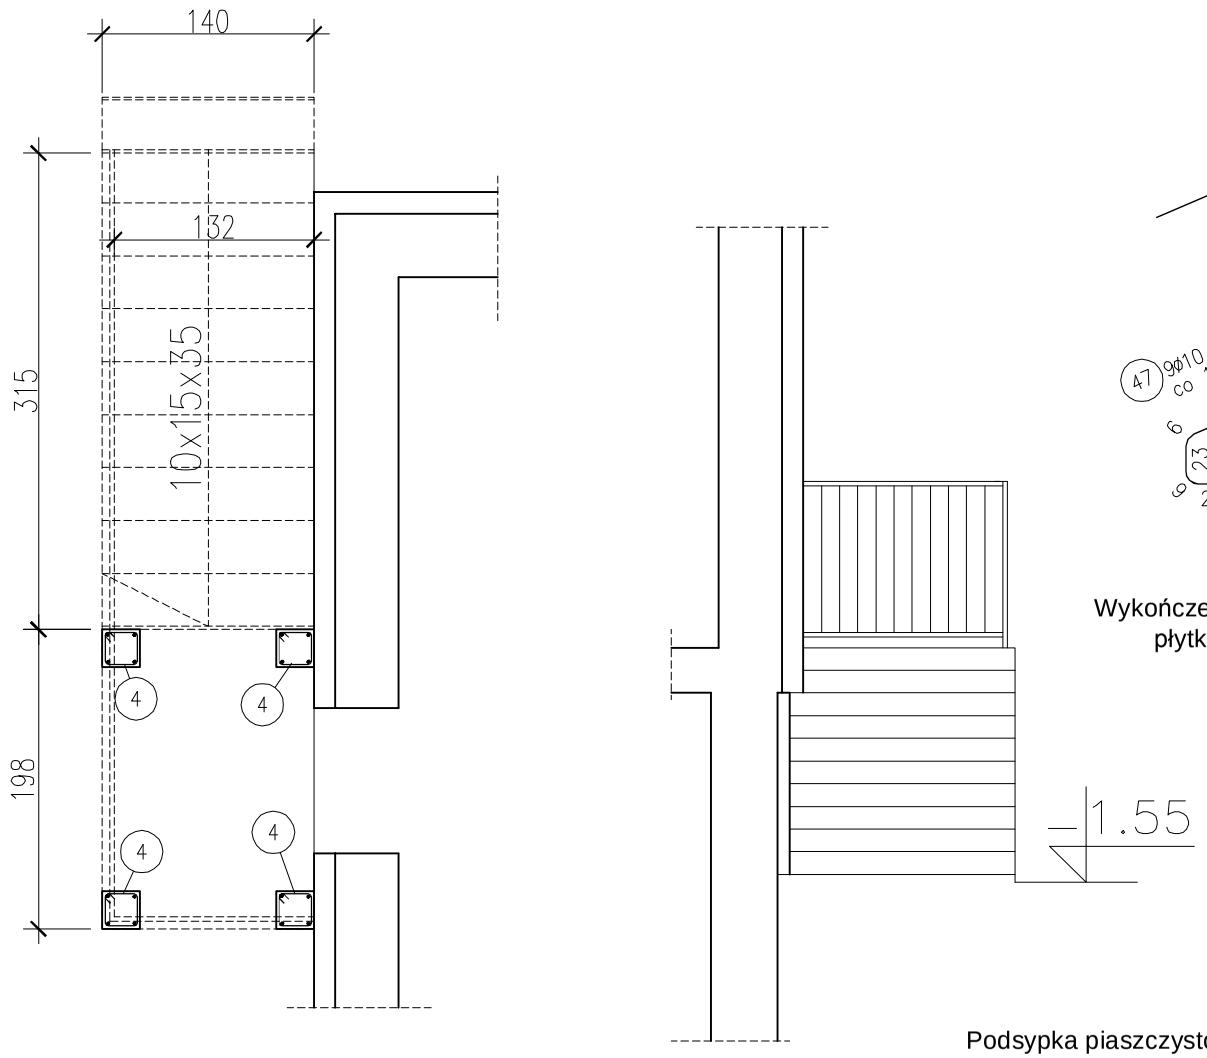

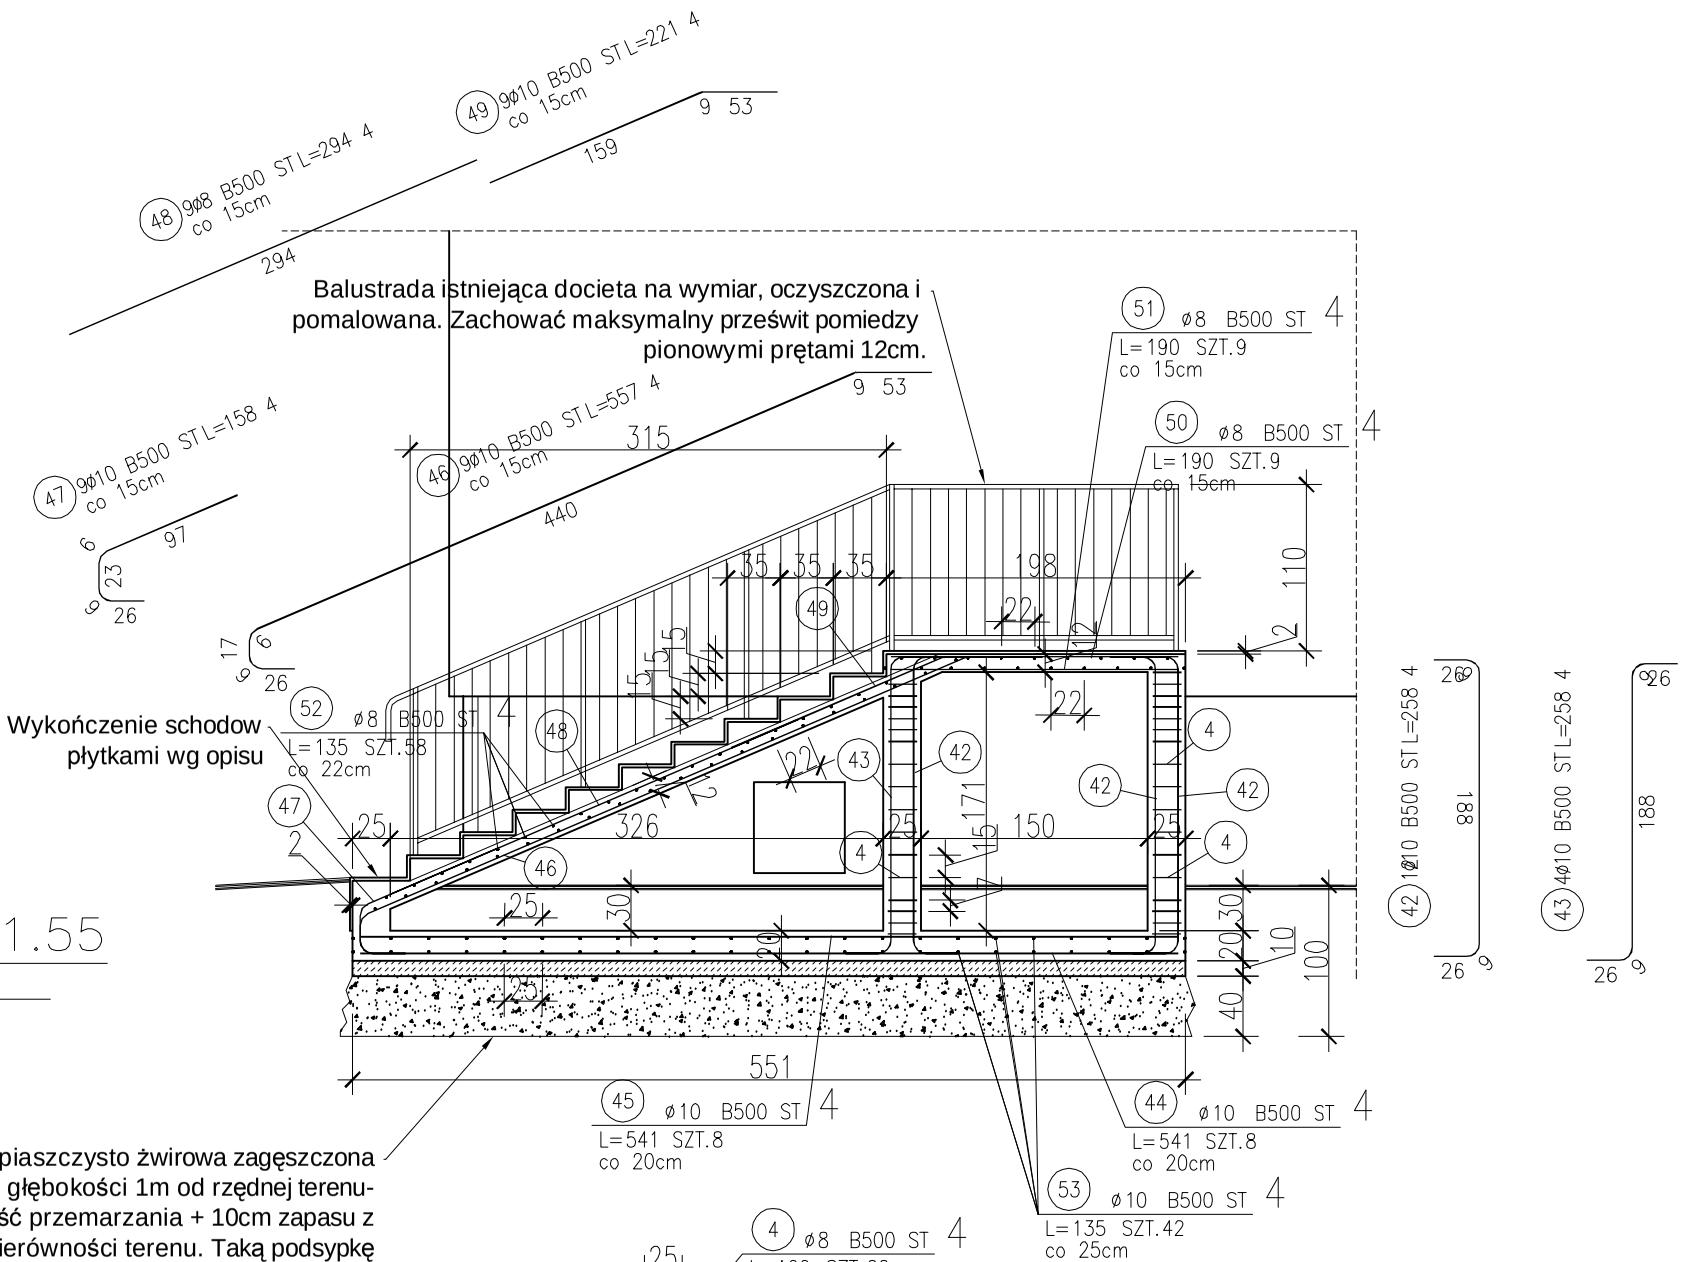

Podsypka piaszczysto żwirowa zagęszczona do ID=0,7 do głębokości 1m od rzędnej terenu- głębokość przemarzania + 10cm zapasu z tytułu nierówności terenu. Taką podsypkę stosujemy do wszystkich wylewek (również ogrodzenie, ławki, śmietniki), fundamentow, i płyt betonowych posadowionych na głębokości mniejszej od 90cm pod rzędną terenu

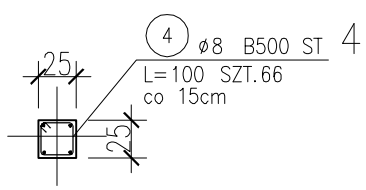



UWAGI:

1. Beton C25/30, podlewka pod fundamentem gr. 10 cm z betonu C10/15. Stal A-IIIN B500SP.
2. Kształtowanie zbrojenia wg PN-EN 1992-1
3. Grubość otuliny betonu płyt nad gruntem przyjęto 2cm, w gruncie 4cm, dla słupow w gruncie i nad gruntem 3cm
4. Przed wylaniem schodów umiejscowić słupki balustrad, oraz zakończyć izolacje i ocieplenie ścian piwnic.
5. w zestawieniach stali nie uwzgledniono stolków dystansowych zbrojenia górnego z pręta#8 co 50cm

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	OPIS ZMIANY	PROJEKTANT AUTORYZ.
1.	-	- -	-

USŁUGI PROJEKTOWE MAREK ŚWITLICKI
82-300 ELBLĄG UL.LUBARTOWSKA 7 tel. 055/234-15-20, fax. 055/234-20-04

Inwestor:
Gmina Sztutowo z siedzibą ul.Gdańska 55 82-110 Sztutowo

"Remont i przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie"
Sztutowo ul.Kanałowa 7 dz.nr 320/2

BRANŻA: KONSTR.

Nazwa rys.: **SZCZEGÓŁY - SCHODY PROJEKT**

Nr rys.: 25

Data: 05.2011 Skala: 1:50

Autor	inż. M. Świtlicki upr. nr 1568/EL/90 i 1895/EL/94
Opracował:	tech.W.Czeszejko-Sochacka
Sprawdził:	