


SCHEMAT ROZDZIELNI BEZPIECZNIKOWEJ R-1

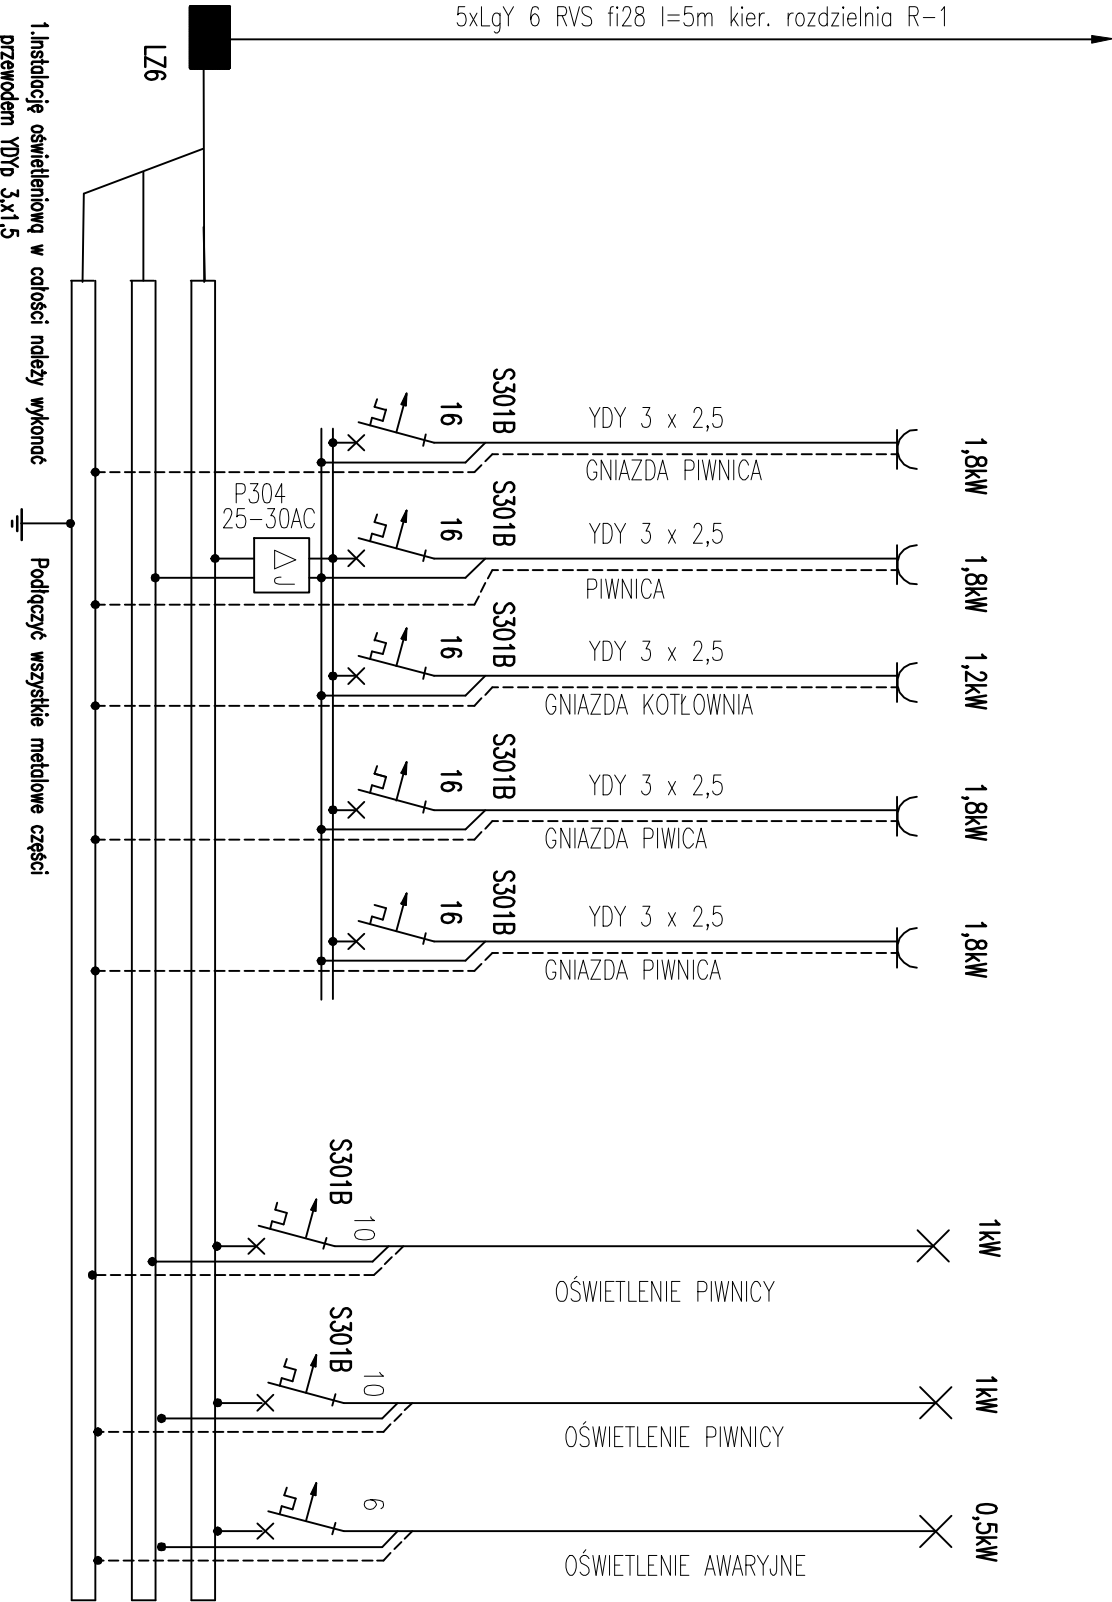

- 1.Instalację oświetleniową w całości należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5
- 2.Instalację do gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5
- 3.Wyłączniki należy umieścić na wysokości 1,4m gniazda wtyczkowe w kuchni na wys.0,9m gniazda wtyczkowe w pokojach na wys.0,3m
- 4.Ochrona przepięciowa- na tablicy zamontować ogranicznik warystorowy klasy B+C
- 5.Przewody na drewnie układać w RVS

- 1.Instalację oświetleniową w całości należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5
- 2.Instalację do gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5
- 3.Wyłączniki należy umieścić na wysokości 1,4m gniazda wtyczkowe w kuchni na wys.0,9m gniazda wtyczkowe w pokojach na wys.0,3m
- 4.Ochrona przepięciowa- na tablicy zamontować ogranicznik warystorowy klasy B+C
- 5.Przewody na drewnie układać w RVS

Nazwa obiektu:	Urząd Gminy w Szulowie		
Adres obiektu:	REMONT I PRZEBUDOWA		
Inwestor:	Urząd Gminy w Szulowie ul. Gdańska 55, 82-110 Szulowo	Data IV.2011r.	
Nr rys. E-14	SCHEMAT UKŁADU POŁĄCZEŃ R1 branża elektryczna		
Opracował:	Inż. i inżynier, inż. Sławomir Wojtyra	Podpis	
Projektował:	Inż. Tomasz Gałęwski WAM/0059/PWO/ED3		
Sprawdził:	Inż. Jolanta Wrzesińska 1043/EL/86		