


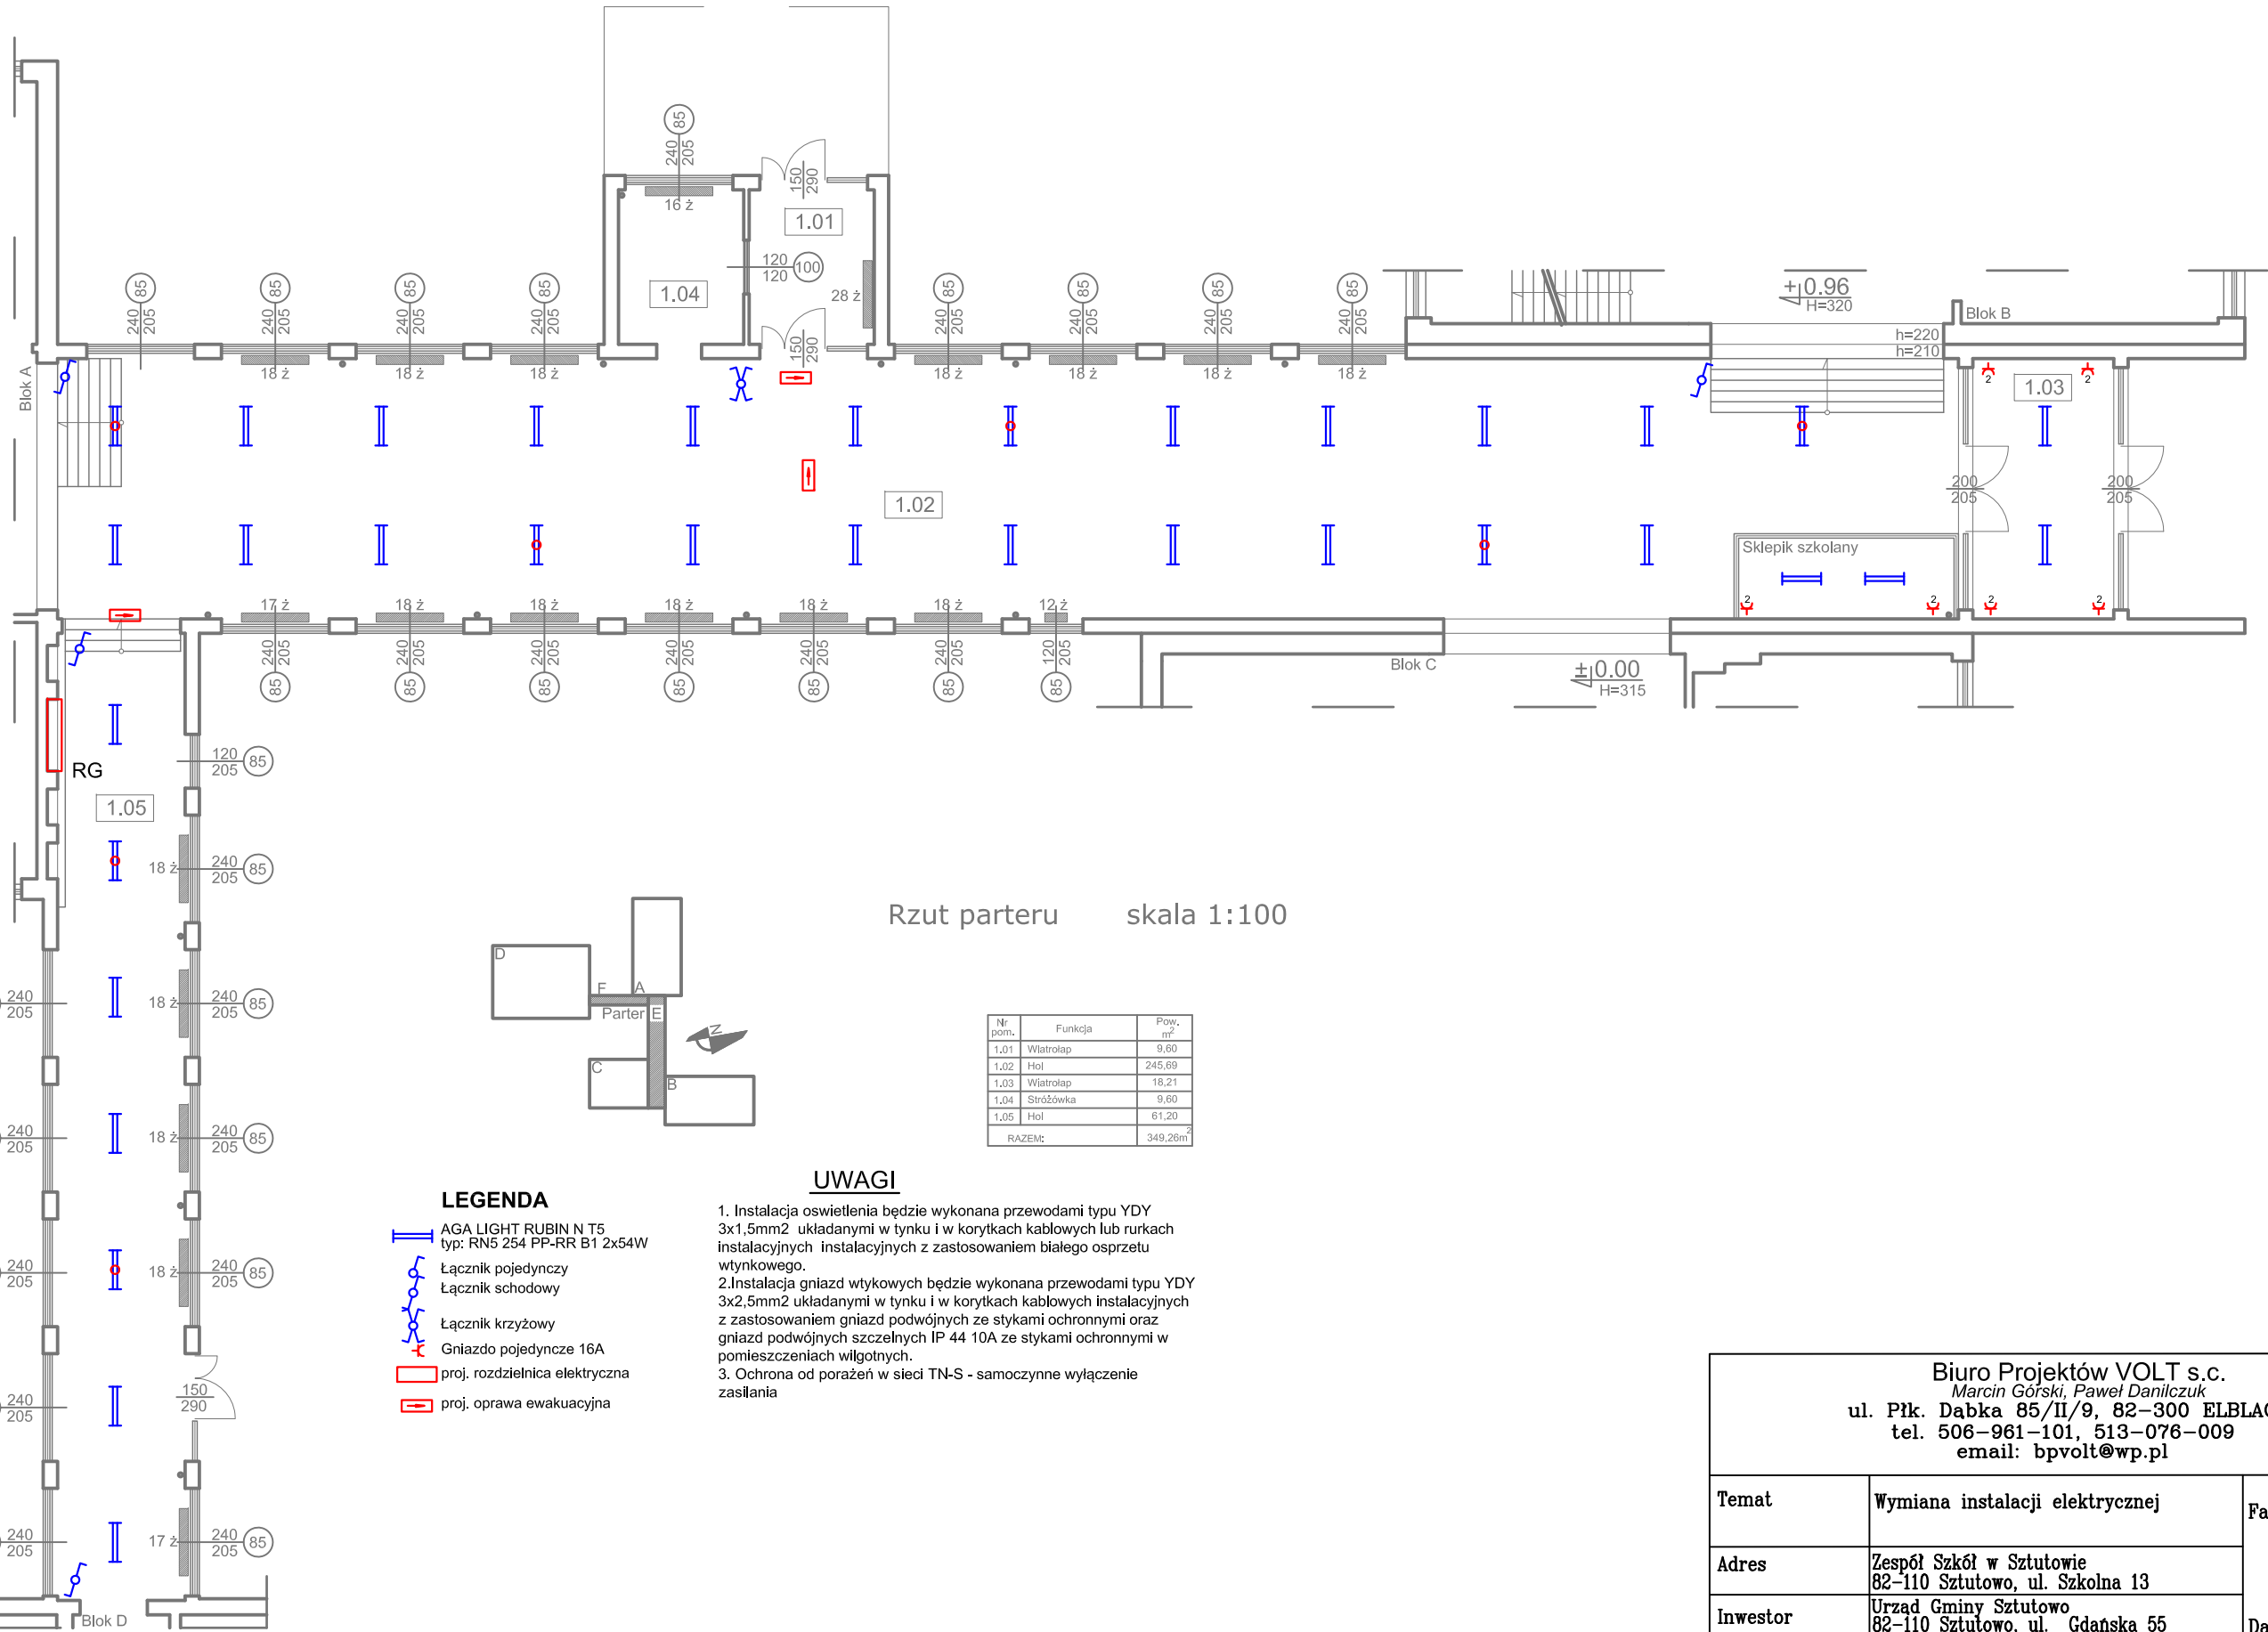


Rzut parteru skala 1:100

| Nr pom. | Funkcja | Pow. $m^2$ |
|---|---|---|
| 1.01 | Wiatrołap | 9,60 |
| 1.02 | Hol | 245,69 |
| 1.03 | Wiatrołap | 18,21 |
| 1.04 | Stróżówka | 9,60 |
| 1.05 | Hol | 61,20 |
| RAZEM: | | 349,26$m^2$ |

## LEGENDA

- AGA LIGHT RUBIN N T5 typ: RN5 254 PP-RR B1 2x54W
- Łącznik pojedynczy
- Łącznik schodowy
- Łącznik krzyżowy
- Gniazdo pojedyncze 16A
- proj. rozdzielnica elektryczna
- proj. oprawa ewakuacyjna

## UWAGI

1. Instalacja oswietlenia będzie wykonana przewodami typu YDY 3x1,5mm2 układanymi w tynku i w korytkach kablowych lub rurkach instalacyjnych instalacyjnych z zastosowaniem białego osprzetu wtynkowego.
2.Instalacja gniazd wtykowych będzie wykonana przewodami typu YDY 3x2,5mm2 układanymi w tynku i w korytkach kablowych instalacyjnych z zastosowaniem gniazd podwójnych ze stykami ochronnymi oraz gniazd podwójnych szczelnych IP 44 10A ze stykami ochronnymi w pomieszczeniach wilgotnych.
3. Ochrona od porażeń w sieci TN-S - samoczynne wyłączenie zasilania


Biuro Projektów VOLT s.c.
*Marcin Górski, Paweł Danilczuk*
ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 ELBLĄG
tel. 506-961-101, 513-076-009
email: bpvolt@wp.pl


| | | | |
|---|---|---|---|
| Temat | Wymiana instalacji elektrycznej | Faza | Projekt Wykonawczy |
| Adres | Zespół Szkół w Sztutowie<br>82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13 | | |
| Inwestor | Urząd Gminy Sztutowo<br>82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55 | Data | 05.2012 |
| Nazwa rysunku | Instalacja elektryczna-Blok E - parter | Skala | 1:150 |
| Projektował | mgr inz. Paweł Danilczuk<br>upr. WAM/0144/POOE/10 | Branza | ELEKTRYCZNA |
| Sprawdził | mgr inz. Marcin Górski<br>upr. WAM/0013/PWOE/10 | nr rys. | 1E |