Punkt dystrybudyjny PDA – szafa wisząca 12U 19”

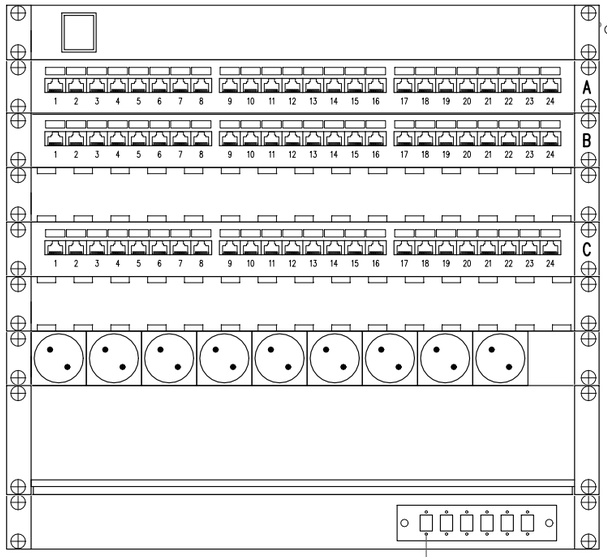

anel wentylacyjny

Panel krosowy 19” 24xRJ–45 kat. 6 UTP

Panel krosowy 19” 24xRJ–45 kat. 6 UTP

Organizer przewodów

Panel 19” 24xRJ–45 telefoniczny

Organizer przewodów

Panel zasilający

Pułka

Panel światłowodowy

Punkt dystrybudyjny PDC – szafa wisząca 12U 19”

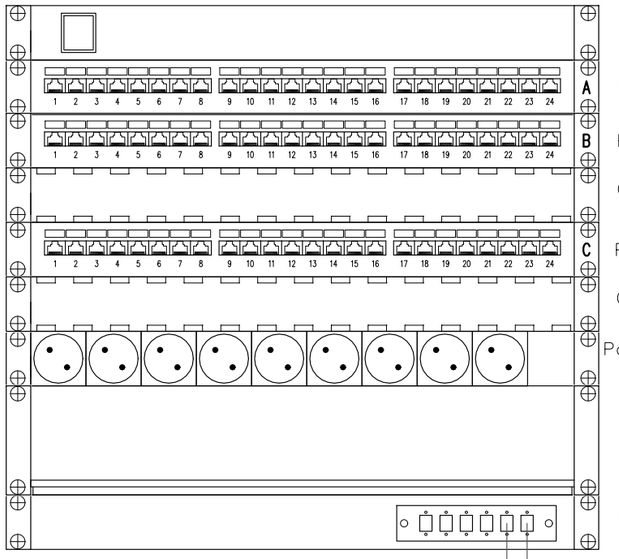

Panel wentylacyjny

Panel krosowy 19” 24xRJ–45 kat. 6 UTP

Panel krosowy 19” 24xRJ–45 kat. 6 UTP

Organizer przewodów

Panel 19” 24xRJ–45 telefoniczny

Organizer przewodów

Panel zasilający

Pułka

Panel światłowodowy

Światłowód między PDA – PDC

Punkt dystrybudyjny PDB – szafa wisząca 18U 19”

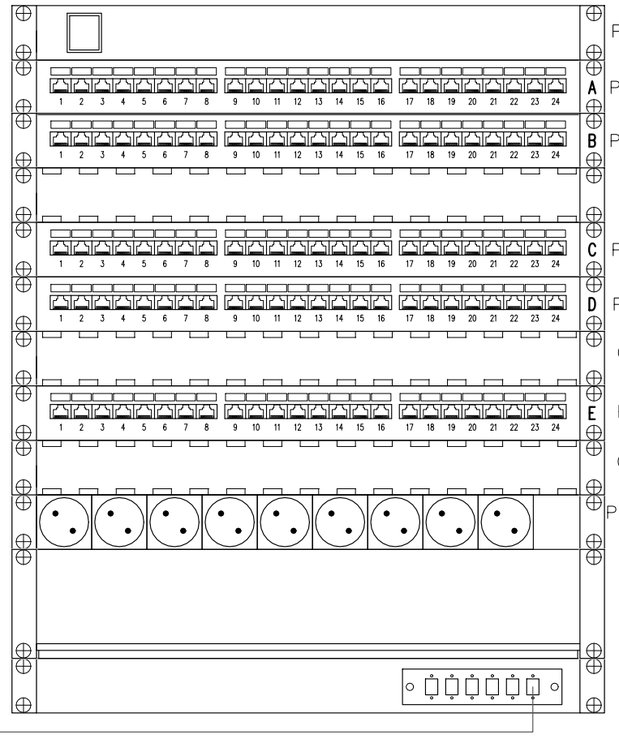

Panel wentylacyjny

Panel krosowy 19” 24xRJ–45 kat. 6 UTP

Panel krosowy 19” 24xRJ–45 kat. 6 UTP

Organizer przewodów

Panel krosowy 19” 24xRJ–45 kat. 6 UTP

Panel krosowy 19” 24xRJ–45 kat. 6 UTP

Organizer przewodów

Panel telefoniczny 19” 24xRJ–45

Organizer przewodów

Panel zasilający

Pułka

Panel światłowodowy

Światłowód między PDC – PDB

System okablowania strukturalnego należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla klasy E, z komponentów kat. 6E UTP

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort, 82–110 Sztutowo, ul. Krótka 2	Kierownik techniczny Adam Kibort	Rodzaj dokumentu Proj. Wykonawczy	Tytuł zadania: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie
	Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr . POM/0009/PWOE/12	Tytuł **Schemat sieci strukturalnej**	Adres: 82–110 Sztutowo ul. Szkolna 13 — Język: ––
	Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/POOE/10		Zmiana: –– — Data: 2018–03 — Arkusz: E–29

A3