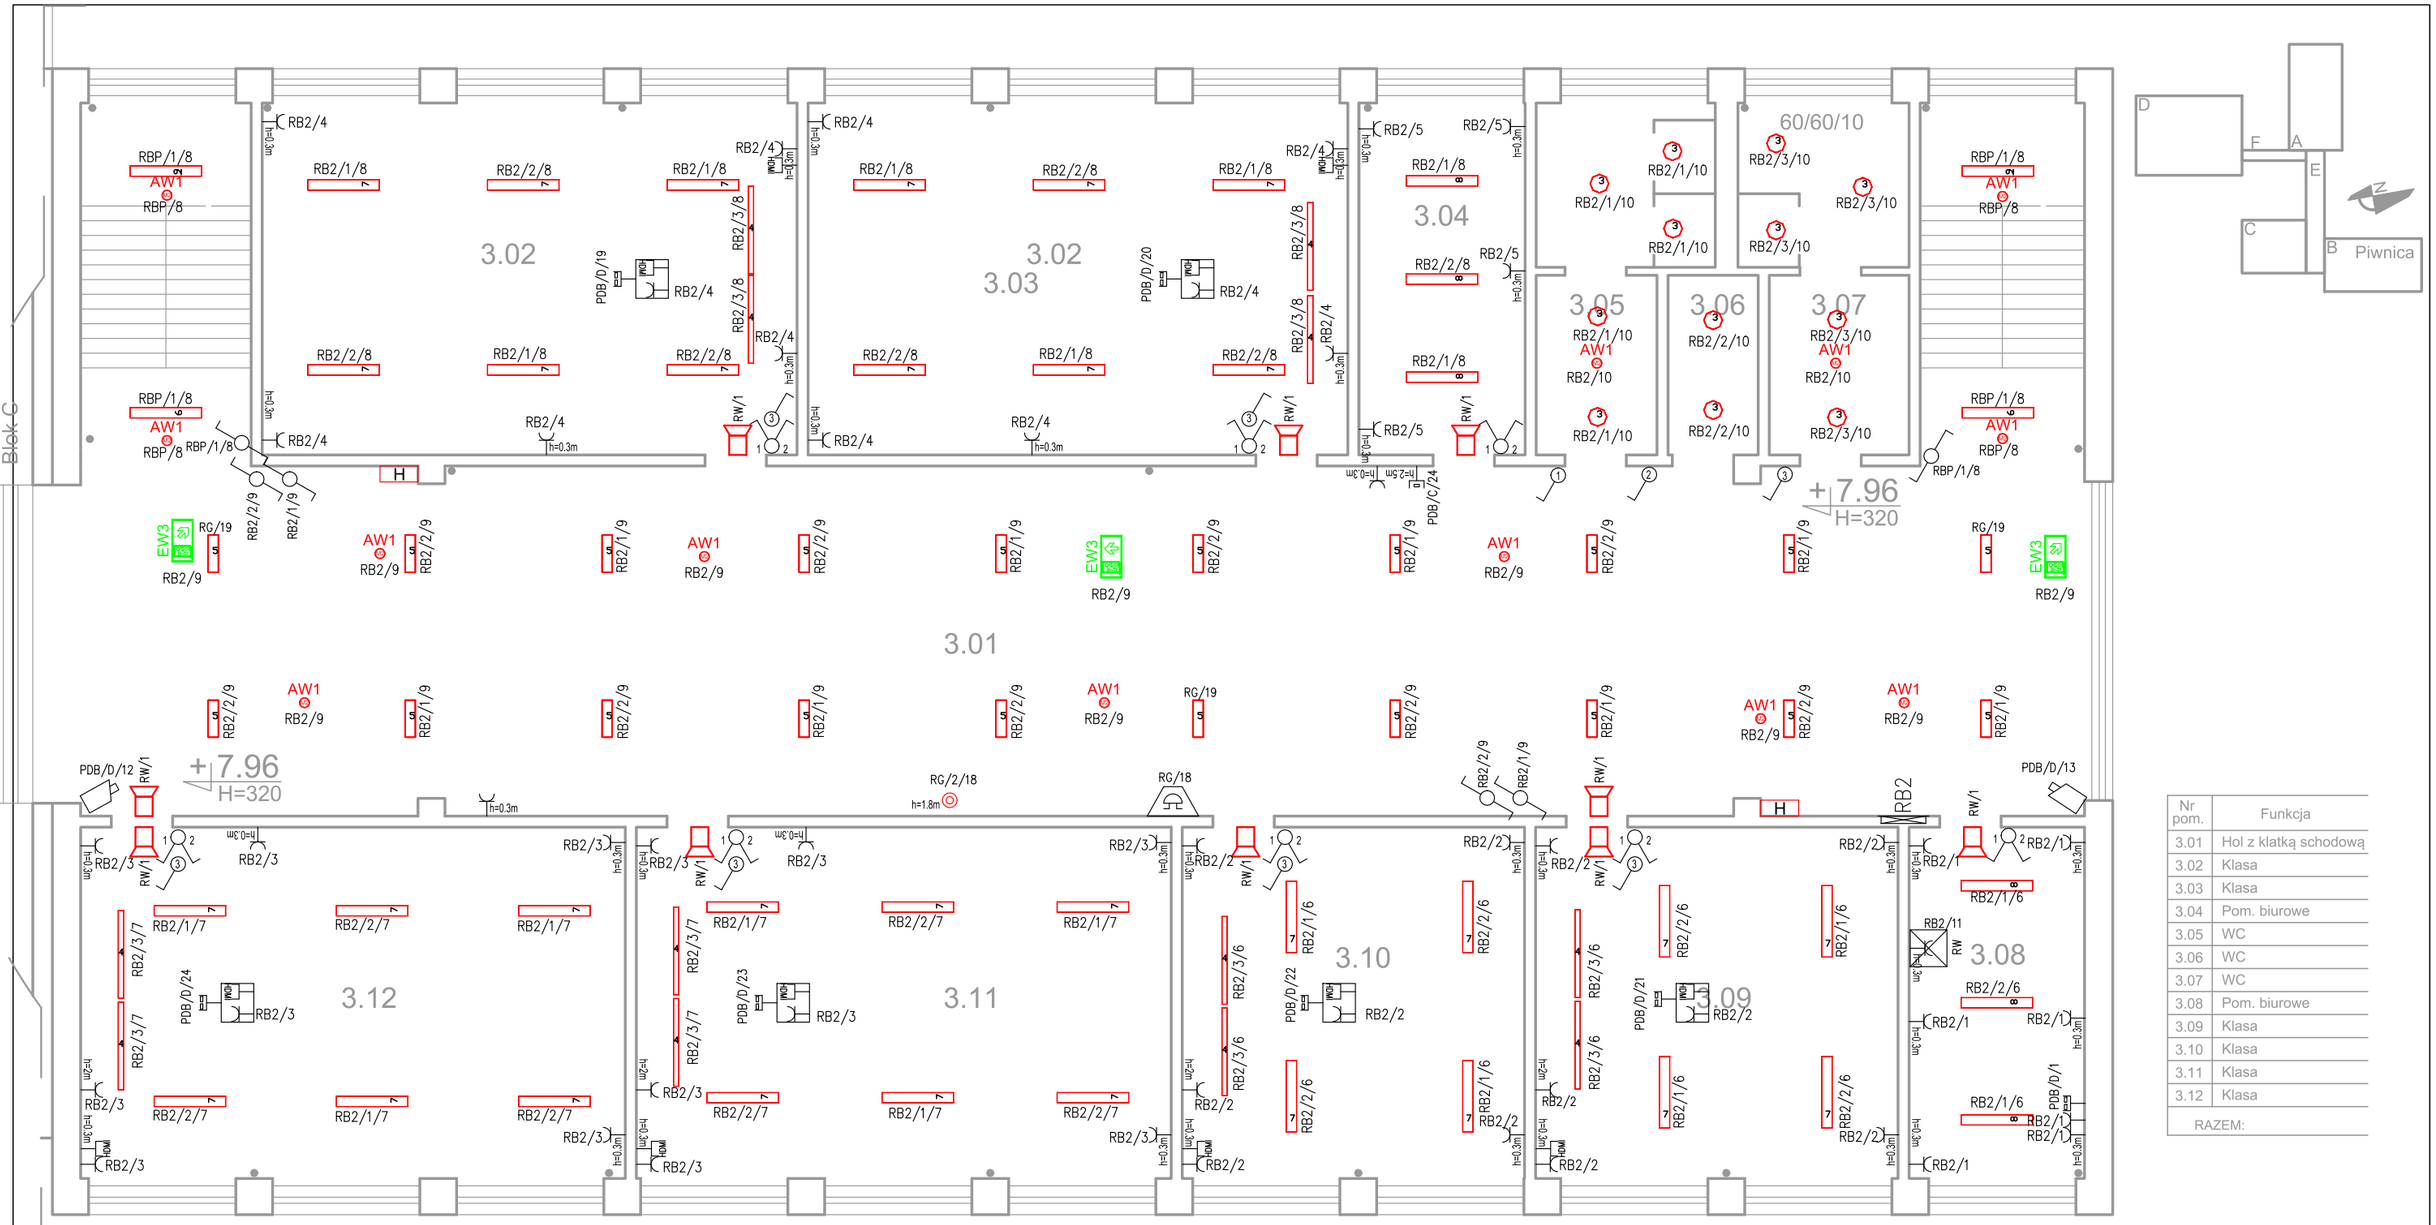

Nr pom.	Funkcja
3.01	Hol z klatką schodową
3.02	Klasa
3.03	Klasa
3.04	Pom. biurowe
3.05	WC
3.06	WC
3.07	WC
3.08	Pom. biurowe
3.09	Klasa
3.10	Klasa
3.11	Klasa
3.12	Klasa
RAZEM:	

ZESTAWIENIE OPRAW

1	1	Oprawa LED 18W 4000K
2	2	Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K
3	3	Oprawa LED 20W 4000K
4	4	Oprawa LED N AS 4650lm 840 (35W)
5	5	Oprawa LED 605mm 3650lm PRM 840 (28W)
6	6	Oprawa LED 1165mm 5050lm PRM 840 (37W)
7	7	Oprawa LED 1165mm 3850lm PRM MAT 840 (37W)
8	8	Oprawa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W)
9	9	Oprawa LED 1165mm 7350lm PRM 840 (56W)
10	10	Oprawa LED 645mm 3750lm PRM 840 (28W)
11	11	Oprawa LED IP44 1200lm 840 (15W)
12	12	Oprawa LED IP44 1600lm 840 (20W)
13	13	Oprawa LED 1150 mm 4500 lm IP66 840 (29W)
14	14	Oprawa LED 1150 mm 7400 lm IP66 840 (46W)
15	15	Oprawa LED 1450 mm 10900 lm IP66 840 (70W)

AW1	Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, 245lm, 3,7W
AW2	Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, 215lm, 3,7W do oświetlenia korytarzy
AW3	Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, 220lm, 3,7W
AW4	Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, 522lm, 3,6W
AW5c	Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, naścienna zewnątrzna
AW6c	Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, nastropowa zewnątrzna
EW1	Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym jednostronna
EW2	Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym jednostronna z flagą
EW3	Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym dwustronna
	Dzwonek szkolno-alarmowy 230V duży, obudowa z tworzywa sztucznego (PC), IP44, głośność 104dB

	Łącznik hermetyczny
	Łącznik świecznikowy hermetyczny
	Łącznik schodowy hermetyczny z lampką
	Łącznik podtynkowy IP20
	Przycik alarmowy dzwonka z szybką IP20
	Łącznik schodowy jednobiegunowy podtynkowy IP20
	Przełącznik wielopozycyjny, jednobiegunowy podtynkowy IP20
	Gniazdo hermetyczne
	Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20
	Podwójne gniazdo RJ45 podtynkowe
	Gniazdo RJ45 podtynkowe
	Gniazdo telefoniczne podtynkowe
	Zestaw gniazd modułowych: gniazdo 230V szt. 2, gniazdo RJ45 kat. 6 szt.2
	Rozdzielnica podtynkowa
	Punkt dystrybucyjny
	Domofon
	Kaseta domofonu
	Rygiel elektromagnetyczny
	Punkt wyprowadzenia skrętki do kamey

EL KIBORT Adam Kibort
ul. Krótka 2, 82-110 Sztutowo
tel. 609998430
email: kiborta@gmail.com

Lokacja: B-II piętro

Temat	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie
Adres	Zespół Szkół w Sztutowie 82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13
Inwestor	Urząd Gminy Sztutowo 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55
Nazwa rysunku	Instalacja elektryczna - blok B II piętro
Projektował	mgr inż. Adam Kibort upr. POM/0009/PWOE/12
Sprawdził	mgr inż. Marcin Kacprzak upr. WAM/0207/POOE/10

Faza Projekt Wykonawczy
Data 03.2018
Skala 1:100
Branża ELEKTRYCZNA
nr rys. E-10