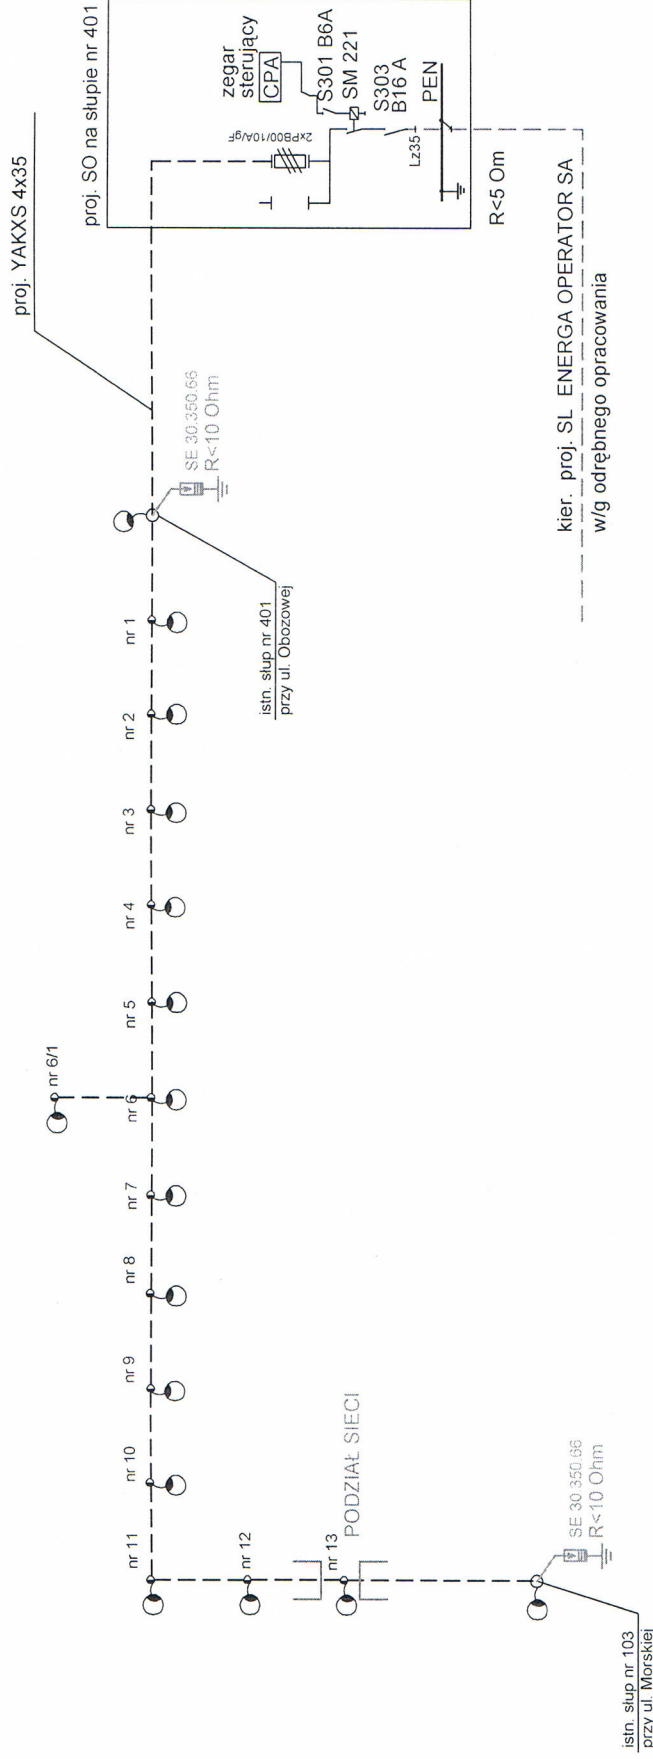





SCHEMAT ZASILANIA LINII OŚWIETLENIA W SZTUTOWIE
UL. MARII KONOPNICKIEJ



BIB

**BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH
- WALDEMAR ENGELGARDT**
82-200 Malbork ul. Chrobrego 27

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---|--|--|
| Zadanie/Obiekt | Budowa ul. Konopnickiej w Szututowie | | | | |
| Adres | Miejscowość: szututowo | Gmina: Szututowo | Obręb: Szututowo | | |
| Inwestor | Gmina Wiejska Szututowo, 82-110 Szututowo, ul. Gdanska 55 | | | | |
| Nazwa Temu | Projekt oświetlenia drogowego | | | | |
| Tytuł rysunku | SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO | | | | |
| Zespół projektowy | imię i nazwisko | nr uprawnień | podpis | | |
| Opracował | mgr inż. Waldemar Engelhardt | POM/0099/ /PWOE/05 |  | | |
| Projektował | mgr inż. Waldemar Engelhardt | POM/0099/ /PWOE/05 |  | | |
| Sprawdził | mgr inż. Grzegorz Gromko | POM/0124/ /POOE/04 |  | | |
| | | | Data opracowania 7/2013 | | |
| | | | Branka Elektryczna | | |
| | | | P.B.W. | | |
| | | | Stadium projektu | | |
| | | | Kop. nr | | |
| | | | E-02 | | |
| | | | Skala | | |

UWAGA:

1. Po trasie projektowanego kabla ułożyć poziome z bednarki FeZn 25x4 mm
2. Projektowaną linię oświetlenia wykonać kablem YAKXS 4x35