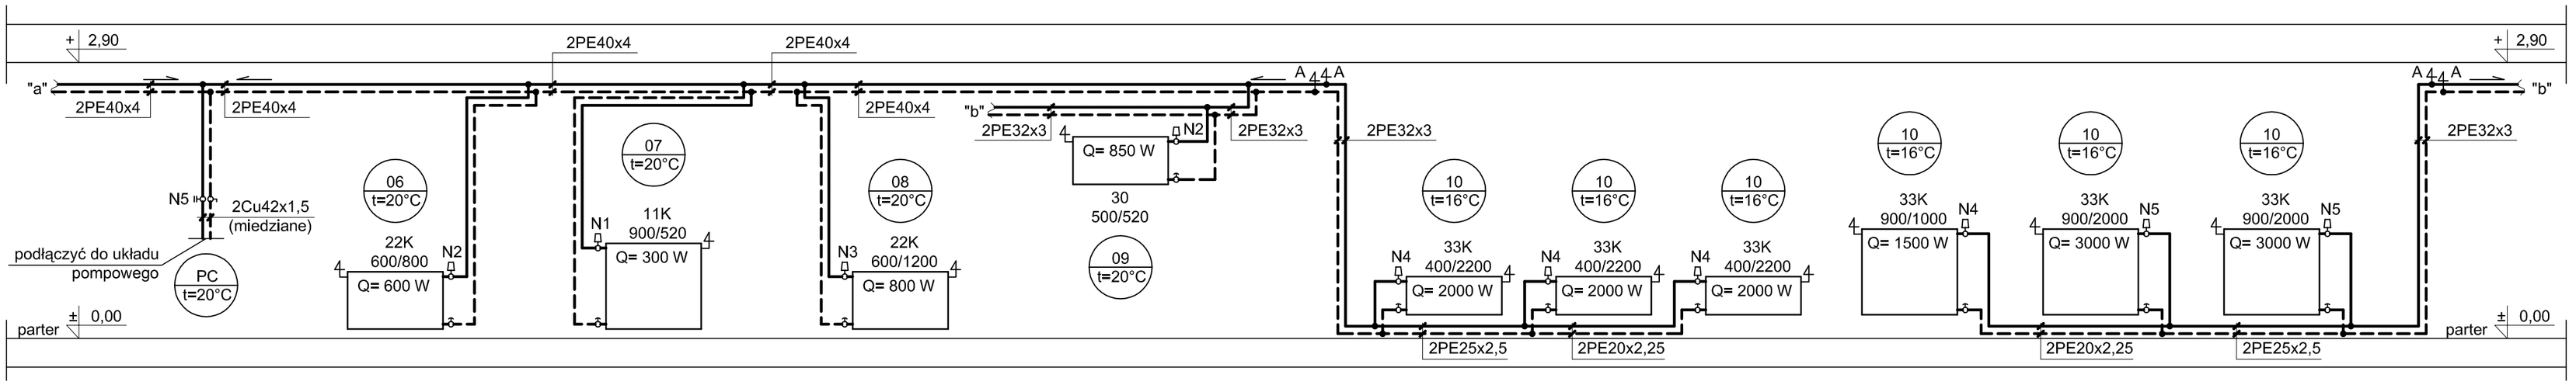

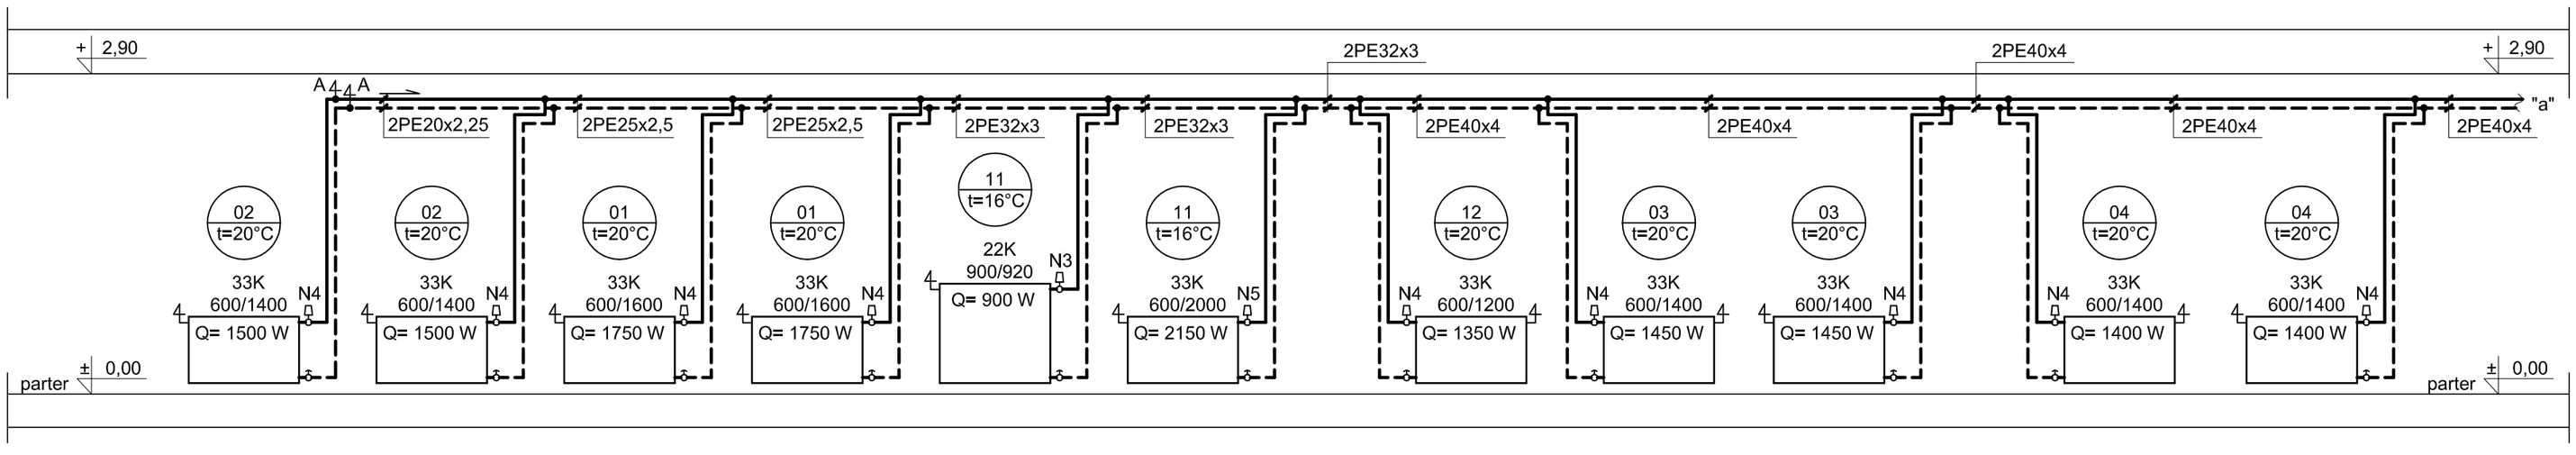

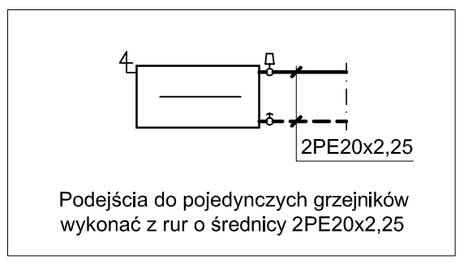

Podejścia do pojedynczych grzejników wykonać z rur o średnicy 2PE20x2,25

UWAGA:
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku Pompy Ciepła.

Legenda:

- Zasilanie instalacji c.o.
- Powrót z instalacji c.o.
- Hydrocontrol R, DN40 (prod. Oventrop)
- Kurek kulowy DN40
- Odpowietrznik automatyczny
- Odpowietrznik ręczny
- Zawór termostatyczny RTD-N 15 wraz z głowicą termostatyczną RTD (prod. Danfoss)
- Śrubunek odcinający RLV-S 15 (prod. Danfoss)

INWESTOR:	Gmina Wilczyn Urząd Gminy ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn			
OBIEKT:	Biela 4, 62-550 Wilczyn			
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU:	Instalacja c.o. - Rozwinięcie			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Magdalena SŁOMOWICZ			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sławosz SŁOMOWICZ			
OPRACOWAŁ:				
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz WOŹNIAK			
BRANŻA:	STADIUM:	SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:
INST. SANITARNE	PROJ. BUDOWLANY	1:50	06.2010	02

NOVPOL
PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO
ul. Jaspisowa 1, 61-680 Poznań
e-mail: slomowicz@life.pl