


Proj. ołobudowa wewnętrznej płt szafki 2x12 modułów

z wyposażeniem:

- 1x FR 4-10 bieg 63A (wyłącznik ołobudow. szafki)
- 10x S 301 B10 zabezpieczeń odrębnych dla kaidego obwodu gniazdkowego podgrzewaczy wody.

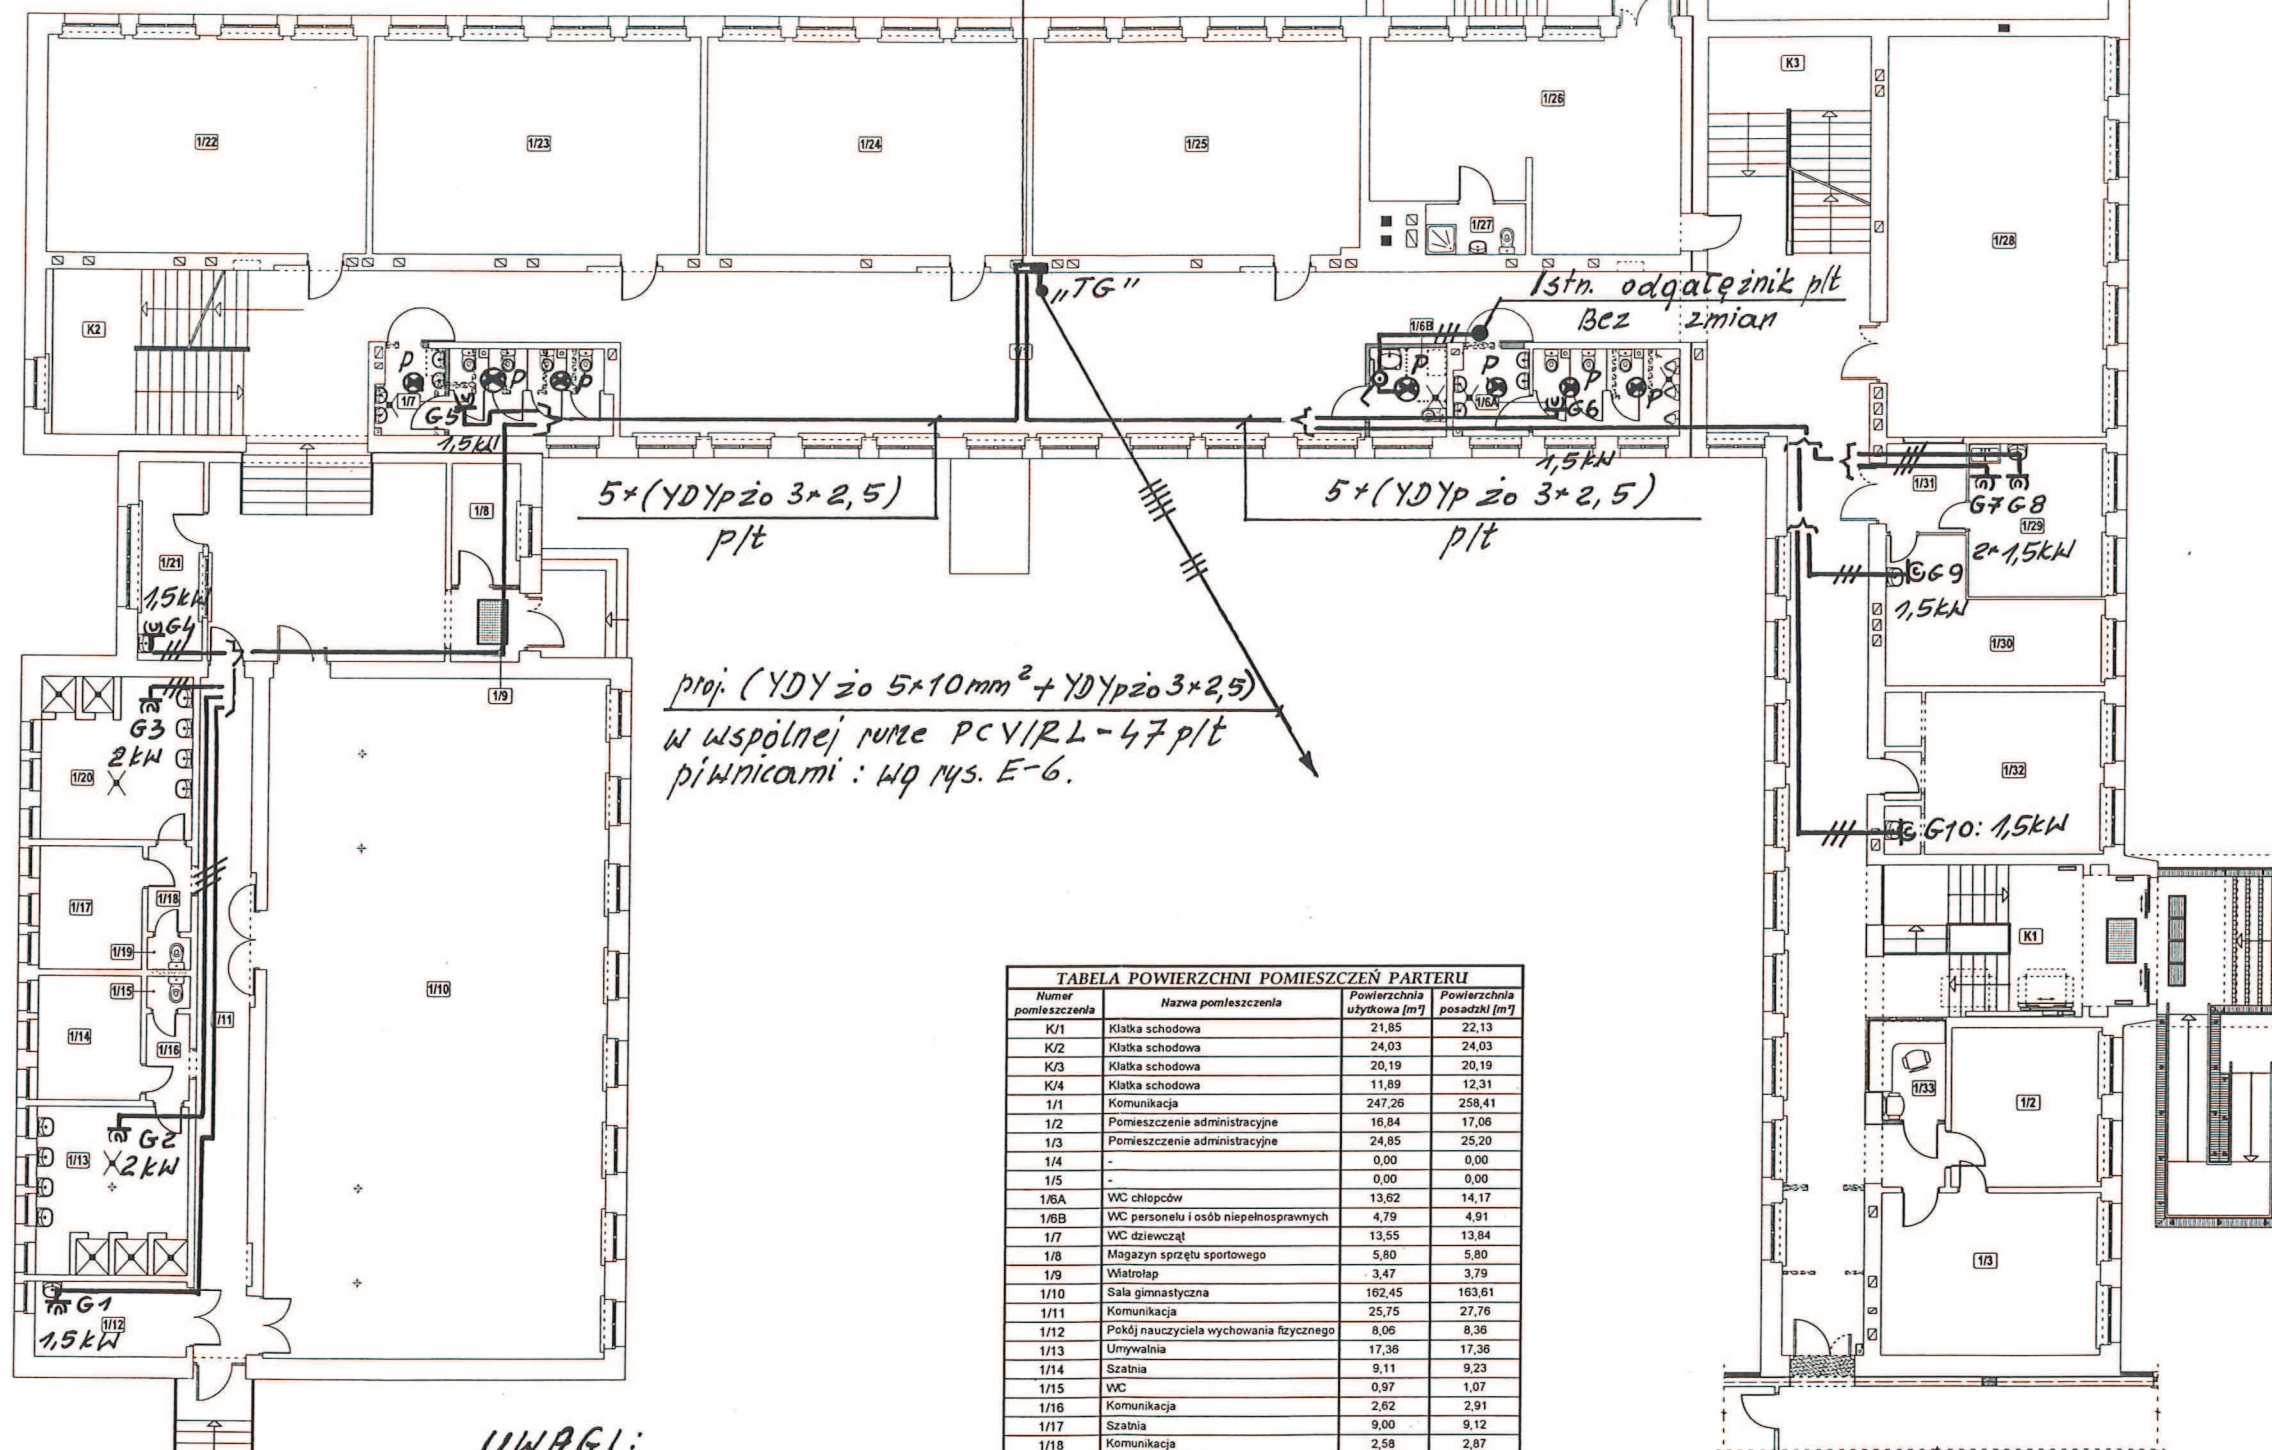

UWAGI:

- G1÷G10: pojedyncze szczelne IP 44 gniazdko wtykowe 16A z bolcem płt dla pojemnościowych podgrzewaczy wody (bojlerów) na wysokości 0,4m od podłogi oraz 1,4m (G2, G3, G5 i G6).
- P: szczelną z tworzywa nłt plafoniera z 2-ma świetłówkami kompaktowymi po 18W z zapłonem elektronicznym EVG w miejsce edemontowanych porcelanowych WOS.
- pozostałe uwagi wg rys. E-1.

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m²]	Powierzchnia posadzki [m²]
K/1	Klatka schodowa	21,85	22,13
K/2	Klatka schodowa	24,03	24,03
K/3	Klatka schodowa	20,19	20,19
K/4	Klatka schodowa	11,89	12,31
1/1	Komunikacja	247,26	258,41
1/2	Pomieszczenie administracyjne	16,84	17,06
1/3	Pomieszczenie administracyjne	24,85	25,20
1/4	-	0,00	0,00
1/5	-	0,00	0,00
1/6A	WC chłopców	13,62	14,17
1/6B	WC personelu i osób niepełnosprawnych	4,79	4,91
1/7	WC dziewcząt	13,55	13,84
1/8	Magazyn sprzętu sportowego	5,80	5,80
1/9	Wiatrołap	3,47	3,79
1/10	Sala gimnastyczna	162,45	163,61
1/11	Komunikacja	25,75	27,76
1/12	Pokój nauczyciela wychowania fizycznego	8,06	8,36
1/13	Umywalnia	17,36	17,36
1/14	Szatnia	9,11	9,23
1/15	WC	0,97	1,07
1/16	Komunikacja	2,62	2,91
1/17	Szatnia	9,00	9,12
1/18	Komunikacja	2,58	2,87
1/19	WC	0,97	1,07
1/20	Umywalnia	16,86	16,86
1/21	Sklep szkolny	9,05	9,05
1/22	Sala dydaktyczna	49,71	50,45
1/23	Sala dydaktyczna	49,88	50,62
1/24	Sala dydaktyczna	49,82	50,56
1/25	Sala dydaktyczna	50,25	50,99
1/26	Sala dydaktyczna	41,48	42,26
1/27	WC	3,55	3,76
1/28	Świetlica szkolna	61,50	62,46
1/29	Gabinet stomatologa	14,73	15,00
1/30	Gabinet pielęgniarstwa	16,83	16,94
1/31	Komunikacja	4,96	5,31
1/32	Pokój nauczycielski	24,12	24,83
1/33	Pomieszczenie sprzętów	5,07	5,17
M1	Lokal mieszkalny	53,14	53,14
RAZEM:		1097,96	1122,60

Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej			
Adres obiektu budowlanego:	Wilczogóra 8, 62-550 Wilczyn			
Nazwa rysunku:	Instalacja elektryczna parteru w istniejącej szkole			
Projektant:	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data:
Sprawdzający:	inż. Zbigniew Wróblewski	instalacje i sieci elektryczne GT 8346/10/76	<i>[Signature]</i>	11.2012
			Skala	Nr rys.
			1:200	E-7