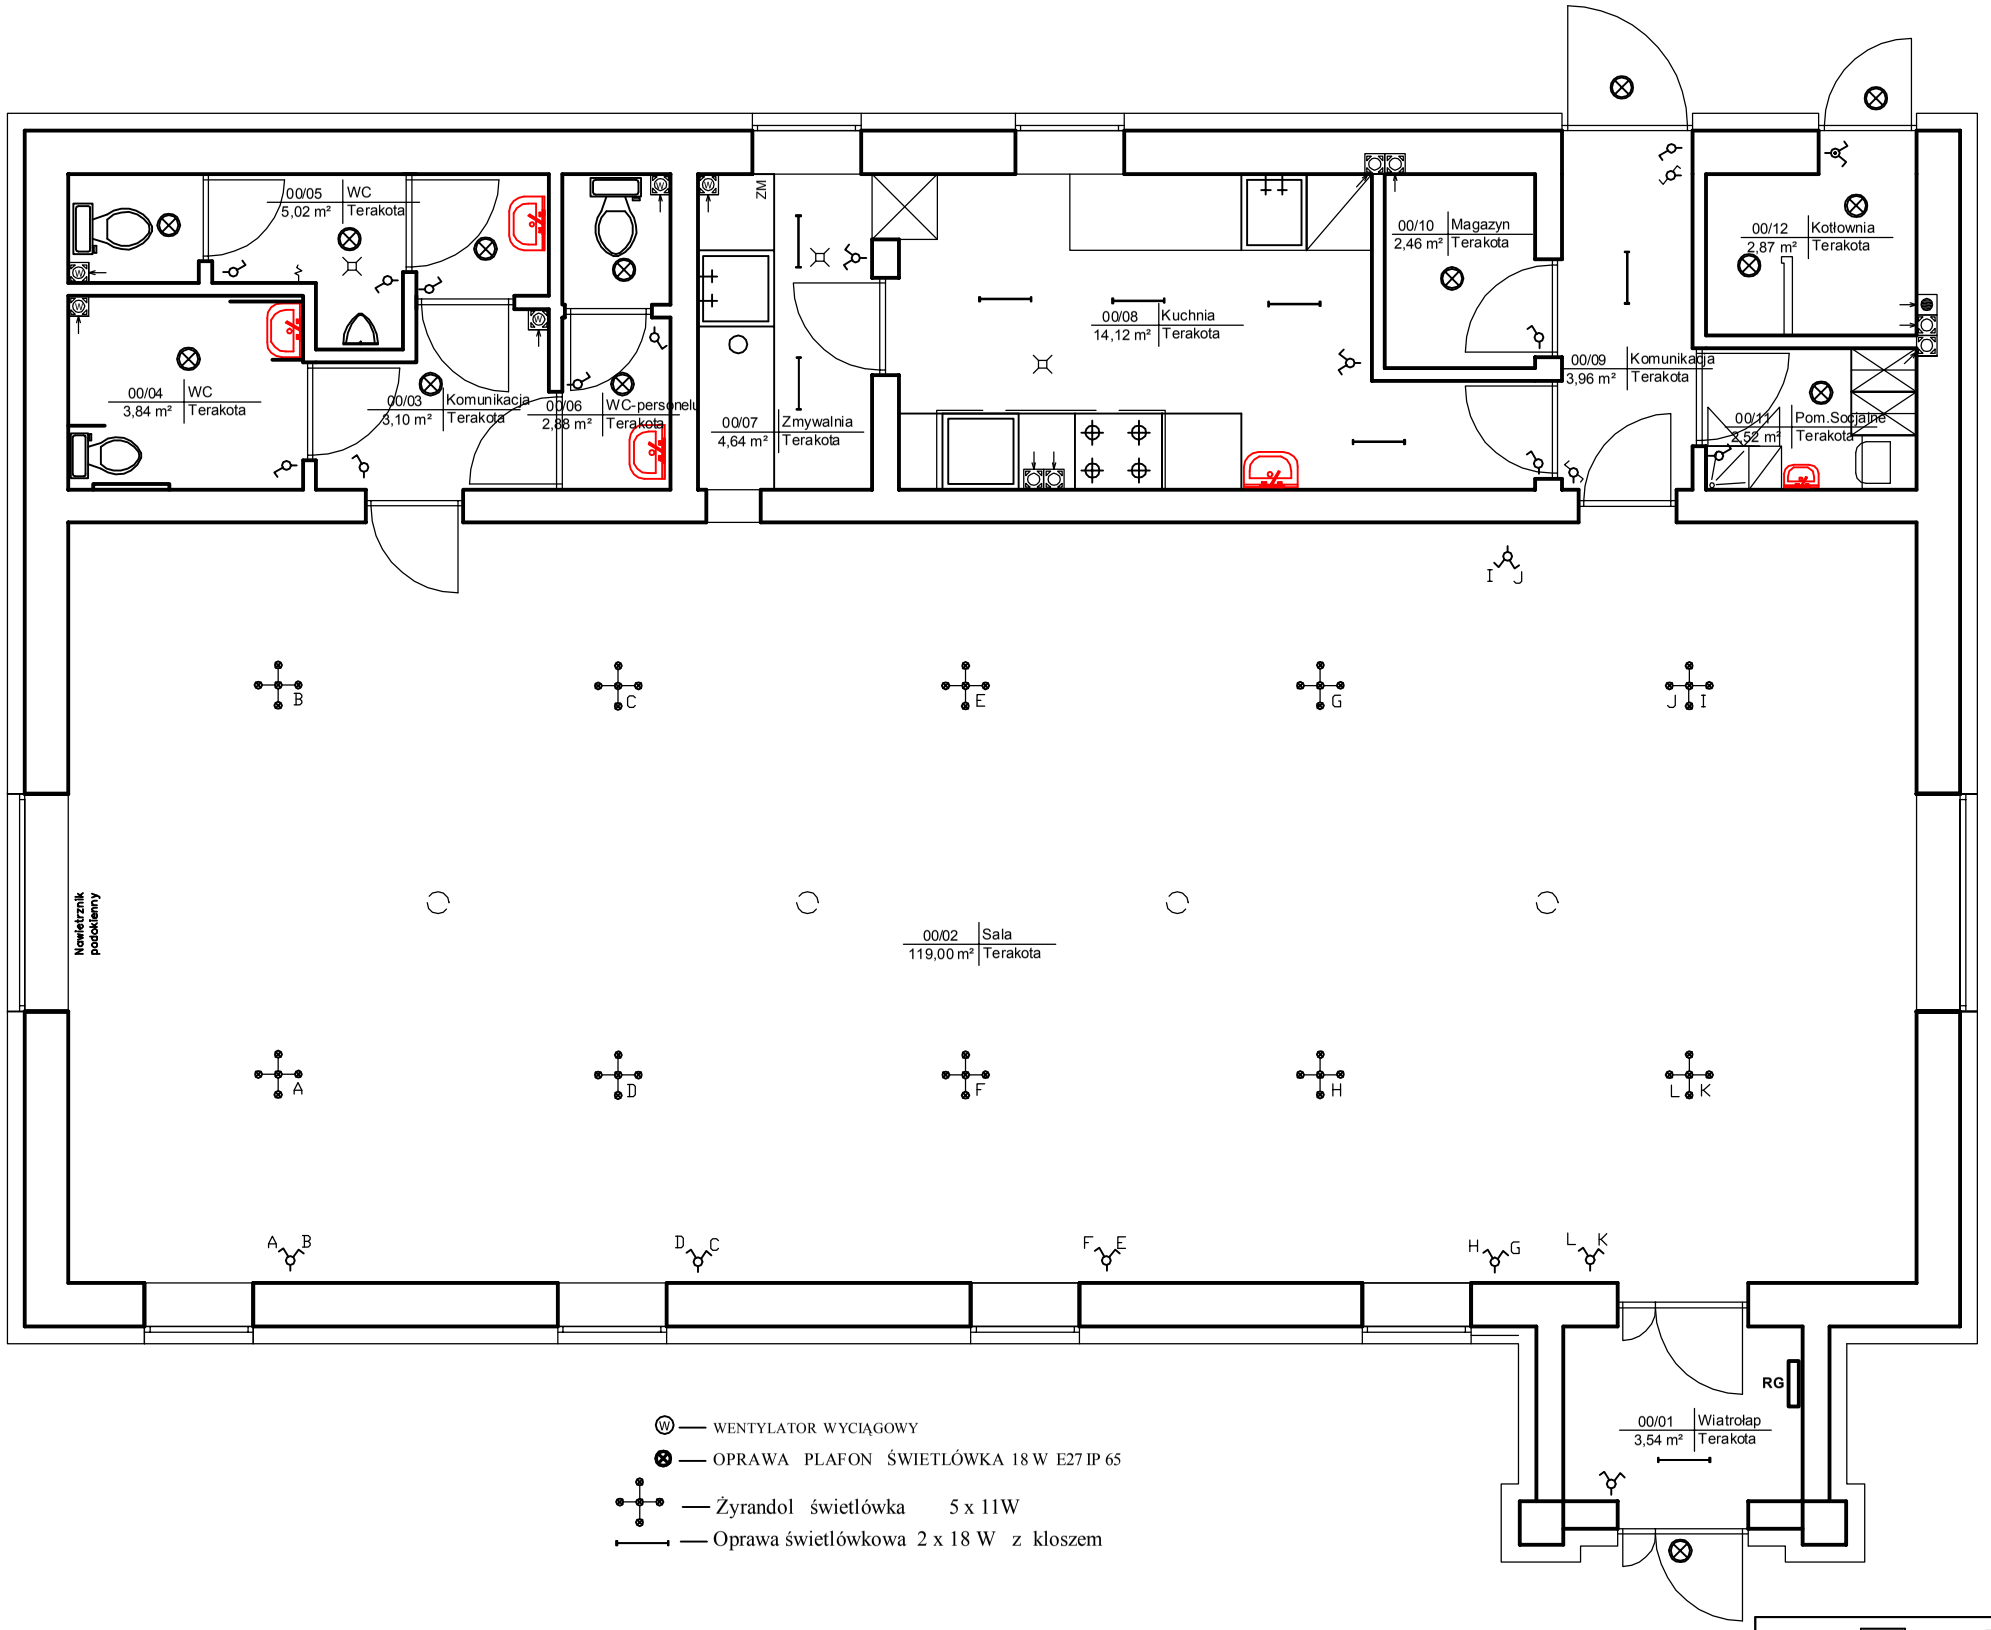

Ⓦ — WENTYLATOR WYCIĄGOWY

⊗ — OPRAWA PLAFON ŚWIETLÓWKA 18 W E27 IP 65

— Żyrandol świetlówka 5 x 11W

— Oprawa świetlówkowa 2 x 18 W z kloszem

System podstawowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

J~CH STUDIO PROJEKTOWO-TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA
62–504 KONIN
ul. Augustynowicza 10
tel. 063 244 43 34
e–mail: stenjan53@wp.pl

Nazwa rys.:	INSTALACJA WEWNĘTRZNA – PARTER OŚWIETLENIE		
Temat:	Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej wraz z urzą. towarzyszącymi.		
Lokalizacja:	Wiśniewa dz.nr 281/49		
Inwestor:	Gmina Wilczyn		Nr rysunku: E - 1
Branża:	ELEKTRYCZNA		Skala: 1:50
Projektował:	inż. WŁADYSŁAW MALIŃSKI Upr.specja. sieci i instal. elektr. GPB.I.7342-01/98 WKP/IE/3050/01	Podpis:	Data: 03.2012
Sprawdził:			