




Instalacja ogrzewania podłogowego  
z rur PEX - a np. Rehau  
Rauterm S  
Rozdzielacze systemowe.

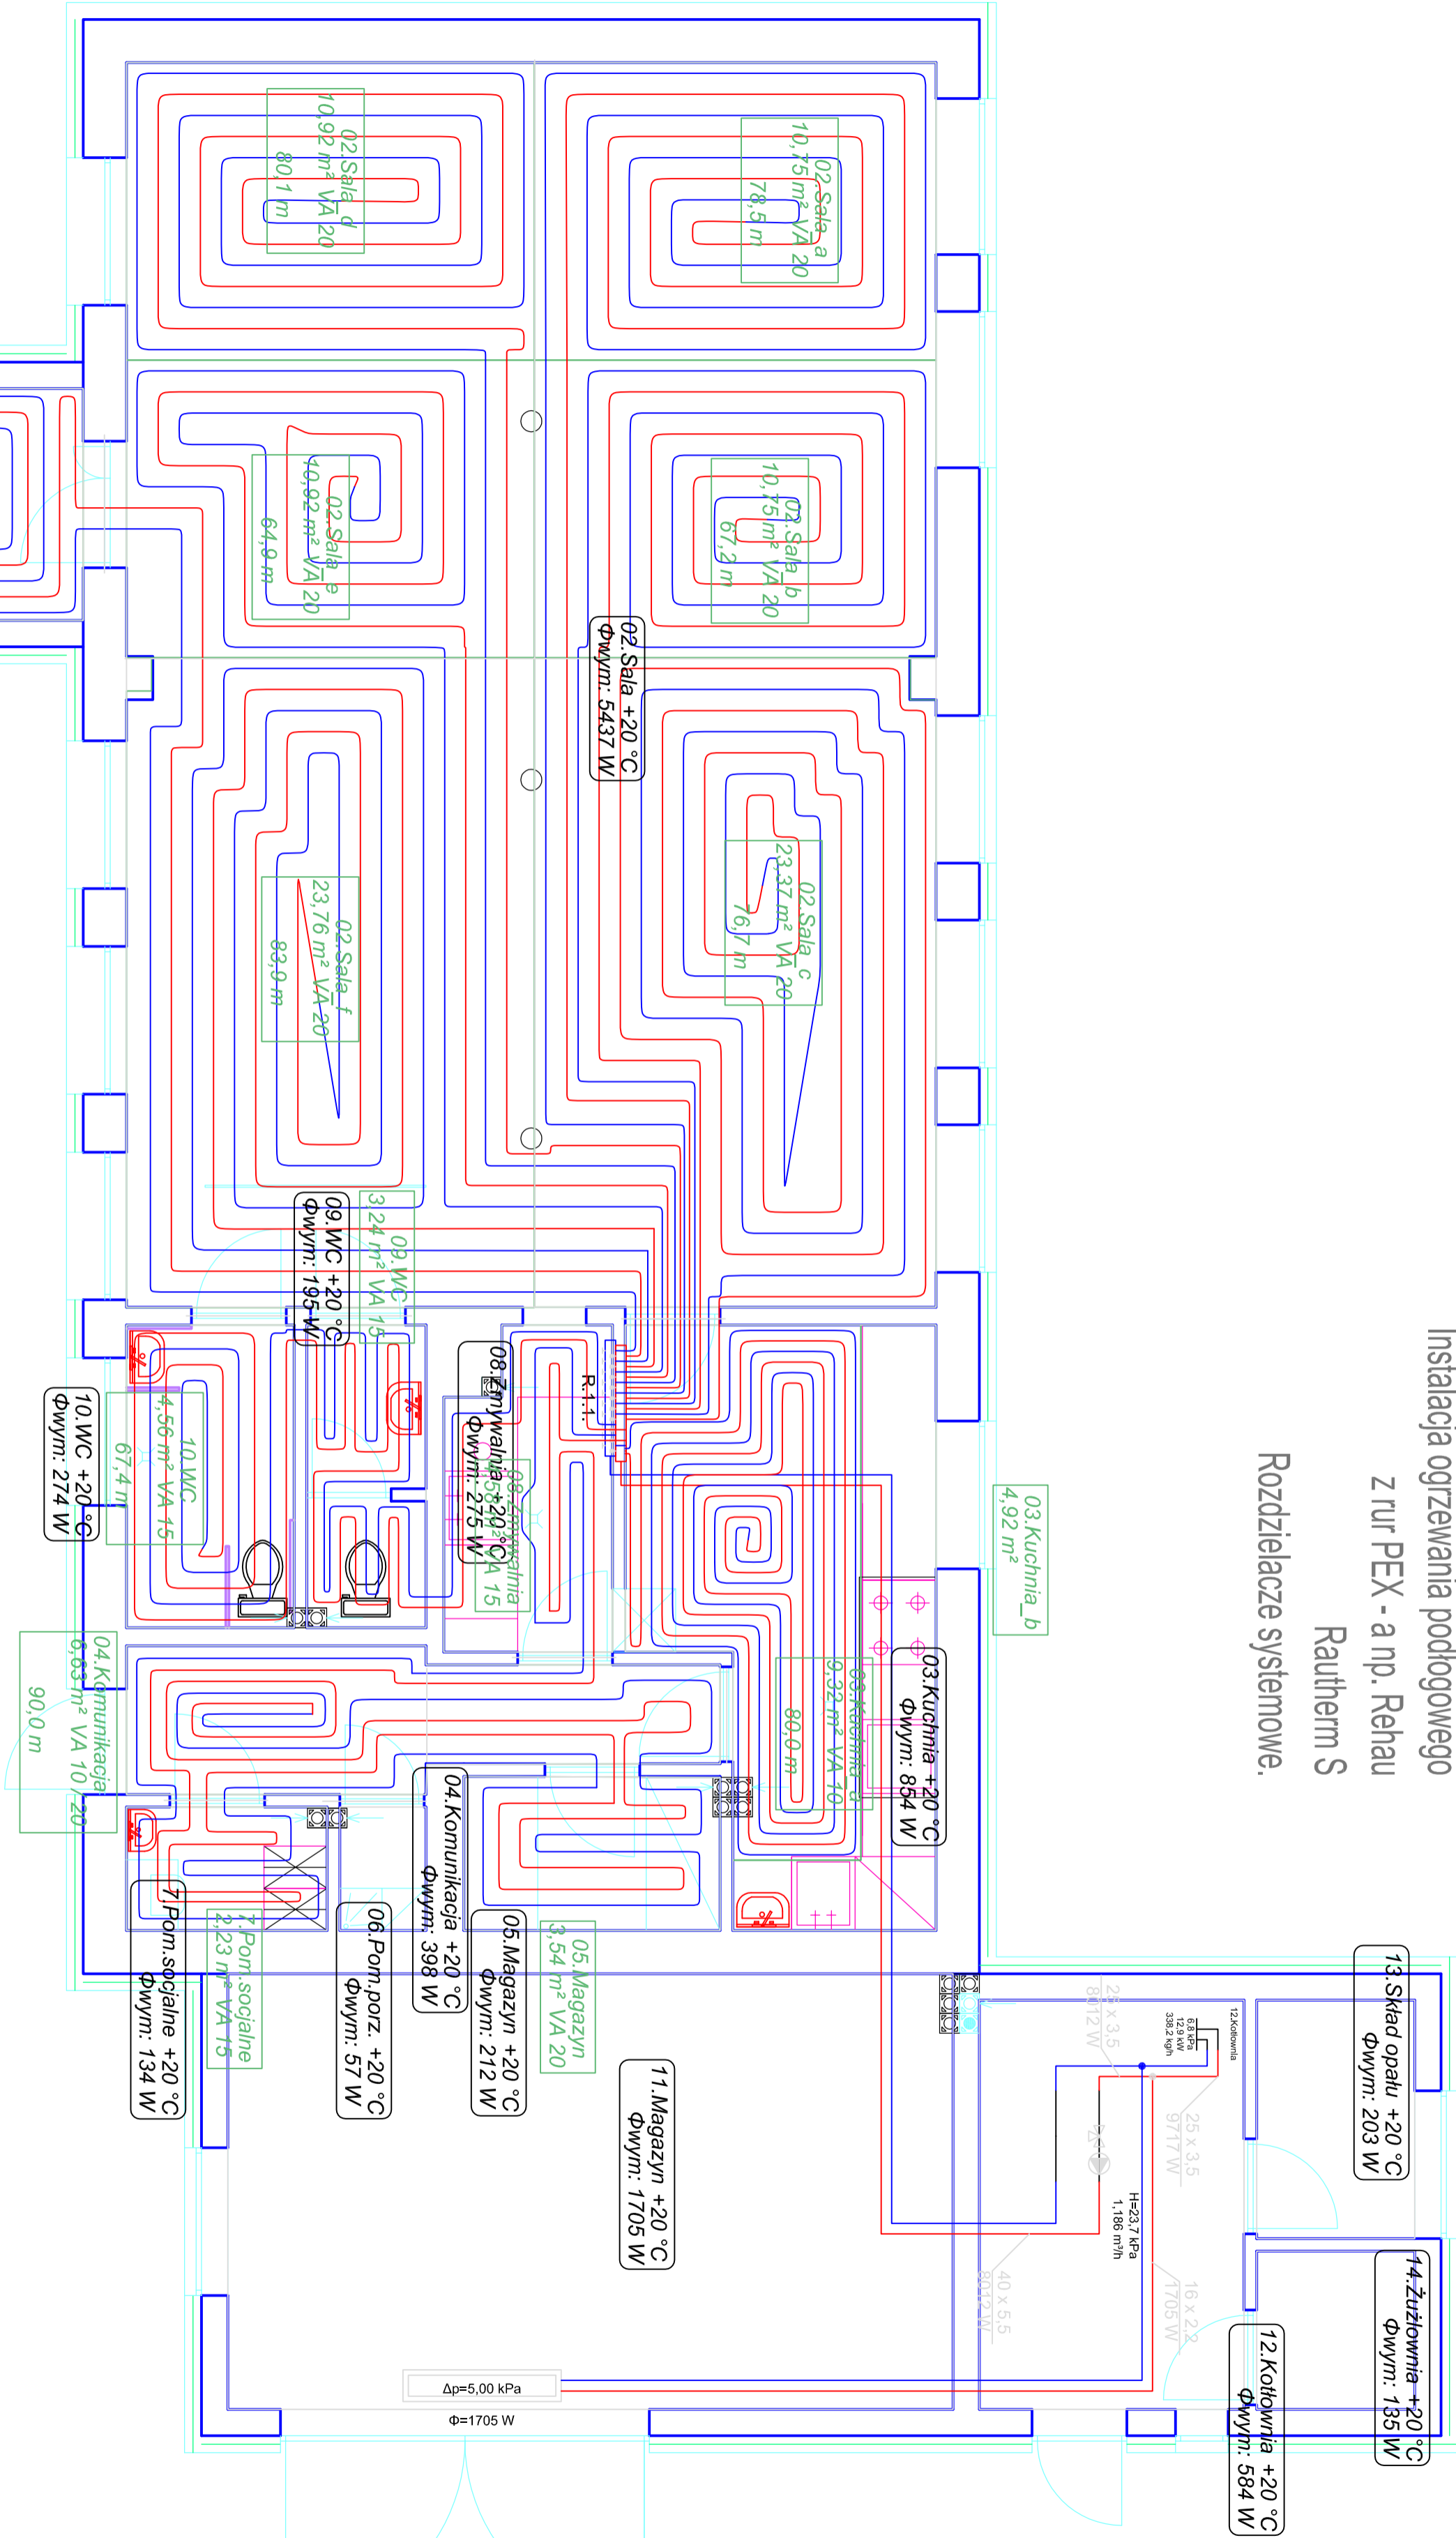

Rozdzielacz: R.1.1.				
Typ: Rozdzielacz HKV-F				
Typ szafki: Szafka podtynkowa rozdzielcza SWP SWP-3R				
G = 1175,6 [kg/m]				
Δp min = 14,42 [kPa]				
Układ: Rauterm S				
Do odbiornika				
Nr	Typ	G [kg/m]	Nast. (Z) [mm]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	110,0	1,60	4,98
2	Podłoga grzewcza	124,4	2,00	1,64
3	Podłoga grzewcza	132,1	2,00	2,52
4	Podłoga grzewcza	120,8	1,60	3,46
5	Podłoga grzewcza	117,1	1,60	4,89
6	Podłoga grzewcza	104,6	1,60	5,86
7	Podłoga grzewcza	108,9	1,60	5,42
8	Podłoga grzewcza	113,0	1,60	5,69
9	Podłoga grzewcza	133,4	2,00	0,50
10	Podłoga grzewcza	113,3	1,60	6,46

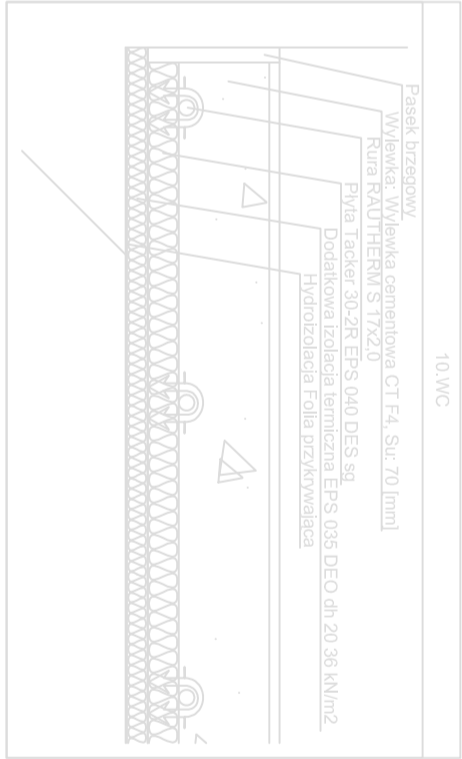

Nazwa rys.:		RZUT PRZYZIEMIĄ - ogrzewanie	
Objekt:	REMIZY OSP - ŚWIETLICA WIEJSKA - KOPYDŁOWO		
Temat:	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z urząd. towarzyszącymi.		
Inwestor:	Gmina Wilczyn		
Lokalizacja:	Kopydłowo		
Branża:	Sanitarna		
Projektował:	Bartosz Kapuściński		
Sprawił:	Radosław Dziubczyński		
Opracował:	Bartosz Kapuściński		



STUDIO  
PROJEKTOWO-TECHNICZNE  
DLA BUDOWNICTWA

62-504 KONIN  
ul. Augustynowicza 10  
tel. 063 244 43 34  
e-mail: stenjon53@wp.pl

dyktacje