

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9


OPRĄWY OŚWIETLENIOWE LUXIONA Troil - wg specyfikacji PN03194/2015	
A1	LUXIONA Troil - RUBIN LOOK LED 2800LM MICRO-PMU E IP44 3x 840 / 600x300
A2	LUXIONA Troil - RUBIN LOOK LED 4400LM MICRO-PMU E IP44 3x 840 / 600x300
A3	LUXIONA Troil - RUBIN LOOK LED 6000LM MICRO-PMU E IP44 3x 840 / 600x300
A4	LUXIONA Troil - RUBIN LOOK LED 6000LM MICRO-PMU E IP44 3x 840 / 600x300
B1	LUXIONA Troil - BERYL N LED 0,57'200LM E IP44 3x 840
C1	LUXIONA Troil - NEPTUN LED 2800LM PC OPAL E PRIS 840
C2	LUXIONA Troil - NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E PRIS 840
A1M	LUXIONA Troil - RADA RNC 3W 3x AT
A1M2	LUXIONA Troil - RADA RNC 3W 3x AT
E1M	LUXIONA Troil - PB 3x AT
E1M2	LUXIONA Troil - PB 3x AT
D1M	LUXIONA Troil - PŁAC 3x AT



A-A proj

B-B proj

Podasze
201
A: 187,49 m²

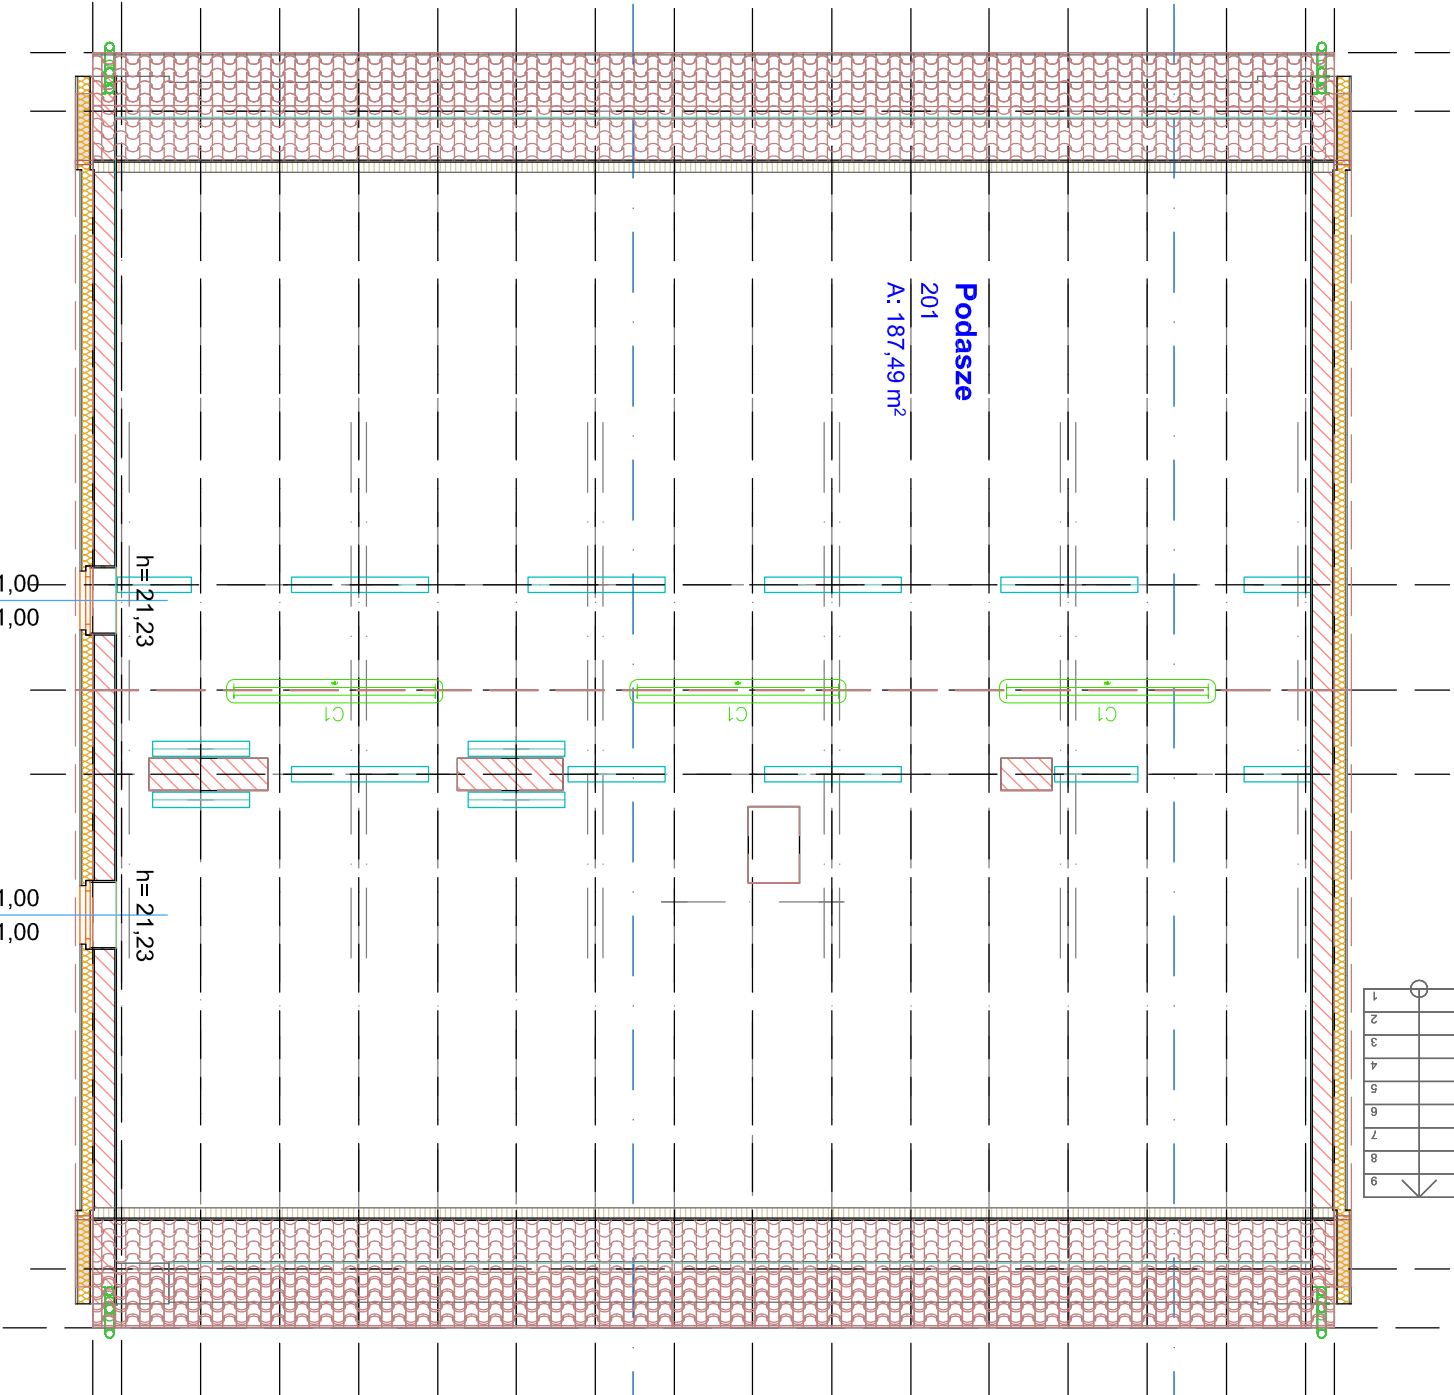

UWAGI:

1. System podstawowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - IZOLACJA
2. System dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
3. Instalacja w układzie TN - S
4. Wszystkie szczegóły techniczne w projekcie wykonawczo-montażowym

UL. WRZOSOWA 14 62-571 ZYCHLIN KAKONINA
TEL. 063 246 78 00 FAX 063 246 76 01
E-MAIL: TEOPPLAN@TEAM.COM.PL

BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI
I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI

teohplan

OBIEKT: Budynek usługowy

INWESTOR: Gmina Włoczek
LOKALIZACJA : 62-560 Włoczek
Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej
Włoczek 135

TEMAT:

Termomodernizacja Budyńku Warsztatów Terapii
Zajęciowej

STADIUM:
Projekt budowlany

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Jakub Jędręś

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Ireneusz Jędręś

UWAGI:

mgr inż arch. M.Łozafiak

GENERALNY PROJEKTANT:

DYREKTOR BIURA:

MGR INŻ DANUTA TARACIŃSKA - JOZEFIAK

DATA OPRACOWANIA

WERSJA RYSUNKU

WERSJA 1

październik 2015

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

WERSJA 1

E.03

Wszystkie prawa wyłączone z ustawy "Prawo autorskie"
zakazane Powielanie i publikacja bez zgody autorów zastrzeżone