



PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

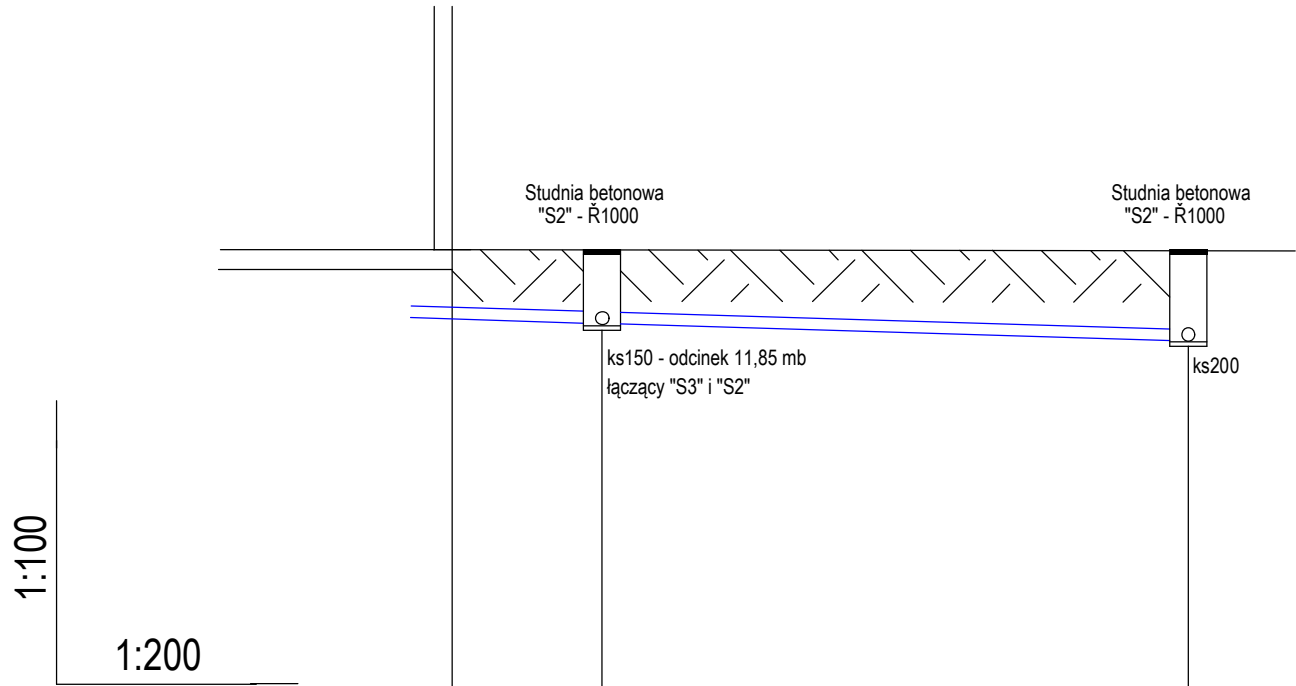

RZĘDNA POZIOMU TERENU	104,60	104,70	105,40
RZĘDNA DNA KANAŁU	103,60	103,62	103,43
PRZYKRYCIE KANAŁU	0,85	0,93	0,82
PROJEKTOWANA ODLEGŁOŚĆ/SPADEK	0,00	4,05 m / 1,0%	15,85 m / 1,0% 19,90
TYP RURY, ŚREDNICA		PVC, R160	PVC, SN8, R160
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY		"S2"	"S1"

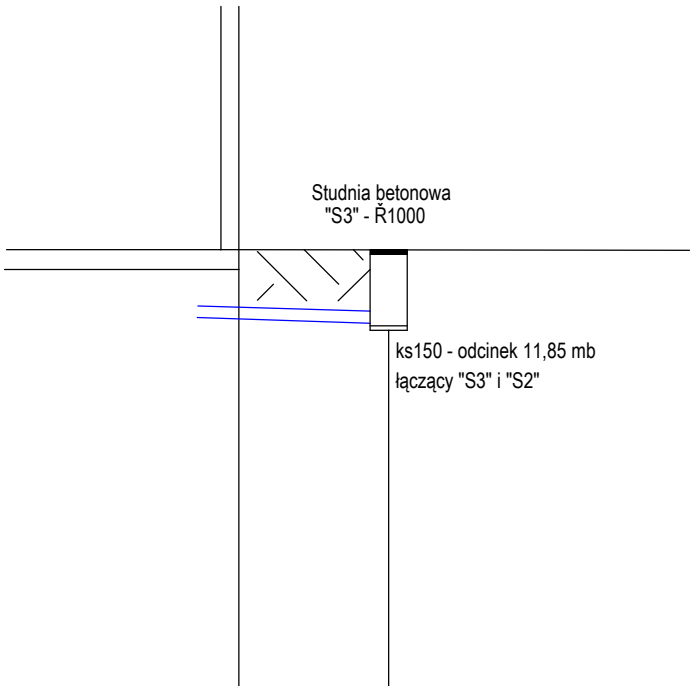

RZĘDNA POZIOMU TERENU	104,60	104,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	103,68	103,43
PRZYKRYCIE KANAŁU	0,80	0,98
PROJEKTOWANA ODLEGŁOŚĆ/SPADEK	0,00	3,85
TYP RURY, ŚREDNICA		PVC, R160
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY		"S3"

BIURO PROJEKTÓW
ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA
INWESTYCJI
TECHPLAN

Ulica Szarych Szeregów 7a/9
Miasto Konin
Województwo wielkopolskie
Kod pocztowy 62-510
Tel.063 2467800 fax 063 2467601
email. techplan@team.com.pl

Tytuł projektu:
MOJE BOISKO ORLIK 2012
Budowa boisk sportowych w
miejscowości Wilczogóra, gmina Wilczyn
w ramach programu "Moje boisko
ORLIK 2012"

Nazwa rysunku
PROFIL KANALIZACJI
DESZCZOWEJ -
ODPROWADZENIE DO
ROWU

Status rysunku
Projekt budowlany

Projektował: mgr inż Tadeusz Ogorzałek
nr upr.bud. UAN 8346/II/54/88
Instalacyjno-inżynierskiej
Instalacje i sieci sanitarne

Podpis

Data
02.2009

Skala rysunku
1:100

Nr rysunku
KAN-01