


ZBIORNIK NA ŚCIEKI Z KRĘGÓW ŻELBETONOWYCH

OPIS TECHNICZNY.

- Szczelny osadnik ścieków wykonany z kręgów żelbetonowych uszczelnionych zaprawą cementową, z dodatkiem środka wodoszczelnego typu „Hydrozol”, „Hydrobet”.
- Dno zbiornikaz betonu B15 z dodatkiem środka wodoszczelnego typu j.w.
- Nakrywa żelbetowa prefabrykowana.
- Właz żelwiny typowy typu „lekkiego”, „średniego”, „ciężkiego”.
- Klarny włazowe żelwne typowe osadzone w ścianie zbiornika.
- Izolacja zewnętrzna zbiornika powłokowa 2x” Abizol R” + P”.
- Wentylacja zbiornika - rura wywiewna z PCW średnicy 110 mm osadzona w nakrywie.

OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA [m3]

WYSOKOŚĆ LICZONA H [m]	D - ŚREDNICA KRĘGÓW [mm]					
	Ø800	Ø1000	Ø1200	Ø1400	Ø1600	Ø2000
100	1,00	1,57	2,26	3,07	4,02	5,09
125	1,26	1,96	2,83	3,85	5,02	6,28
150	1,51	2,36	3,39	4,62	6,03	7,85
175	1,76	2,47	3,96	5,38	7,03	9,42
200	2,01	3,14	4,52	6,15	8,04	10,99
225	2,26	3,53	5,09	6,92	9,04	12,56
250	2,51	3,92	5,62	7,69	10,05	14,13
275	2,76	4,31	6,27	8,46	11,05	15,70
300	3,01	4,71	6,78	9,23	12,06	17,27
						18,84

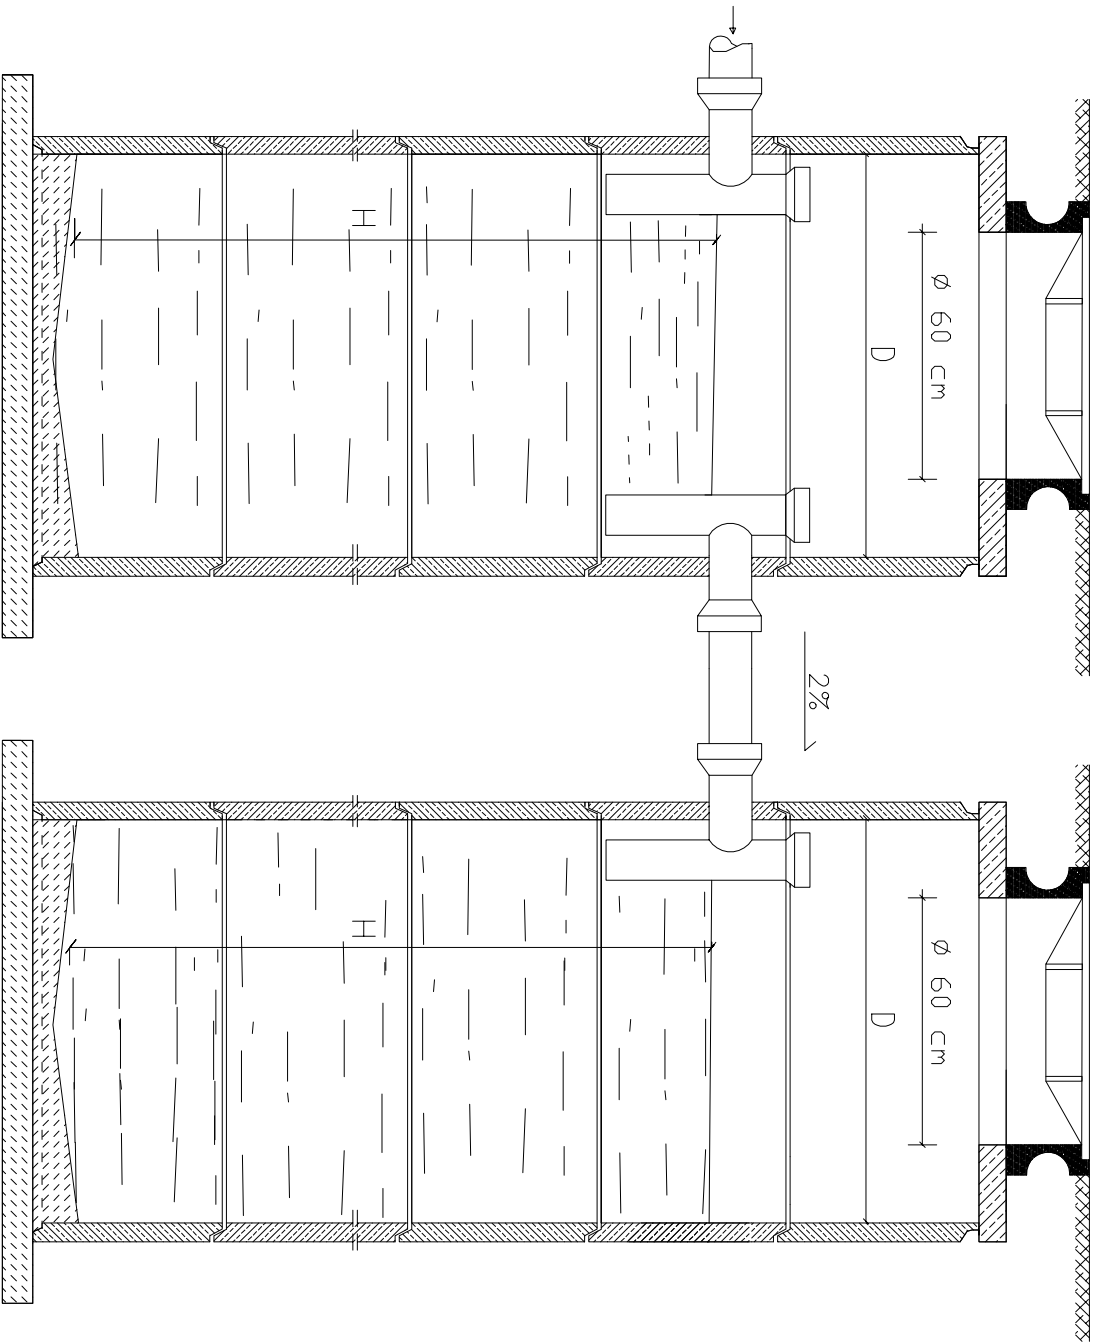

Tytuł projektu: PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ			
INWESTOR: GMINA WIŚNIEWO			
Adres: Wiśniewo 86 06 – 521 Wiśniewo			
Adres budowy: Stara Otocznia		nr rys.	
dz. nr ewid. 236/3 gm. Wiśniewo		3	
Branża: INSTALACJE SANITARNE			
Temat rysunku: SZCZEGÓŁ ZBIORNIKA SZCZELNEGO BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI		Data: Pozdźiernik 2020r.	
Projektant:		Podpis:	