


RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100

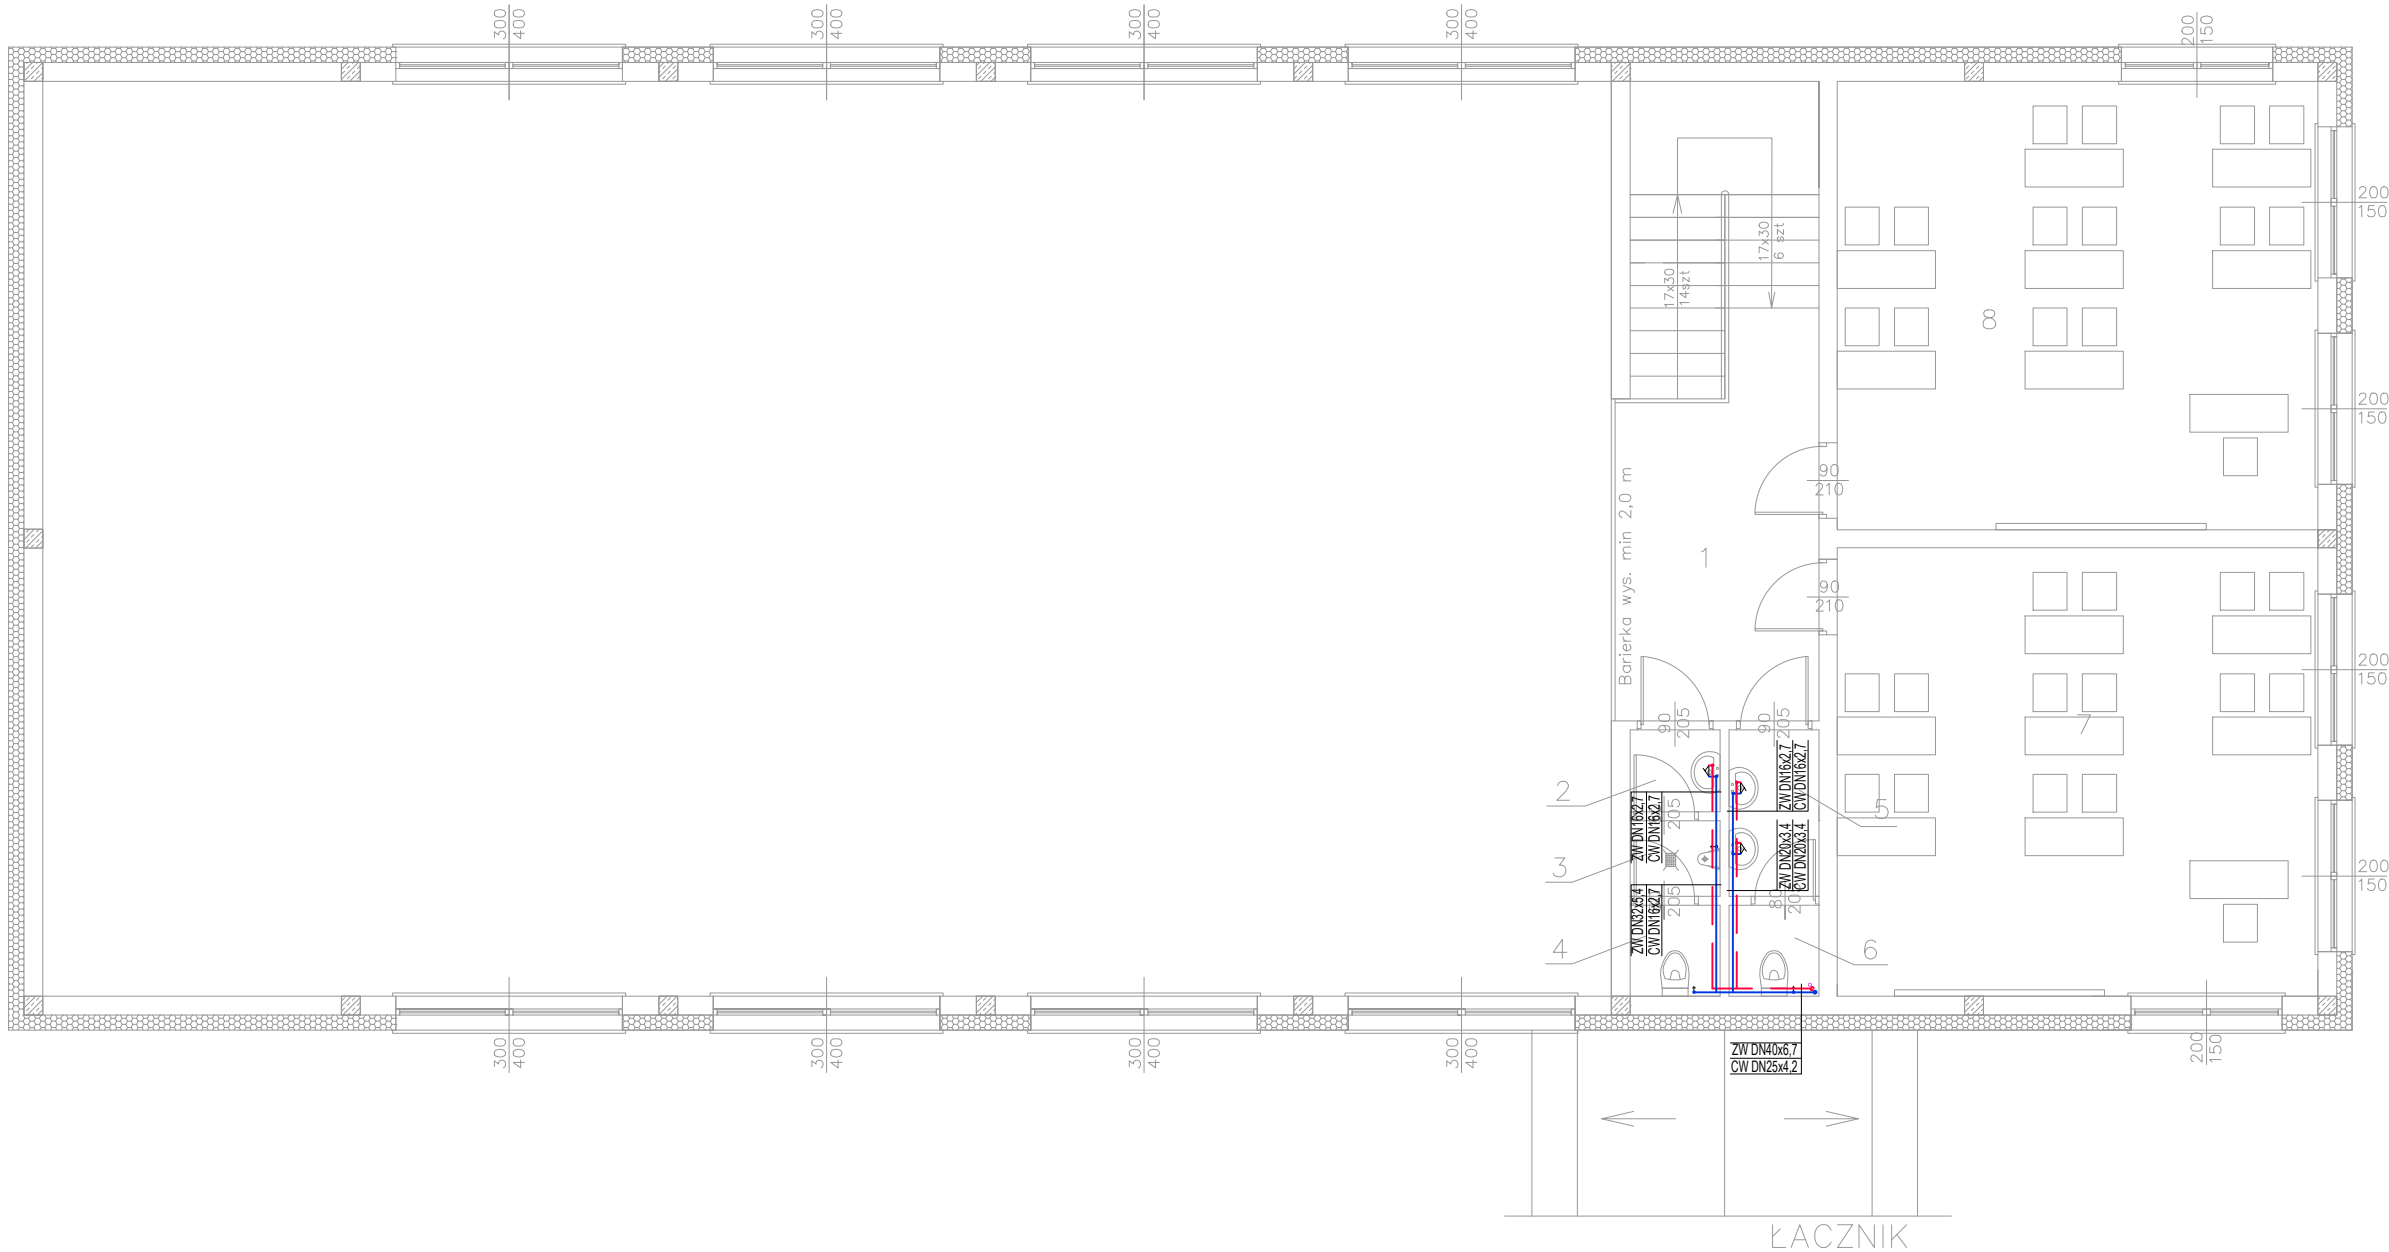

OZNACZENIA:

- Proj. wewnętrzna instalacja Z.W.
- Proj. wewnętrzna instalacja C.W.
- Proj. wewnętrzna instalacja cyrkulacji

UWAGI - do instalacji wodociągowej:

- instalacje i odejścia pod przybory sanitarne wykonać z rur PP 20 (PN20 lub PN20 stabi), w systemie trójnikowym,
- podejścia pod przybory łazienkowe i kuchenne wykonać z rur PP:
 - dla wody C.W. DN20x3,4 PN20 stabi,
 - dla wody Z.W. DN20x3,4 PN20,
- podejścia do przyborów prowadzić w brzdach ściennych,
- wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:
 - zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ściennie do umywalk, zmywaków,
 - zlewozmywaków – 0,25±0,35 nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia punktu czerpalnego,
 - baterie stojące należy podłączać za pomocą łączników elastycznych z podejść sytuowanych na wysokości 0,5±0,65m ponad posadzką docelową.
 - zawory czerpalne usytuowanych na wysokości 0,5±0,65m ponad posadzką docelową.
- punkty czerpalne ze złączką do węża wyposażać w zawór antyskażeniowy typu HA.

PROJEKT TECHNICZNY			
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLUŻKU O SALE GIMNASTYCZNA I SALE LEKCyjne			
Lokalizacja		06-521 Wiśniewo, Glużek 69 działka nr ewid. 798	
Inwestor		GMINA WIŚNIEWO 06-521 Wiśniewo, Wiśniewo 86	
Tytuł rysunku		Rzut I piętra - instalacja wodociągowa	
Data:	Rysunek	Branża:	Skala:
09.2022	2	IS	1:100
INST. SANITARNE: Projektant: mgr inż. Piotr Ślesicki Nr Upr.: MAZ/0405/PWBS/16			