


OGRODZENIE PANELOWE NA SŁUPKACH WBETONOWANYCH W FUNDAMENT

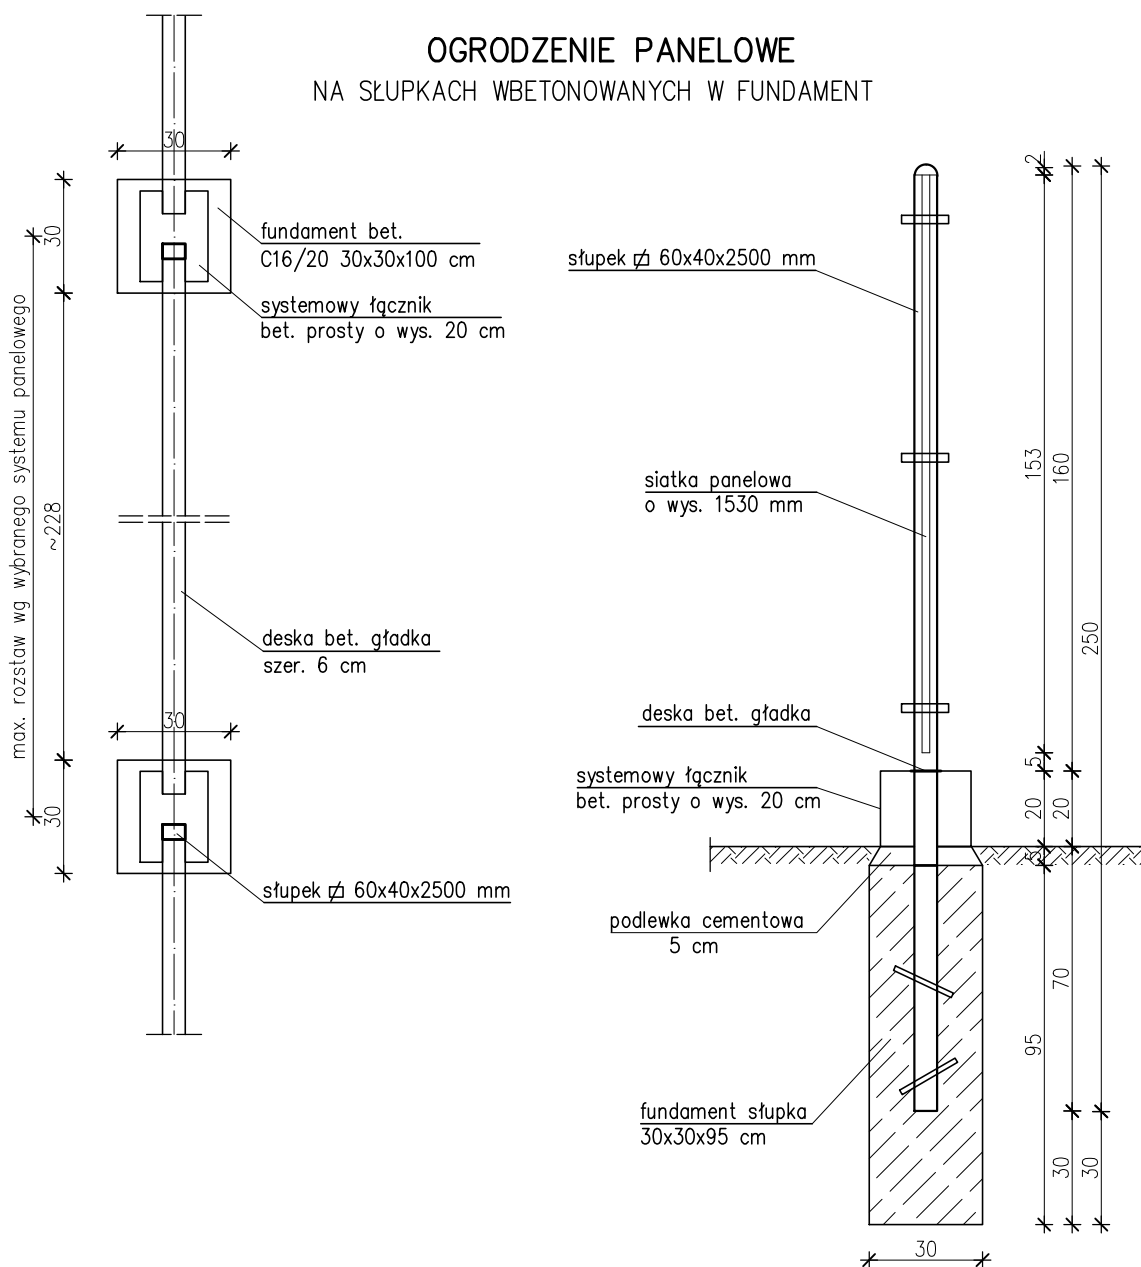

UWAGA:

1. Fundamenty bramy 60x60x100
2. Brama i furtka systemowe, dostarczane wraz z elementami przęseł ogrodzenia.
3. Beton fundamentów C16/20

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej
w Otocznia Starej wraz z pompownią
sieciovą

Adres:
obwód Otocznia
Stara

Rysunek: Ogródzenie pompowni,
fundamenty słupków

Gmina Wiśniewo

Nr rys:

6

Projektował:

mgr inż. Renata Glińska-Panfiłow
upr. bud. nr 77/85/OL

Skala:

1:20

Data:

10.2021

Branża:

bud.