



# RGOPS

proj. wymiana istn. rozdzielni  
na RW 3x12, drzwi pełne

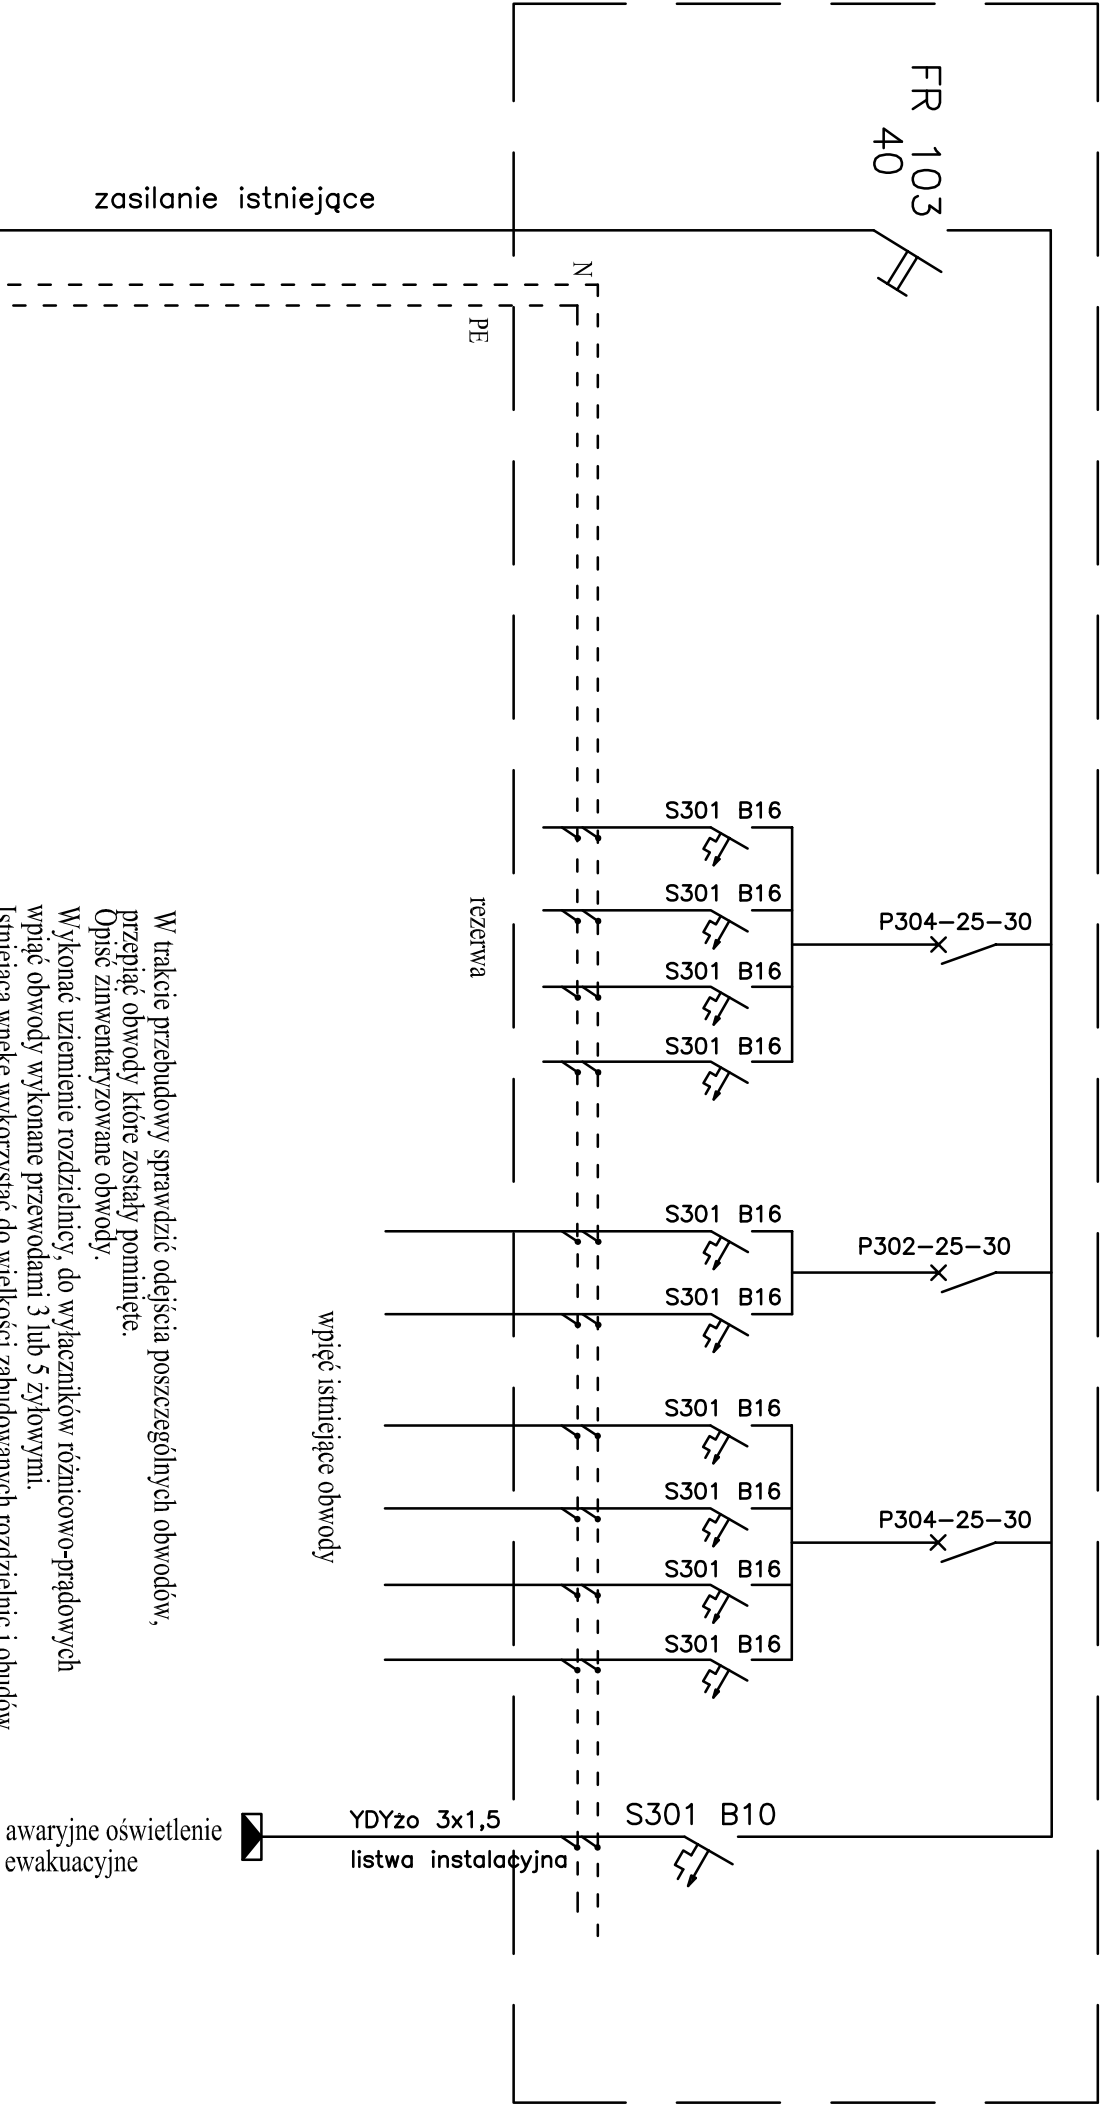

W trakcie przebudowy sprawdzić odejścia poszczególnych obwodów, przepięć obwody które zostały pominięte. Opisać zidentyfikowane obwody. Wykonać uziemienie rozdzielni, do wyładowczyków różnicowo-prądowych wpiąć obwody wykonane przewodami 3 lub 5 żyłowymi. Istniejącą wnękę wykorzystywać do wielkości zabudowanych rozdzielnic i obwodów pozostałe otwory "zamutować". W razie niejasności skontaktować się z projektantem

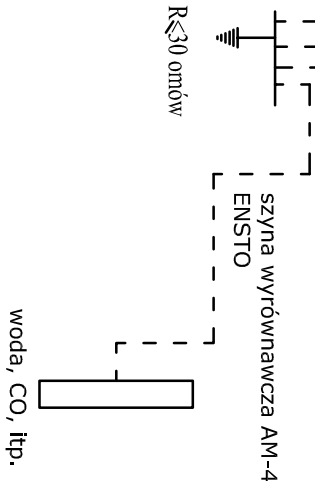

"DOM-BUD" Suwałki			specjalność: ELEKTRYKA		
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWIETAJNO		SKALA:	-	RYS. NR: E-7
ADRES:	Dz. nr 21-696/2, 21-696/1, Świetajno 104, 19-411 Świetajno		RYS/UNIK: Schemat zasilania R GOPS		
PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	
	tech. Wiesław Balaia	SUW 86/90	19.01.2017r		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Szymczyk	PON01831PWOE/08	19.01.2017r		
INWESTOR:	Gmina Świetajno, Świetajno 104, 19-411 Świetajno				