



R1 - wg. rys. pomiarów

proj. wymiana istn. rozdzielni
na RW 4x12, drzwi pełne

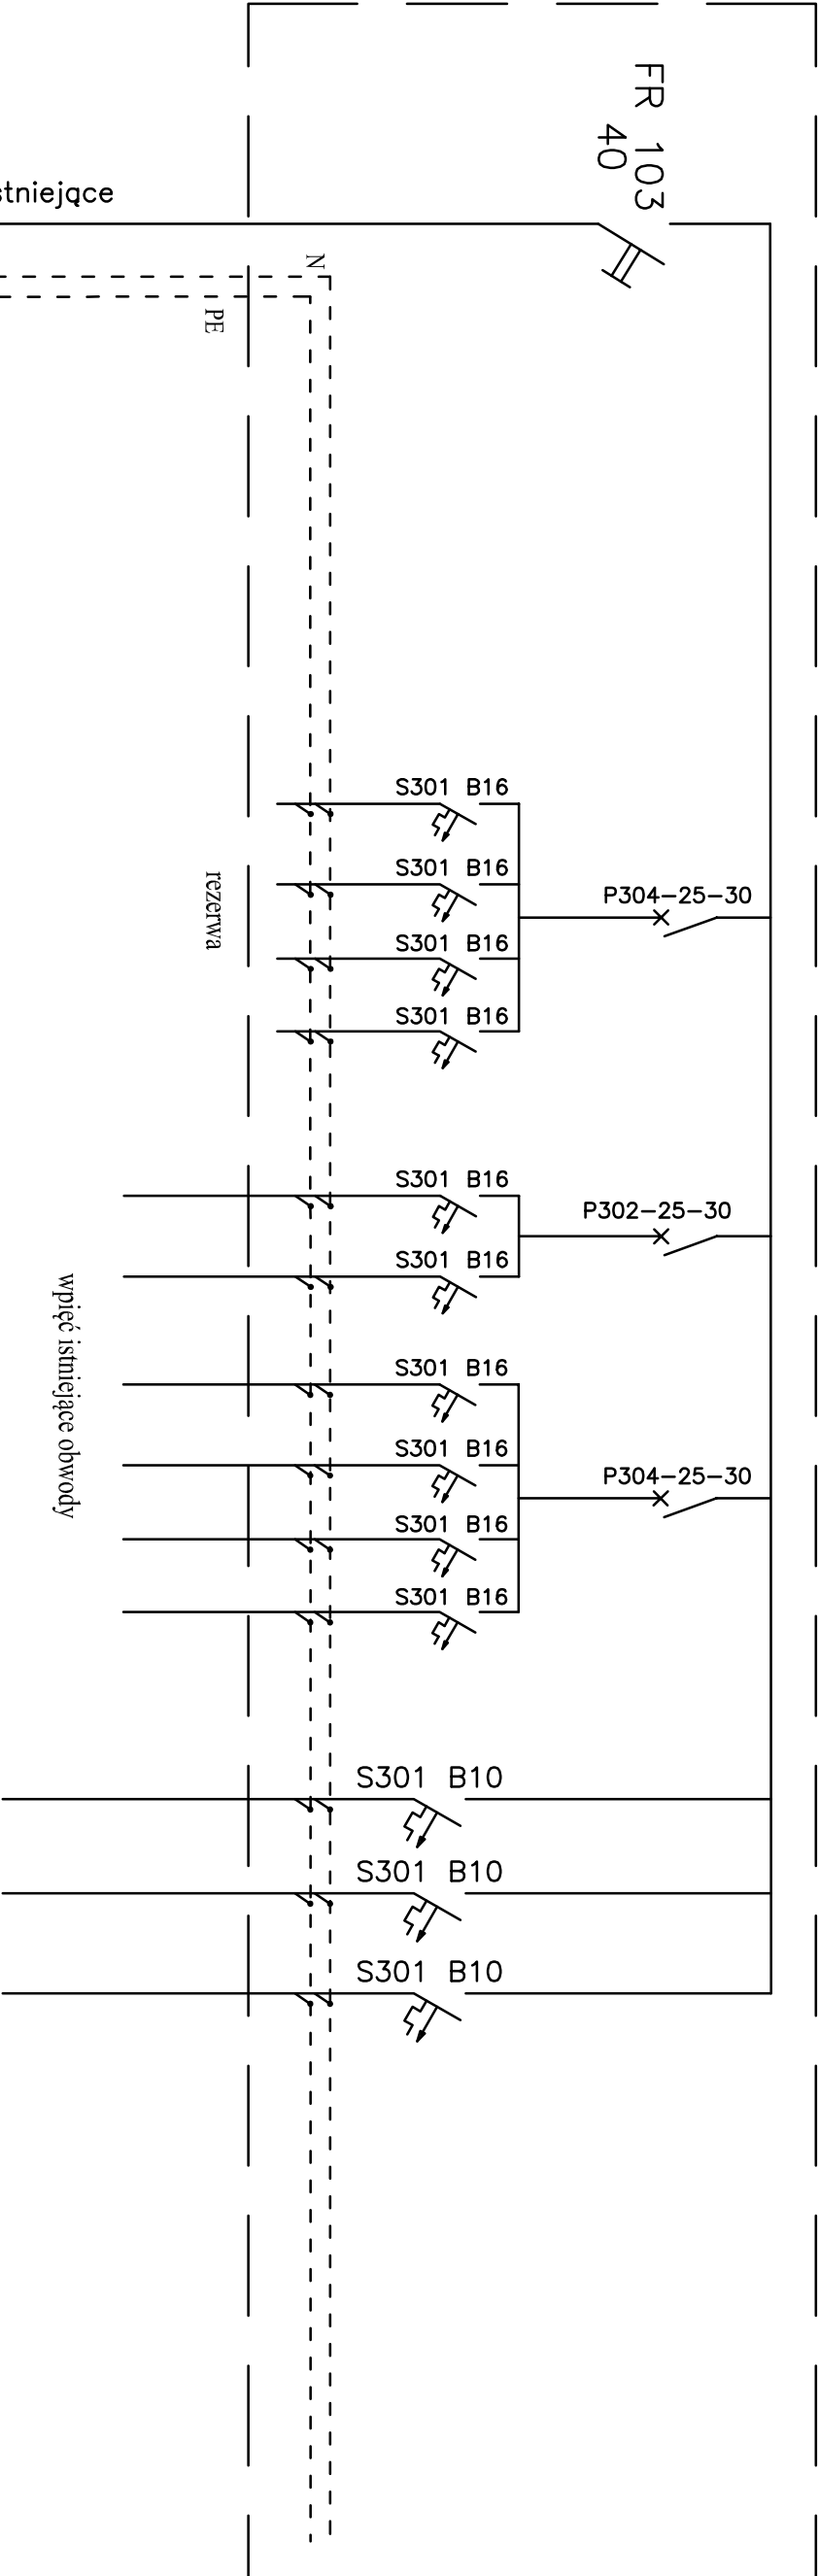

W trakcie przebudowy sprawdzić odejścia poszczególnych obwodów, przepiąć obwody które zostały pominięte. Opisać zidentyfikowane obwody. Wykonać uziemienie rozdzielni, do wyłączników różnicowo-prądowych wpiąć obwody wykonane przewodami 3 lub 5 żyłowymi. Istniejącą wnękę wykorzystać do wielkości zabudowanych rozdzielnic i obwodów pozostałe otwory "zamknąć". W razie niejasności skontaktować się z projektantem

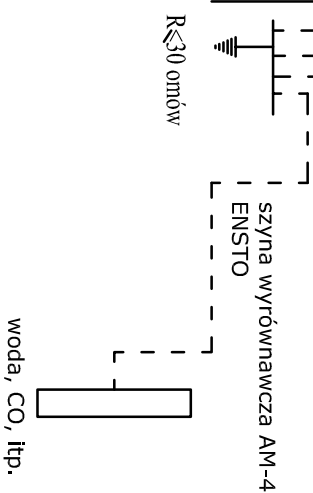

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA	
TEMAT:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWIĘTAJNO	SKALA:	RYS. NR: E-3
ADRES:	Dz. nr 21-696/2, 21-696/1, Świętajno 104, 19-411 Świętajno	RYSUNEK:	Schemat zasilania R1
PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA
	tech. Wiesław Balaia	SUW 86/90	19.01.2017r
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Szymczyk	POW.0183.PW.01.08	19.01.2017r
INWESTOR:	Gmina Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno		