


istn. układ pomiarowy
i proj. wyl. główny
zabudować w istn. wnęce
wymienić obudowę

R2 - wg. rys. pomiarów

proj. wymiana istn. rozdzielni
na RW 4x12, drzwi pełne

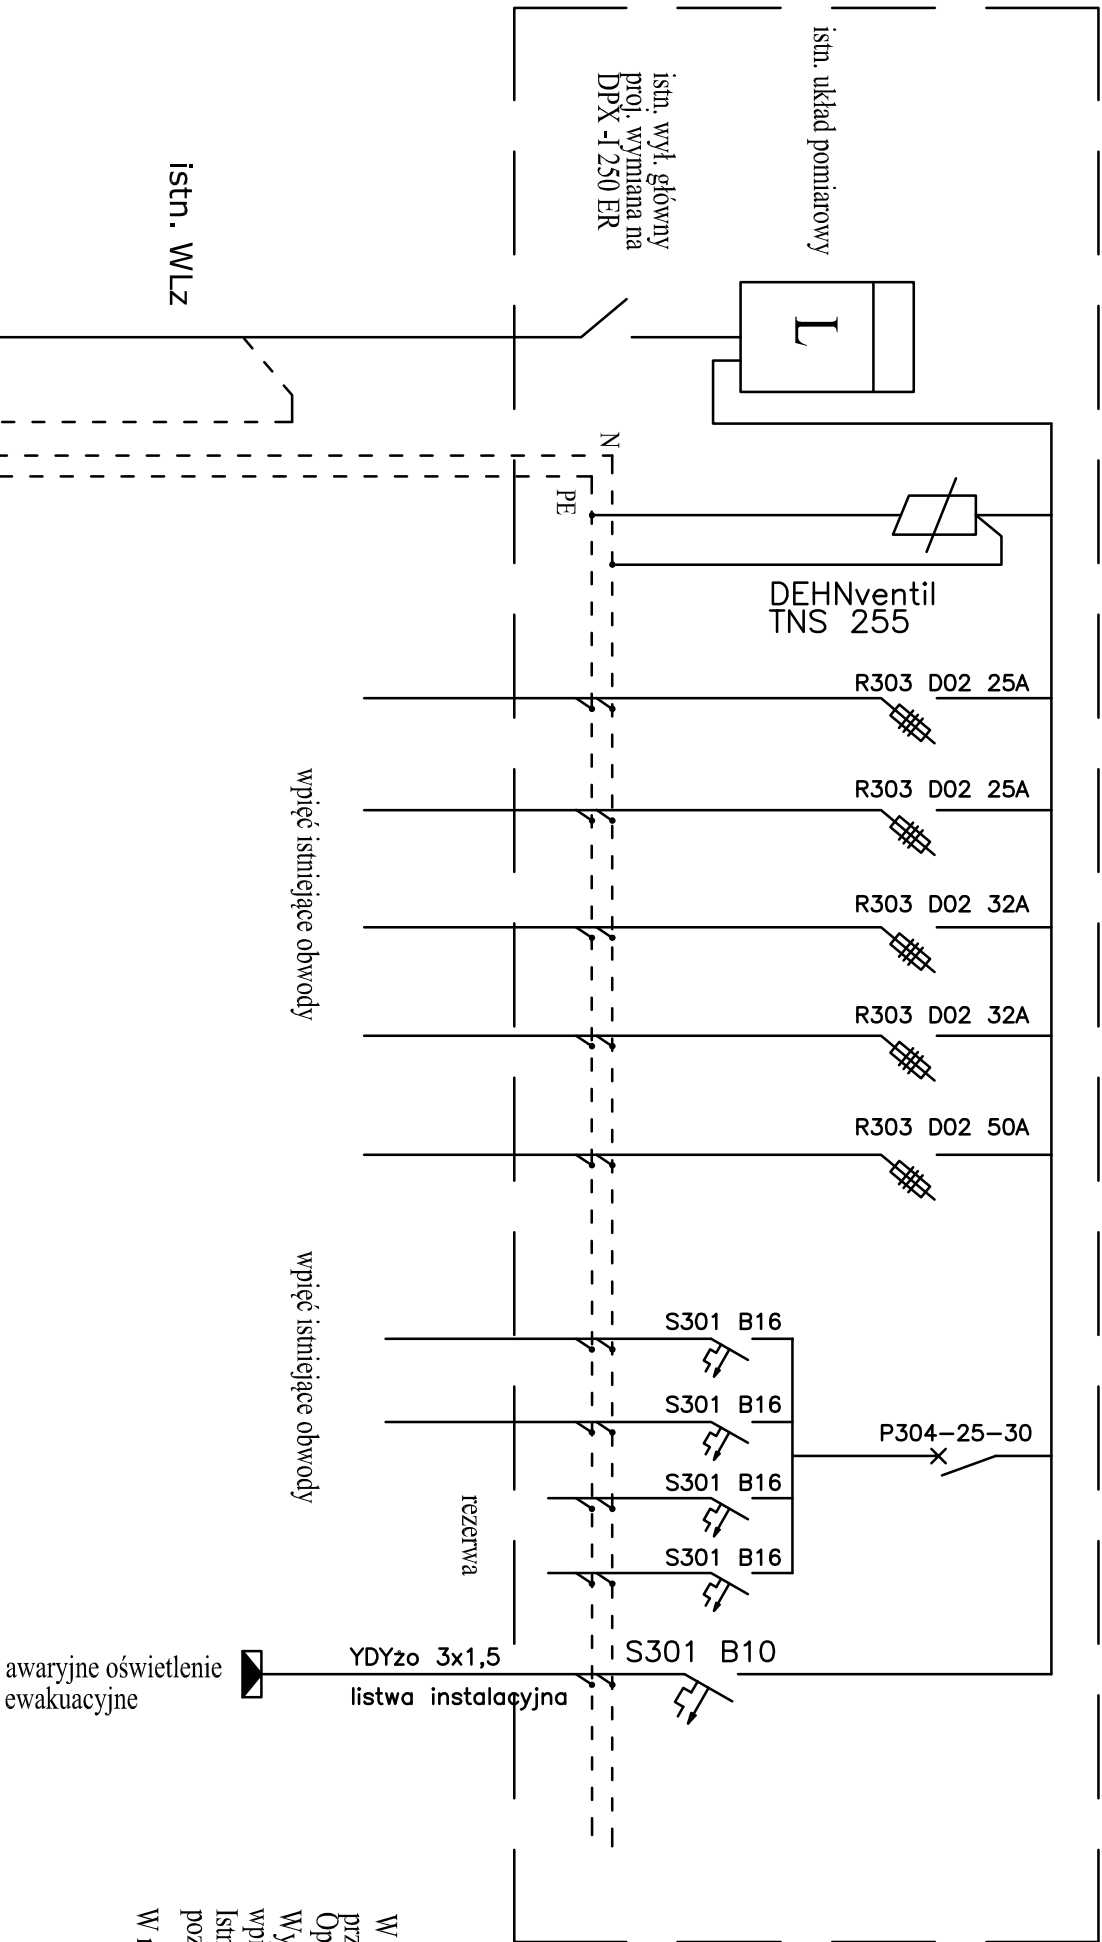

W trakcie przebudowy sprawdzić odejścia poszczególnych obwodów, przepięć obwody które zostały pominięte. Opisać zmiennymi nazwami obwody.

Wykonać uzimienie rozdzielni, do wyłączników różnicowo-prądowych wpiąć obwody wykonane przewodami 3 lub 5 żyłowymi.

Istniejącą wnękę wykorzystać do wielkości zabudowanych rozdzielnic i obwodów pozostałe otwory "zamurować".

W razie niejasności skontaktować się z projektantem

"DOM-BUD" Suwałki			specjalność: ELEKTRYKA	
TEMAT:	TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU	SKALA:	-	RYŚ. NR: E-4
ADRES:	Dz. nr 21-696/2, 21-696/1, URZĘDU GMINY ŚWIĘTAJNO	RYŚUNEK:	Schemat zasilania R2	
PROJEKTANT:	IMEJ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
	tech. Wiesław Bala	SUW 86/90	19.01.2017r	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Szymczyk	PONAD0183/PWOE/08	19.01.2017r	
INWESTOR:	Gmina Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno			