


R3 - wg. rys. pomiarów  
proj. wymiana istn. rozdzielni  
na RW 4x12, drzwi pełne

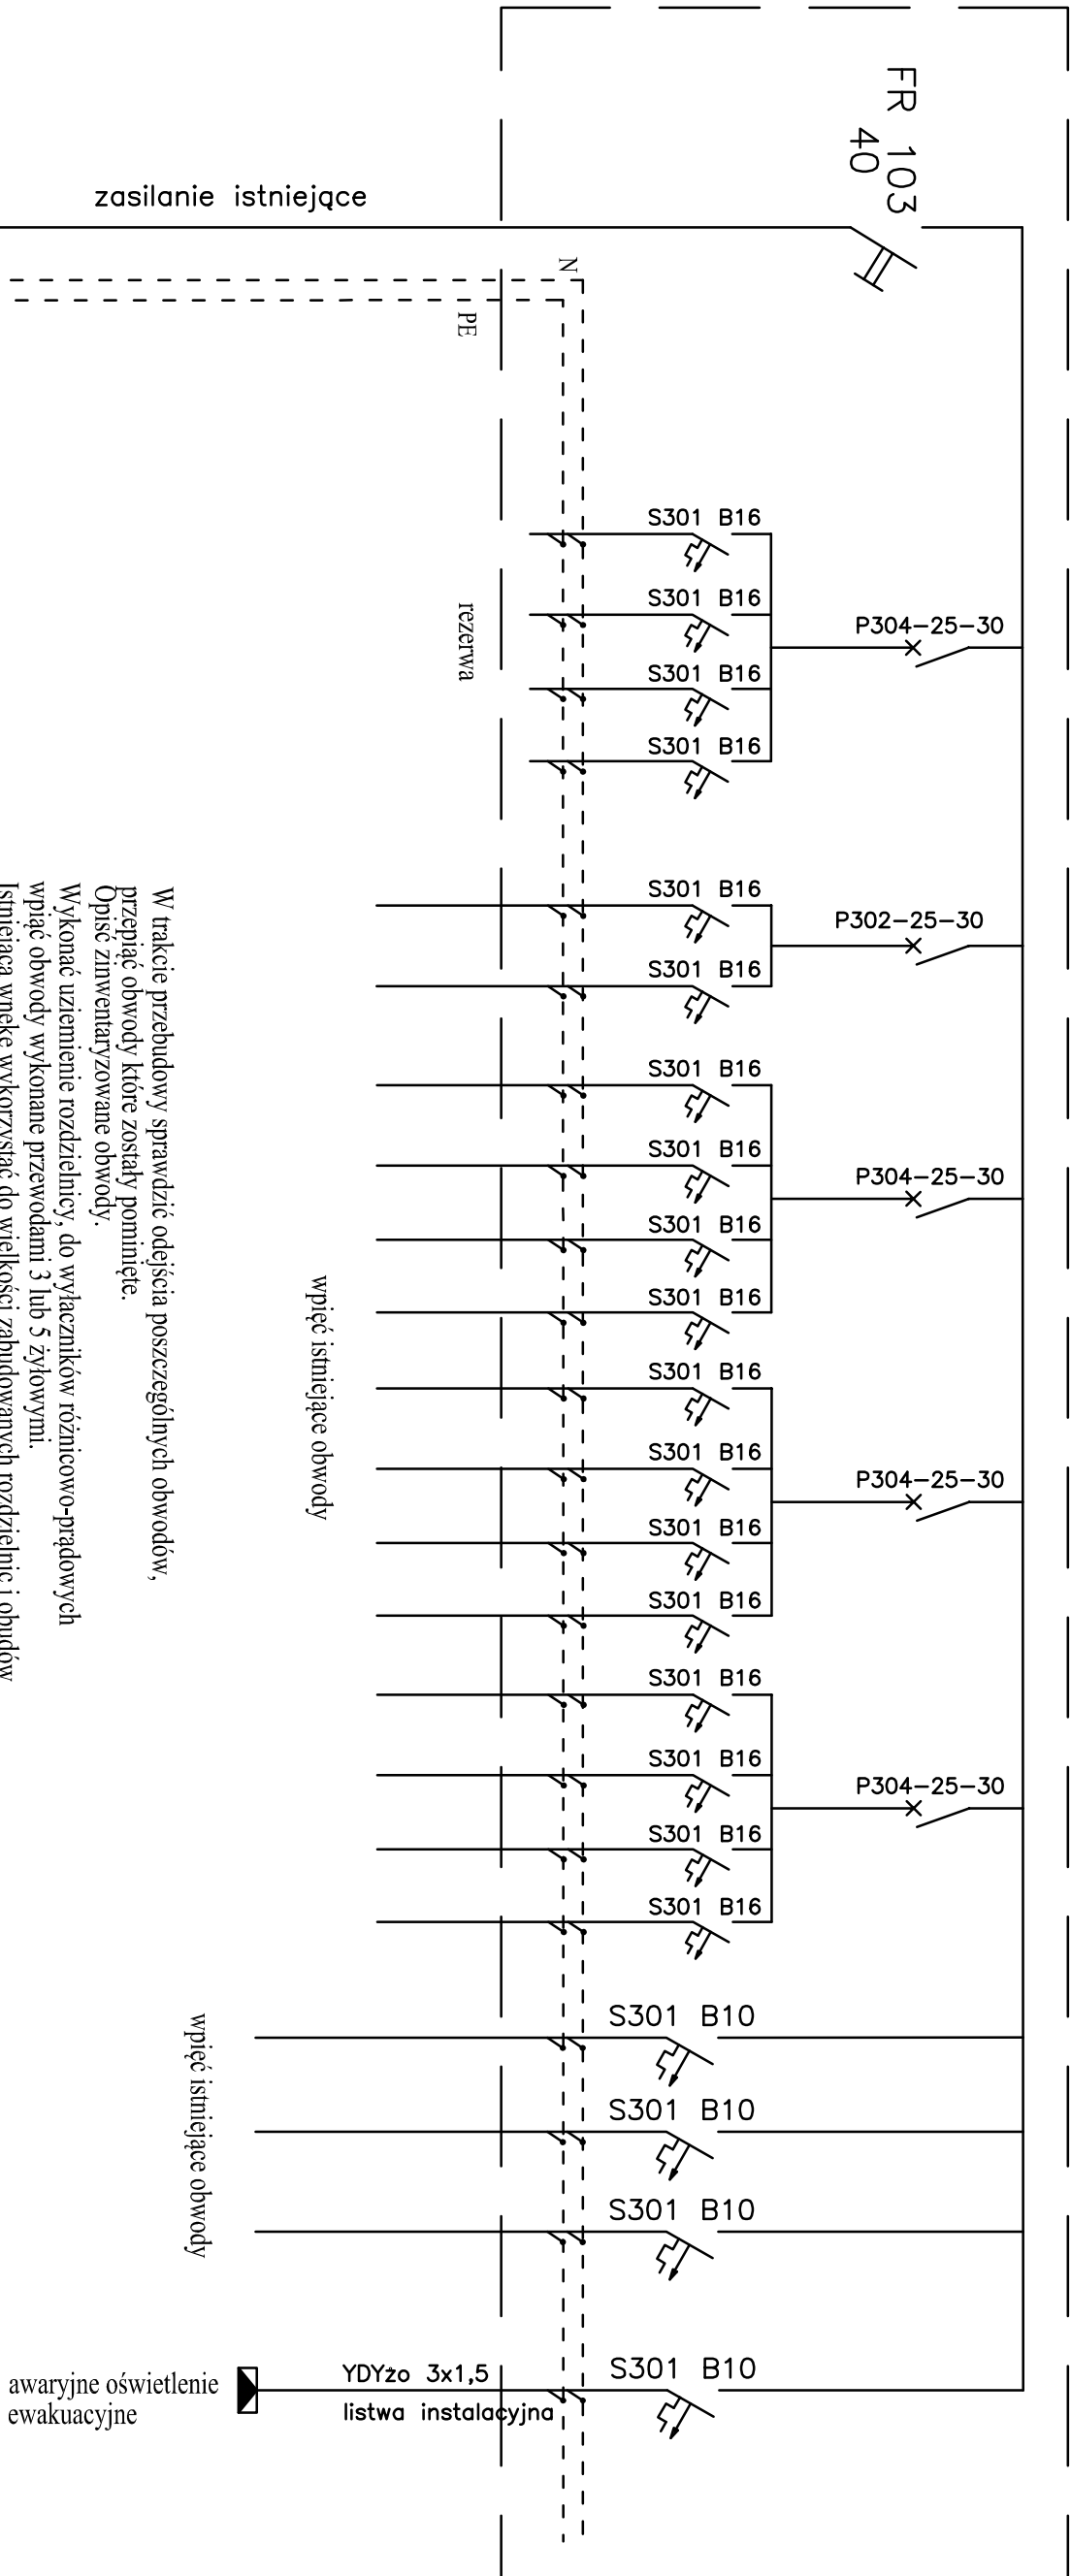

W trakcie przebudowy sprawdzić odejścia poszczególnych obwodów, przepięć obwody które zostały pominięte. Opisać zintensyfikowane obwody. Wykonać uziemienie rozdzielni, do wyłączników różnicowo-prądowych wpiąć obwody wykonane przewodami 3 lub 5 żyłowymi. Istniejącą wnękę wykorzystać do wielkości zabudowanych rozdzielnic i obwodów pozostałe otwory "zamurować".  
W razie niejasności skontaktować się z projektantem

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA	
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWIĘTAJNO	SKALA: -	RYS. NR: E-5
ADRES:	Dz. nr 21-696/2, 21-696/1, Świętajno 104, 19-411 Świętajno	RYSUNEK: Schemat zasilania R3	
IMIE I NAZWISKO		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:		tech. Wiesław Bala	19.01.2017r
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Paweł Szymczyk	19.01.2017r
INWESTOR:		Gmina Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno	