


R1 piętro - wg. rys. pomiarów

proj. wymiana istn. rozdzielni na RW 4x12, drzwi pełne

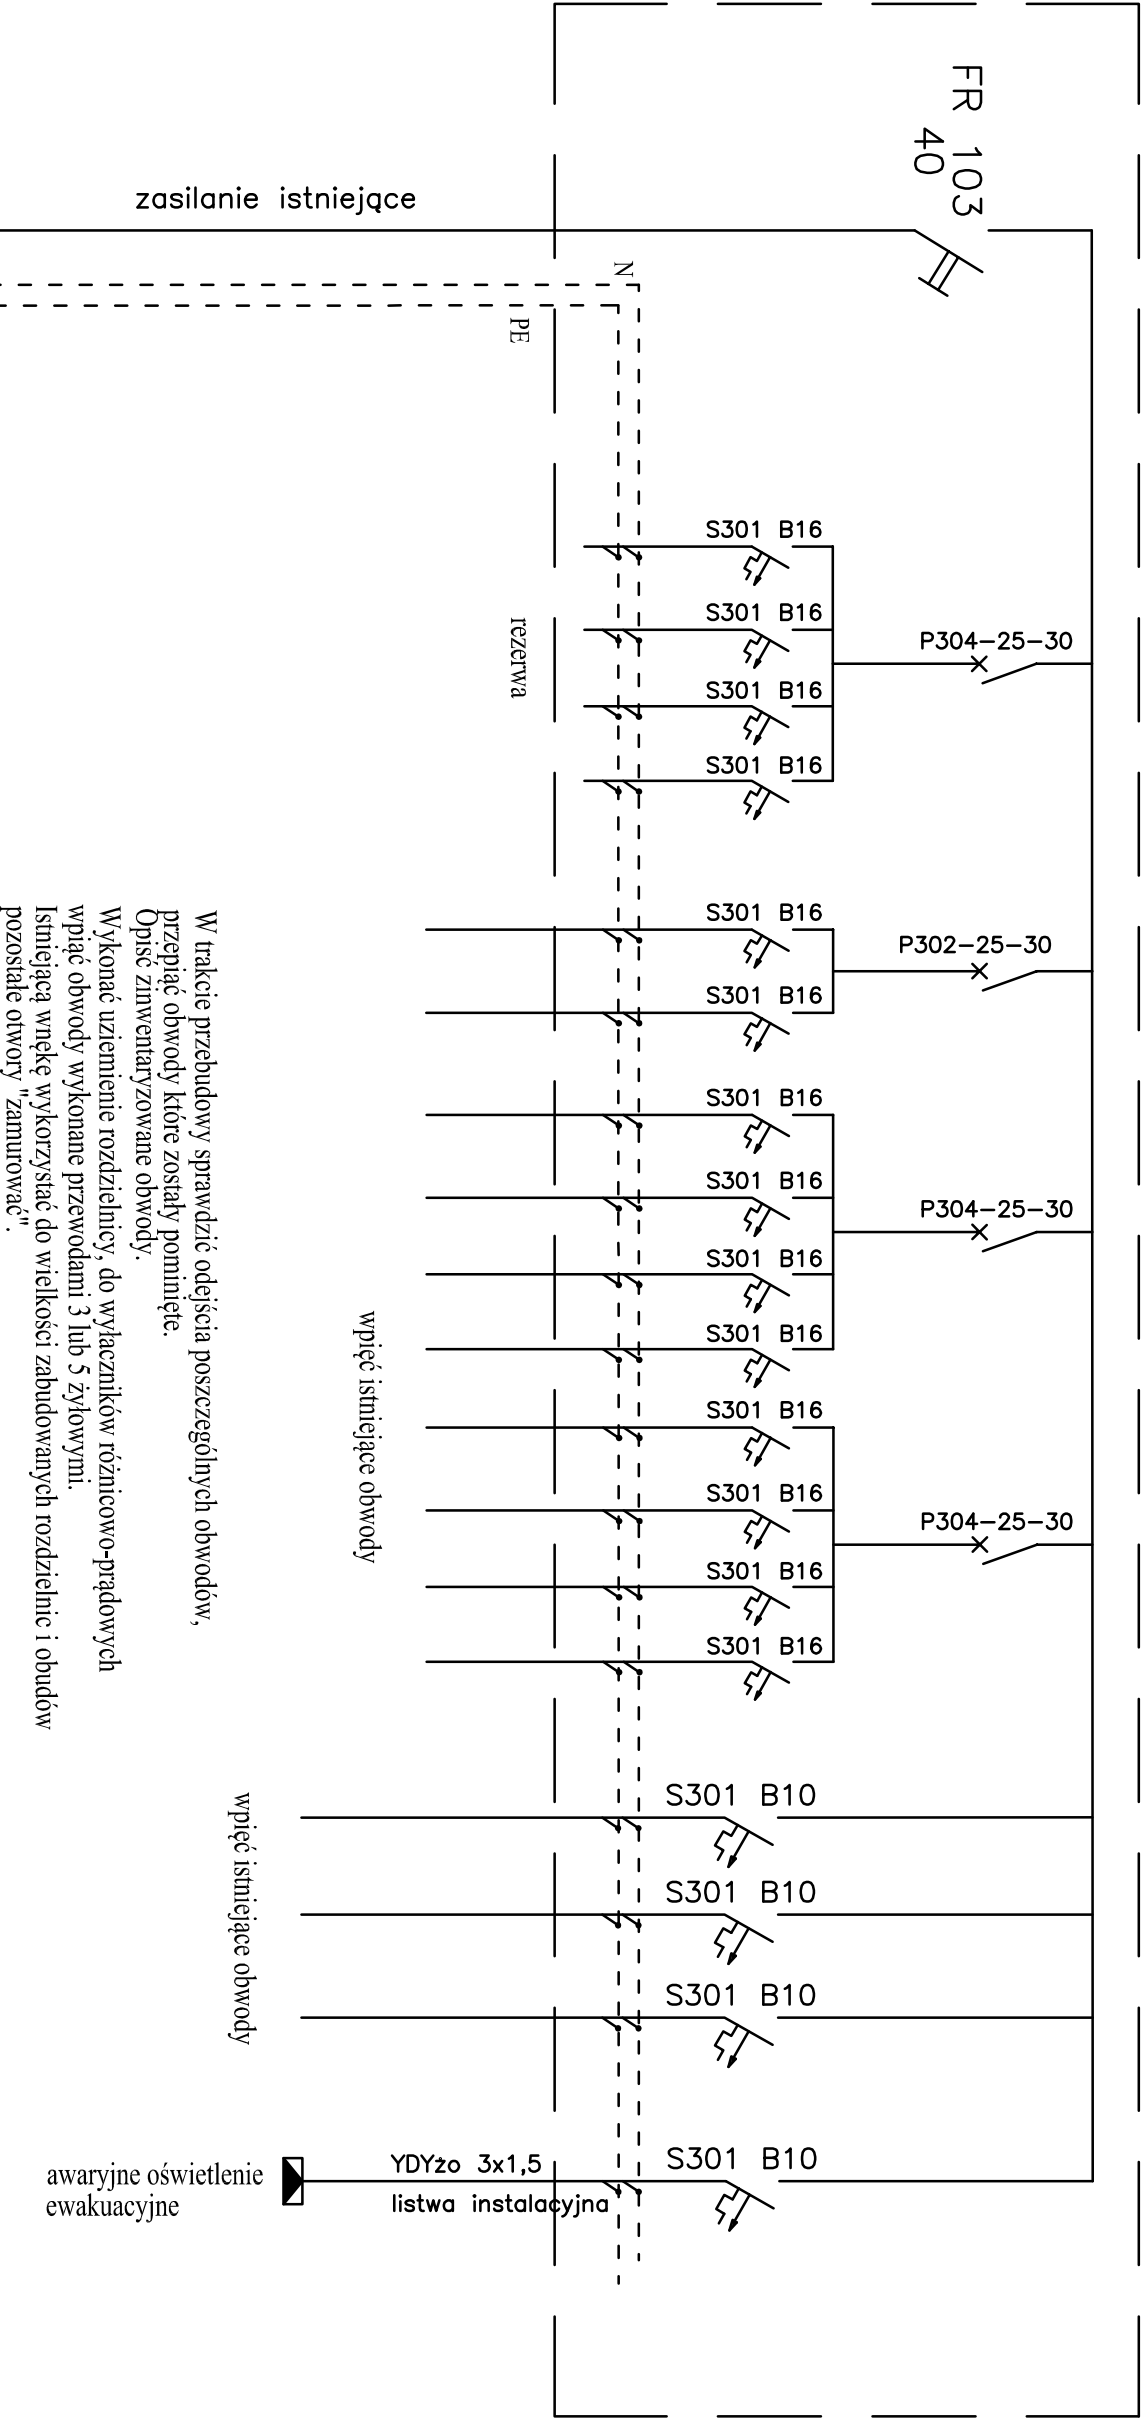

W trakcie przebudowy sprawdzić odejścia poszczególnych obwodów, przepiąć obwody które zostały pominięte. Opisać zidentyfikowane obwody. Wykonać uziemienie rozdzielnic, do wyłączników różnicowo-prądowych wpiąć obwody wykonane przewodami 3 lub 5 żyłowymi. Istniejącą wnękę wykorzystać do wielkości zabudowanych rozdzielnic i obwodów pozostałe otwory "zamalowac".

W razie niejasności skontaktować się z projektantem

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA		
TEMAT:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWIEJAŃNO	SKALA: -	RYS. NR: E-6	
ADRES:	Dz. nr 21-696/2, 21-696/1, Świejańno 104, 19-411 Świejańno	RYSUNEK: Schemat zasilania R1 piętro		
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
	tech. Wiesław Batura	SUW 86/90	19.01.2017r	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Szynczyk	PON0183PW0E08	19.01.2017r	
INWESTOR:	Gmina Świejańno, Świejańno 104, 19-411 Świejańno			