

RZUT PARTERU


SYMBOL:	TPP ORAWY:	PRODUCENT:
1	opr. świetłokłowa IP20 2x18W OKW1-218/WO 002222	ELCO
2	opr. świetłokłowa IP20 2x36W OKW1-236/WO 002359	ELCO
3	opr. rastrowa IP20 4x18W RASTRA 104 OPE/WO 003198	ELCO
4	opr. IP65 1x36W 4995012 BASE 1x36	ELCO
5	opr. TEMPO 2 70W IP66	PHILIPS
6	PK 211 - EL3-M	FANEL
7	opr. świetłokłowa IP40 40W HK 012/02 0045	ESSYSTEM
Aw	Oprawa wyposażona w moduł awaryjny	
Br	opr. osłoniętych 1000lm, 0,00-1,2m Czas świecenia - 2h	BRILUM

302

- OZNACZENIA :
- gniazdo podwójne 1-fazowe 230V
 - gniazdo podwójne 1-fazowe 230V IP 44
 - gniazdo grzejnika elektrycznego 1-fazowe 230V
 - numer obwodu zasilania
 - rozdzielnica budynku

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
Samoczynne wył. zasilania
poprzez wyłączniki
różnicowoprądowe

Uwaga:
Przewody nieoznakowane stosować 3-żyłowe. od ZK+P

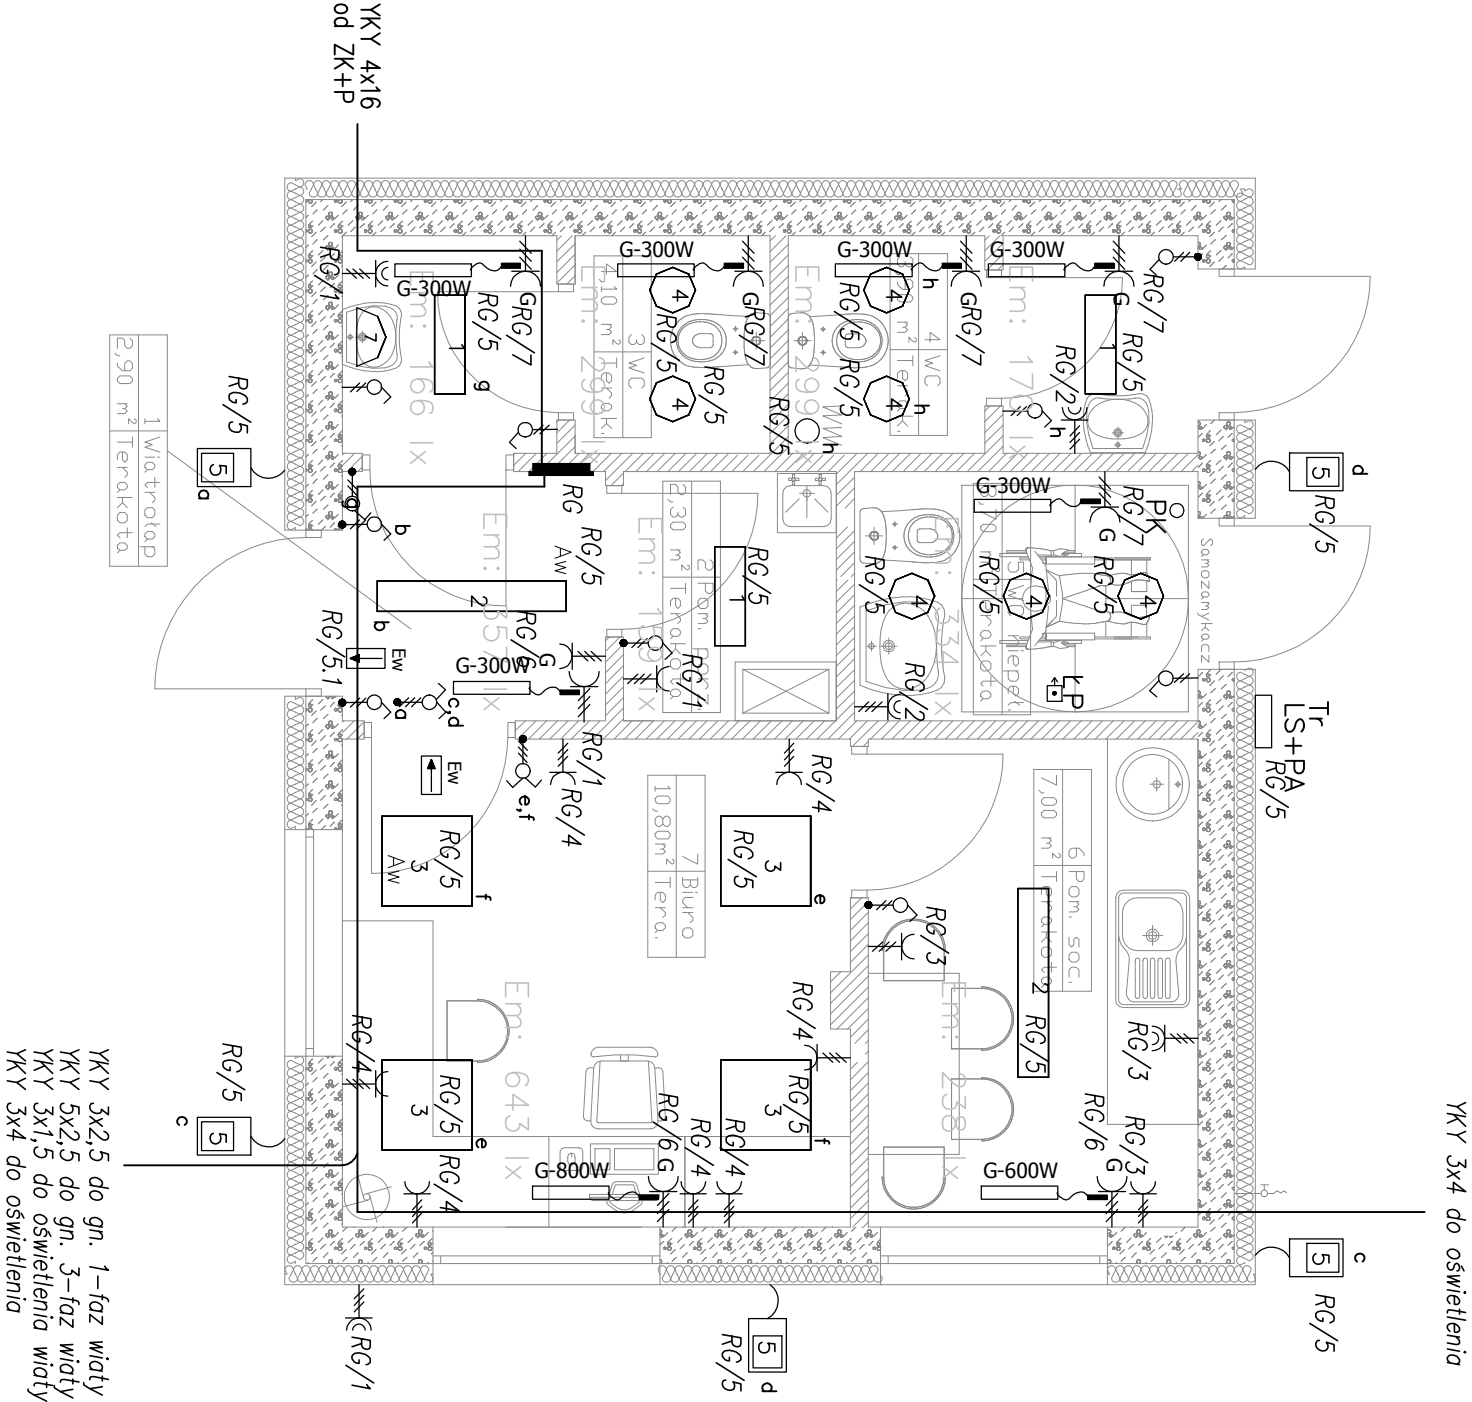

OBIEKT I ADRES:			
Budynek biurowo-socjalny dz. nr ew. 2306 w miejscowości Turka - os. Borek, gm. Wólka			
TREŚĆ RYS.: RZUT BUDYNKU- PLAN INST. ELEKTR.		SKALA 1 : 50	ELEKTR.
INWESTOR:	Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin	DATA 02.2012	NR RYS. E2
PROJEKTANT:	mgr inż. Stanisław Sowiński upr. bud. 272/11/094		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Piskorz		
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Bolesław Punda upr. bud. 846/Lb/89		