


SCHEMAT KOTŁOWNI

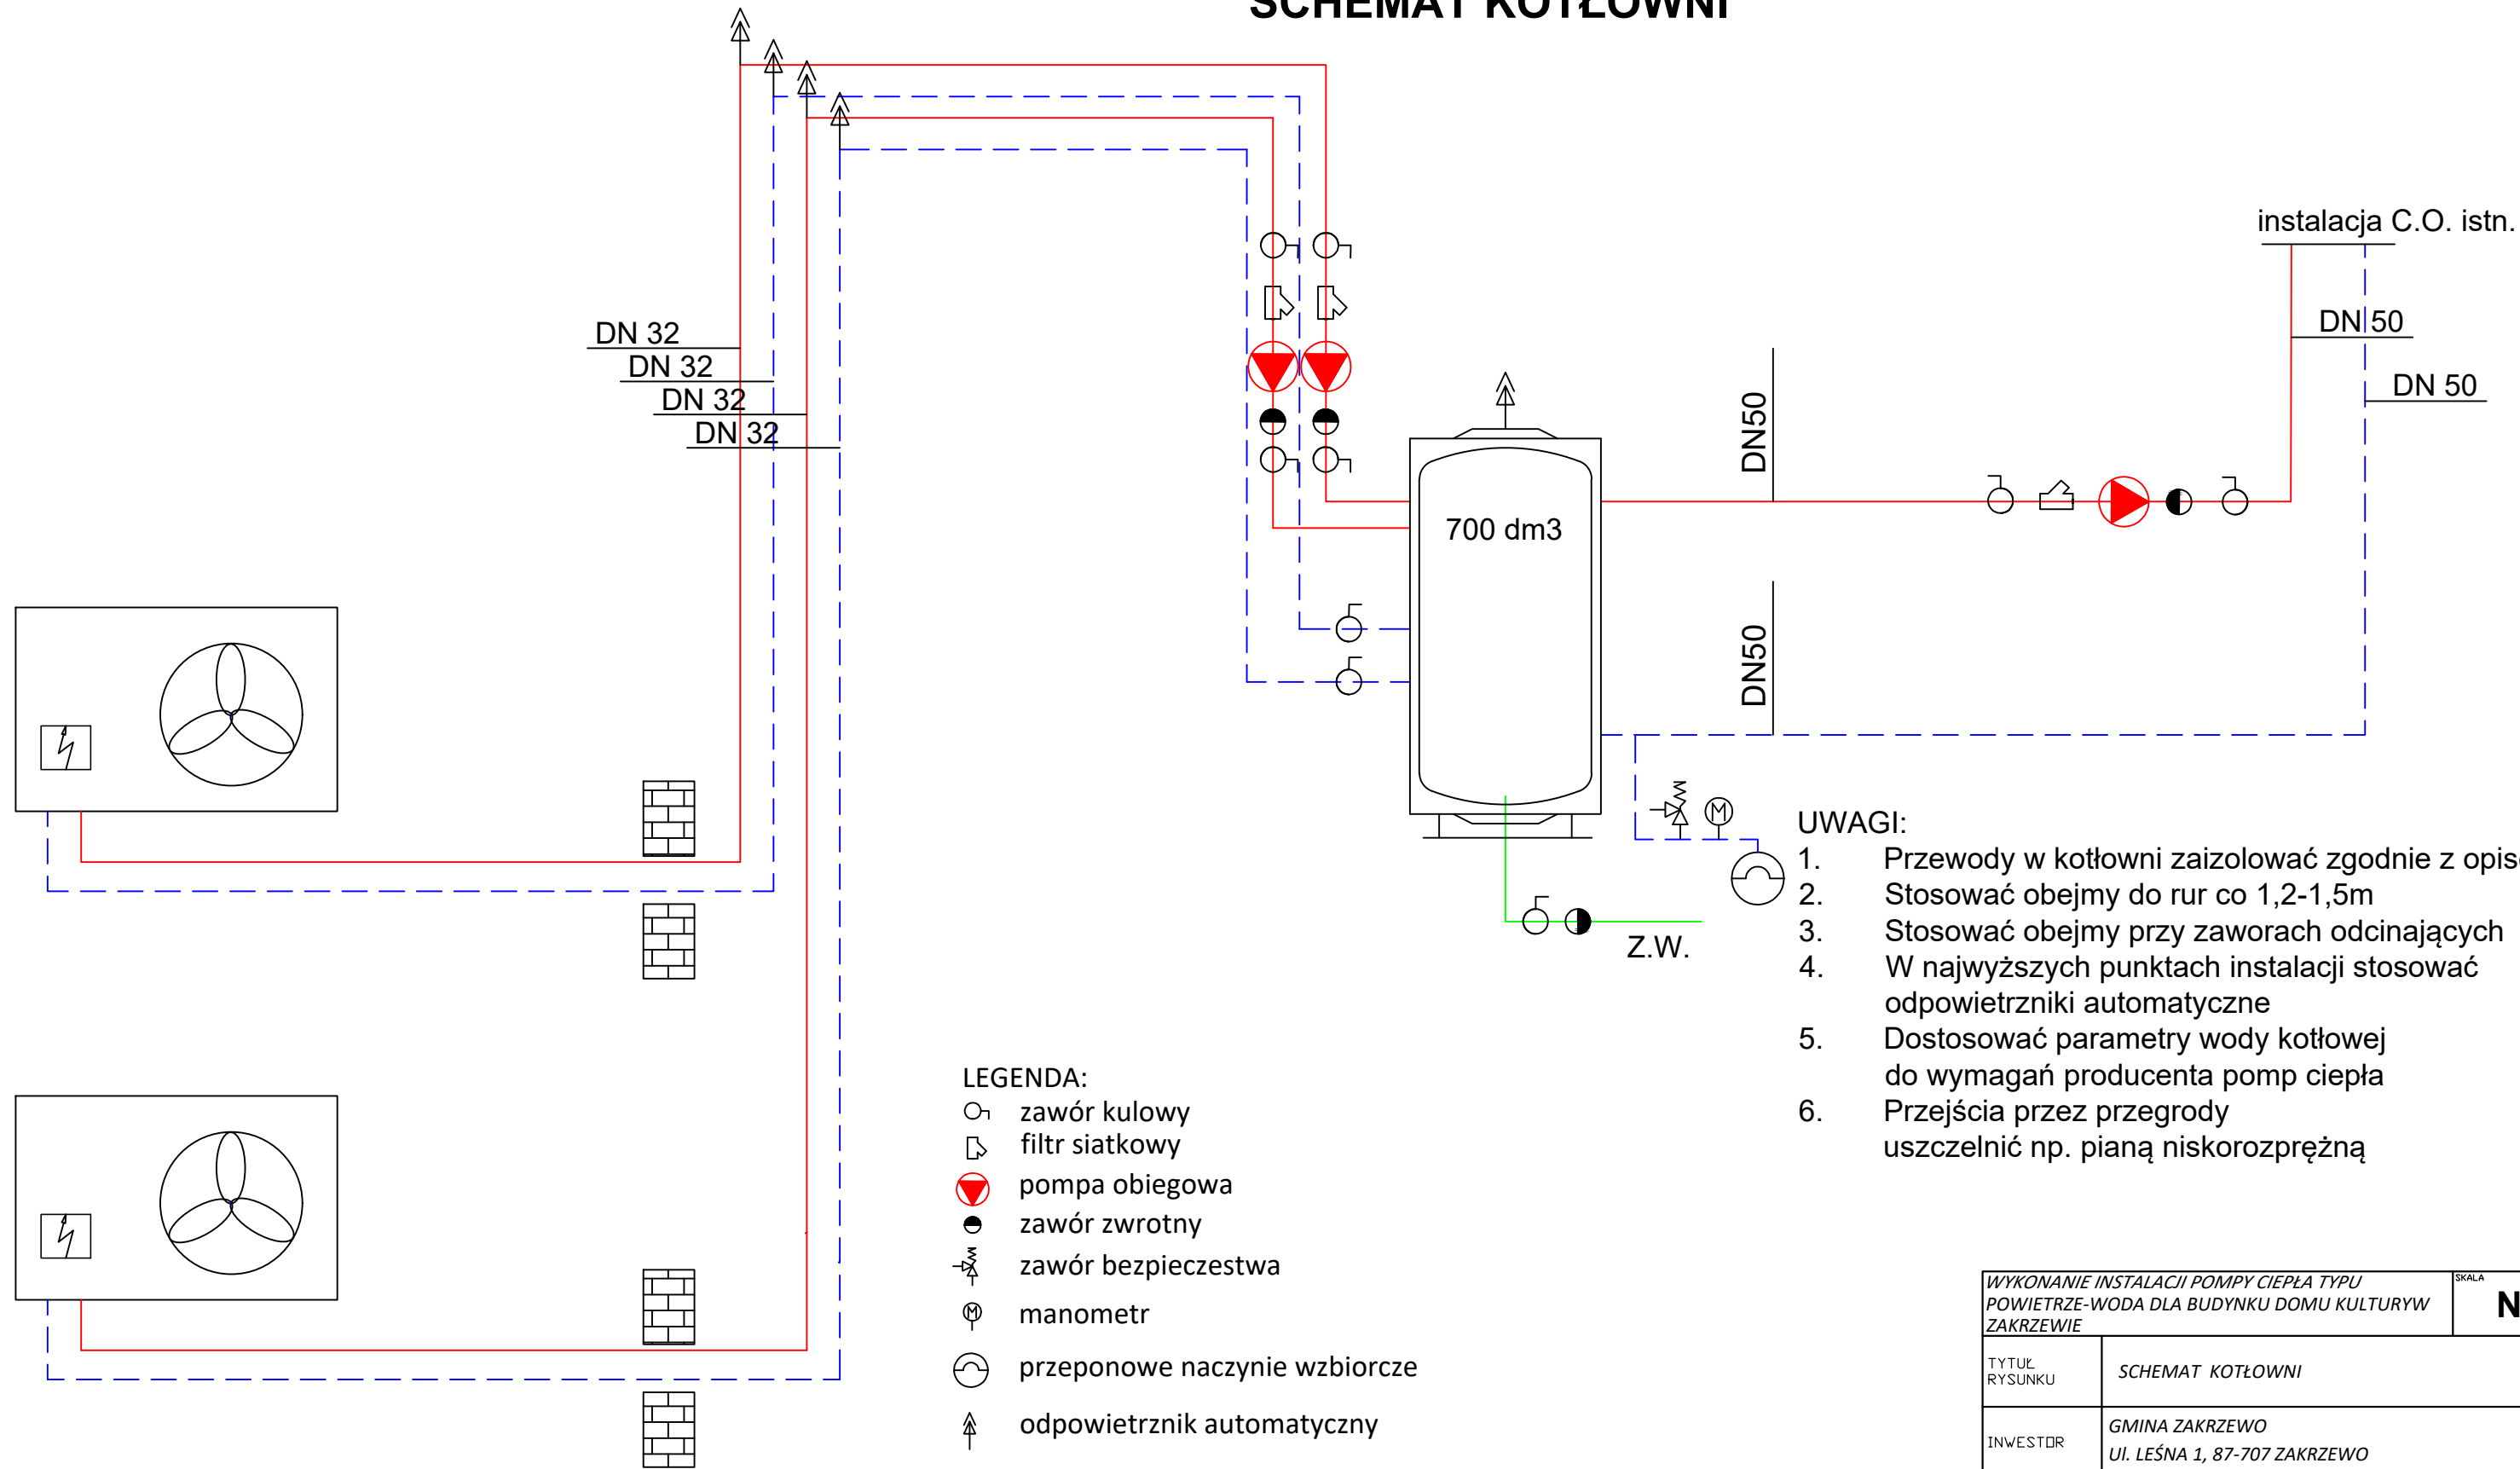

- UWAGI:
- 1. Przewody w kotłowni zaizolować zgodnie z opisem
 - 2. Stosować obejmy do rur co 1,2-1,5m
 - 3. Stosować obejmy przy zaworach odcinających
 - 4. W najwyższych punktach instalacji stosować odpowietrzniki automatyczne
 - 5. Dostosować parametry wody kotłowej do wymagań producenta pomp ciepła
 - 6. Przejścia przez przegrody uszczelnić np. pianą niskorozprężną

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
| WYKONANIE INSTALACJI POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA DLA BUDYNKU DOMU KULTURYW ZAKRZEWIE | | | SKALA |
| | | | ND |
| TYTUŁ RYSUNKU | SCHEMAT KOTŁOWNI | | |
| INWESTOR | GMINA ZAKRZEWO Ul. LEŚNA 1, 87-707 ZAKRZEWO | | |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Dworcowa 1, 87-707 Zakrzewo, Działki nr 136/6 i 143, obręb Zakrzewo | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Szczypski Upr. nr ewid. KUP/0153/POOS/09 | | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Michał Galewski | | |
| OPRACOWAŁ | inż. Krzysztof Glonek | | |
| FAZA OPRACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY | DATA 06.07.2023 | NR RYSUNKU 3 |