


RB

Pi = 23,05 kW  
kj = 0,6  
Ps = 13,83 kW  
Is = 22,18 A

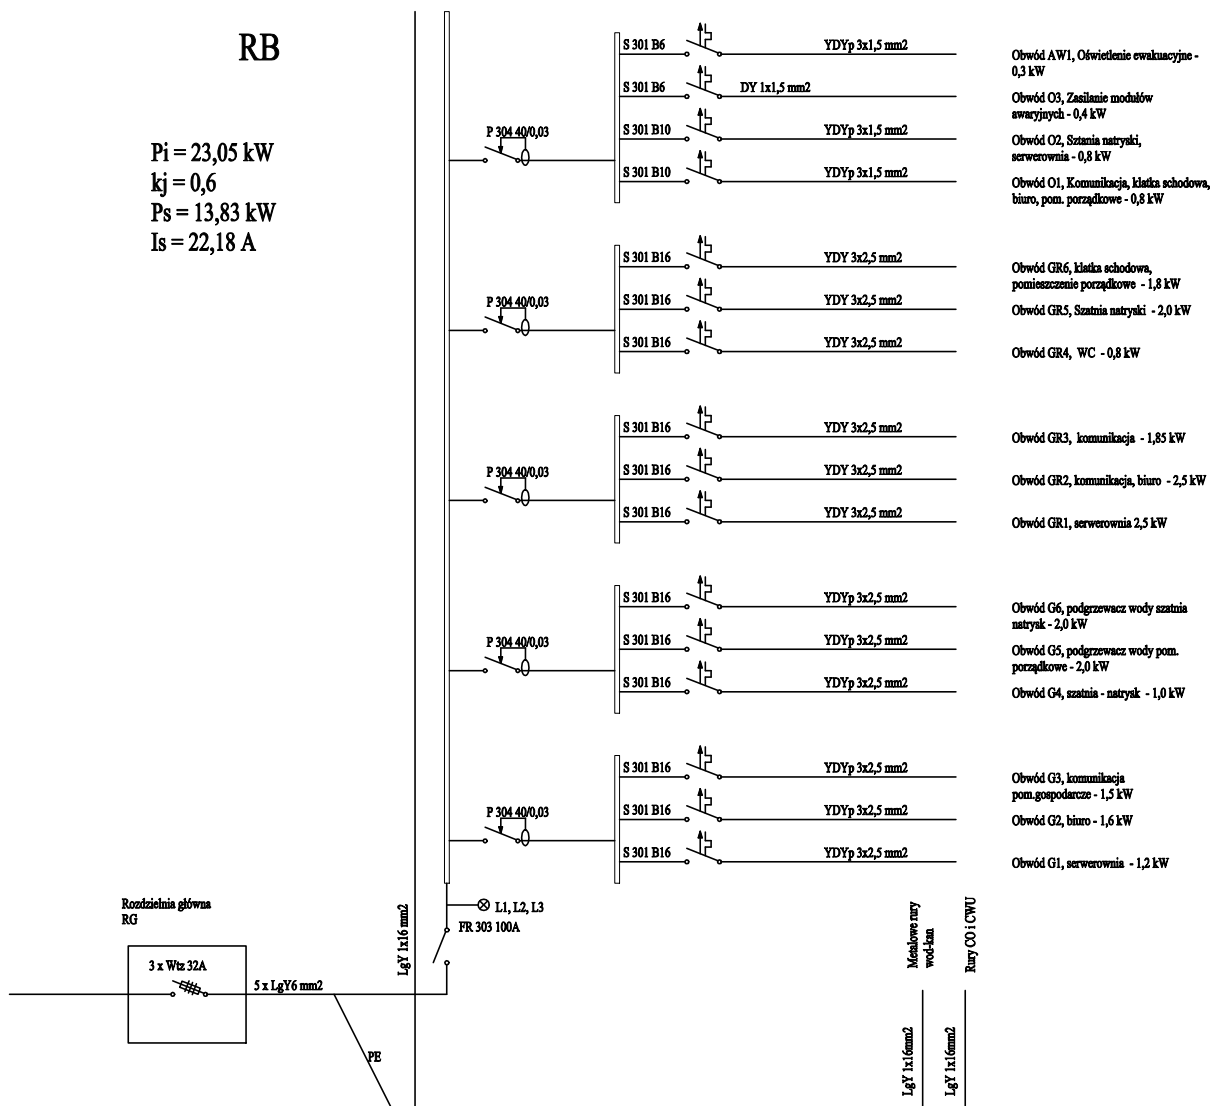

Inwestor: URZĄD GMINY ŻŁOCZEW			
Temat: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ŻŁOCZEWIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ			
Lokalizacja inwestycji: ŻŁOCZEW DZ. NR EW. 288, 293			
Temat rysunku: WIDOK ROZDZILENI RB		Skala:	Nr rys.: E18
Branża:	elektryczna	Nr upr.	Podpis:
Opracował:	Witold Balcerzak	537/85	
	inż. Dariusz Ogonowski		