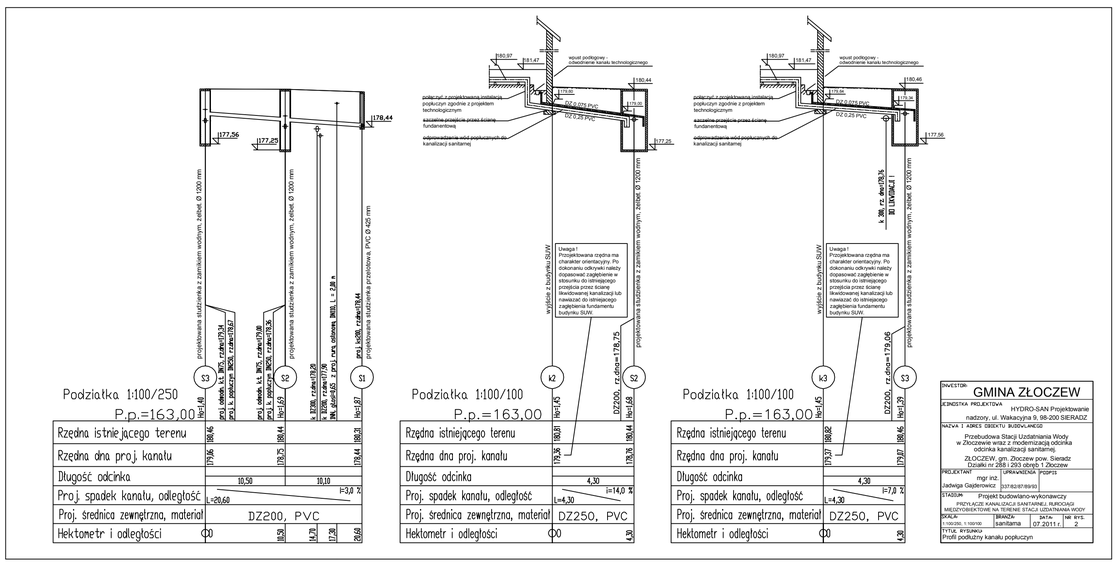
wpust podgłowy - odwodnienie kanału technologicznego
180,97
181,47
180,44
177,56
177,25
178,44
poprzeczka studzienki z zamkiem wodnym, żeliwo Ø 1000 mm
projektowana studzienka przelotowa, PVC Ø 425 mm
wyjście z budynku SUW
Uwaga ! Projektowana rzędna ma charakter orientacyjny. Po dokonaniu odkrywki należy dopasować zagłębienie w stosunku do istniejącego przejścia przez ścianę likwidowanej kanalizacji lub nawiązać do istniejącego zagłębienia fundamentu budynku SUW.
S3
S2
S1
k2
k3
Podziałka 1:100/250
P.p.=163,00
Podziałka 1:100/100
P.p.=163,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Hektometr i odległości
10,50
10,10
4,30
4,30
i=3,0 %
i=14,0 %
i=7,0 %
L=20,60
DZ200, PVC
DZ250, PVC

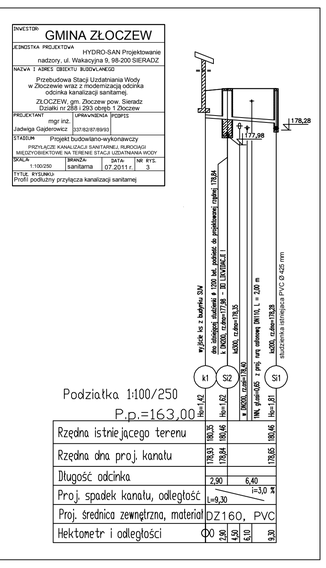
GMINA ZŁOCZEW
HYDRO-SAN Projektowanie
nadzory, ul. Wakacyjna 9, 98-200 SIERADZ
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka odcinka kanalizacji sanitarnej
ZŁOCZEW, gm. Złoczew pow. Sieradz
Działki nr 288 i 293 obręb 1 Złoczew
mgr inż. Jadwiga Gajderowicz
UPRAWNIENIA PODP/15
3378287/89/93
Projekt budowlano-wykonawczy
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY
1:100/250
sanitarna
07.2011 r.
3
Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej

wyjście z budynku SUW
wpust podgłowy - odwodnienie kanału technologicznego
180,97
181,47
180,44
177,62
177,08
178,28
poprzeczka studzienki z zamkiem wodnym, żeliwo Ø 1000 mm
projektowana studzienka przelotowa, PVC Ø 425 mm
S2
S1
k1
Podziałka 1:100/250
P.p.=163,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Hektometr i odległości
2,90
6,40
i=3,0 %
L=9,30
DZ160, PVC

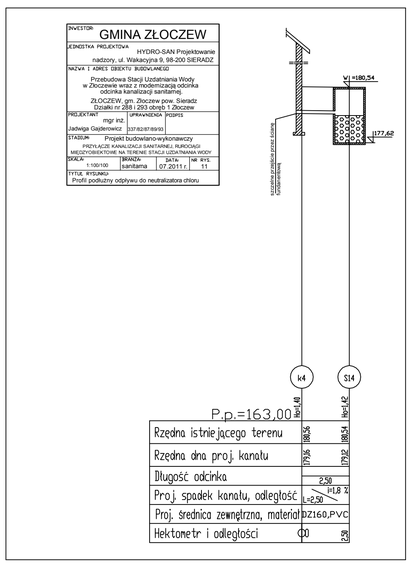
GMINA ZŁOCZEW
HYDRO-SAN Projektowanie
nadzory, ul. Wakacyjna 9, 98-200 SIERADZ
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka odcinka kanalizacji sanitarnej
ZŁOCZEW, gm. Złoczew pow. Sieradz
Działki nr 288 i 293 obręb 1 Złoczew
mgr inż. Jadwiga Gajderowicz
UPRAWNIENIA PODP/15
3378287/89/93
Projekt budowlano-wykonawczy
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY
1:100/100
sanitarna
07.2011 r.
11
Profil podłużny odpływu do neutralizatora chloru
wyjście przejścia przez ścianę fundamentową
+180,54
177,62
k4
S14
Podziałka 1:100/100
P.p.=163,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Hektometr i odległości
≥2,50
i=1,8 %
L=2,50
DZ160,PVC

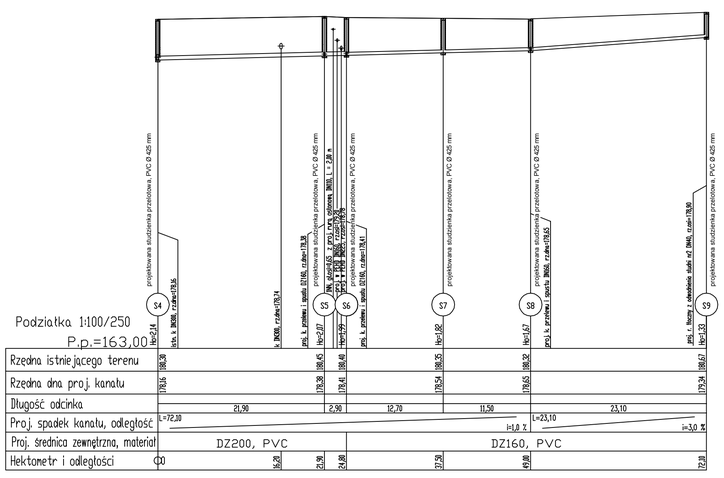
projektowana studzienka przelotowa, PVC Ø 425 mm
S4
S5
S6
S7
S8
S9
Podziałka 1:100/250
P.p.=163,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Hektometr i odległości
21,90
2,90
12,70
11,50
23,10
L=72,20
i=3,0 ‰
DZ200, PVC
DZ160, PVC

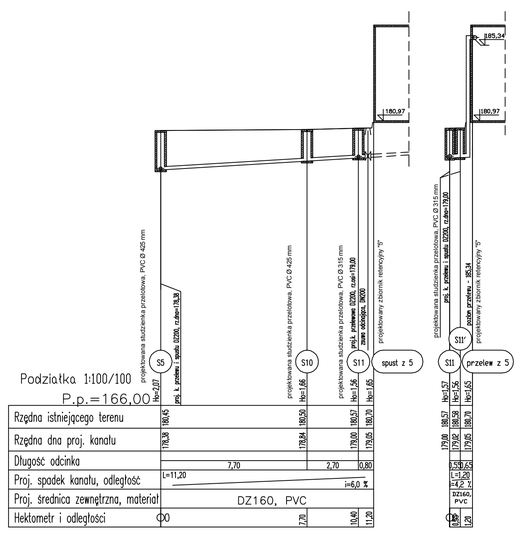
projektowana studzienka przelotowa, PVC Ø 425 mm
projektowana studzienka przelotowa, PVC Ø 315 mm
S5
S10
S11
S11'
spust z 5
przelew z 5
Podziałka 1:100/100
P.p.=166,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Hektometr i odległości
7,70
2,70
0,80
0,50
0,65
1,20
L=11,20
i=6,0 ‰
i=4,2 ‰
DZ160, PVC

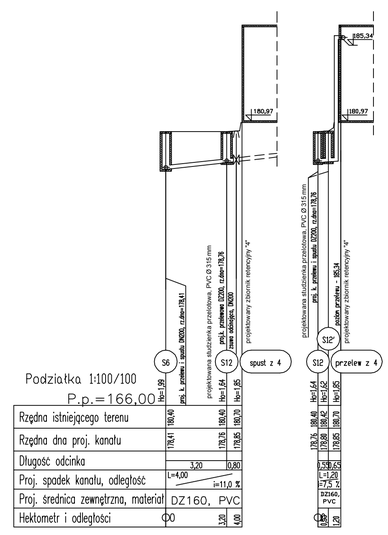
projektowana studzienka przelotowa, PVC Ø 315 mm
S6
S12
S12'
spust z 4
przelew z 4
Podziałka 1:100/100
P.p.=166,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Hektometr i odległości
3,20
0,80
0,50
0,65
1,20
L=4,00
i=11,0 ‰
i=7,5 ‰
DZ160, PVC

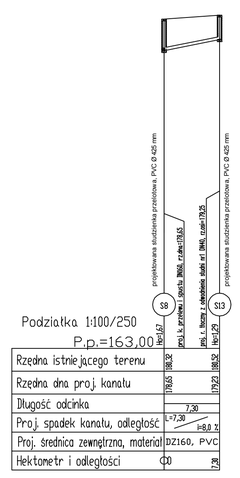
GMINA ZŁOCZEW
HYDRO-SAN Projektowanie
nadzory, ul. Wakacyjna 9, 98-200 SIERADZ
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka odcinka kanalizacji sanitarnej
ZŁOCZEW, gm. Złoczew pow. Sieradz
Działki nr 288 i 293 obręb 1 Złoczew
mgr inż. Jadwiga Gajderowicz
UPRAWNIENIA PODP/15
3378287/89/93
Projekt budowlano-wykonawczy
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY
1:100/100
sanitarna
07.2011 r.
4
Profil podłużny kanału spustowego i przelewowego
Podziałka 1:100/250
P.p.=163,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Hektometr i odległości
7,30
i=7,30
i=8,0 %
DZ160, PVC

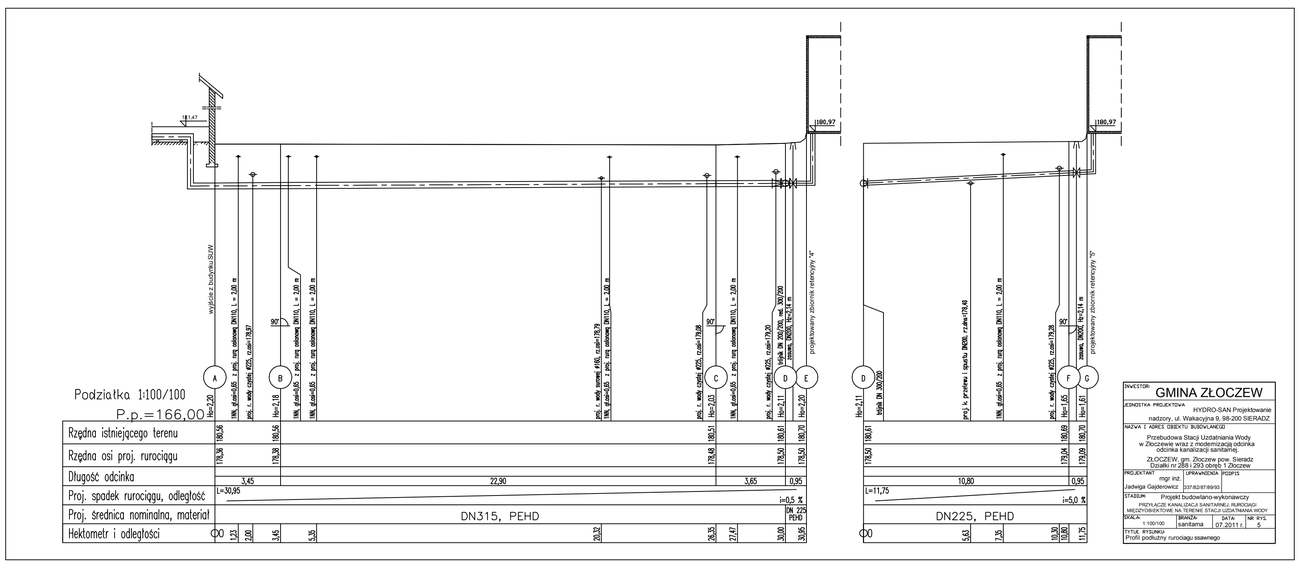
wyjście z budynku SUW
projektowana studzienka przelotowa, PVC Ø 425 mm
projektowana studzienka przelotowa, PVC Ø 315 mm
180,97
181,47
A
B
C
D
E
F
G
Podziałka 1:100/100
P.p.=166,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Hektometr i odległości
3,45
22,90
3,65
0,95
10,80
0,95
L=30,95
L=11,75
i=0,5 ‰
i=5,0 ‰
DN315, PEHD
DN225, PEHD

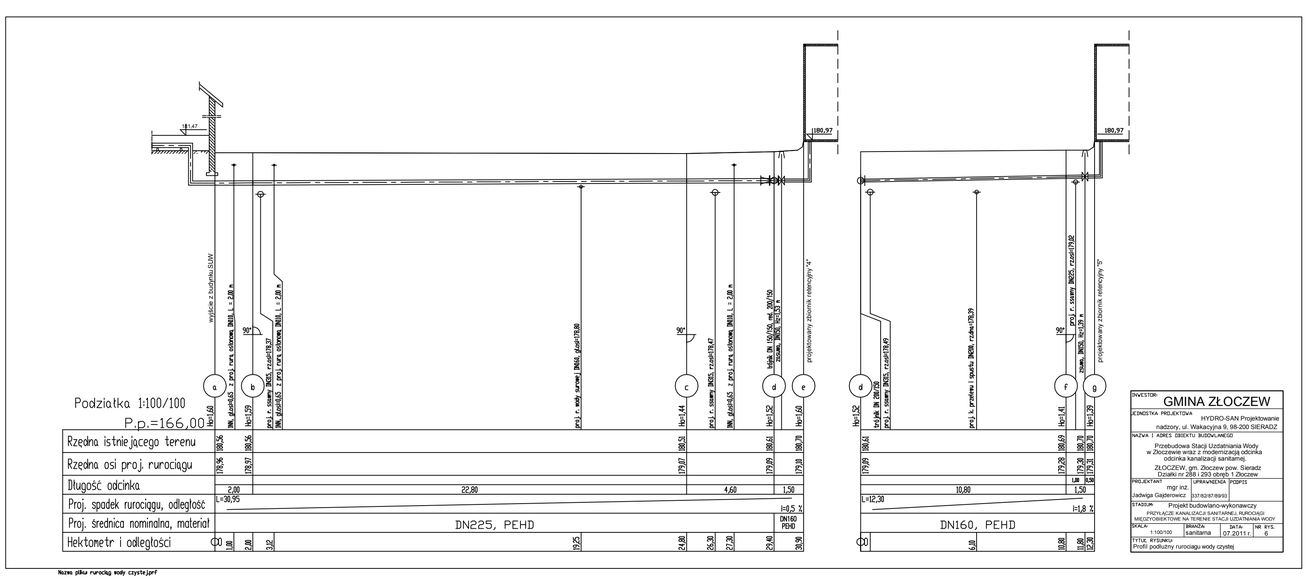
wyjście z budynku SUW
180,97
181,47
a
b
c
d
e
f
g
Podziałka 1:100/100
P.p.=166,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Hektometr i odległości
2,00
22,80
4,60
1,50
10,80
1,50
L=30,95
L=12,30
i=0,5 ‰
i=1,8 ‰
DN225, PEHD
DN160, PEHD

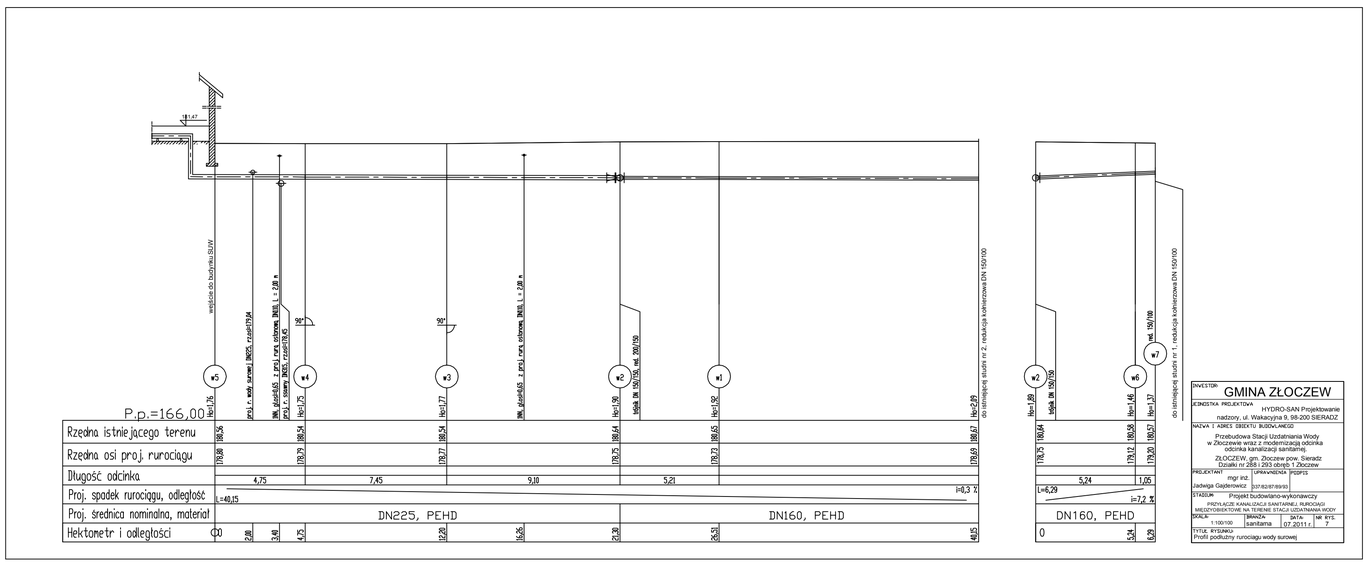
wyjście do budynku SUW
180,97
181,47
w5
w4
w3
w2
w1
w6
w7
Podziałka 1:100/250
P.p.=166,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Hektometr i odległości
4,75
7,45
9,10
5,21
5,24
1,05
L=40,15
L=6,29
i=0,3 ‰
i=7,2 ‰
DN225, PEHD
DN160, PEHD