

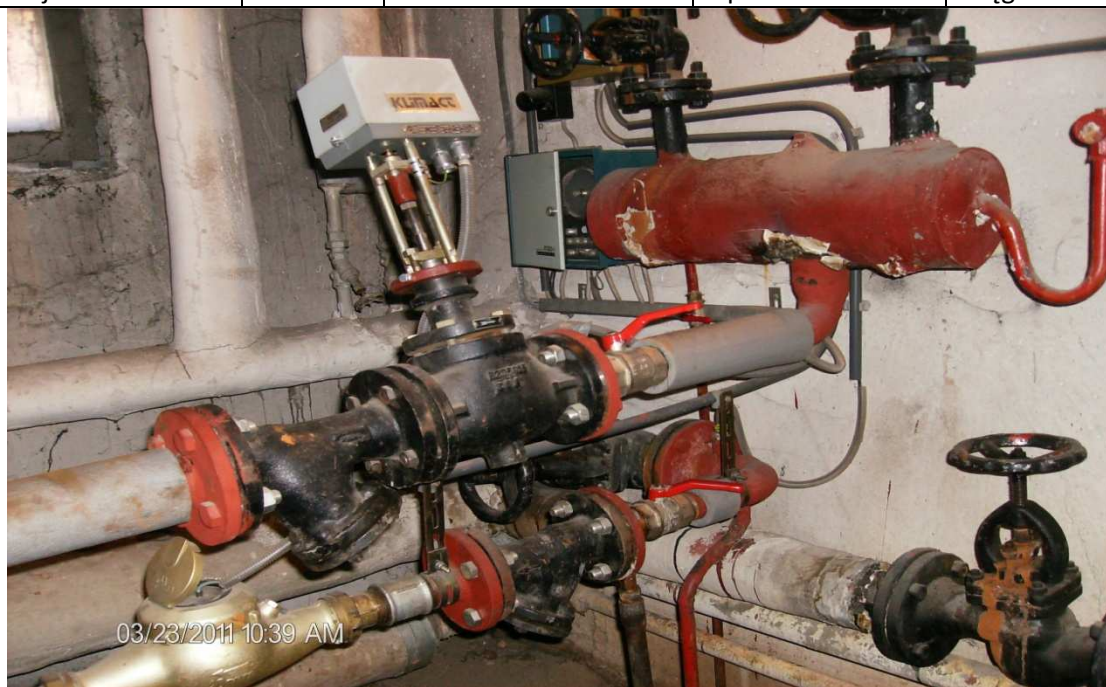
2.5 KATALOG OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH ZASILENIU Z PROJEKTOWANEJ CIEPŁOWNI

- I. OBIEKTY ZASILANE PRZEZ OBECNE ŹRÓDŁO CENTRALNE
- II. OBIEKTY ZASILANE Z KOTŁOWNI OLEJOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ul. Burzeńska 4/6
- III. OBIEKTY MOŻLIWE DO ZASILANIA Z PROJEKTOWANEGO SYSTEMU

Nr Karty	Ozn. na planie	Funkcja	Adres	Uwagi
I. OBIEKTY ZASILANE PRZEZ OBECNE ŹRÓDŁO CENTRALNE				
I/00	0	KOTŁOWNIA	Szkoła 1	Źródło ciepła
I/01	1	Blok mieszkalny	Szkoła 10	CO + CWU
I/02	2	Blok mieszkalny	Szkoła 12	CO + CWU
I/03	3	Blok mieszkalny	Szkoła 14	CO + CWU
I/04	4	Pawilon G.S.	Szkoła 4	CO
I/05	5	Blok mieszkalny	Szkoła 5	CO
I/06	6	Blok mieszkalny	Kilińskiego 40	CO
I/07	7	Blok mieszkalny	Kilińskiego 42	CO + CWU
I/08	8	Przedszkole	Kilińskiego 44	CO + CWU
I/09/A	9/A	Urząd Miasta	Szeroka 17	CO
I/09/B	9/B	Urząd Miasta	Szeroka 17 w podwórzu	CO
II. OBIEKTY ZASILANE Z KOTŁOWNI OLEJOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ				
II/01	10	Szkoła Podstawowa	Burzeńska 4/6	CO
II/02	11	Gimnazjum	Szkoła 18	CO + CWU
II/03	12	Ośrodek Zdrowia	Burzeńska 4	CO
II/04	13	Pałac	Szkoła 8	CO
III. OBIEKTY MOŻLIWE DO ZASILANIA Z PROJEKTOWANEGO SYSTEMU				
III/01	14	POLICJA	Parkowa 12 B	CO
III/02	15	NADLEŚNICTWO	Parkowa 12	CO
III/03	16	Bud. wielorodzinny	Parkowa 16	CO
III/04	17	Bud. dwurodzinny	Parkowa 18	CO
III/05	18	Blok mieszkalny	Kilińskiego 33	CO
III/06	19	LICEUM	Szeroka 1/7	CO
W fazie projektu	20	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Parkowa	CO+CWU

Oznaczenie na planie: 0	Adres obiektu: Szkolna 1		Nr KARTY: I/00	
Powierzchnia:	Kubatura:			
Funkcja: KOTŁOWNIA ZEC S.A.				
				
c.o.			Opat:	Węgiel
Instalacja c.w.u.		Przygotowanie c.w.u.		
				
MOC dyspozycyjna	1 124,105 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 1	Adres obiektu: Szkolna 10		Nr KARTY: I/01	
Powierzchnia: 1080,00 m ²	Kubatura:			
Funkcja: Blok mieszkalny - ZSM				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
				
MOC zamówiona	102,087 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 2	Adres obiektu: Szkolna 12		Nr KARTY: I/02	
Powierzchnia: 1080,00 m ²	Kubatura:			
Funkcja: Blok mieszkalny - ZSM				
 03/18/2011 12:26 PM				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
 03/23/2011 10:47 AM				
MOC zamówiona	102,087 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 3	Adres obiektu: Szkolna 14		Nr KARTY: I/03	
Powierzchnia: 2490,00 m ²	Kubatura:			
Funkcja: Blok mieszkalny - ZSM				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
				
MOC zamówiona	243,44 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 4	Adres obiektu: Szkolna 4		Nr KARTY: I/04	
Powierzchnia:	Kubatura:			
Funkcja: PAWILON GS				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	indywidualne	En. elektr.
				
MOC zamówiona	51,177 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 5	Adres obiektu: Szkolna 5		Nr KARTY: I/05	
Powierzchnia: 1930,00 m ²	Kubatura:			
Funkcja: Blok mieszkalny - ZSM				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opat:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	indywidualne	
				
MOC zamówiona	168,837 kW			

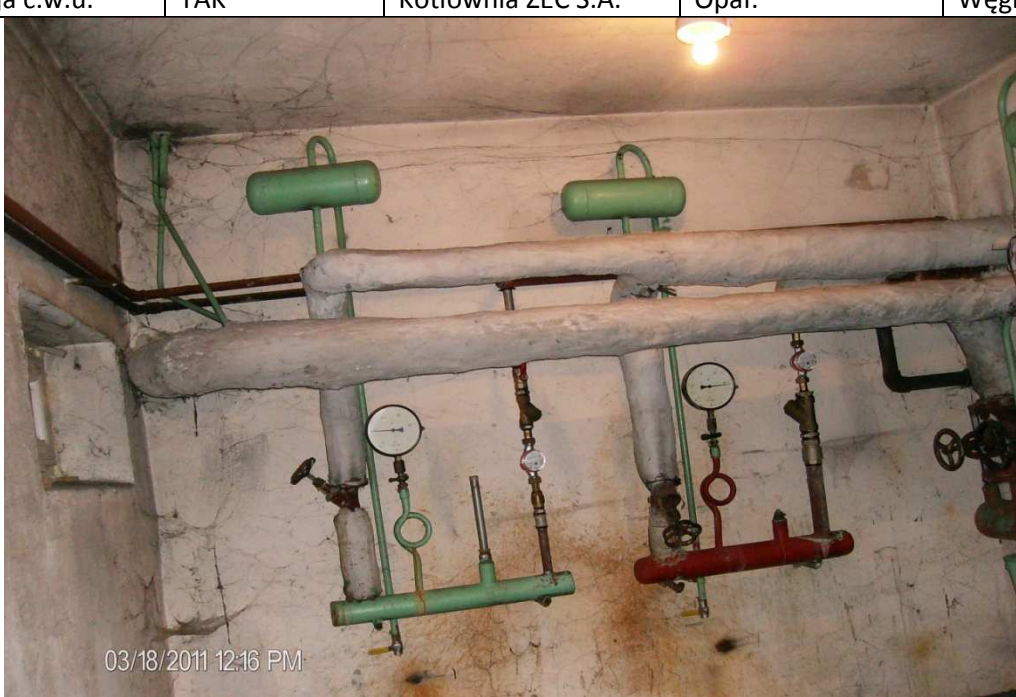
KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 6	Adres obiektu: Kilińskiego 40			Nr KARTY: I/06
Powierzchnia: 1930,00 m ²	Kubatura:			
Funkcja: Blok mieszkalny - ZSM				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	indywidualne	Gaz
				
MOC zamówiona	168,837 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 7	Adres obiektu: Kilińskiego 42		Nr KARTY: I/07	
Powierzchnia:	Kubatura:			
Funkcja: Blok mieszkalny - WM				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
				
MOC zamówiona	74,84 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 8	Adres obiektu: Kilińskiego 44		Nr KARTY: I/08	
Powierzchnia:	Kubatura:			
Funkcja: Przedszkole Publiczne				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
				
MOC zamówiona	50,00 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 9/A	Adres obiektu: Szeroka 17		Nr KARTY: I/09/A	
Powierzchnia:	Kubatura:			
Funkcja: Biura - Urząd Miejski				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	Energia elektryczna	
				
MOC zamówiona	162,80 kW (łącznie obiekt A i B)			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 9/B	Adres obiektu: Szeroka 17 w podwórzu		Nr KARTY: I/09/B	
Powierzchnia:	Kubatura:			
Funkcja: Biura - Urząd Miejski				
				
c.o.	TAK	Kotłownia ZEC S.A.	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	Energia elektryczna	
ZASILANIE Z WĘZŁA W BUDYNKU A				
MOC zamówiona	162,80 kW (łącznie obiekt A i B)			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 10		Adres obiektu: Burzezińska 4/6		Nr KARTY: II/01	
Powierzchnia:		Kubatura:			
Funkcja:		Szkoła Podstawowa – KOTŁOWNIA (źródło ciepła dla 4 obiektów)			
					
c.o.	TAK	Kotłownia dla zespołu budynków		Olej opał.	
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.		Energia elektryczna	
					
2 kotły olejowe		o mocy po 250,00 kW		Rok budowy 2003	
Zapotrzebowanie dla budynku		200,00 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 11	Adres obiektu: Szkolna 18		Nr KARTY: II/02
Powierzchnia:	Kubatura:		
Funkcja: GIMNAZJUM			
			
c.o.	TAK	Z kotłowni Szkoły Podstawowej	Olej opał.
Instalacja c.w.u.	TAK	Z kotłowni Szkoły Podstawowej	Olej opał.
Zapotrzebowanie dla budynku	210,00 kW		

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 12		Adres obiektu: Burzezińska 4		Nr KARTY: II/03
Powierzchnia:		Kubatura:		
Funkcja: Ośrodek Zdrowia				
				
c.o.	TAK	Z kotłowni Szkoły Podstawowej		Olej opał.
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	indywidualne	En. elektr.
Zapotrzebowanie dla budynku		51,00 kW		

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 13	Adres obiektu: Szkolna 8		Nr KARTY: II/04
Powierzchnia:	Kubatura:		
Funkcja: Ośrodek Kultury - PAŁAC			
			
c.o.	TAK	Z kotłowni Szkoły Podstawowej	Olej opał.
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotownie c.w.u.	Energia elektryczna
			
Zapotrzebowanie dla budynku	40,00 kW		

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 14	Adres obiektu: Parkowa 12 B		Nr KARTY: III/01	
Powierzchnia:	Kubatura:			
Funkcja: Posterunek POLICJI				
				
c.o.	TAK	Własna kotłownia	Opał:	Olej opał.
Instalacja c.w.u.	TAK	Przygotowanie c.w.u.	Energia elektryczna	
				
Kocioł olejowy	MAWI 100 o mocy znamion. 30,00 kW		Rok budowy 2004	

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 15		Adres obiektu: Parkowa 12		Nr KARTY: III/02
Powierzchnia: 566,92 m ²		Kubatura: 2540,00 m ³		
Funkcja: Biurowy - Nadleśnictwo				
				
c.o.	TAK	Własna kotłownia	Opał:	Olej opał.
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	Energia elektryczna	
				
Kocioł olejowy	VIESSMANN o mocy znamion. 50,00 kW		Rok budowy 2005	

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 16	Adres obiektu: Parkowa 16		Nr KARTY: III/03	
Powierzchnia: 235,00 m ²	Kubatura:			
Funkcja: Budynek wielorodzinny				
				
c.o.	TAK	2 własne kotły	Opał:	Drewno
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	Indywidualne	
				
2 kotły grzewcze	MODERATOR o mocy po 20,00 kW		Rok budowy 2006	
Zapotrzebowanie dla budynku	40,00 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 17		Adres obiektu: Parkowa 18		Nr KARTY: III/04
Powierzchnia: 150,00 m ²		Kubatura:		
Funkcja: Budynek dwurodzinny				
				
c.o.	TAK	Własny kocioł	Opał:	Olej opał.
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	Indywidualne	
Kocioł olejowy	VIESSMANN o mocy znamion. 27,00 kW			

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 18		Adres obiektu: Kilińskiego 33		Nr KARTY: III/05
Powierzchnia:		Kubatura:		
Funkcja: Blok Mieszkalny - komunalny				
				
c.o.	BRAK	Indywidualne	Opał:	Węgiel
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u.	Indywidualne	En. elektr.
Zapotrzebowanie dla budynku		55,00 kW		

KARTA OBIEKTU:

Oznaczenie na planie: 19	Adres obiektu: Szeroka 1/7			Nr KARTY: III/06
Powierzchnia: 2 200,00 m ²	Kubatura: 10 161,00 m ³			
Funkcja: Szkolny - LICEUM				
				
c.o.	TAK	Własna kotłownia	Opał:	węgiel
Instalacja c.w.u.	BRAK	Przygotowanie c.w.u	Energia elektryczna	
				
2 kotły stalowe	UKS-N o mocy po 80,00 kW		Rok budowy 2009	
Zapotrzebowanie dla budynku	160,00 kW			

Zdjęcia otoczenia budynków oznaczonych na planie zadania



Ulica Wodna w kierunku planowanego źródła ciepła



Widok od istniejącego źródła ciepła w kierunku komory K2 (po lewej blok Szkolna 14, dalej Pałac)



Widok od istniejącego źródła w kierunku 9A i 9B



Widok od komory K1 do komory K2



Widok od komory K2 w kierunku budynków 10, 11,12



Widok od komory K2 w kierunku budynków 14,15,16,17



Widok od komory K2 w kierunku kotłowni istniejącej (0) oraz budynku 3



Widok od kotłowni istniejącej (0) w kierunku budynków 1 i 2



Widok budynku Liceum (19) od strony budynku 6



Widok od budynku 19 w kierunku budynków 6,7,8. Po lewej widoczny budynek 18.



Widok w stronę budynków 7 i 8 z wysokości budynku 18



Widok od komory S1 w kierunku budynków 2,3,4



Widok od obiektu 10 w kierunku Pałacu (13)

2.6 PLAN PROPONOWANEJ TRASY PRZEBIEGU CIEPŁOCIĄGÓW

