

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Czarnocin, Drogiszka, Mdzewo, Rydzyn Szlachecki

Projektowane wyposażenie:

- urządzenie siłowni zewnętrznej – biegacz – 4 szt.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej – wioślarz – 4 szt.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej – narciarz (projektowany jako podwójny z wioślarzem) – 4 szt.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej – twister + wahadło – 4 szt.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej – orbiterek – 4 szt.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej – stepper – 4 szt.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej – rowerek (projektowany jako podwójny z stepperem) – 4 szt.,
- regulamin siłowni zewnętrznej – 4 szt.,

W każdej miejscowości zostanie zamontowane po 1 szt. projektowanego wyposażenia.


Zamówienie nie obejmuje montażu urządzeń, jednak urządzenia muszą być przygotowane do montażu/posadowienia na gruncie.

Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015 i posiadać aktualny Certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę PCA.

Urządzenie siłowni zewnętrznej – biegacz

wysokość min – 100 cm

szerokość min – 50 cm

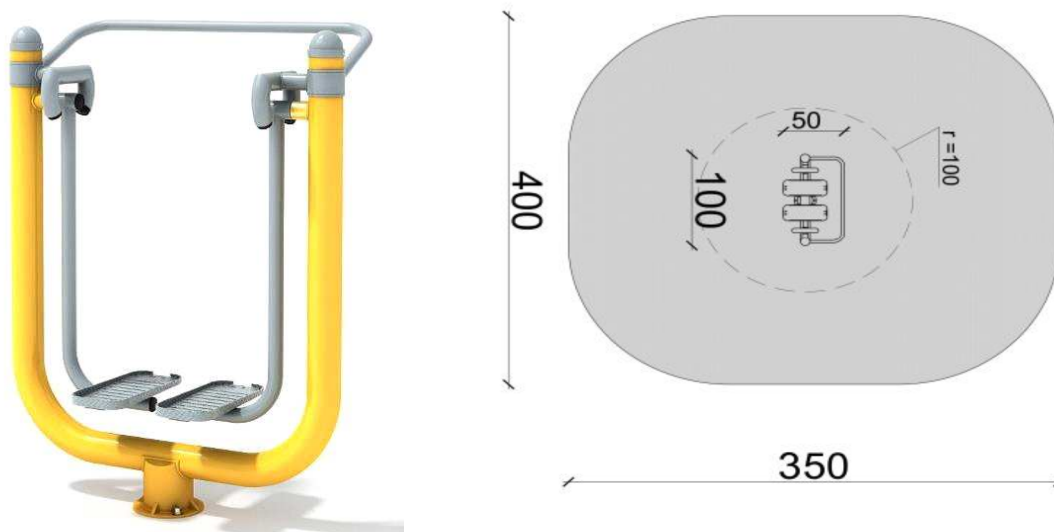


Urządzenie siłowni zewnętrznej – wioślarz


wysokość min – 100 cm

długość min – 100 cm

szerokość min – 50 cm

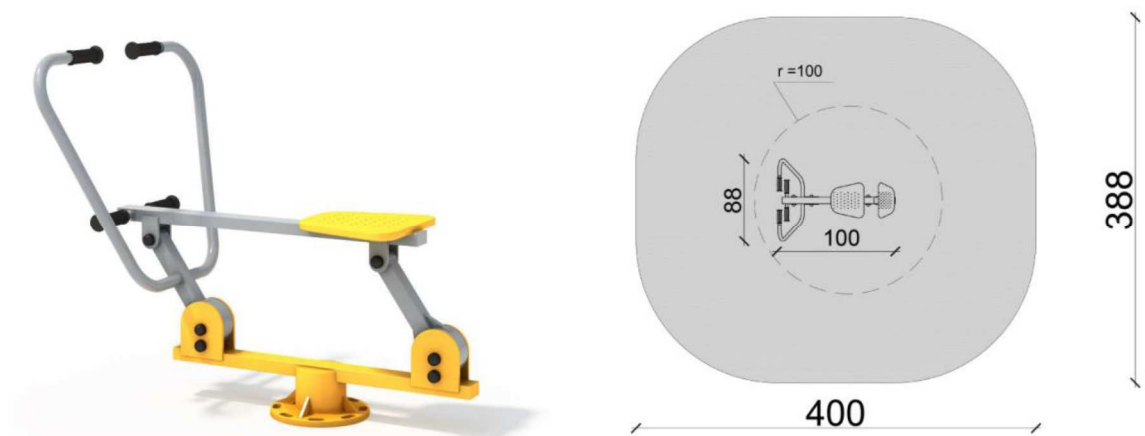

Urządzenie siłowni zewnętrznej – narciarz (projektowany jako podwójny z wioślarzem),
 wysokość min – 100 cm
 długość min – 80 cm
 szerokość min – 50 cm

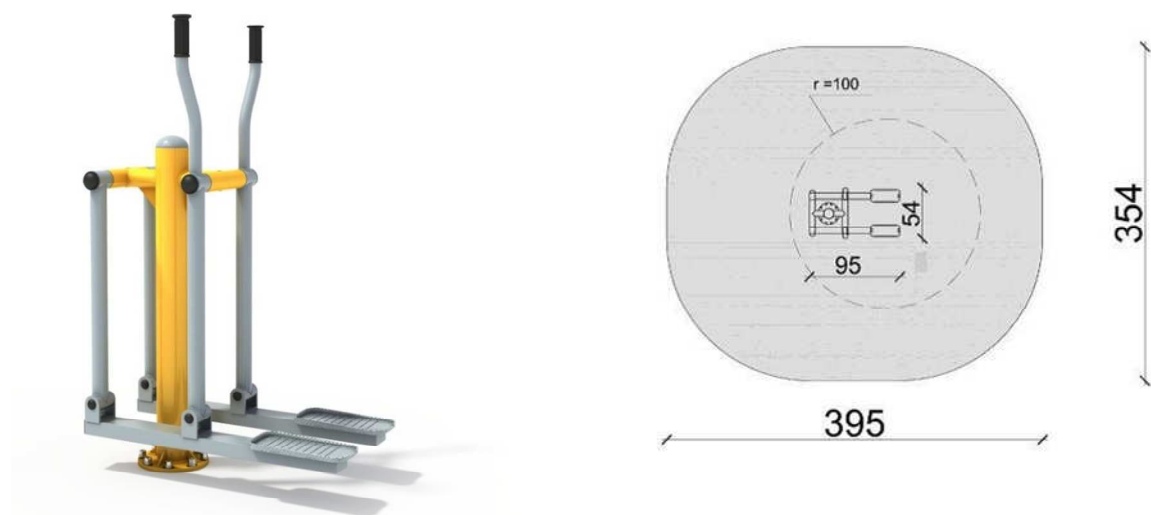

Urządzenie siłowni zewnętrznej – twister + wahadło
 wysokość min – 100 cm
 długość min – 100 cm




Urządzenie siłowni zewnętrznej – orbiterek,

wysokość min – 120 cm

długość min – 100 cm

szerokość min – 50 cm

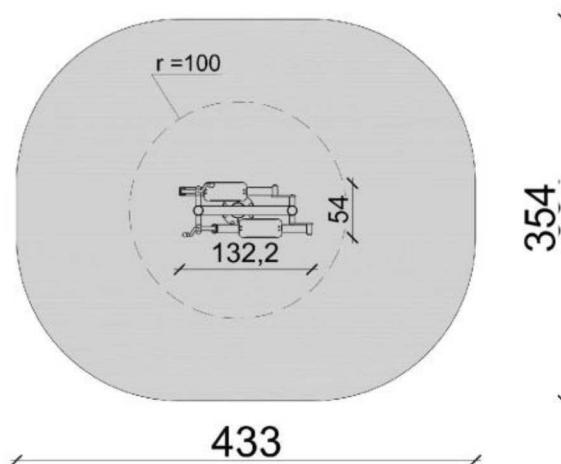


Urządzenie siłowni zewnętrznej – stepper

wysokość min – 100 cm

długość min – 50 cm

szerokość min – 50 cm

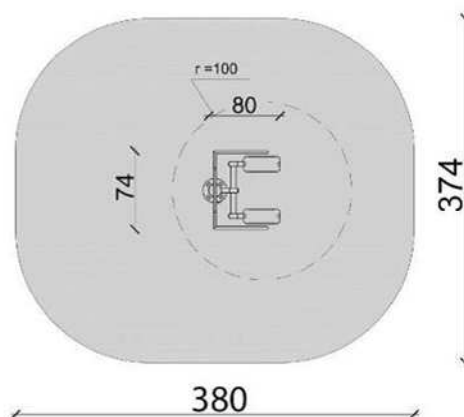


Urządzenie siłowni zewnętrznej – rowerek (projektowany jako podwójny z stepperem),

wysokość min – 100 cm

długość min – 100 cm

szerokość min – 50 cm

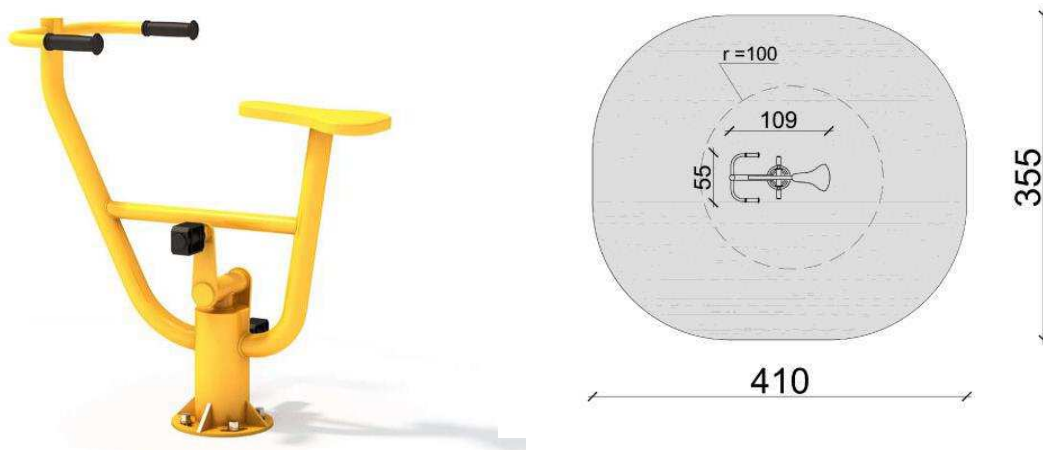

Konstrukcja nośna urządzeń siłowni zewnętrznej z rury $\varnothing$ min. 100 mm ze stali grubościenniej (min. 3 mm), pozostałe elementy rurowe $\varnothing$ min. 40 x 2 mm, pochwyty do rąk $\varnothing$ min. 30 x 2 mm. Wszystkie elementy z blachy składające się na konstrukcję, ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi, zapewniające ochronę antykorozyjną, całość wykończona elementami gumowymi, łożyska typu zamkniętego, uchwyty i rączki z polichlorku winylu, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium. Stopa montażowa urządzenia zakończona kołnierzem z czterema otworami służącymi do mocowania do fundamentu za pomocą śrub kwasoodpornych. Podkładki nierdzewne, Nakrętki kołpakowe nierdzewne zabezpieczone przed odkręceniem.. Stopki wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm. Wychylenie elementów ruchomych, takich jak np. noga biegacza ograniczone odbojnikami gumowym średnicy min. 50 mm.

Urządzenia siłowni można ze sobą dowolnie łączyć w podwójne. W takim przypadku wymagane jest zachowanie odpowiedniej strefy bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia, jednak nie mniej niż 150 cm od urządzenia. Dopuszcza się zastosowanie pylonów.

Schematy urządzeń mają charakter poglądowy. Konstrukcja urządzenia może wyglądać zupełnie inaczej pod warunkiem zachowania minimalnych wymiarów urządzeń wskazanych powyżej. Kolorystyka urządzeń szaro – żółta.

Każde urządzenie musi posiadać czytelną instrukcję użytkowania zamontowaną na urządzeniu.

Regulamin siłowni zewnętrznej,

Projektuje się wykonanie tablicy informacyjnej dwustronnej zawierającej informacje o zadaniu, a także regulamin użytkowania poszczególnych stref. Konstrukcja nośna - rura $\varnothing$ min. 60 x 3 mm Pozostałe elementy $\varnothing$ min. 40 x 2 mm. Powierzchnia ekspozycji: min. 65x35cm.