
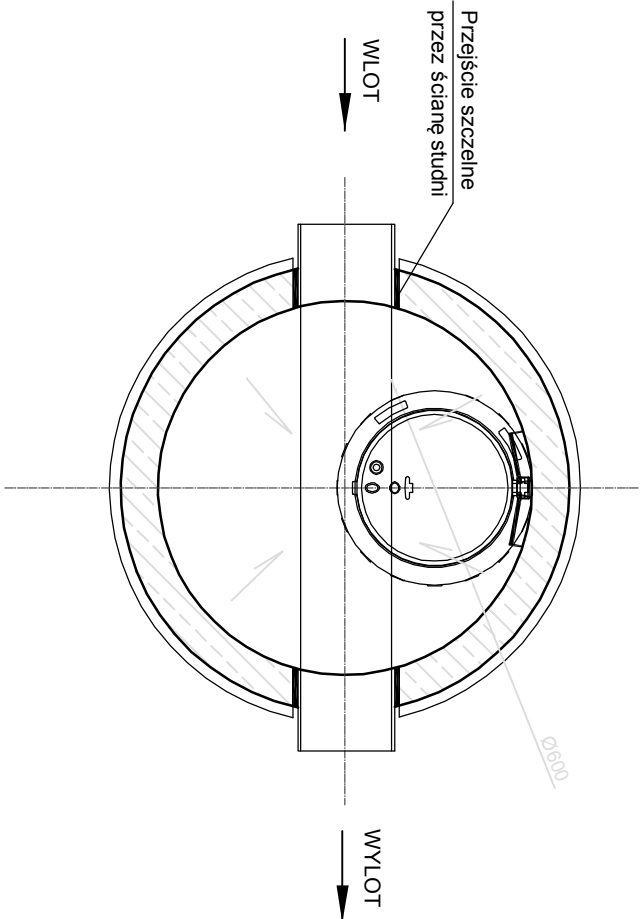
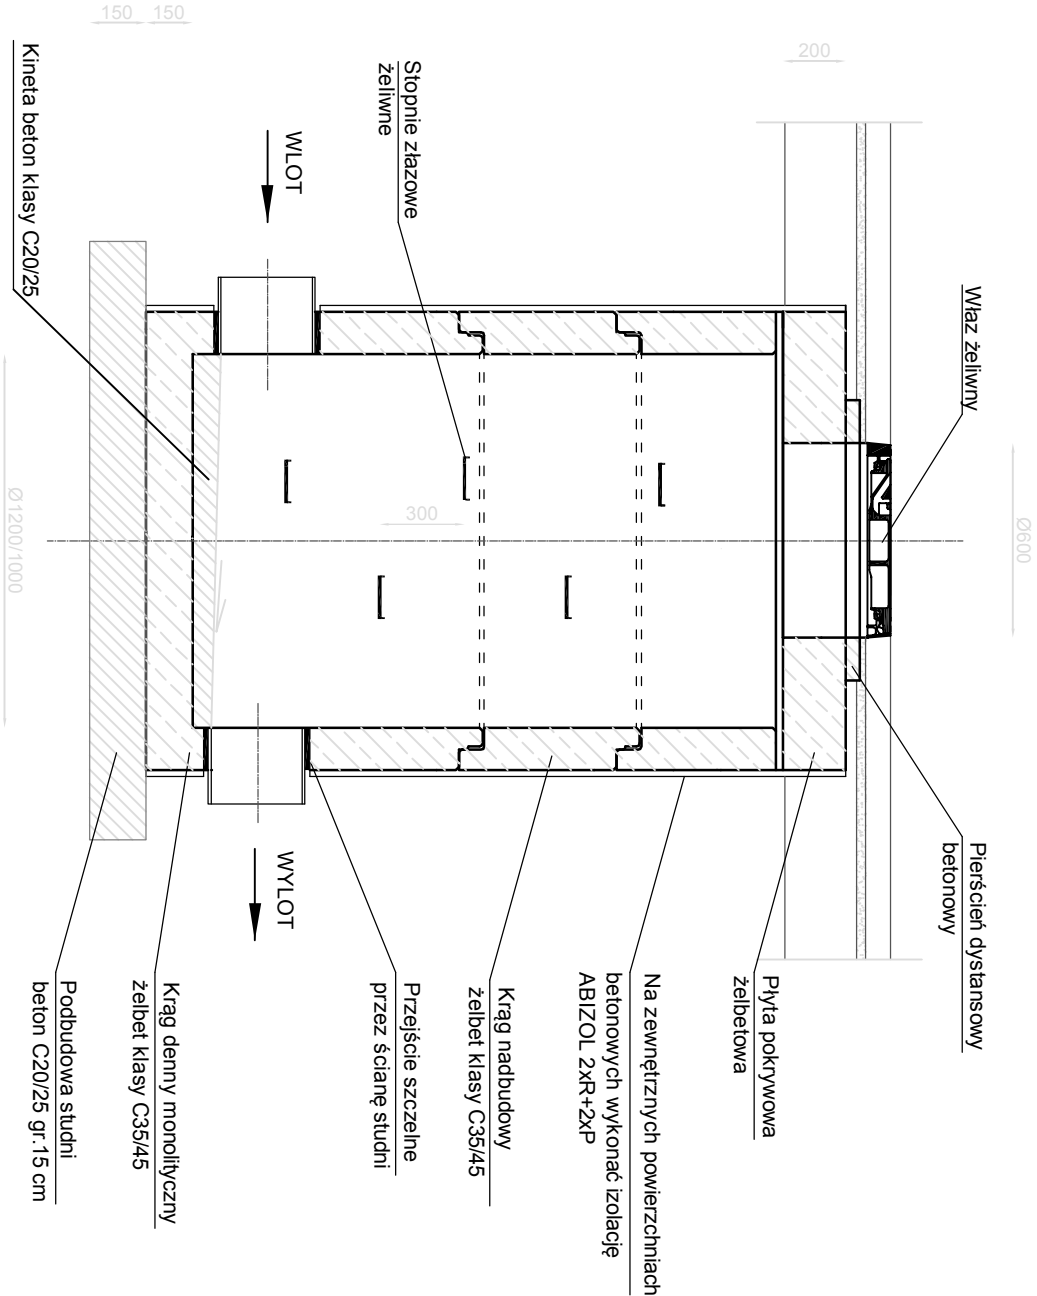


UWAGA
1. Wymiary studni kanalizacyjnej na rysunku podane zostały w milimetrach
2. Schemat należy rozpatrywać razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysokościowym

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
ELEMENTÓW STUDNI

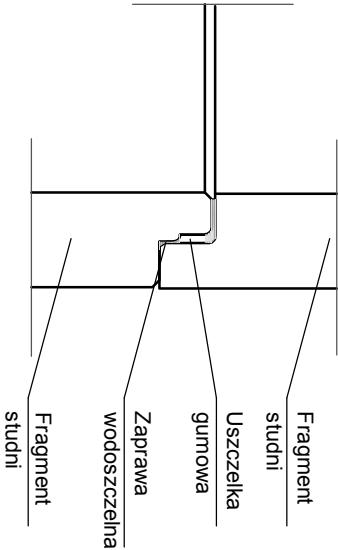

INWESTOR:		URZĄD GMINY W SIERPCU 09-200 SIERPC UL. BISKUPA FLORIANA 4	
INWESTYCJA:		OŚRODEK KULTURALNO SPORTOWY WE WSI PIASKI PIASKI GMINA SIERPC, dz. nr ewid. 49	
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
inż. JACEK PAPIEROWSKI nr upr.: MAZ/0187/POOS/06 Spec.: sanitarna			
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:		SANITARNA	
NAZWA RYSUNKU:		SCHEMAT PROJEKTOWANEJ STUDNI KANALIZACYJNEJ BETONOWEJ	
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	
PAŹDZIERNIK 2011	----	S5	